## NAPOJENIE PÔVODNEJ A NOVONAVRHOVANEJ PRIEČKY




## POZNÁMKA

Polohy jednotlivých jadier a rozvodov v rších sú naznačené podľa pôvodnej dokumentácie. Jednotlivé rozvody kanalizácie, vody, stúpačiek kryté/otvorte kúrenia boli domurované, alebo zabetónované v ŽB dilaoch a nebolo ich možné kvôli ich presnej polohe prevŕtať na stacie. Ak počas rekonštrukcie nastane nezrovnalosť je potrebné prizvať projektanta.

Polohu stropných trámov je prevzatá z pôvodnej dokumentácie. Polohu trámov nebolo možné prevŕtať z hľadiska jestvujúcu krytalovitnu podlahu pod trámmi. Polohu nových otvorov v stropie je potrebné zapečetiť podľa rozdielnej polohy trámov - otvory realizovať medzi trámami (za dodržania podmienky min. vzdialenosti od trámu 30mm)

## LEGENDA MATERIÁLOV

- Priečka z trámov YTONG hr. 75, 125, 150mm spájané na tapeldo
- Priečka sádrokartónová SDK
- Lehká, kovová, samonosná, montovaná priečka do ľažších priestorov.
- Samonosný kovový obklad do ľažších priestorov
- Zanesený naznačené nové konštrukcie

Černým naznačené jestvujúce konštrukcie

Zariadzovacie predmety naznačené zelenou farbou sú dodávkou (laiť zdravotnícku technológiu - umývadlá, dvoje zásuvky, germinoliže ďarlok, lampy a pod...)

Dopĺňanie napojenie germinoliže ďarlo a bezbariérového oddelká viziere oddelká. Elektroinštalácia takouto v tomto rámcu bude musieť byť realizovaná nadpálením z ďalší 1.7 Úhleb osvetlenie a vodené ohrejnáčové rozvody, tak, aby ľal stoľovej ani funkčný celok. Rozpoltovo bude naseneto v ďalší textoe 2.2 a prevzaté na realizáciu ďalej 1.7.

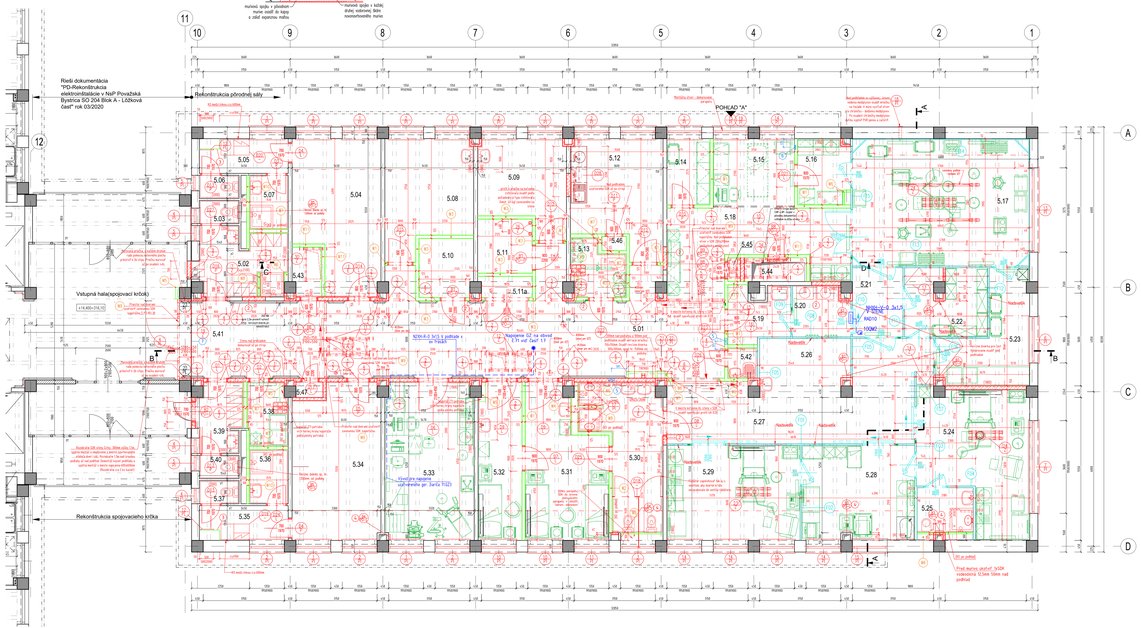


| LEGENDA MIETNOSTÍ 1.NP – PAROVÉNOK ODDELENÉ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČÍSL. | ÚČEL MIETNOSTI | PLOCHA PODLAHY [m²] | POZ. | NASLAPNÁ VÝŠKA | SOKEL | STENY | PODHĽAD/ STROP | ŠÍRKA PÔSA | POZN. |
| 5.01 | Chodba | 52,07 | P1 | VN | VN–F | A, A2, A4 | P04 | 2600 | |
| 5.02 | Šatňa sestry | 8,46 | P6,P7 | KO | KO–S | B2, B3 | P05 | 2700 | KO 2000, Štítna |
| 5.03 | WC sestry | 1,39 | P6 | KO | KO–S | B2 | P07 | 2700 | KO 2000mm |
| 5.04 | Prísun | 18,85 | P4 | VN | V–F | B, B1 | P04 | 2700 | |
| 5.05 | Predsień | 4,83 | P8 | PVC | PVC–F | B1, B2 | P08 | 2450 | KO medzi štítmi |
| 5.06 | WC | 1,39 | P6 | KO | KO–S | B2 | P06 | 2700 | KO 2000mm |
| 5.07 | Kúpeľňa | 3,17 | P8 | VKĽ | KO–S | B2, B3 | P05 | 2600 | Ks po podlahu |
| 5.08 | Zbiráreň prvmiera | 14,50 | P2, P4 | VN | V–F | B, B1,B2 | P04 | 2700 | KO 1800mm |
| 5.09 | Hlavná sestra | 11,74 | P4 | VN | V–F | A1, A2, A4 | P04 | 2700 | KO 1800mm |
| 5.10 | Sociopríslušné rozvodňa | 4,79 | P5 | PVC | PVC–S | B, B1 | P08 | 3350 | |
| 5.11 | Ok. rozvodňa VDO | 4,47 | P5 | PVC | PVC–S | B,B1 | P08 | 3350 | |
| 5.11a | Sociopríslušné rozvodňa | 1,62 | P5 | PVC | PVC–S | B, B1 | P08 | 3350 | |
| 5.12 | Medzisteň sestier | 15,05 | P1, P2 | VN | V–F | A1, A2, A4, C, C1 | P04 | 2600 | KO 1800mm |
| 5.13 | Skład biologického odpadu - Kontajnerisko | 4,10 | P7 | KO | KO–S | B2,B3 | P03a | 2700 | Karam. obklad po podlahu |
| 5.14 | Čistý areál | 4,49 | P8 | PVC | PVC–F | B, B1 | P04 | 2700 | |
| 5.15 | Prebaľovňa | 8,90 | P13 | ES | ES–F | A1a, A4a | P01 | 2600 | |
| 5.16 | Medzisteň oneskáče | 5,01 | P2 | VN | VN–F | A4a, Ca, E | P02 | 2500 | KO 1800mm |
| 5.17 | Oporných sálo | 33,12 | P12 | ES | ES–F | E | P01a | 2700 | |
| 5.18 | Prípravo pojiastiy | 18,40 | P13 | ES | ES–S | D1, D2 | P01 | 2500 | KO 1800mm |
| 5.19 | Filter | 4,78 | P2,P4 | VKĽ | VKĽ–S | A1a, A4a, Ca, E | P03a | 2600 | KO 1800mm |
| 5.20 | Umývareň operatívnu | 4,25 | P3 | KO | KO–S | D1, E | P01 | 2600 | KO 1800mm |
| 5.21 | Sterilizácia | 4,25 | P3 | KO | KO–S | E | P01 | 2600 | KO 1800mm |
| 5.22 | Zásoť sterilných nástrojov | 8,32 | P4 | VN | VN–F | D, E | P02 | 2500 | |
| 5.23 | Umývareň nástrojov | 10,89 | P1, P2 | KO | KO–S | A1a, C1a, E | P02 | 2500 | KO 1800mm |
| 5.24 | Pôvodná sála č.2 | 20,77 | P12, P13 | ES | ES–S | D, E | P01 | 2500 | |
| 5.25 | Kúpeľňa | 3,79 | P3 | KO | KO–S | E | P01 | 2700 | KO po podlahu |
| 5.26 | Velín sestry | 7,81 | P2 | VN | VN–F | A2a, E | P02 | 2600 | |
| 5.27 | Chodba | 26,10 | P4 | VN | VN–F | A1a, A4a, | P02 | 2500 | |
| 5.28 | Vyšetrovňa novorodencov | 16,19 | P12, P13 | ES | ES–F | D, E | P01 | 2700 | KO 1800mm |
| 5.29 | Pôvodná sála č.1 | 19,58 | P12, P13 | ES | ES–F | D, D1, E | P01 | 2600 | KO 1800mm |
| 5.30 | Kúpeľňa vedúcu | 13,87 | P7 | KO | KO–S | B2, B3 | P05 | 2600 | KO po podlahu |
| 5.31 | Medzisteň pre pôrodom | 17,12 | P2 | VN | VN–F | A1a, A2a, A4a, C2a | P02a | 2600 | KO 1800mm |
| 5.32 | Medzisteň pre pôrodom | 10,43 | P2 | VN | VN–F | A1a, A2a, A4a, Ca | P02a | 2600 | KO 1800mm |
| 5.33 | Vyšetrovňa | 21,45 | P12 | ES | ES–F | A1a, A2a, A4a | P04 | 2600 | KO 1800mm |
| 5.34 | Denné miestnosť sestier | 20,47 | P4 | V | V–F | B1 | P04 | 2600 | |
| 5.35 | Predsień | 4,83 | P8 | PVC | PVC–F | B1, B2 | P04 | 2830 | KO medzi štítmi |
| 5.36 | Kúpeľňa | 3,18 | P6 | VKĽ | KO–S | B2, B3 | P05 | 2600 | KO po podlahu |
| 5.37 | WC | 1,39 | P6 | KO | KO–S | B2 | P08 | 2850 | KO 2000mm |
| 5.38 | Tlačiareň miestnosť | 2,68 | P7 | KO | KO–S | B2, B3 | P03a | 2600 | Kľap podlaha |
| 5.39 | Predsień | 4,61 | P7 | KO | KO–S | B2 | P04 | 2650 | KO 2000mm |
| 5.40 | WC | 1,39 | P6 | KO | KO–S | B2 | P08 | 2850 | KO 2000mm |
| 5.41 | Chodba | 16,98 | P1, P2 | VN | VN–F | A, A2 | P04 | 2600 | |
| 5.42 | Izrobovňa | 1,35 | P3, P7 | KO | KO–S | B2, B3, E | P04 | 2600 | KO 1,8m |
| 5.43 | Šachta 1 VZT pre A.NP | 2,14 | P8 | PVC | PVC–S | B, B1 | | 3350 | |
| 5.44 | Šachta 2 VZT pre A.NP | 2,24 | | PVC | PVC–S | B, B1 | | 3350 | |
| 5.45 | Šachta 3 VZT pre A.NP | 0,40 | | (nehrej podlaha | B, B1 | | | 3350 | |
| 5.46 | Nika 1 pre VZT | 2,52 | P5 | PVC | PVC–S | B | | 3350 | |
| 5.47 | Nika 2 pre VZT | 0,63 | P5 | PVC | PVC–S | B | | 3350 | |
| | | 470,85 | | | | | | | |

### Úprava povrchov

VK – Vrstvená podlaha
DK – Dlaždená podlaha
KO – Keramická dlažba protišmyková
ES – Elektrostaticky vodivá podlaha

VN–F – Fólionový sokel += 75mm.
V–F – Fólionový sokel
KOS–S – Keramický sokel +=70mm
ES–F – fólionový sokel +=70mm

POHĽAD "A"




- JESTVUJÚCE PRIEČKY JE POTREBNÉ KOTVIŤ S NOVONAVRHOVANÝMI PRIEČKAMI POMOCOU DOCEDVOH KOTVIACICH PASOV PODĽA TECHNICKÝCH LIST. NAHRÁVKOVÉ PRIEČKU ZAPOJENÚVAŤ PASOROVÝMI VÝHODAMI MA JESTVUJÚCU PRIEČKU PO DĺŽI A HRÚBKU DREVENÝ NA NÚVEJ PRIEČKE PRISPESOBIŤ K ŠÍRKE PRIEČKY - MAXIMÁLNE 100mm
- MUROVANÉ PRIEČKY TYPU HR. 75mm
- KÚVOVÉ PRIEČKY BÚ ZÚTICH PRIESTOROV ÚDAJŽAŤ PRED FINALNÝMI NAŠPARNÝMI VRSTVAMI PODHAŇ ÚDAJŽATÝCH PRIESTOROCH KOEŤŤ PREDVEĎ MEZEI STENOU A PODLAHOU, ALEBO PODHAŇOM POMOCOU ĽAŠÁNIEM
- PRED REALIZOVANÍM ÚVERNÝCH STVORKOV V SDK PREDCHÁDZAJ JE POTREBNÉ ZAMÓRAŤ FINALNU ORDVÉR ŠTÚCOV
- NOVÉ OPNÁ BUDÚ ODVEDENÉ V TÚ ZÚTIE,I FÚLDNE MKO BÚLÚ
- V SPRCHÁVAŇ, ŠATŇÁCH , WC, JE POTREBNÉ PÚŠ KERAMÓKÝ OBKLAD A DLAŽBU ZREALIZÚVAŤ HYDROIZOLÁCIÓV NATÝR
- KÚTVENÚ VZT POTRÚBÚA BUDE BÚDÚKVÚKÚ VZT POTRÚBÚA JE POTREBNÉ KÚTVIŤ DO PRÚSTÚPÚ PRÚ PRÚCHÚDZÚ STENÚ A PRÚ PRÚCHÚDZÚ STRÚPÚ
- SPÚLÚ SÚK STÚPÚ A MUROVANÚ STENÚ PREMÚŤÚŤ ARMÚÚÚÚÚÚÚ PRÚÚÚÚ
- SPÚDNÚ HRÚNÚA KERÚMÚKÚÚÚ OBKLÚÚÚÚ STÚÚÚ BUDÚ ZÚ PÚDLÚÚÚ VÚZÚÚÚÚÚÚÚ 60MM NAŠÚÚÚÚÚ ÚÚÚÚÚÚÚ