

# KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - POZDĹŽNY PROFIL

OBEC

POVRCH TERÉNU

SÚBEH S PIS

VZDIALENOSŤ ŠÁCHT

ŠACHTY - OZNAČENIE

SVDINÍK
ZELEŇ




PRÍPOJKA



VEREJNÁ  
KANALIZÁCIA

M = 1:100/100

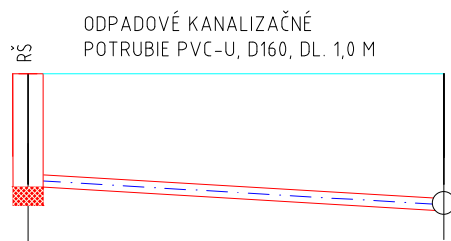

NAPOJENIE NA  
VEREJNÚ  
KANALIZÁCIU

HĽBKA VÝKOPU

NIVELETA DNA POTRUBIA

VÝŠKOVÉ ZAMERANIE URČIŤ  
PRI ODKOPOVÝCH PRÁČACH.

TERÉN

ZROVNÁVACIA ROVINA +300,00 m n.m.

STANIČENIE V m

0,00

1,0

SKLON % - DĹŽKA m

2,0% - 1,0 m

PROFIL mm - MATERIÁL

160 - PVC

## LEGENDA ZNAČENIA

- VÝŠKA TERÉNU
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC-U S KRUHOVOU TUHOSŤOU MINIMÁLNE SN8 PODLA STN EN ISO 9969 S NEŠTRUKTUROVANOU STENOU, PLNOSTENNÉ, HLADKÉ, PODLA STN EN 1401, MAXIMÁLNA HODNOTA SDR = 34

## POZNÁMKA

VÝKOP PRE KANALIZÁCIU NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE SVAHOVAŤ V POMERE 1:1,5.

VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAHÁJIŤ PO CELEJ DĹŽKA ZHRNUTÍM ORNICE V HRúbKE DO 350 mm A USKLADNIŤ JE NA MEDZISKLÁDKU DO 1 km. PO UKONČENÍ POKLÁDKY KANALIZÁCIE A ZÁSYPOVÝCH PRÁČ, TERÉN UPRAVIŤ DO POŽADOVANÉHO STAVU. PODZEMNÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE - JE PRETO NUTNÉ PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ POŽIADAŤ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH SIETÍ O ICH VYTÝČENIE !!!

PRI VÝKOPOCH NAD TRI METRE JE NUTNÉ OSADIŤ HLBINNÉ PAŽENIE A ZABEZPEČIŤ STATICKY OKOLITÚ ZEMINU

V MIESTE KRÍŽENIA PODZEMNÝCH SIETÍ JE NUTNÉ ICH ZABEZPEČIŤ PROTI POŠKODENIU (ručný výkop min. 1 m pred a 1 m za vytýčením a následne podchytenie a ukotvenie sietí)

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMO A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM, PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. PRÍPOJKA MUSÍ BYŤ VEDENÁ V NEZAMRZNEJ HLBKE. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.

- ODSŤUP OD PLYNOFIKÁCIE JE MIN.: 1000 mm, - ODSŤUP OD VODOVODNÉHO RADU JE MIN.: 600 mm

Hl. projektant	Ing. Jozef Špirko	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01		
Miesto stavby	p.č.: 4506/1, k.ú.: Svidník	Číslo zákazky	2021-044
Názov stavby	SO-01 KOMUNITNÉ CENTRUM	Formát	1 x A4
Objekt	SO-04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	Dátum	02/2021
Obsah	POZDĹŽNY PROFIL KANALIZÁCIE	Stupeň	DSP
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Mierka	1:50
		Číslo výkresu	D4.2