
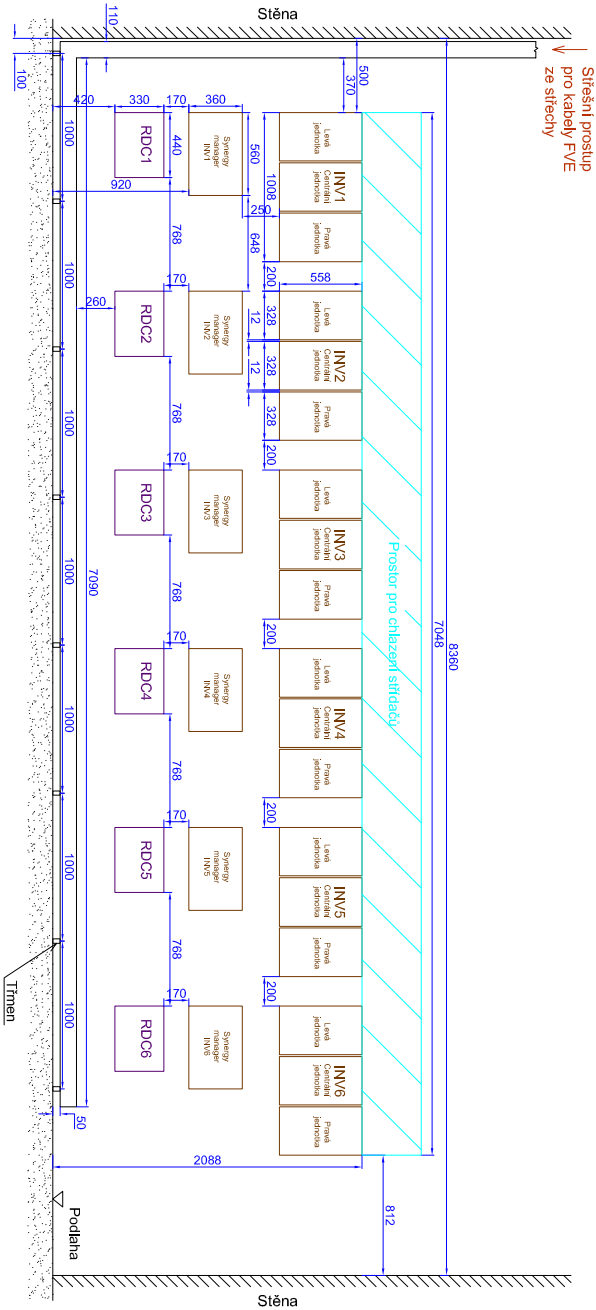
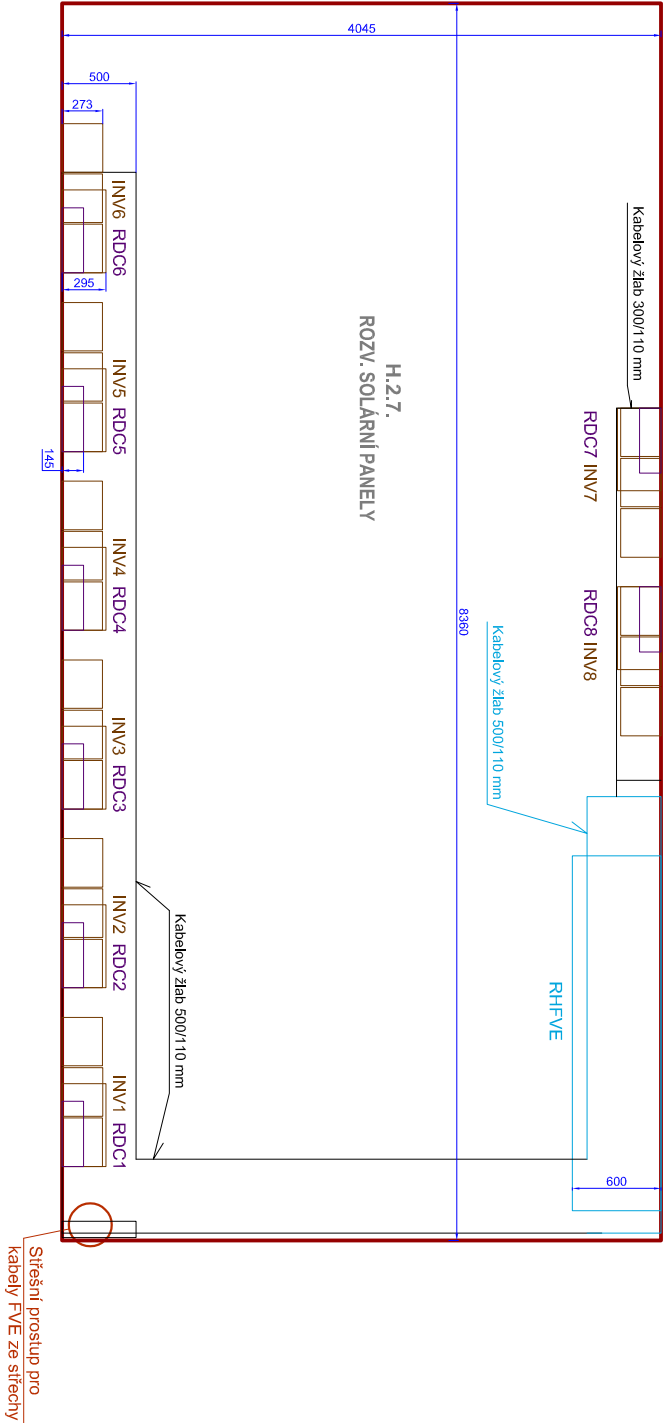


FVE 999,36 kWp LC LIDL Česká republika v.o.s., Buštěhrad - situační umístění technologie FVE v H.2.7., 2.NP

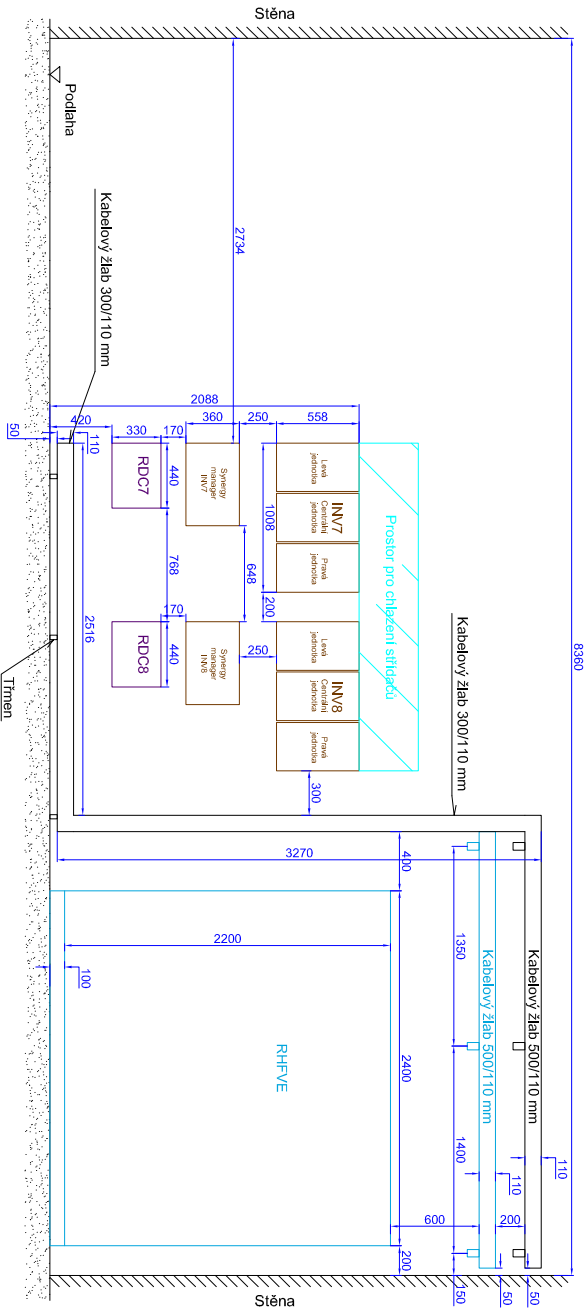

Legenda:

- Kabelový žlab 300/110 mm, 500/110 mm, pro kabely do RDCx a INVx
- Kabelový žlab 500/110 mm, pro kabely z RH-FVE do RH11

Zařízení jednotlivých komponentů na stěně:
- střídač INV1 ... 8 složen ze tří jednotek, každá o váze 32 kg a synergie manageru o váze 18 kg, celková váha 114 kg
- rozváděč RDCx, váha cca 4,5 kg

Kontrolovali:		Ing. Dušan Černý		Enerfís s.r.o., Dřtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Schválili:		Ing. Vojtěch Lipovský					
Vypracovali:		Ing. Dušan Černý					
Region		Středočeský kraj				IČ: 24160202	
				č.paré		formát	
Investor		LIDL Česká republika v.o.s., Národní 1359/11, 155 00 Praha 5 - Stodůlky				datum	
AKCE		FVE 999,36 kWp - LC LIDL, Buštěhrad				stůpeň	
						č.zakázky	
Název		Situační umístění technologie FVE v H.2.7., 2.NP				měřítko	
						č.výkresu	
						04.	