


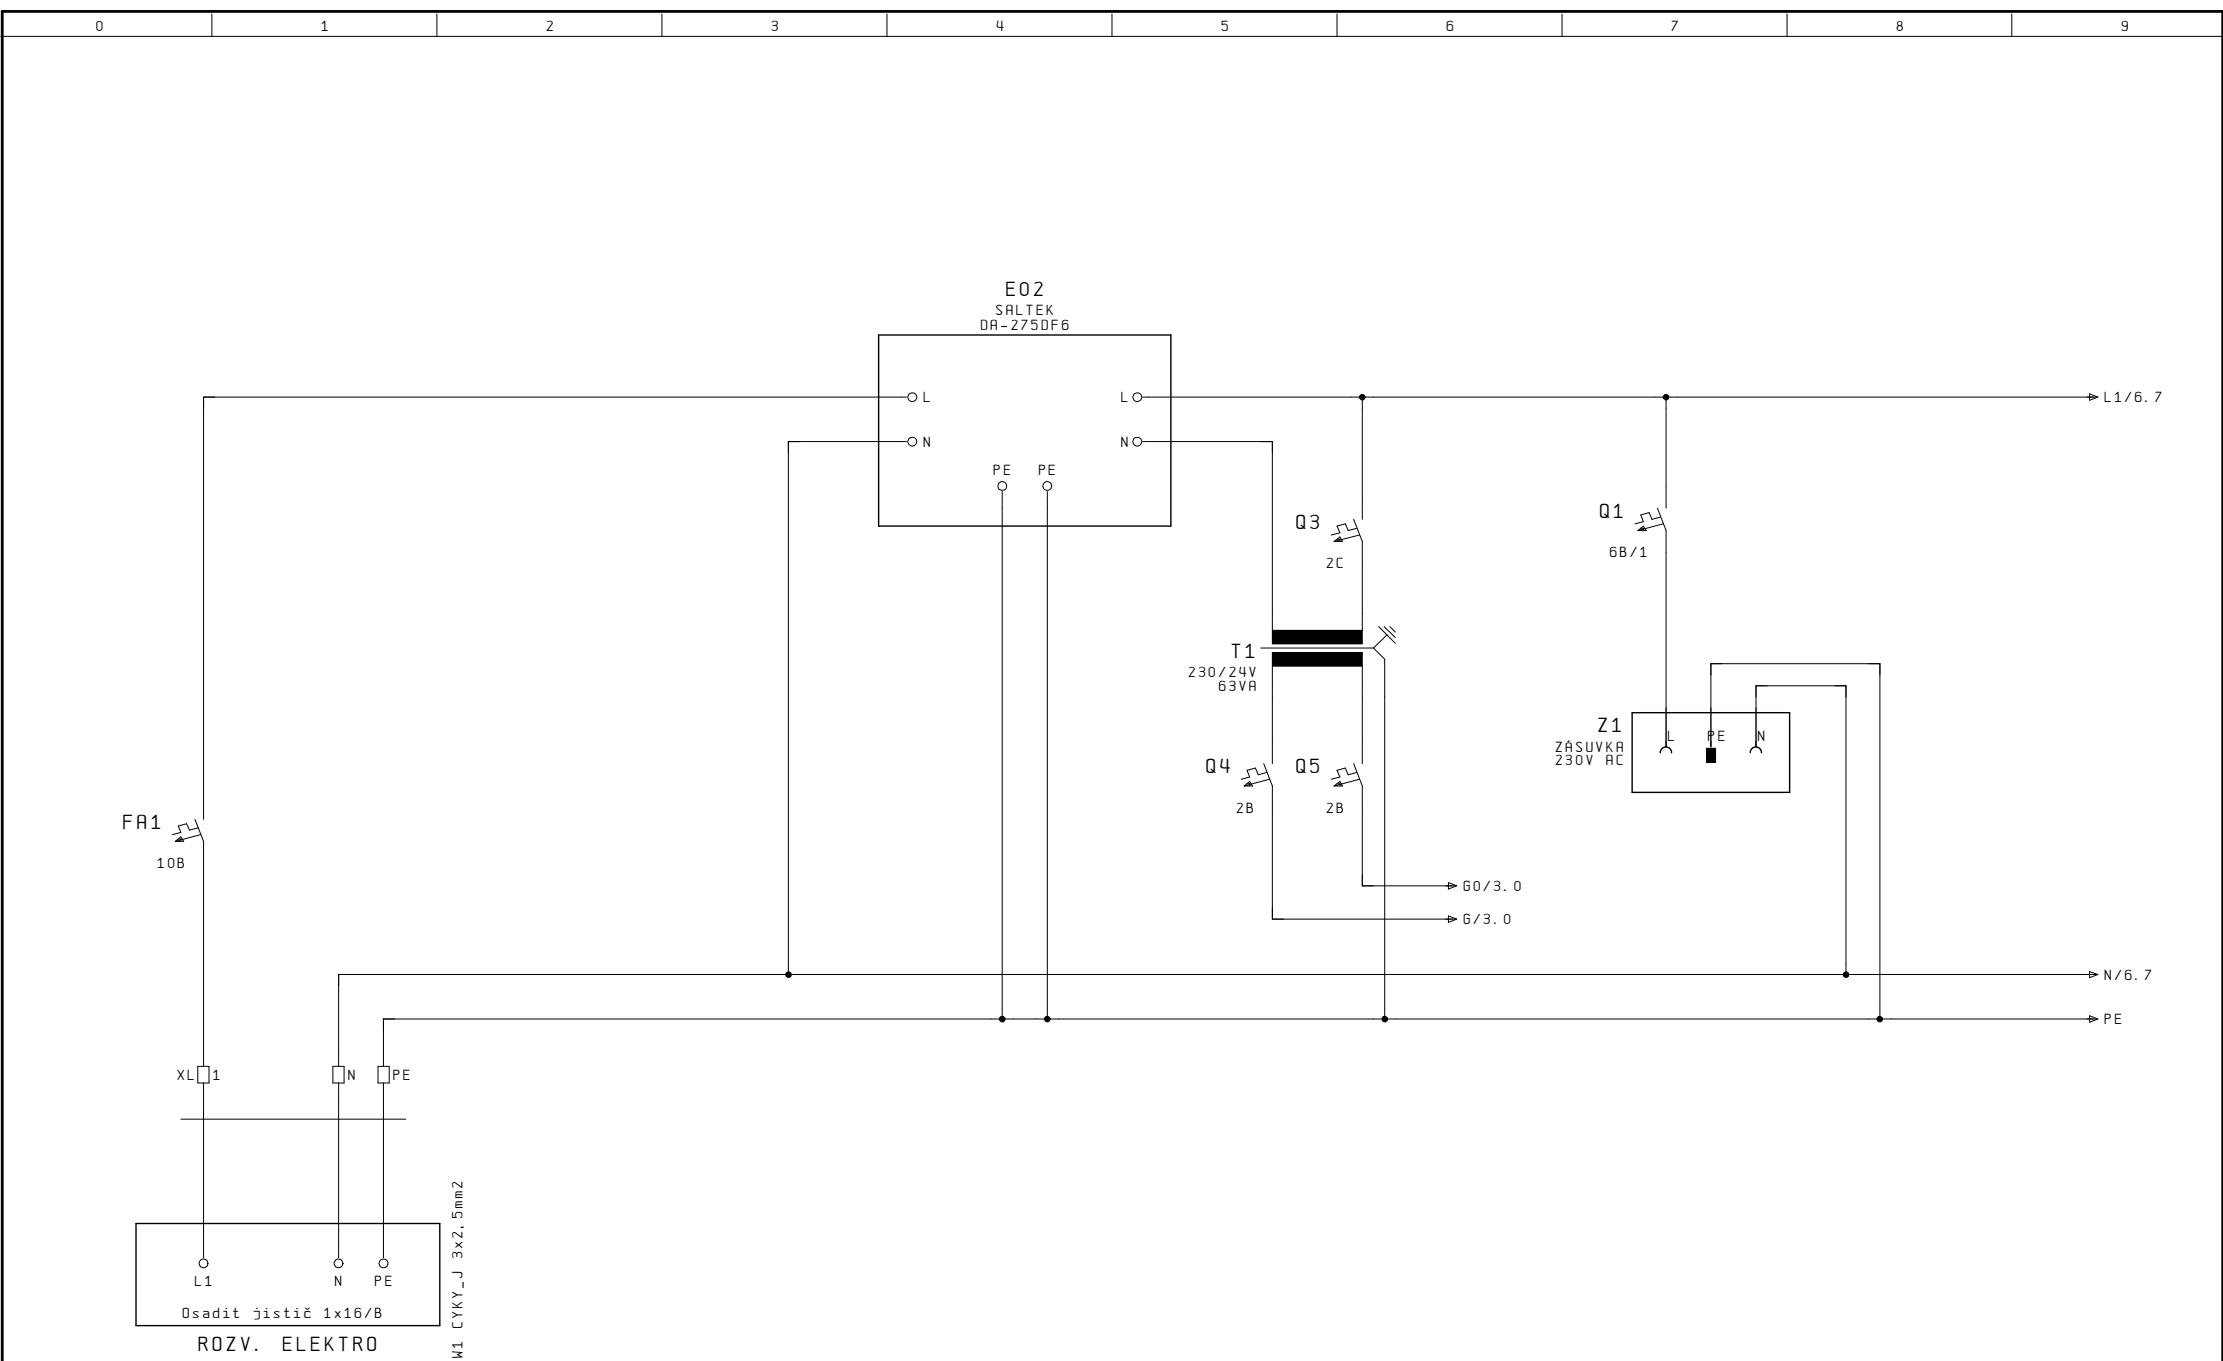


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Seznam stran									
Strana	Nazev stranky	Zarizeni	Zmena						
+DT14/1	Seznam stran	Rozvaděč RMELM							
+DT14/2	Napájení	Rozvaděč RMELM							
+DT14/3	Zapojení komunikace	Rozvaděč RMELM							
+DT14/4	Kompakt D1 mark150 AI, DO	Rozvaděč RMELM							
+DT14/5	Kompakt D1 mark150 DI, DO	Rozvaděč RMELM							
+DT14/6	Modul D2 PadPuls M4C	Rozvaděč RMELM							
+DT14/7	Rozmístění přístrojů	Rozvaděč RMELM							
+TOS/1	Technická specifikace	Rozvaděč RMELM							
+KAB/1	Seznam kabelů	Rozvaděč RMELM							
							List: 1 / 7		

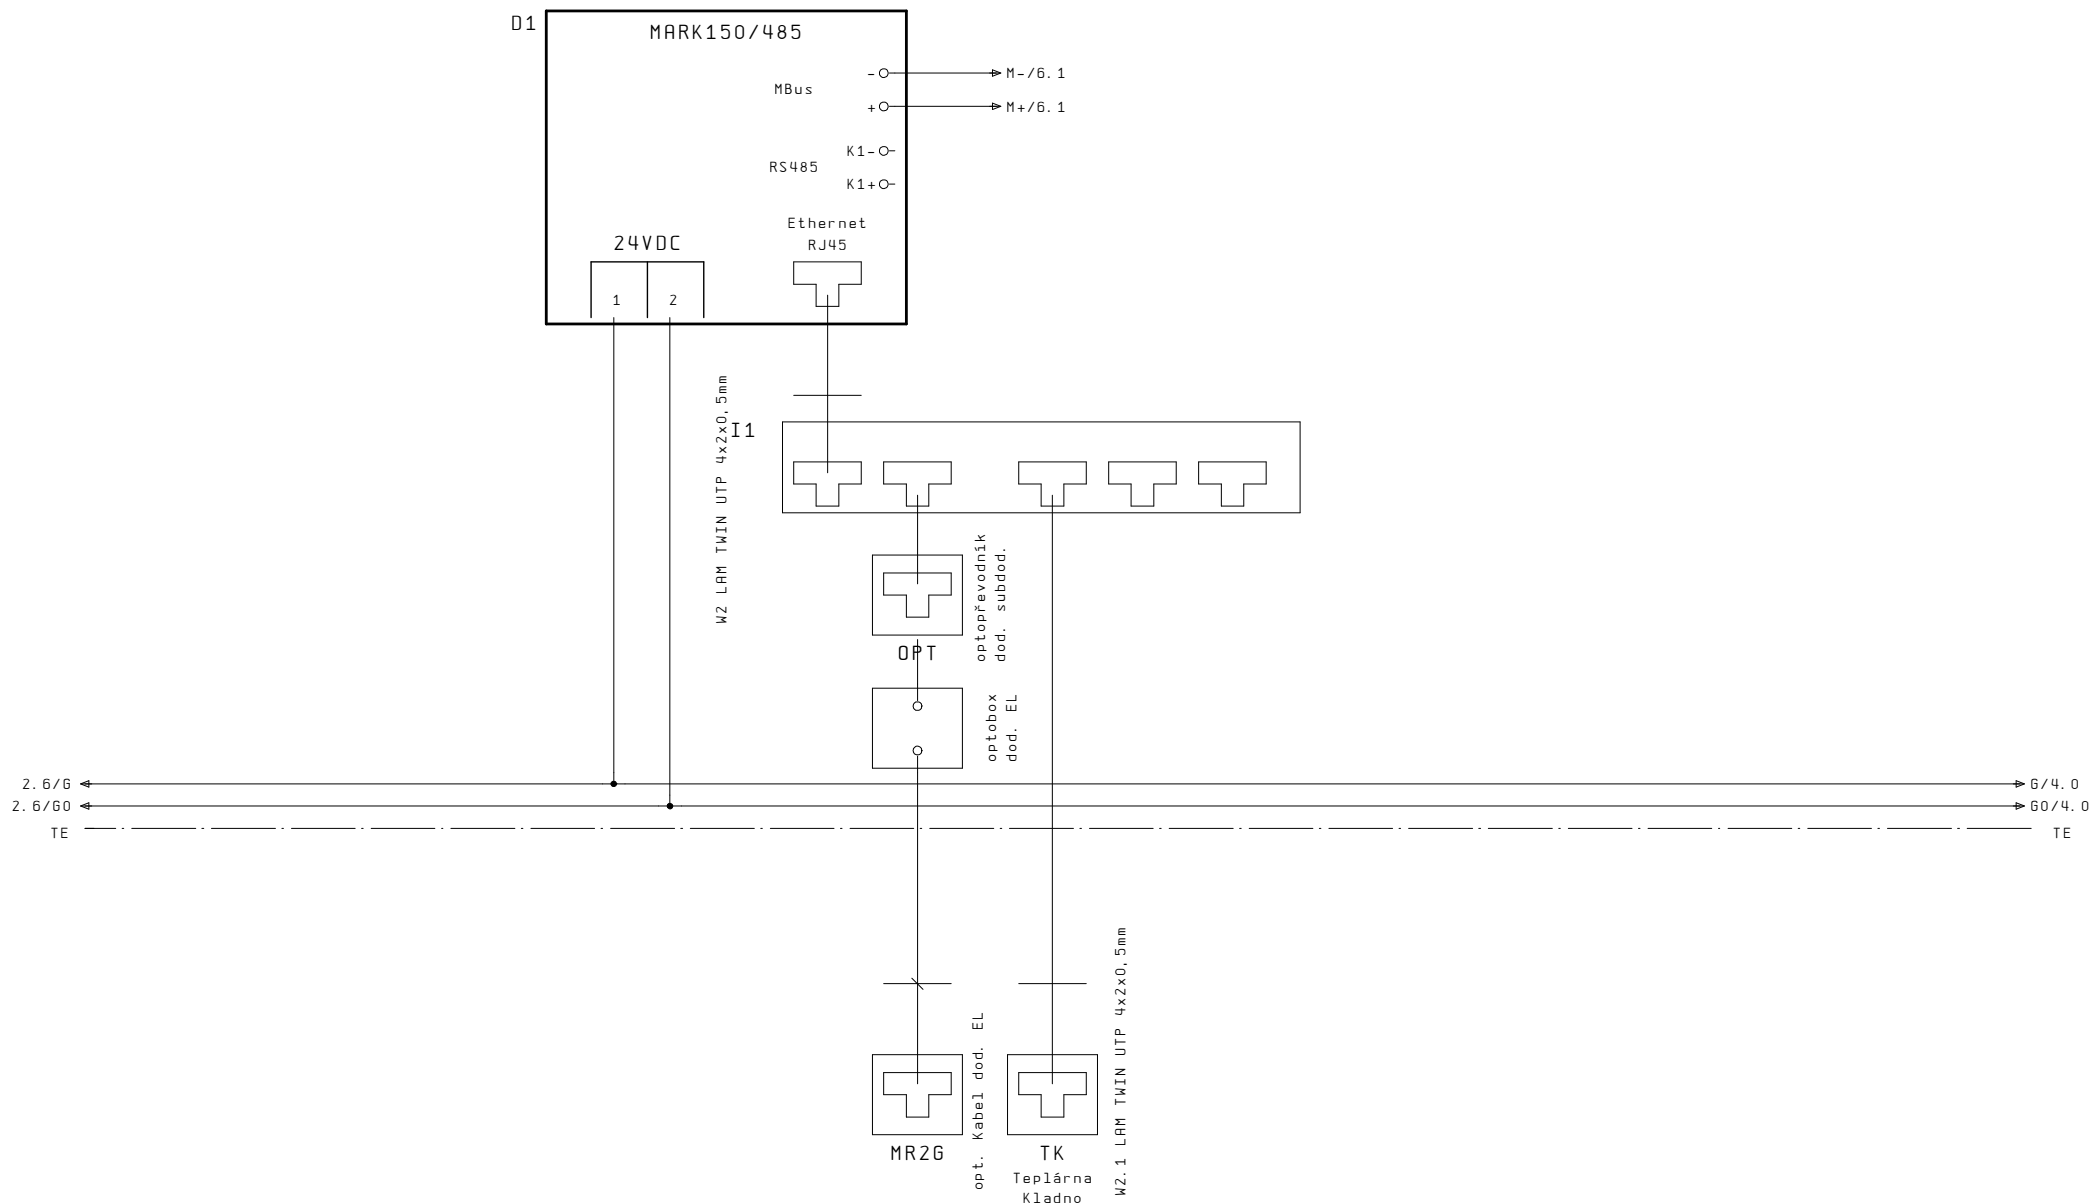

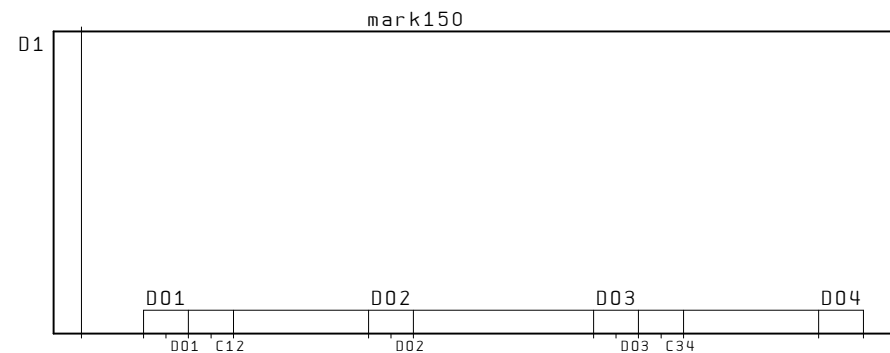



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

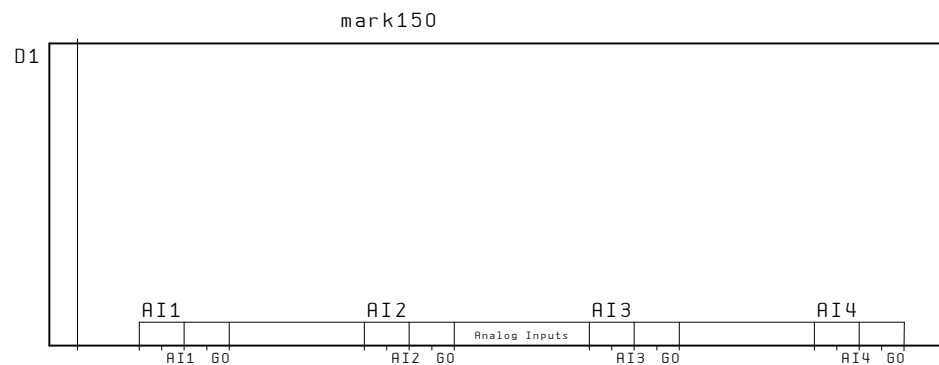


3. 9/6 3. 9/60 TE G/5.0 60/5.0

DATUM	24. 9. 2020	Domat Control System s.r.o.	LC LIOL	Kompakt D1 mark150 AI, DO	ZARÍZENÍ : =
ZPRACOVAL	Ing. Lumír Mach	U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice	KLADNO - BUŠTĚHRAD		MÍSTO : + DT14
OVĚŘIL	Ing. Lumír Mach	Tel.: +420 461 100 823		Rozvaděč RMELM	POČET STRAN: 7
SCHVÁLIL		www.domat.cz			STRANA: 4

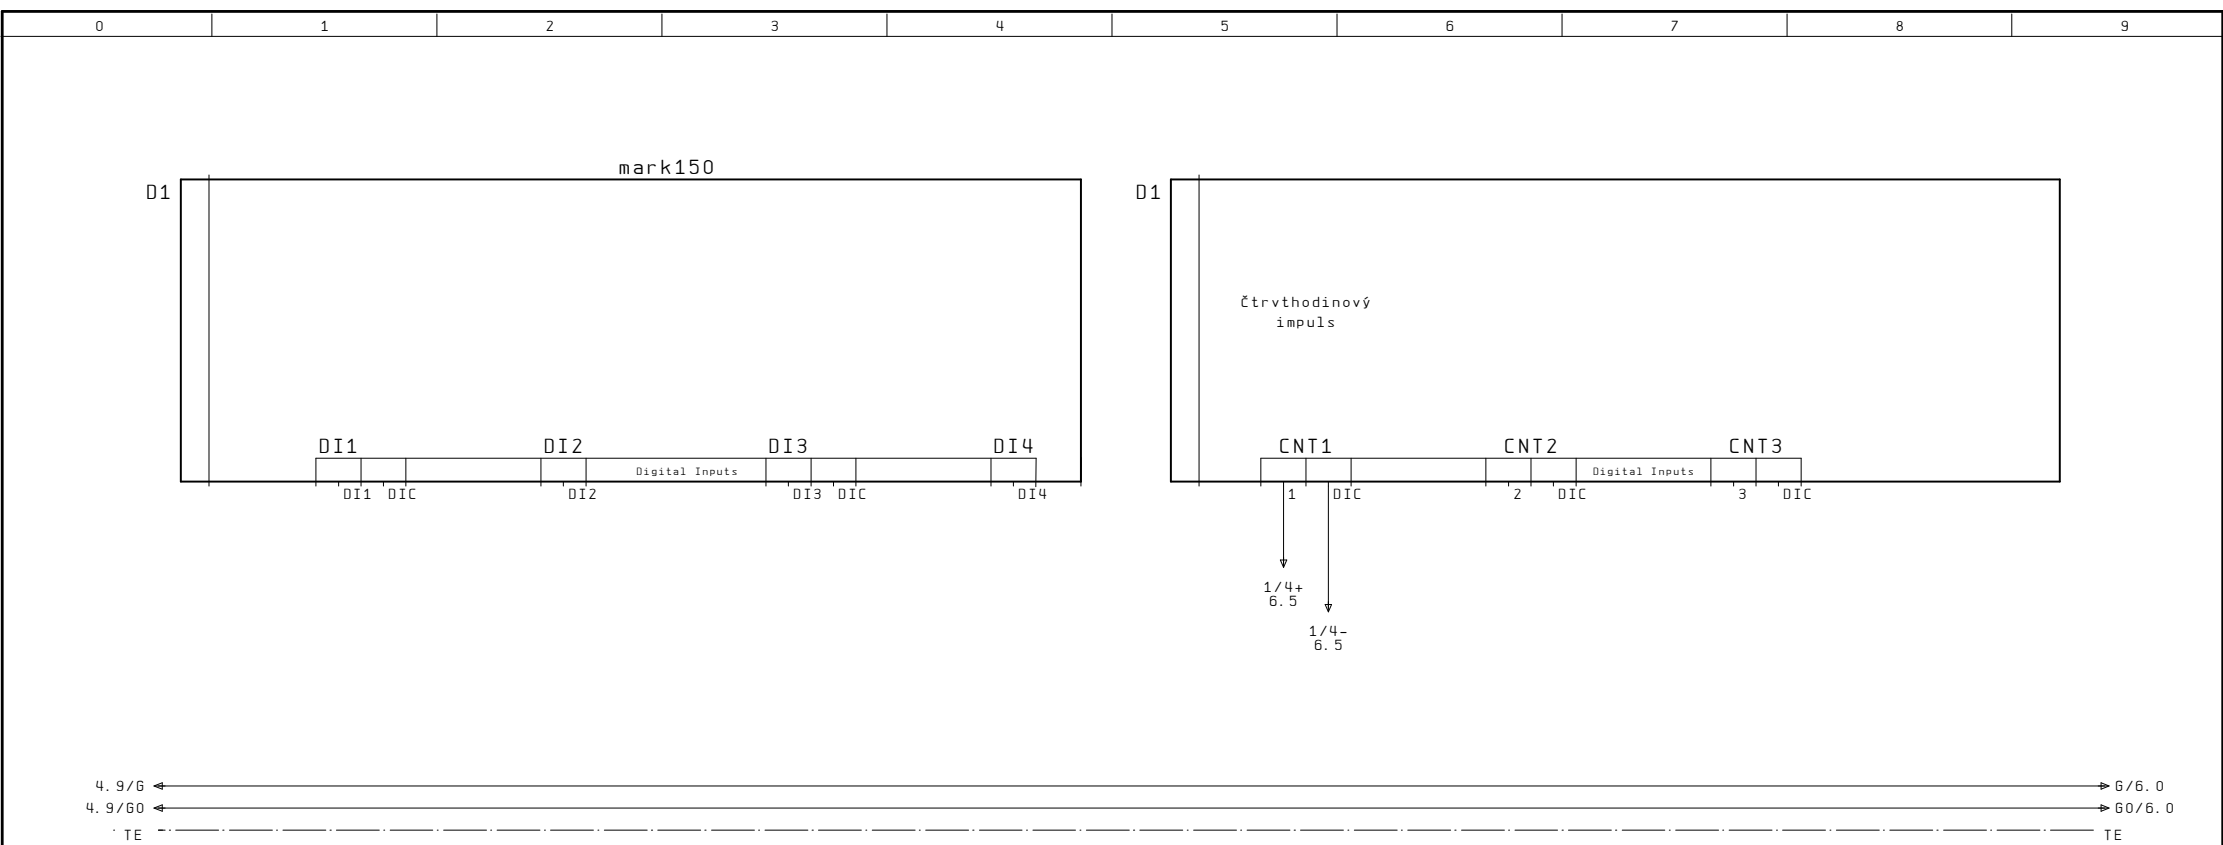

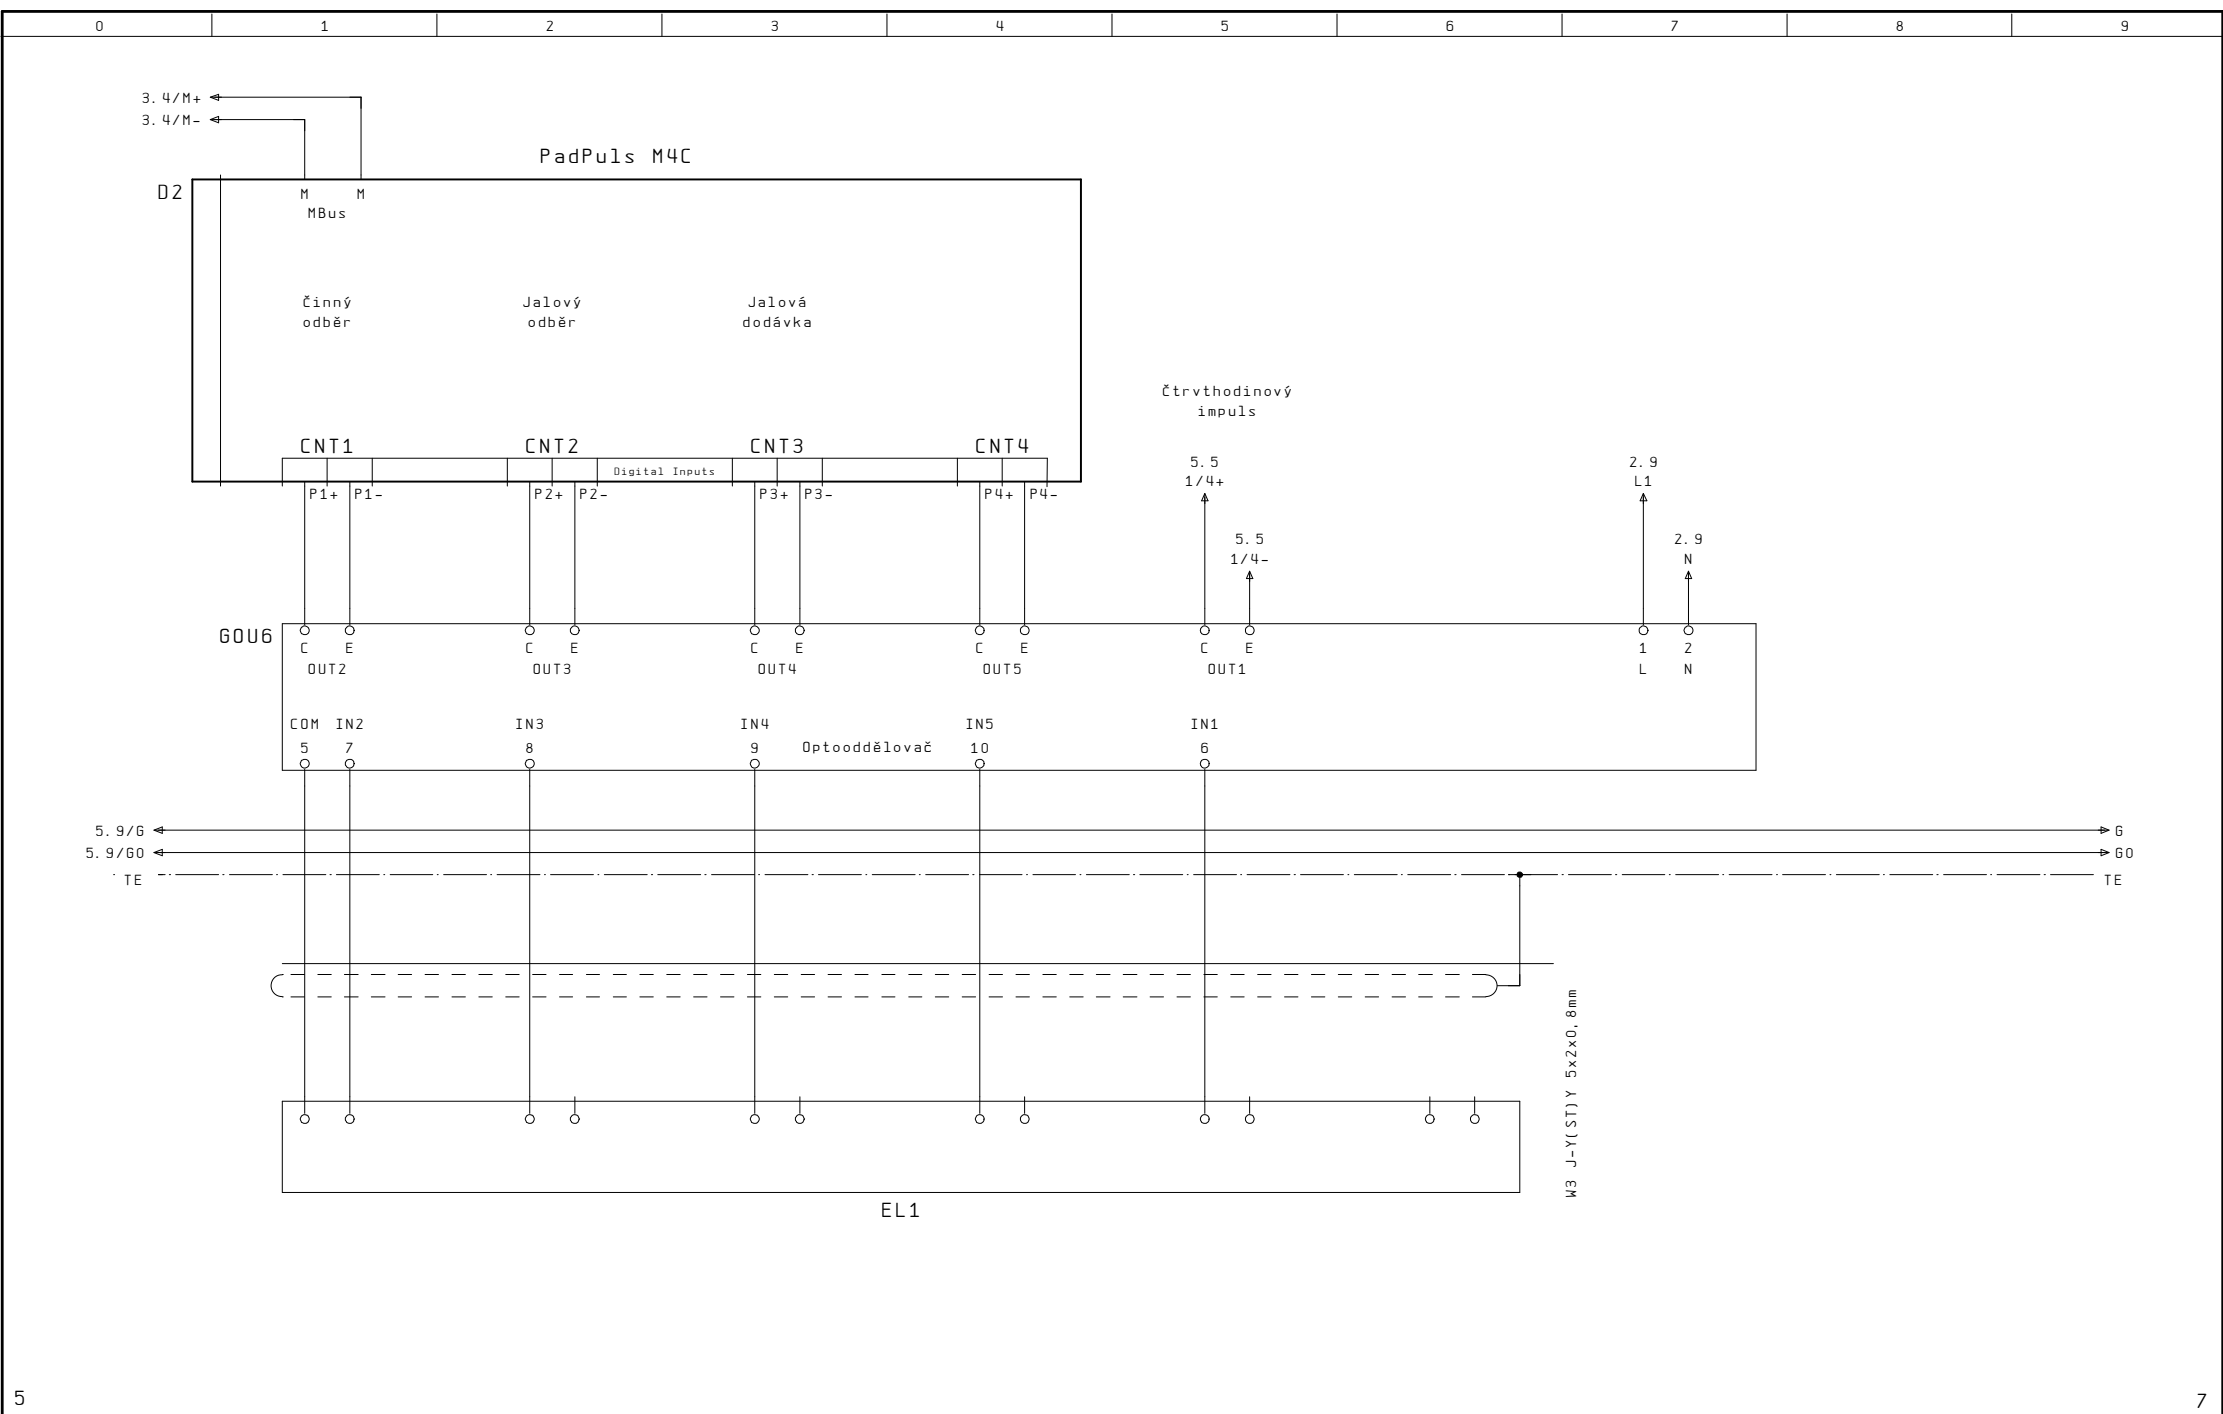


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PROCESSOR
MODUL
Optobox
Zásuvka

JISTIČE
PŘEP. OCHR.
TRAFO
ODDĚLOVAČ
KONVERTOR



500.0

500

Nástěnný rozvaděč

Rozměry: 500x500x200mm

Krytí: IP 54

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Soustava 3+N+PE~50Hz, 400V, TN-S - odp. od zdroje

Soustava 2 ~ 50Hz, 24V - SELV

Přívod i vývody horem

+TOS/1

DATUM	24.05.2020	Domat Control System s.r.o. U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice Tel.: +420 461 100 823 www.domat.cz	domat control system	LC LIOL KLADNO - BUŠTĚHRAD	Rozmístění přístrojů Rozvaděč RMELM	ZARÍZENÍ : =	
ZPRACOVAL	Ing. Lumír Mach					MÍSTO : +DT14	
OVĚŘIL	Ing. Lumír Mach					POČET STRAN: 7	
SCHVÁLIL						STRANA: 7	


SPECIFIKACE MATERIÁLU

WUP1031C

[illegible]

+DT14/7

+KAB/1

DATUM	13.2.2021	Domat Control System s.r.o. U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice Tel.: +420 461 100 823 www.domat.cz		LC LIDL KLADNO - BUŠTĚHRAD	Technická specifikace Rozvaděč RMELM	ZAŘÍZENÍ : =	
ZPRACOVAL	Ing. Lumír Mach					MÍSTO : +TOS	
OVERIL	Ing. Lumír Mach					POČET STRAN: 1	
SCHVÁLIL						STRANA: 1	

