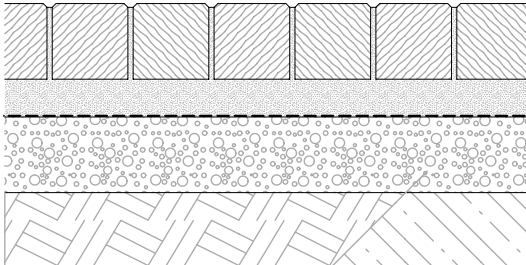
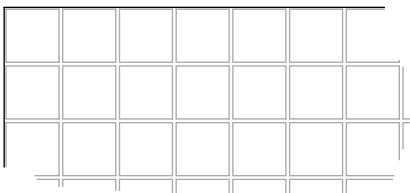


projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhované konštrukcie - špecifikácia podláh

položka	P11	hlavný vstup uličného tympanónu	navrhované	Skladba - impregnovaná špalíková dubová podlaha - kremičitý štrkopiesok - geotextília 300g/m2	100mm 50mm
			jestvujúce	- zhutnený štrkový násyp - rastlý terén/ žb strop pred vstupom	100mm
			upozornenie!!!	sondou zistený asfaltová hydroizolácie podkladu vyvŕtať otvory pre odtok vody do podlažia	
rez					
spôsob kladenia špalíkov					
položka	P12	východ z hlavných sál do záhrady	navrhované	Skladba - riečne kamienky - valúanky - maltové lôžko - betónový poter - strop	
			jestvujúce		
			upozornenie!!!	poznámka podlahu reštaurátorsky vyspraviť a obnoviť	
rez			