

- ⚡

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP20
- ⚡

VYPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V, 10A, IP20
- ⚡

VYPÍNAČ STREDAVÝ 250V, 10A, IP20
- ⚡

VYPÍNAČ KRÍŽOVÝ 250V, 10A, IP20
- ⚡

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP44 P.O.
- ⚡

VYPÍNAČ STREDAVÝ 250V, 10A, IP44 P.O.
- ⚡

SNÍMAČ POHYBU
- ⚡

ZÁSUVKA DVOJITÁ S NATOČENOU DUTINKOU 250V, 10/16A, IP20
- ⚡

ZÁSUVKA 250V, 10/16A, IP44
- ⚡

TLAČIDLO CENTRAL–STOP

- ⚡

2

SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 2x35W T5, IP20
- ⚡

3

SV. ŽIARIKOVÉ ZAPUSTENÉ 3x14W T5 S MREŽKOU TS, IP20
- ⚡

4

SV. ŽIARIKOVÉ ZAPUSTENÉ 4x14W T5 S MREŽKOU TS, IP20
- ⚡

A

SV. ŽIAROVKOVÉ 1x18W, IP20
- ⚡

B

SV. ŽIAROVKOVÉ 1x26W, IP20
- ⚡

C

SV. ŽIARIKOVÉ 2x18W, IP20
- ⚡

D

SV. ŽIARIKOVÉ ZAPUSTENÉ DOWNLIGHT 1x26W, IP20
- ⚡

E

SV. ŽIARIKOVÉ ZAPUSTENÉ DOWNLIGHT 1x13W, IP20
- ⚡

F


SV. ŽIARIKOVÉ NÁSTENNÉ 2x18W, IP54
- ⚡

G

SV. ŽIARIKOVÉ NÁSTENNÉ 1x21W, IP54
- ⚡

H

SV. NÚDZOVÉ 1x11W, IP20

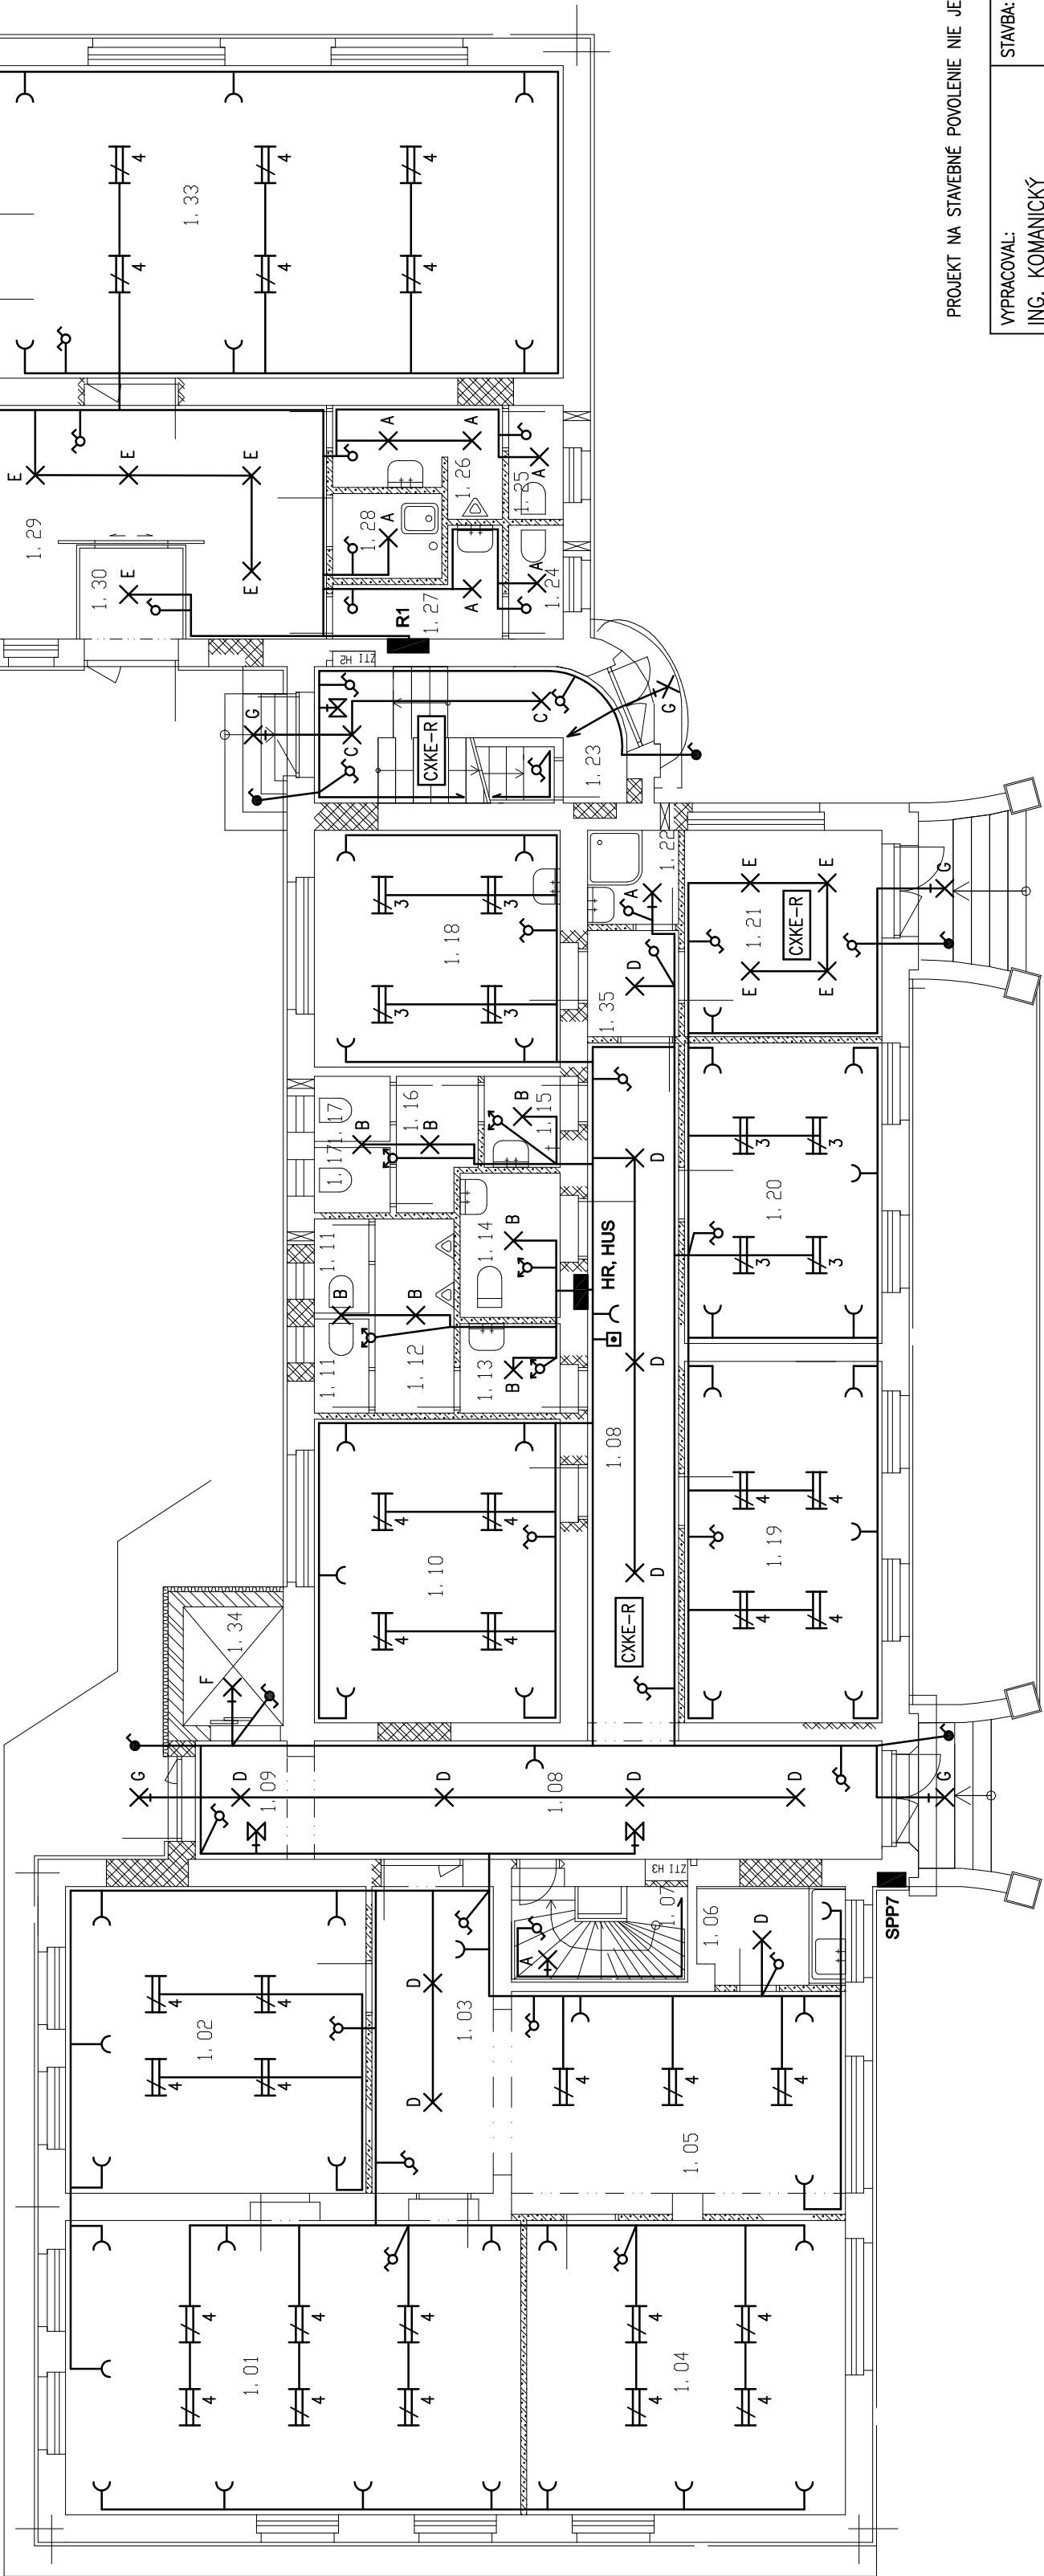

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE NIE JE URČENÝ NA REALIZÁCIU STAVBY

VYPRACOVAL: ING. KOMANICKÝ	STAVBA: SLOVENSKO–POLSKÝ DOM p.č. KN 814 k.ú. GIRALTOVCE	Komanický, s.r.o. J. BORODÁČA 17 080 01 PREŠOV tel: 0905 296928
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. KOMANICKÝ	OBJEKT: SO 01.5 ELEKTROINŠTALÁCIA	
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. PODHAJECKÝ	ČASŤ: STAVEBNÁ DIEL: ELI	DÁTUM: 10/2017 STUPEŇ: SP FORMÁT: 3x44
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE	OBSAH: PÔDORYS 1.N.P.	ZAK.Č.: KÓTY V: / Č.VÝKRESU MIERKA: 1:100 4