



PROFESIA: ELEKTRO	PARELI S.R.O. VLÁRSKA 50/A, 831 01 BRATISLAVA Tel: +421 948 67 04 12, E-mail: pareli@pareli.sk, Web: www.pareli.sk				
	AUT. STAVEB. ING.	ZODPOV. PROJ.:	VYPRACOVAL:		
	Ing. Peter Holko	Ing. Matej Jašurek	Ing. Matej Jašurek		
INVESTOR:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN				
NÁZOV STAVBY:	CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU-MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE A REKONŠTRUKCIA SOŠ STROJNÍCKA POV. BYS.			STUPEŇ:	DSP
MIESTO STAVBY:	SOŠ STROJNÍCKA, ŠPORTOVCOV 341/2, 017 49 POV. BYS.			DÁTUM:	02/2018
NÁZOV VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ RS10			FORMÁT:	3xA4
OBSAH :	UMELÉ OSVETLENIE VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY			REVÍZIA:	00
				ZÁK. ČÍSLO:	SK2018.015-00.000.DSP
				MIERKA: 1:-	Č. VÝKRESU: 205

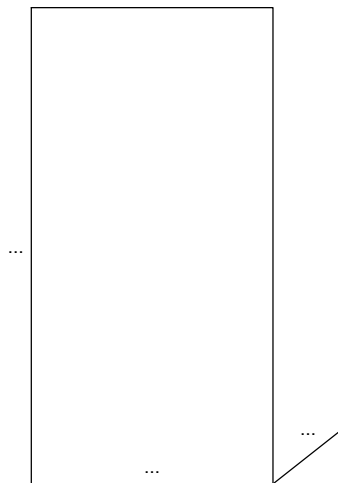

EXISTUJÚCI OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ

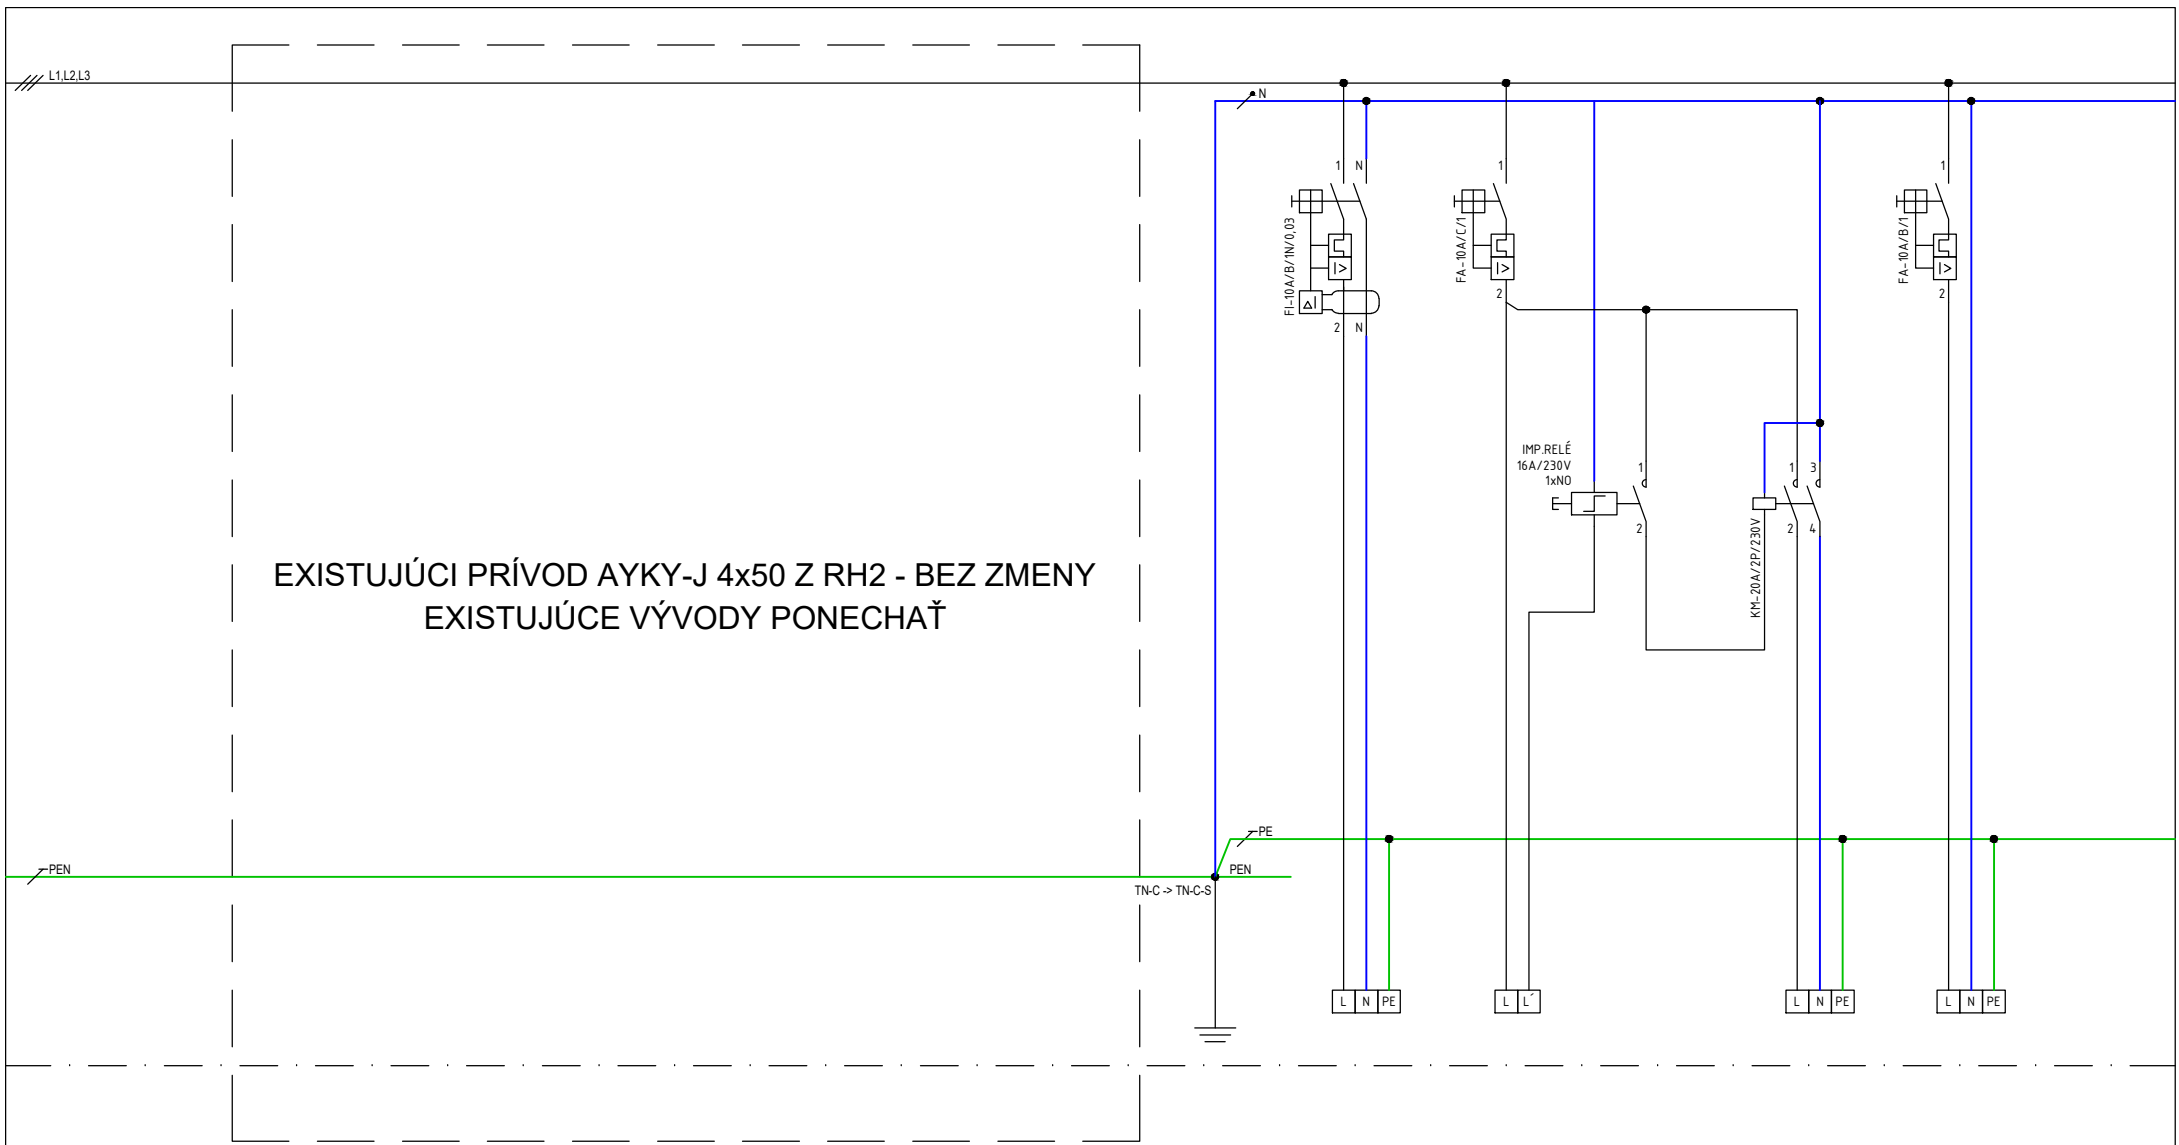

EXISTUJÚCI PRÍVOD AYKY-J 4x50 Z RH2 - BEZ ZMENY
EXISTUJÚCE VÝVODY PONECHAŤ

VÝVOD:								SV18	WSSV19		SV19	NO2	
KÁBEL - TYP:								CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 3x1,5		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	
POZÍCIA:								UMYVÁRNE SUTERÉN	ŠATNE SUTERÉN		ŠATNE SUTERÉN	SUTERÉN	
POPIS:								OSVETLENIE	OVLÁDANIE OSVETLENIA		OSVETLENIE	NÚDZOVÉ OSVETLENIE	ROZVÁDZAČ:
VÝKON:								0,4 kW	... kW		1 kW	0,02 kW	LIST: <div></div>