

Příloha – Fotodokumentace současného stavu
ČRo Brno – stávající VZT jednotka u stropu serverovny



Stávající VZT jednotka C.I.C. Hřebec pod stropem serverovny a směr proudění vzduchu.




Pohled na přívod vzduchu k jednotce a CU potrubí s chladičem vedoucí od kondenzační jednotky ze střechy.




Pohled na kabeláž vedenou v chráničkách a na řešení odvodu kondenzátu včetně sifonu.



Pohled na vzdálenost od rozvaděče MaR k VZT jednotce.

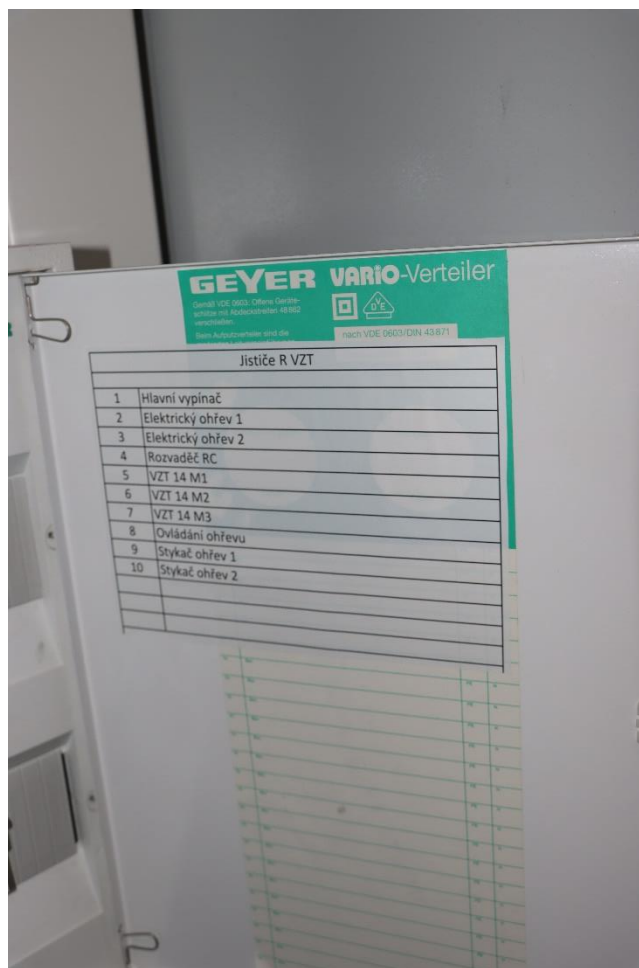

Pohled na rozvaděč s jističi pro VZT umístěný vedle rozvaděče MaR.

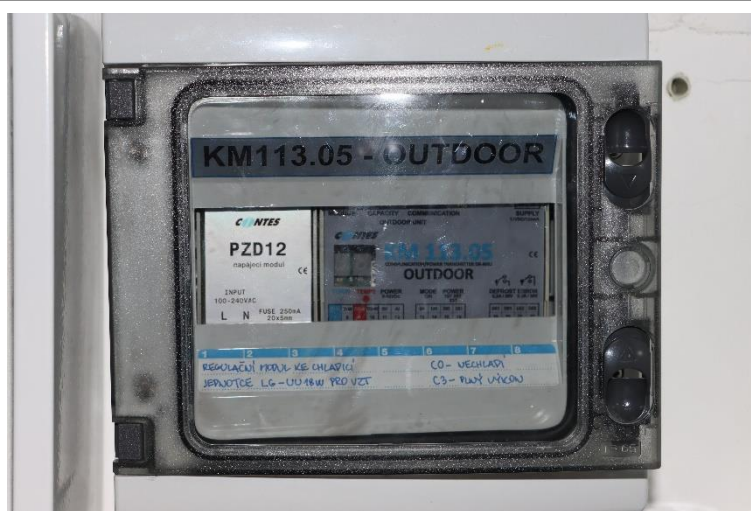

Pohled na rozvaděč VZT a na modul KM113.05-OUTDOOR pro řízení kondenzační jednotky LG.