

Martin Moltaš
Město Znojmo
Odbor investic a technických služeb

Pořadové číslo: 420/2019-SG
Číslo jednací: 343/15/19
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 5.2.2019

Stanovisko ke stavebnímu řízení na Obnovu Kapličky v Kasárnách v k.ú. Mramotice

Název stavby: Kasárna, Obnova Kapličky v Kasárnách, parc.č. 99

- Stavební úpravy, sadové úpravy, interiér
- Vnitřní el. instalace a přípojka NN

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Mramotice

Projektant stavby: Ing.arch. Jaroslav Poláček, A. Kosíková

Investor stavby: viz výše

Stanovisko: **Souhlasíme** s vydáním příslušného rozhodnutí na Obnovu Kapličky v Kasárnách, za podmíněk:

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Divize Znojmo

Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Bankovní spojení: 1702741/0100

sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

Podmínky ve stanovisku budou citovány v příslušném rozhodnutí.

Souhlasíme s projednáním výše uvedené stavby ve zjednodušeném řízení dle § 95 odst.1 písm.d, stavebního zákona.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění (§78) a provedení (§116) stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.


S pozdravem


Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/153, Lesná, 638 00 Znojmo
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
471


1-9-





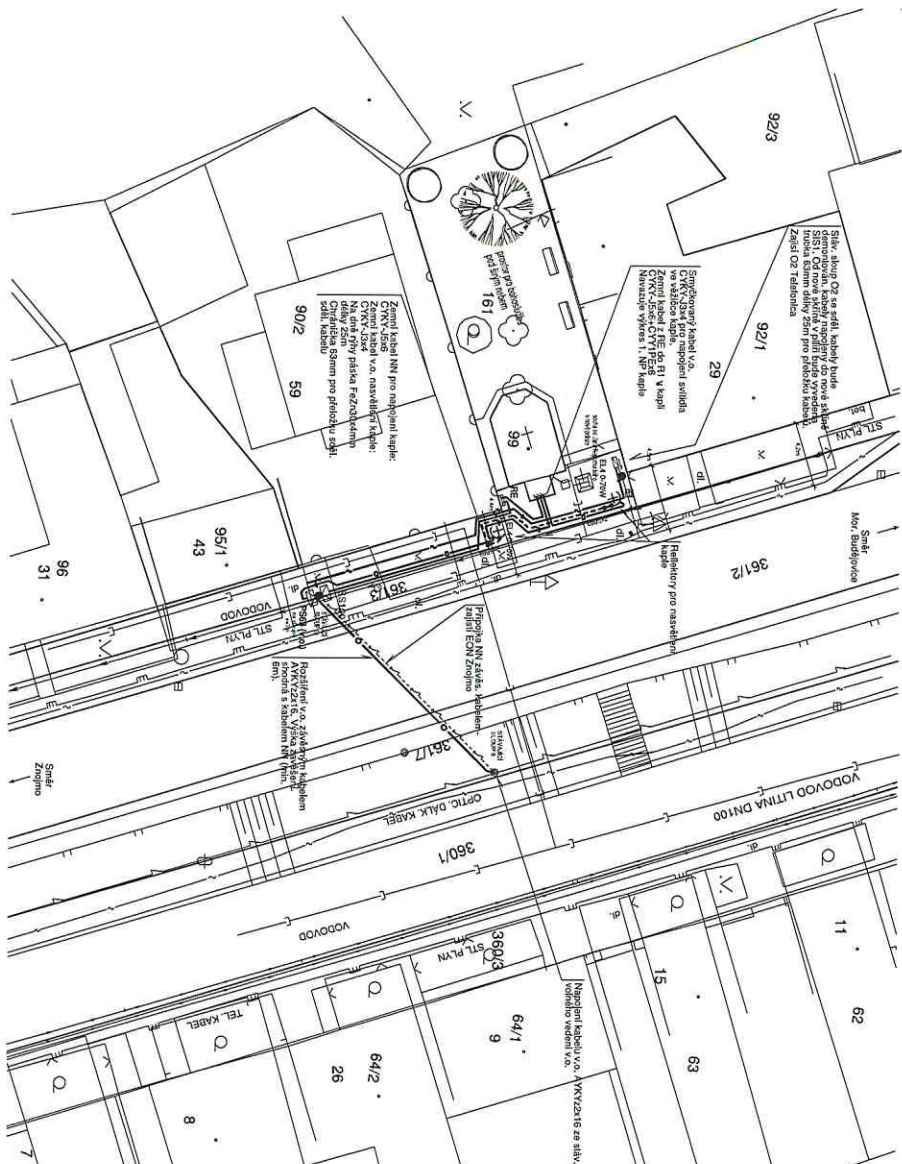

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko:
VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
DIVIZE ZNOJMO
č.j. 343/15/19
420/2019-56
05.02.2019
 ze dne:
 Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
 dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko. 02




LEGENDA

- TRASA NOVÉHO KABELU VŘEŠENÍ NN
- TRASA NOVÝCH KABELŮ VŘEŠENÍHO OSVĚTLENÍ
- TRASA VNÍ KABELU
- TRASA VODNĚHO VŘEŠENÍ NN
- TRASA VODNĚHO VŘEŠENÍ NN
- TRASA KABELU TELEFONNÍHO OZ.
- TRASA KABELU VŘEŠENÍHO OSVĚTLENÍ
- TRASA VODOVODU
- TRASA KANALIZACE
- TRASA PLYNOVODU

Před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vyřízení všech stávajících inž. sítí na trase výkopu.

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz, síť.
 Opatření před bezpečným dotykem možných částí:
 automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41, soustava TN-C
 automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41, soustava TN-C-S
 doplňkový stupeň:
 doplněný pospojováním dle ČSN 332000-4-41
 hlavním pospojováním dle ČSN 332000-4-41

Vedoucí projektant	Inž. J. Kosiř	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreml	Projekce elektr., verze 15
Kraj	Jihomoravský	Město	Znojmo-Kašimira	měst. zpráva
Investor	Město Znojmo, Okružní 10/12, 669 02 Znojmo			Adresa: 1. úroveň
Acce	OBNOVA KAPLICKY V KASÍRNÁCH, VNITŘNÍ EL. INSTALACE A PŘÍPOJKA NN			Úroveň: 1. úroveň
Výkres				Začátkové číslo 032010
Situace				Formát: A4
				Stupeň: DPS
				Datum: 01/2010
				Měřítko: Číslo výkresu
				1:200
				E 8.2



PROJEKTANT	ING.ARCH. JAROSLAV POLÁČEK	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO ZNOMO - KASÁRNA
INVESTOR	MĚSTO ZNOMO	
AKCE	OBNOVA KAPLIČKY V KASÁRNÁCH STAVEBNÍ ÚPRAVY, SADOVÉ ÚPRAVY, INTERIÉR	
OBESAH	CELKOVÁ SITUACE	
MĚŘ.	1 : 250	Č. VÝKRESU 02