


E-04 Hlavné ochranné pospájanie

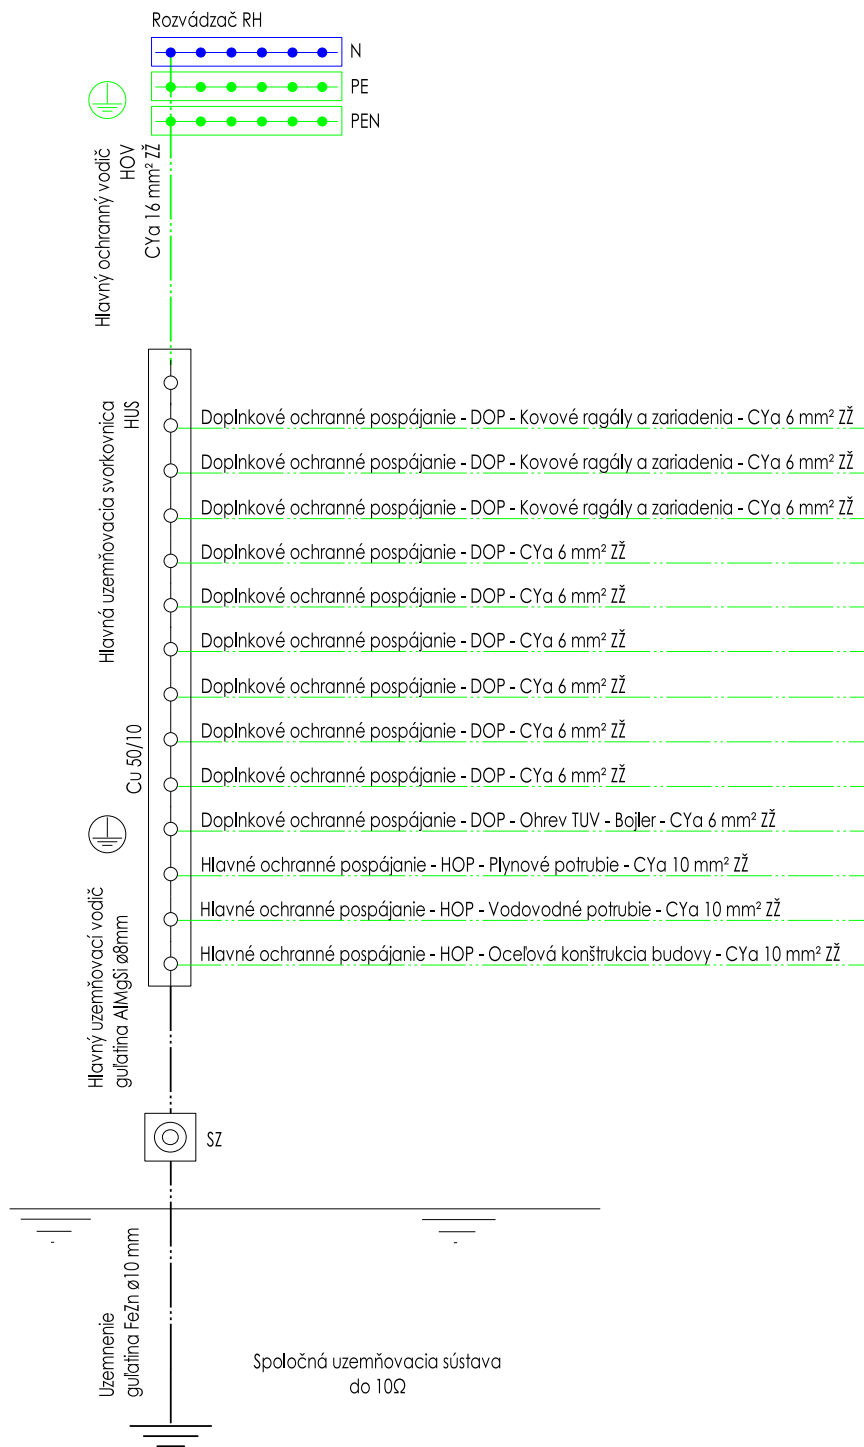

Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N v RH do 2Ω!

Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie. Nenahrádza realizačnú, výrobnú a dielenskú dokumentáciu pre realizáciu stavby!
Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, rč. autorizačného osvedčenia 5287*T*14

VARGA ELEKTRO s.r.o.
L. Podjavorníkej 1061, 984 01 Lučenec
+421 908 166 664
vargaelektro@vargaelektro.eu

AUTOR NÁVRHU	Ing. Michal SLOBODNÍK
PROJEKTANT PROFESIE	Bc. Stanislav VARGA
VYPRACOVAL	Mgr. Andrea RUŽINSKÁ
INVESTOR	Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Lučenec
MIESTO STAVBY	Lučenec

OBJEKT	-	FORMÁT	A4	
	PARCELA	-	DÁTUM	03/2019
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SPŠ OSKARA WINKLERA, LUČENEC		MIERKA	-
			STUPEŇ	PS
OBSAH	E - Elektroinštalácie		ČÍSLO ZÁKAZKY	19.05.10
ČASŤ	E-04 Hlavné ochranné pospájanie		ČÍSLO VÝKRESU	E-04

