


3NP

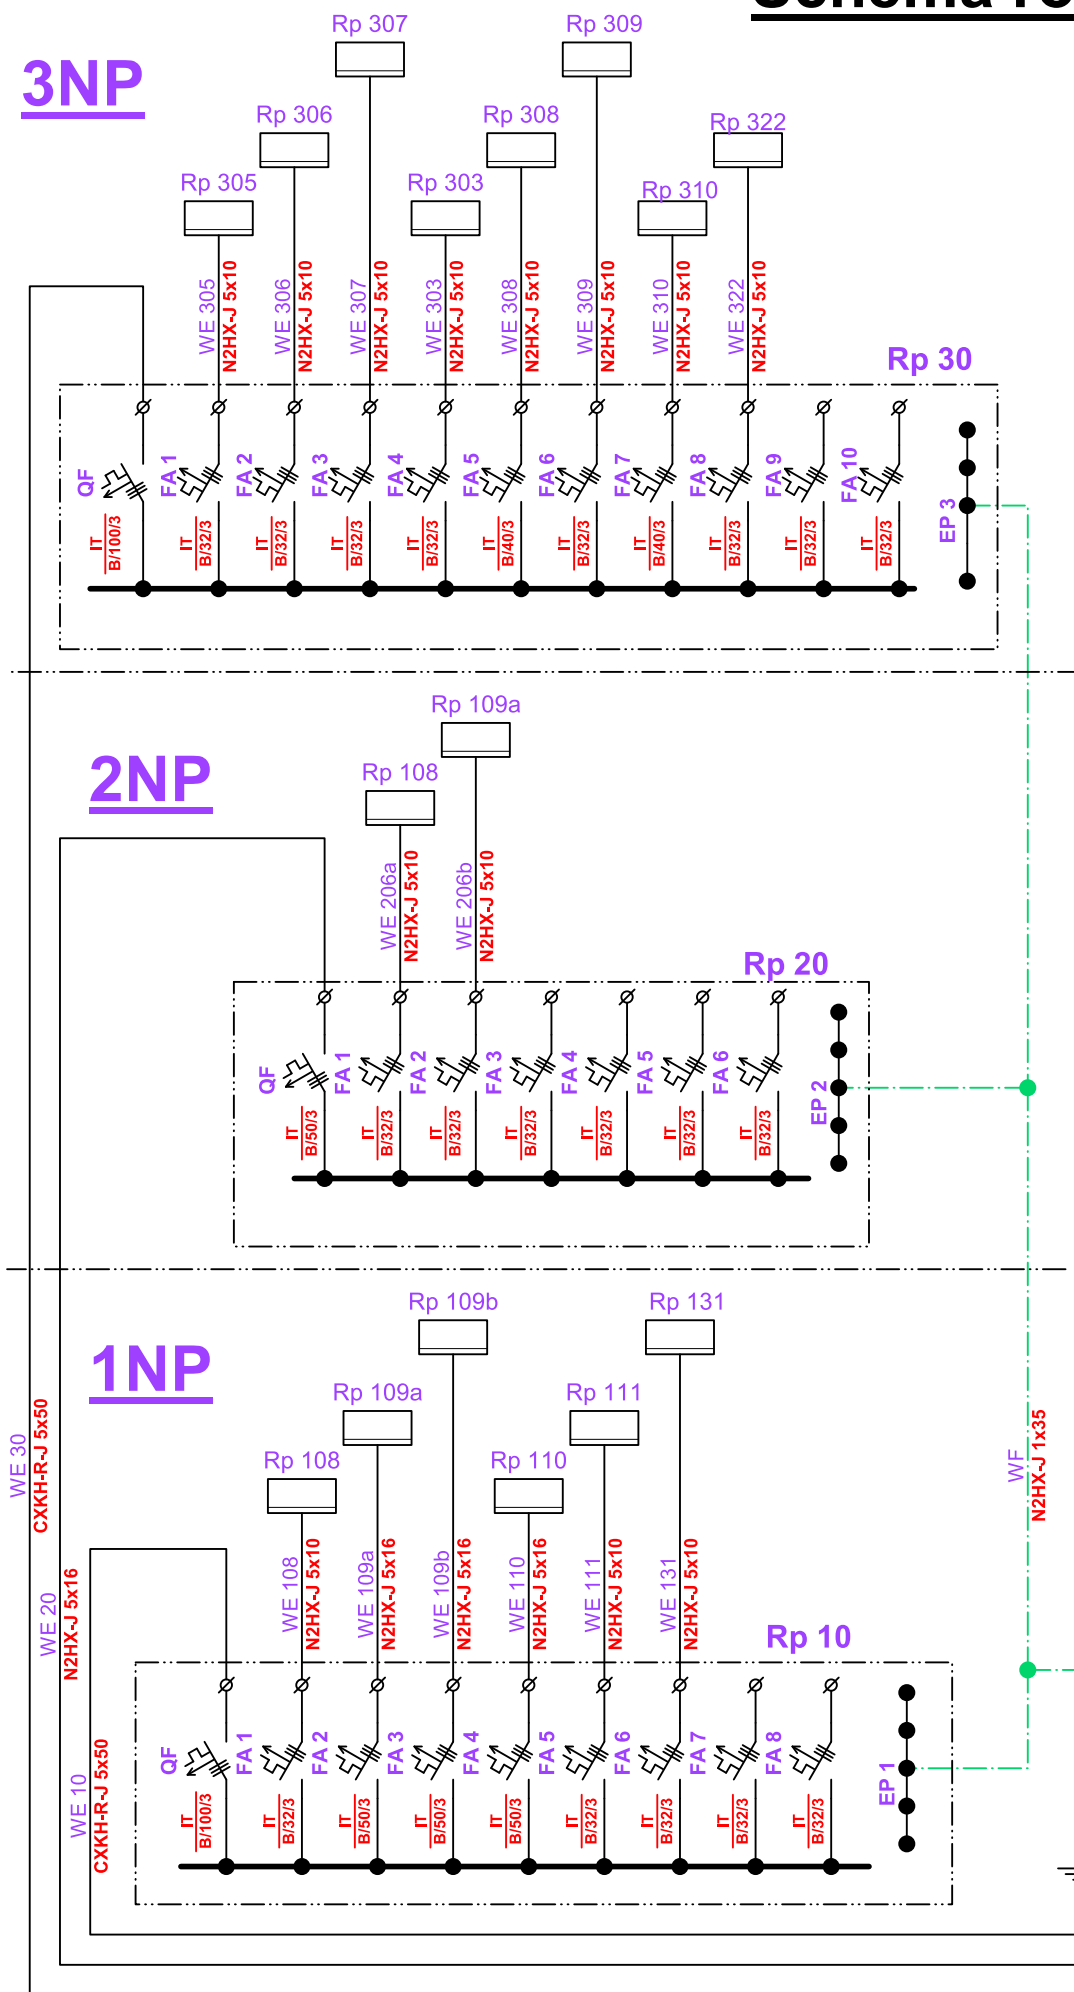

Navrhovaná káblová spojka

SR 4

Jestvujúca poistková skriňa objektu

RE.P

Navrhovaná pilierová elektromerová rozvodnica

PSR 5

Navrhovaná poistková skriňa

Rp 10

Navrhovaná rozvodnica 1NP

RH


Hlavná rozvodnica školy - jestvujúca

Rp 10,Rp 20,Rp 30

Navrhované rozvodnica podlažia

Rp xxx

Navrhované rozvodnice učební

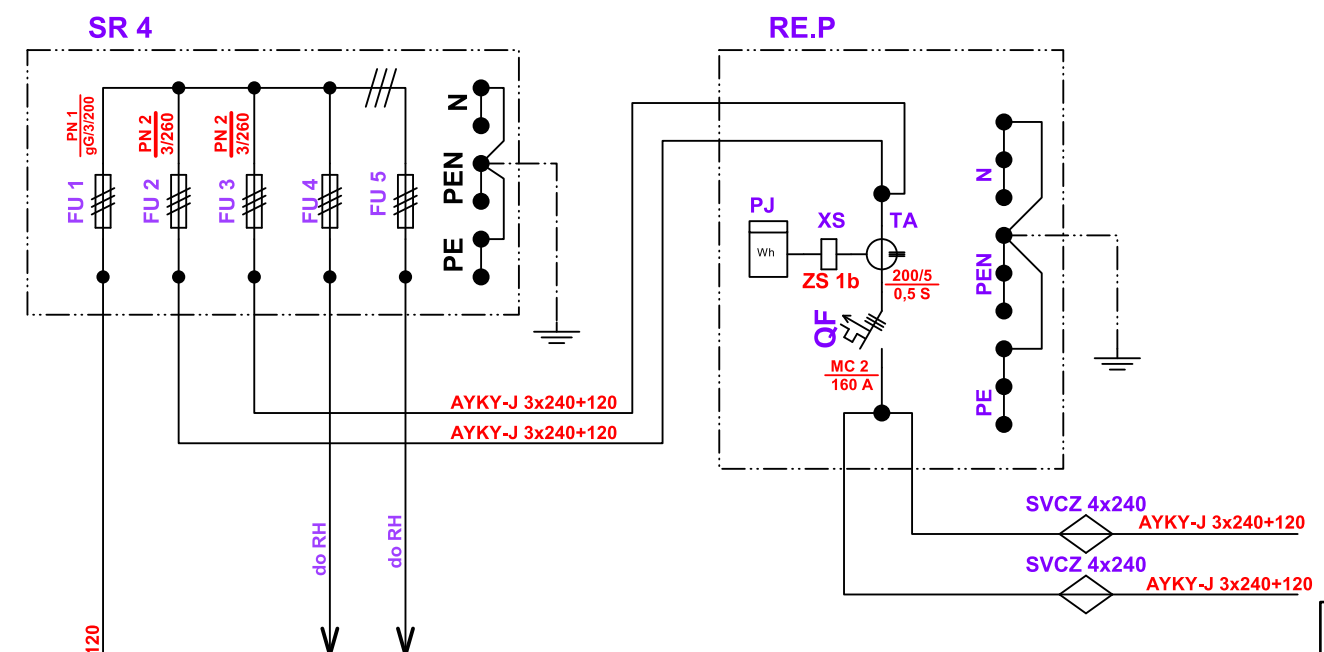


Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou

- pri poruche : **samočinným odpojením napájania**

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.		
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš, Poľná 10, Veľký Krtíš			
Miesto stavby : Veľký Krtíš, Poľná 10			Objekt SO 01
Názov stavby : <div style="text-align: center;"> <h1>Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební, laboratórií a dielní odborného výcviku</h1> <h2>Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby</h2> </div>			Časť Elektroinštalácia
			Stupeň PpSP
			Zák. číslo 44/01/2019
			Mierka
			Formát A4
			Dátum jún 2019
Názov dokument: <div style="text-align: center;"> <h3>Zapojenie rozvodu</h3> </div>			Č. výkresu <div style="text-align: right;"> <h1>EL 3</h1> </div>