



BETÓNOVÝ ZÁKLAD

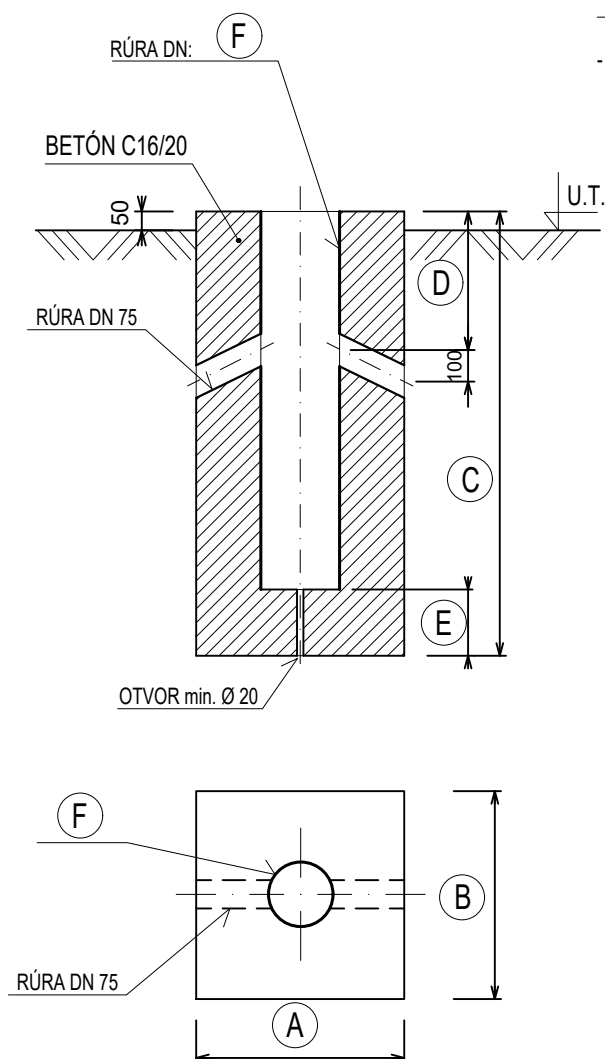

OSADENIE STOŽIARA

FeZn Ø 8 PRI PRIECHODE CEZ BETÓN
CHRÁNIŤ V SÚLADE S STN 33 2000-5-54
- napr. ZMRAŠŤOVACIA BUŽÍRKA dl. 300 mm

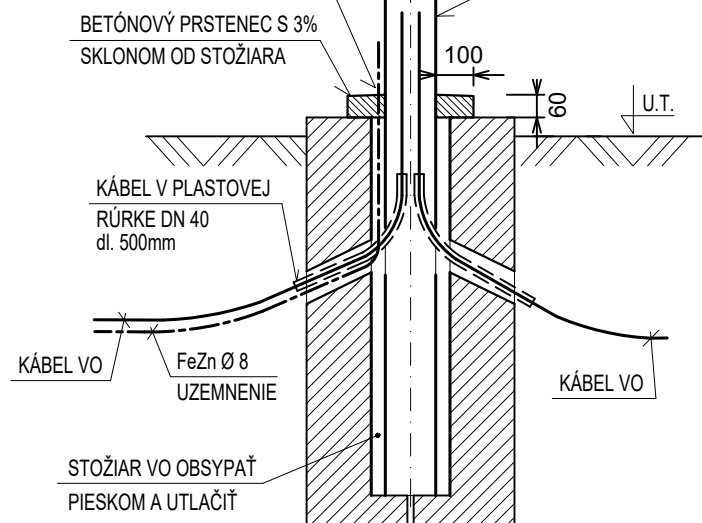

ČÍSLO STOŽIARA	TYP STOŽIARA	BETÓNOVÝ ZÁKLAD					PLASTOVÁ RÚRA		KÁBEL VO TYP
		A	B	C	D	E	F	napr. typ	
521045	OS UD 89/09	600	600	1300	425	100	250	PVC-U	NAYY-J 4x16

VEDÚCI ÚLOHY:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ING. ŠTEFAN LISÝ	ING. MIROSLAV SLANČÍK	LÍVIA GRMANOVÁ		
INVESTOR: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60			STUPEŇ	RP
STAVBA: Stavebné úpravy na OK Dolnočermánska - Golianova, Nitra			DÁTUM	10 / 2020
			MIERKA	-
			FORMÁT	1 A4
			ČASŤ PD	
OBJEKT: SO-02 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA				
OBSAH VÝKRESU: ZÁKLADY STOŽIAROV VO			PROFESIA: ELEKTRO	Č.VÝKRESU: 2