




Rez D-D

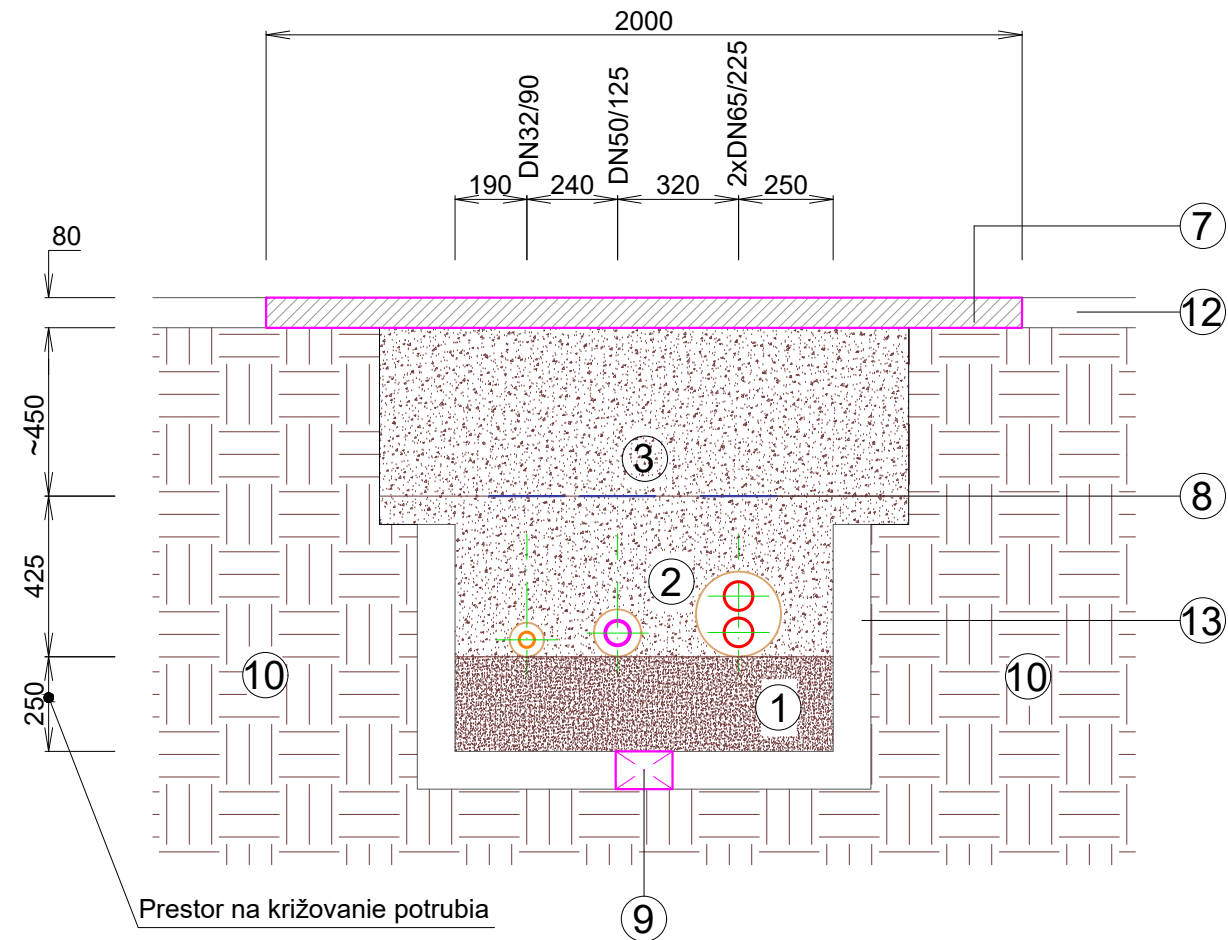


Rez C-C

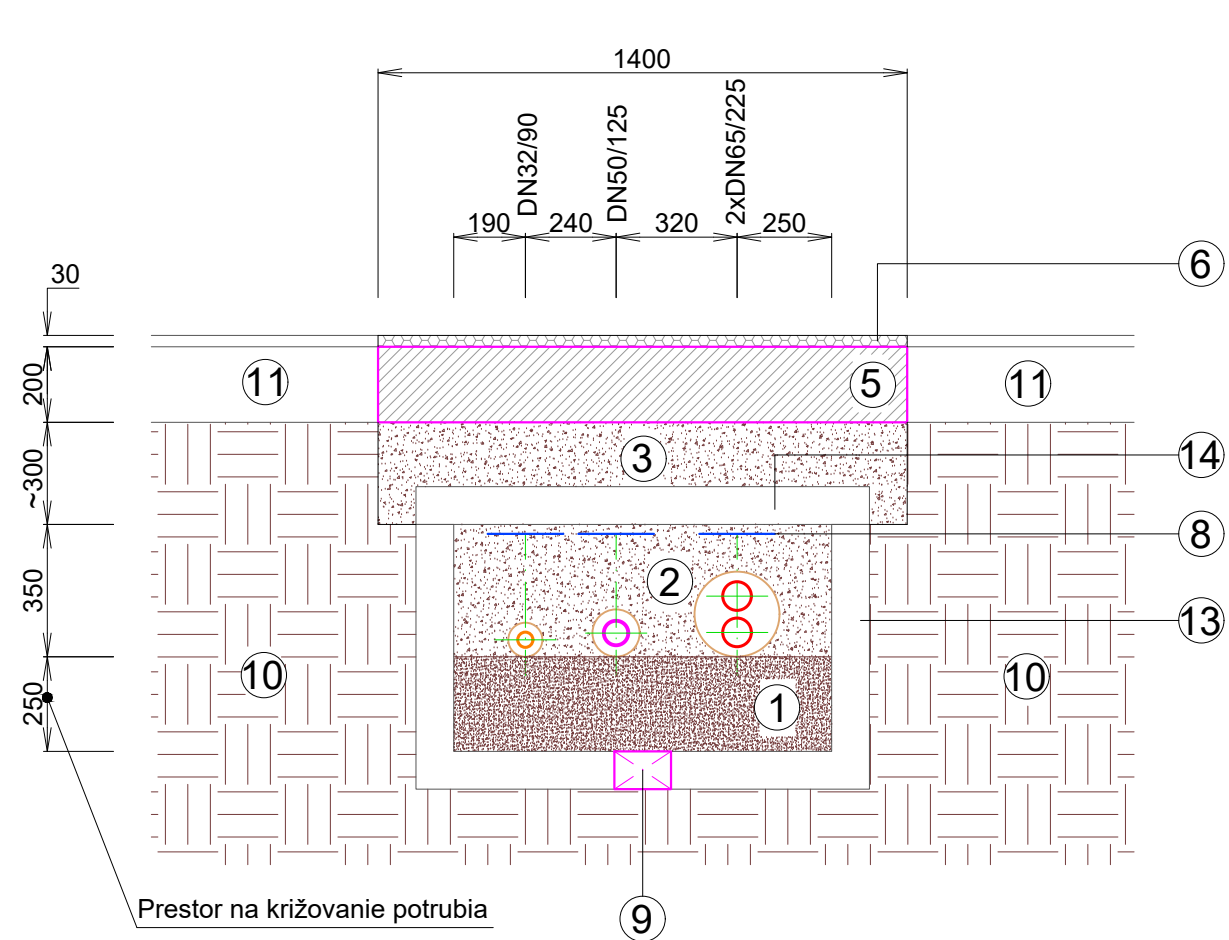


Rez B-B

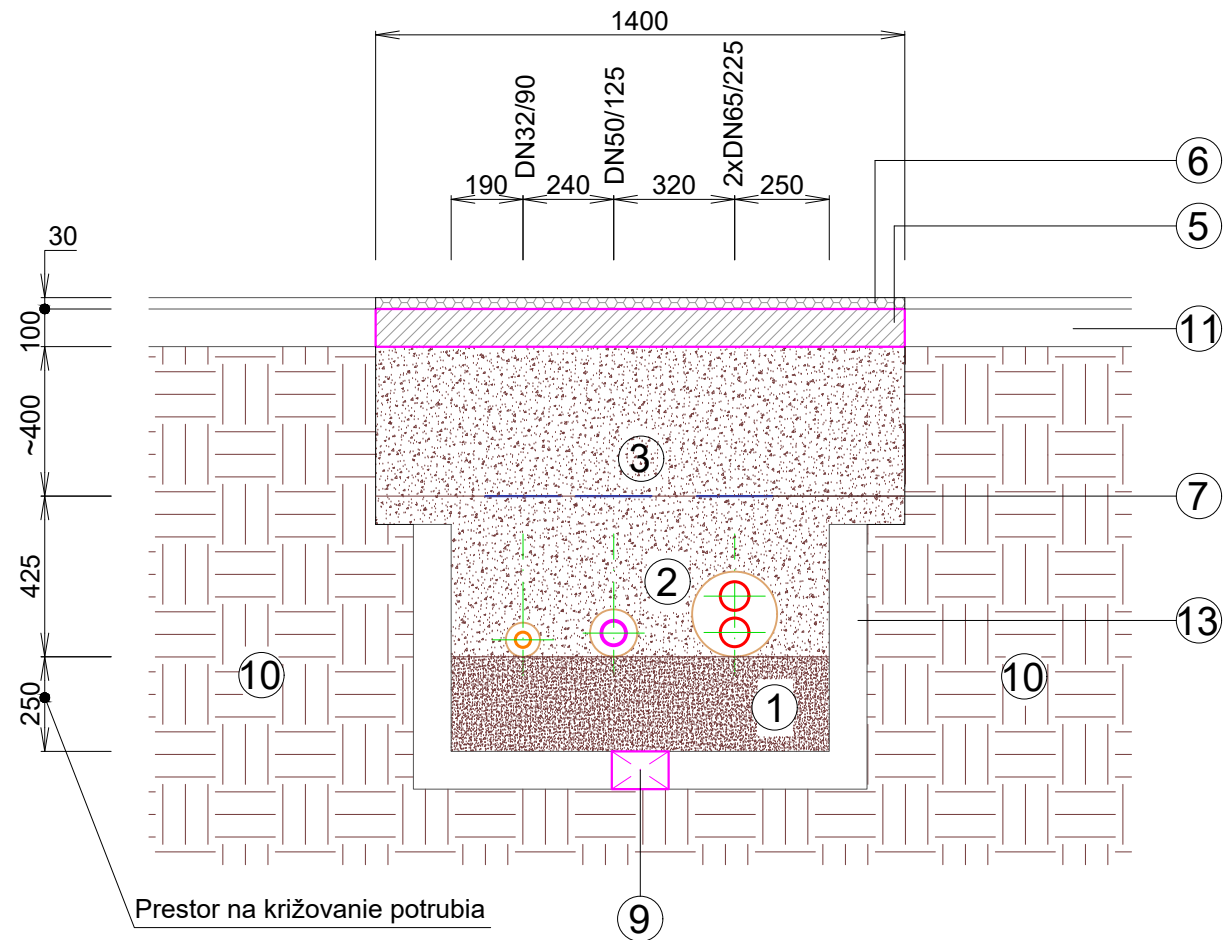


Rez A-A

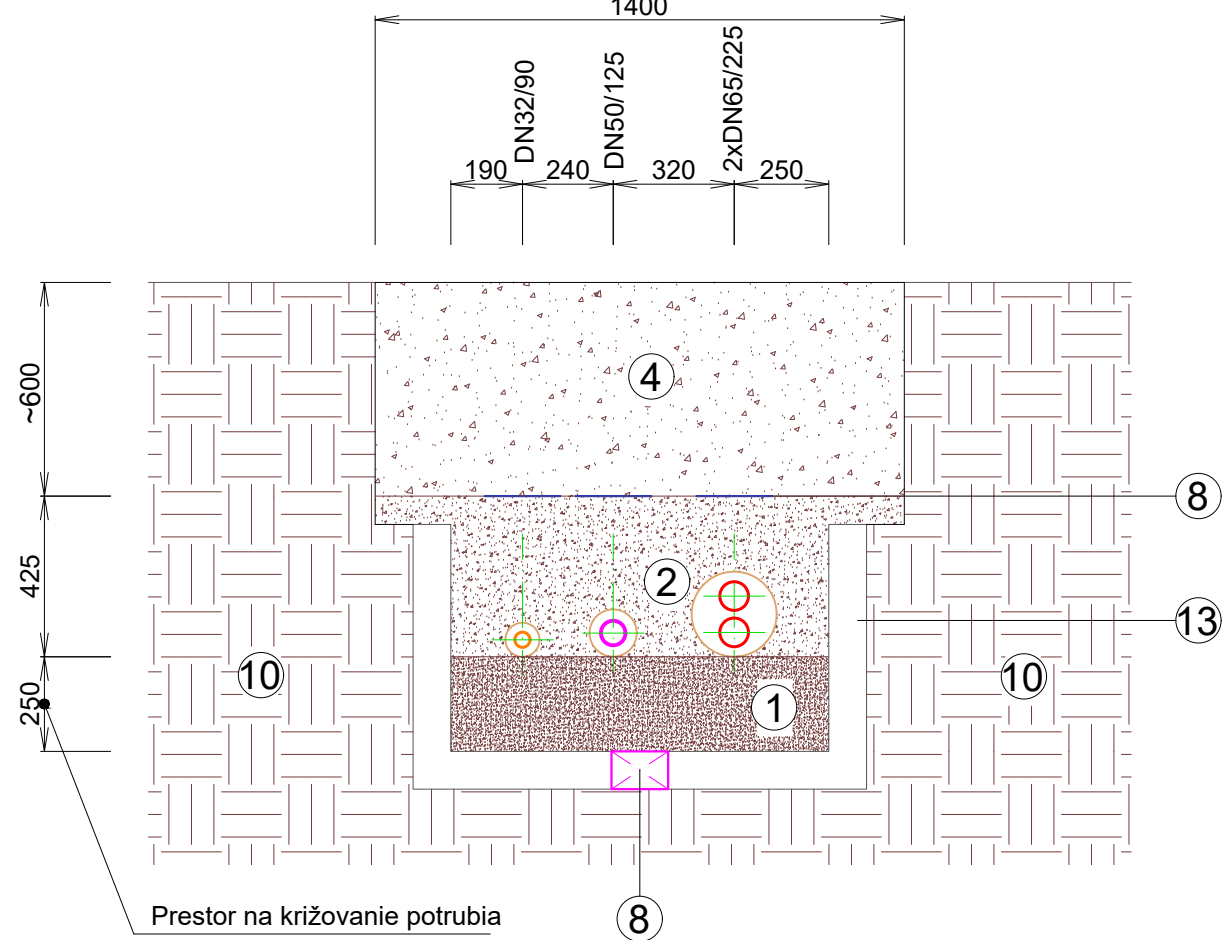

Rez F-F

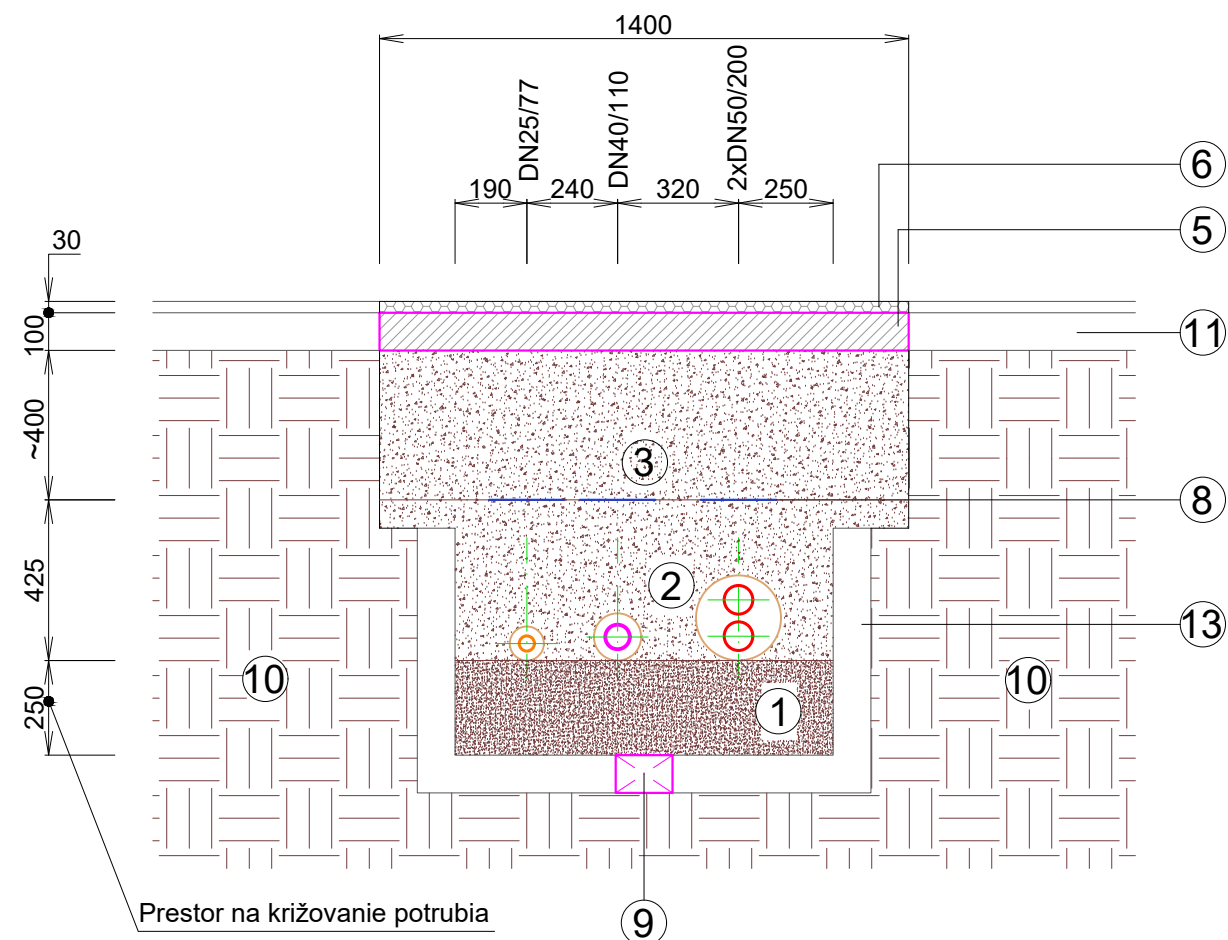

Rez E-E

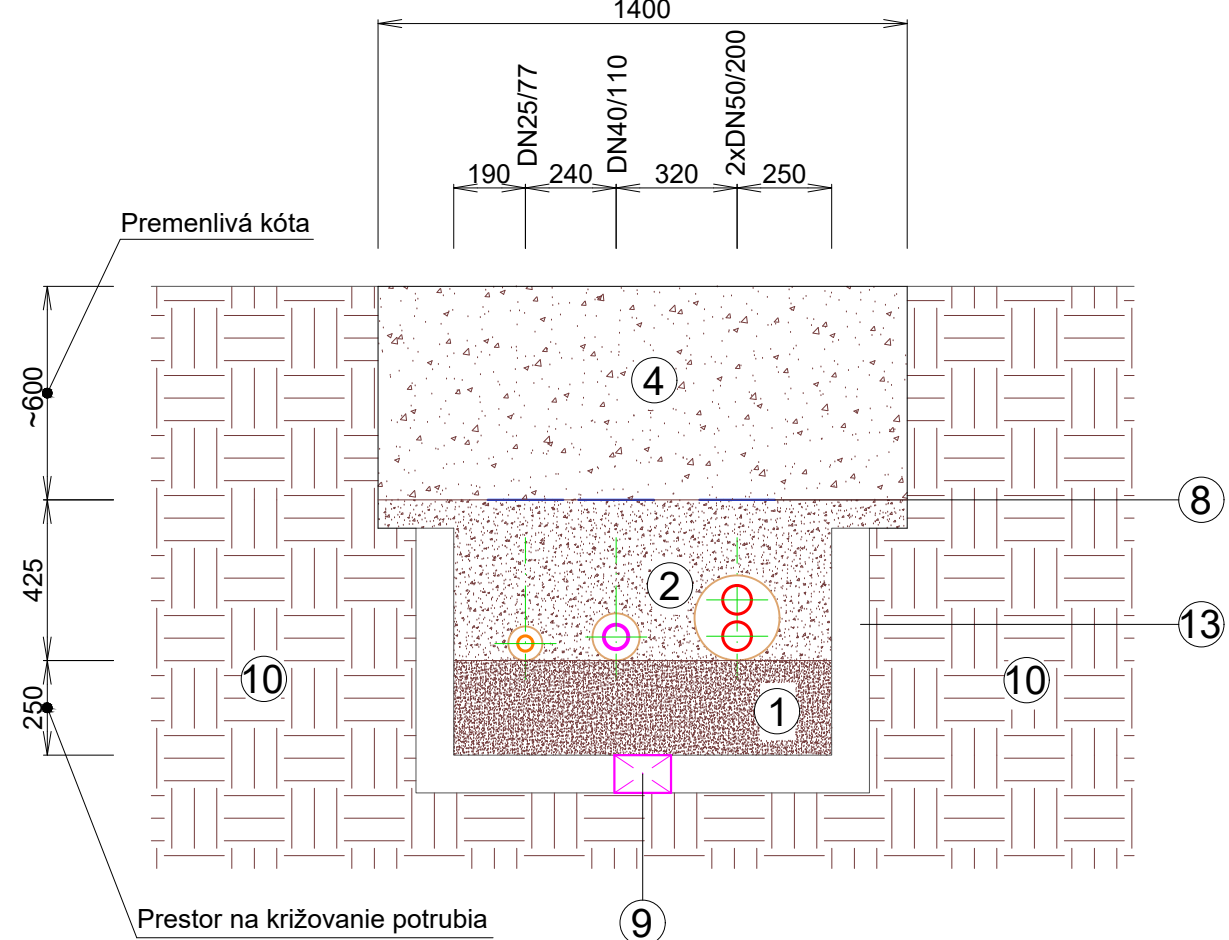

- 1 Zhutnené pieskové lôžko, zrnitosť 0-8 mm
- 2 Zhutnený zásyp štrkopieskom, zrnitosť 0 -16 mm
- 3 Zásyp štrkopieskom - zhutnenie max.100 kPa
- 4 Zásyp prehodenou zeminou
- 5 Betónová doska
- 6 Asfaltový betón
- 7 Zámková betónová dlažba
- 8 Výstražná fólia
- 9 Odvodňovací otvor 150x150
- 10 Rastlá zemina
- 11 Pôvodná betónová doska
- 12 Pôvodná zámková betónová dlažba
- 13 Pôvodný prefabrikovaný kanál
- 14 Pôvodný betónový poklop

Najmenšie dovolené vzdialenosti podzemného tepelného vedenia od ostatných sietí - STN 736005

rozмеры v mm	križovanie 1)	súbeh 2)
Silový kábel do 1 kV	300	300
Komunikačný kábel (T-com, ORANGE, UPC)	500	800
Plynovod do 0,3 MPa	100	500
Vodovodní potrubie	350	600
Stoka (kanalizácia)	100	300

- 1) Zvislá vzdialenosť medzi povrchmi sietí
- 2) Vodorovná vzdialenosť medzi povrchmi sietí

Zodp.projektant	Ing. Spurný Zdeněk	Obv.úrad: Trenčín	Mestský úrad: Ilava	Jilemnického 17, 911 01 Trenčín
Výpracoval:	Ing. Spurný Zdeněk	Kreslil:	Ing. Spurný Zdeněk	
Investor:	Mesto Ilava, Mierové námestie 16/3, Ilava	Dátum:	04/2016	
Stavba:	Rekonštr. vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA - 1.etapa, 1.časť	Formát:	8A4	
	Stavebno-technické riešenie	Zák.číslo:	04-04/2016	
Názov:	Vzorové rezy	Stupeň:	Projekt	
		Mierka:	1:20	Číslo výkresu: 4