




Medňanská 516

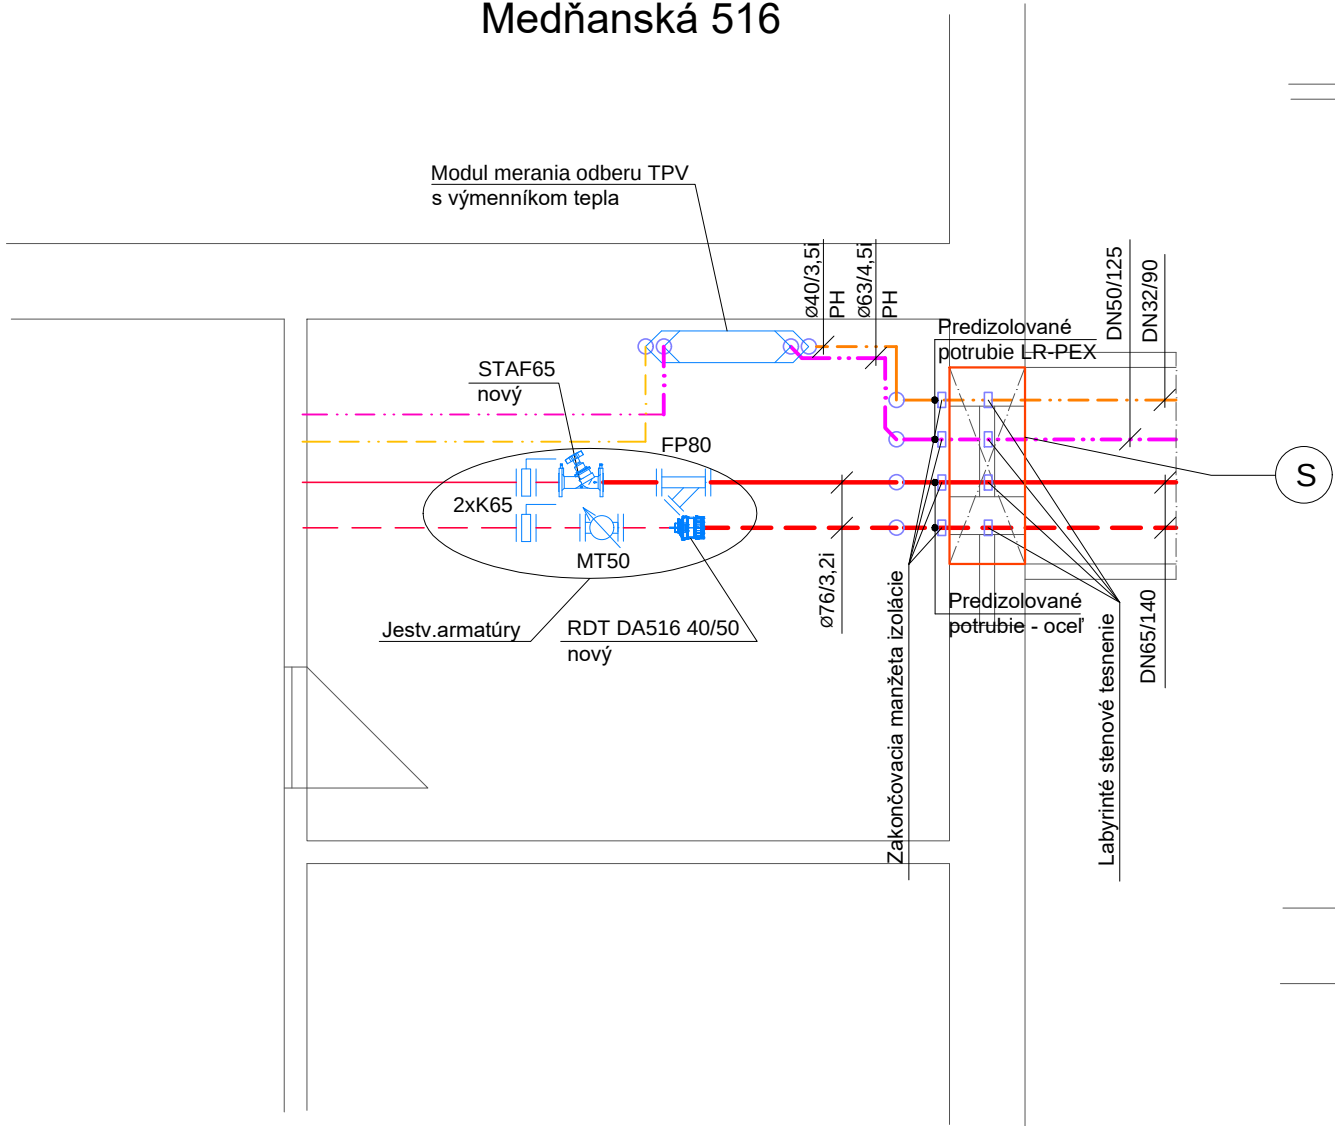

Medňanská 515

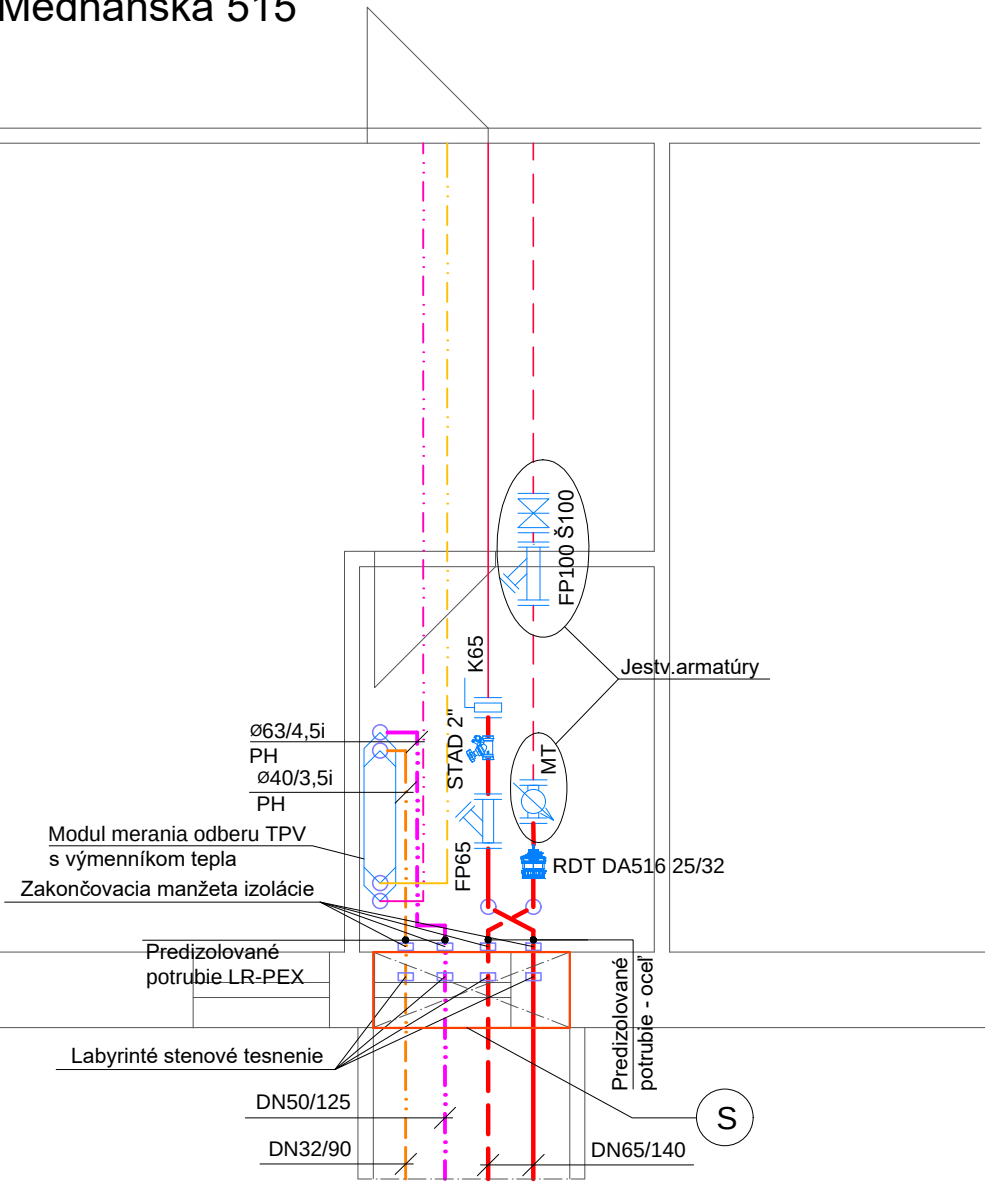

Medňanská 518

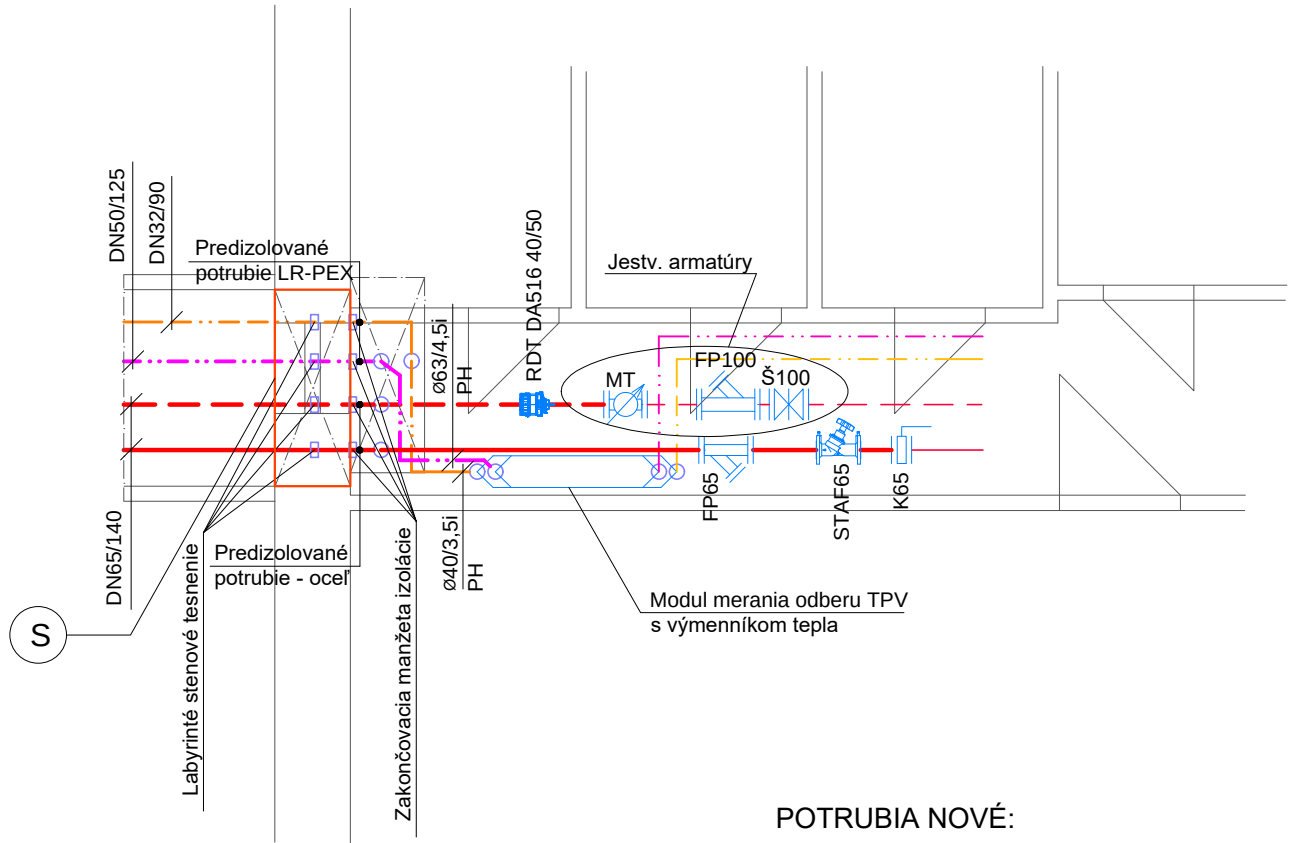

POTRUBIA NOVÉ:

- Vykurovací voda - prívod 70°C
- Vykurovací voda - späť 50°C
- Teplá pitná voda 55°C
- Cirkulácia teplej pitnej vody 45°C

STAVEBNÉ ÚPRAVY:

- S - výbúrání otvoru 1300x600
- zamurovaní otvoru 1300x600

POTRUBIA PŮVODNÉ:

- Vykurovací voda - prívod 70°C
- Vykurovací voda - späť 50°C
- Teplá pitná voda 55°C
- Cirkulácia teplej pitnej vody 45°C

Zodp.projektant	Vypracoval:	Kreslil:	TEVS, s.r.o. TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB	
Ing. Spurný Zdeněk	Ing. Spurný Zdeněk	Ing. Spurný Zdeněk		
VÚC: Trenč. samospr. kraj			Obv.úrad: Trenčín	Mestský úrad: Ilava
Investor: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/3, Ilava			Jilemnického 17, 911 01 Trenčín	
Stavba: Rekonštr. vonk. rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA - 1.etapa, 2.časť + 2.etapa, 1.časť			Dátum:	06/2016
Stavebno-technické riešenie			Formát:	8A4
			Zák.číslo:	05-06/2016
Názov: 1.etapa, 2.časť			Stupeň:	Projekt
Úpravy rozvodov v BD č.515, 516, 518			Mierka:	Číslo výkresu:
			1:50	5