




Rez C-C

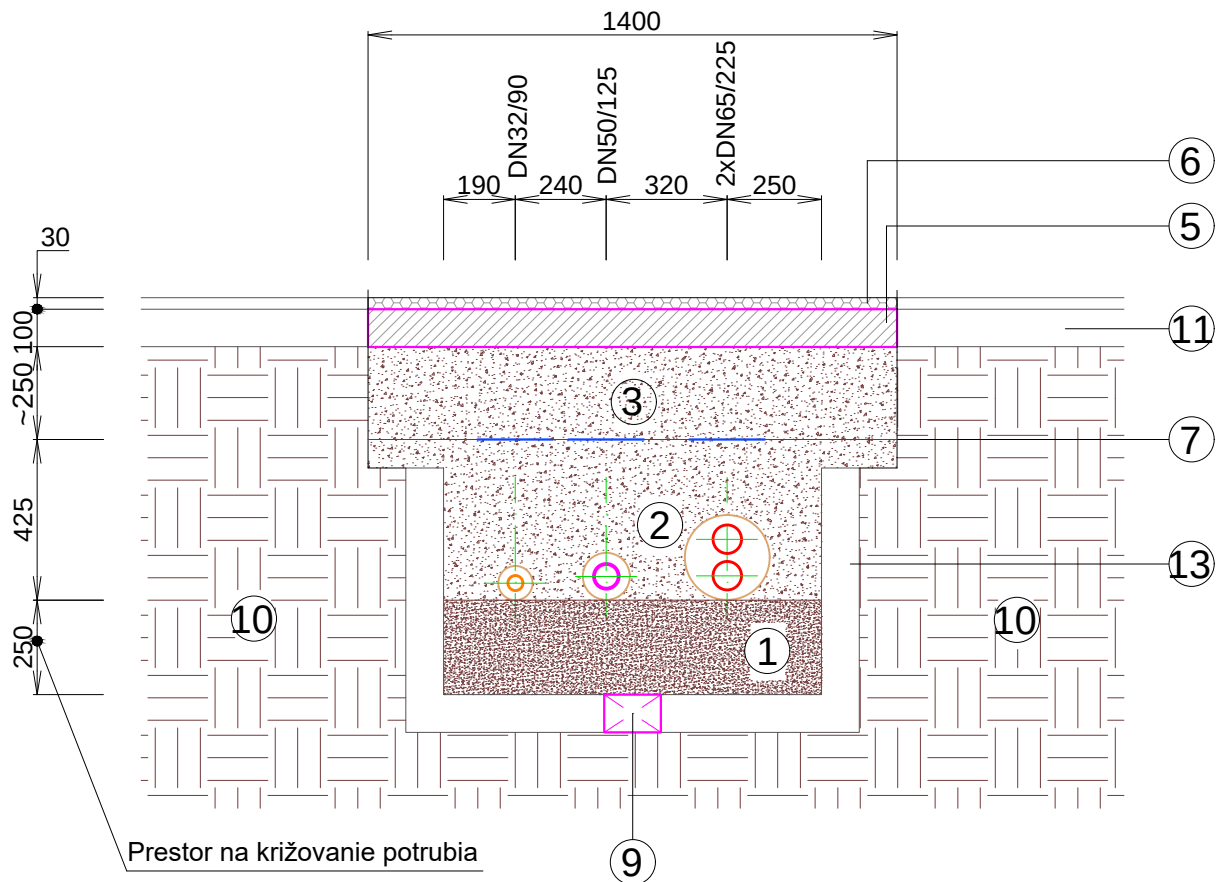

Rez B-B

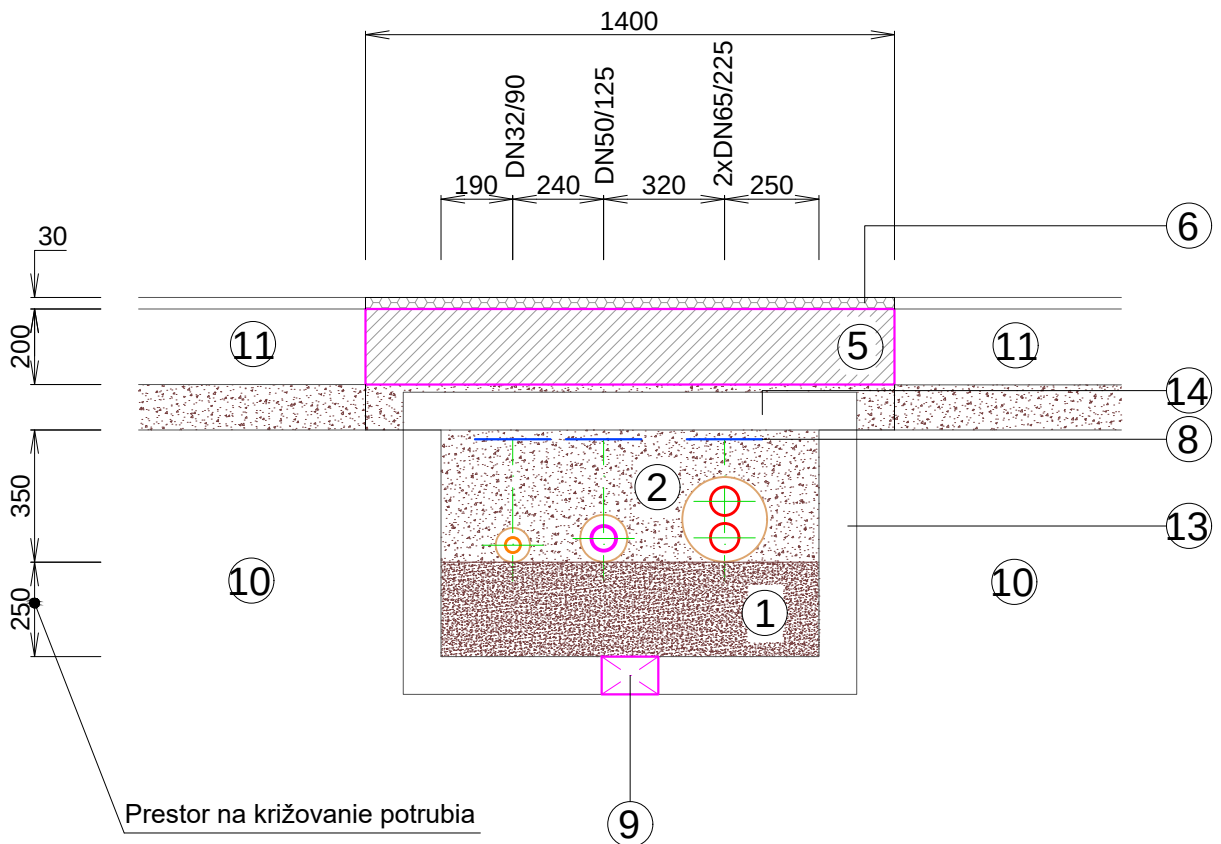


Rez A-A

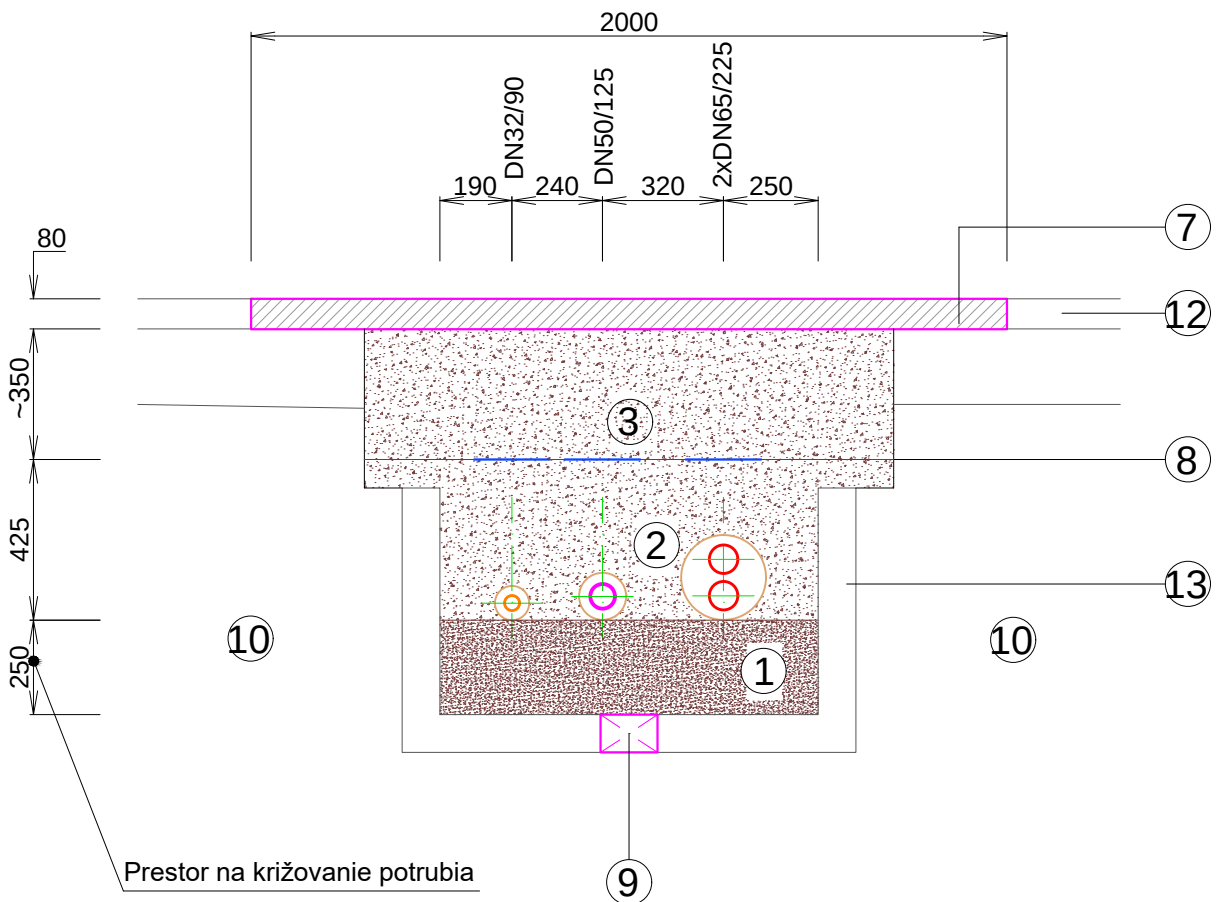


- 1 Zhutnené pieskové lôžko, zrnitosť 0-8 mm
- 2 Zhutnený zásyp štrkopieskom, zrnitosť 0 -16 mm
- 3 Zásyp štrkopieskom - zhutnenie max.100 kPa
- 4 Zásyp prehodenou zeminou
- 5 Betónová doska
- 6 Asfaltový betón
- 7 Zámková betónová dlažba
- 8 Výstražná fólia
- 9 Odvodňovací otvor 150x150
- 10 Rastlá zemina
- 11 Pôvodná betónová doska
- 12 Pôvodná zámková betónová dlažba
- 13 Pôvodný prefabrikovaný kanál
- 14 Pôvodný betónový poklop

Rez D-D

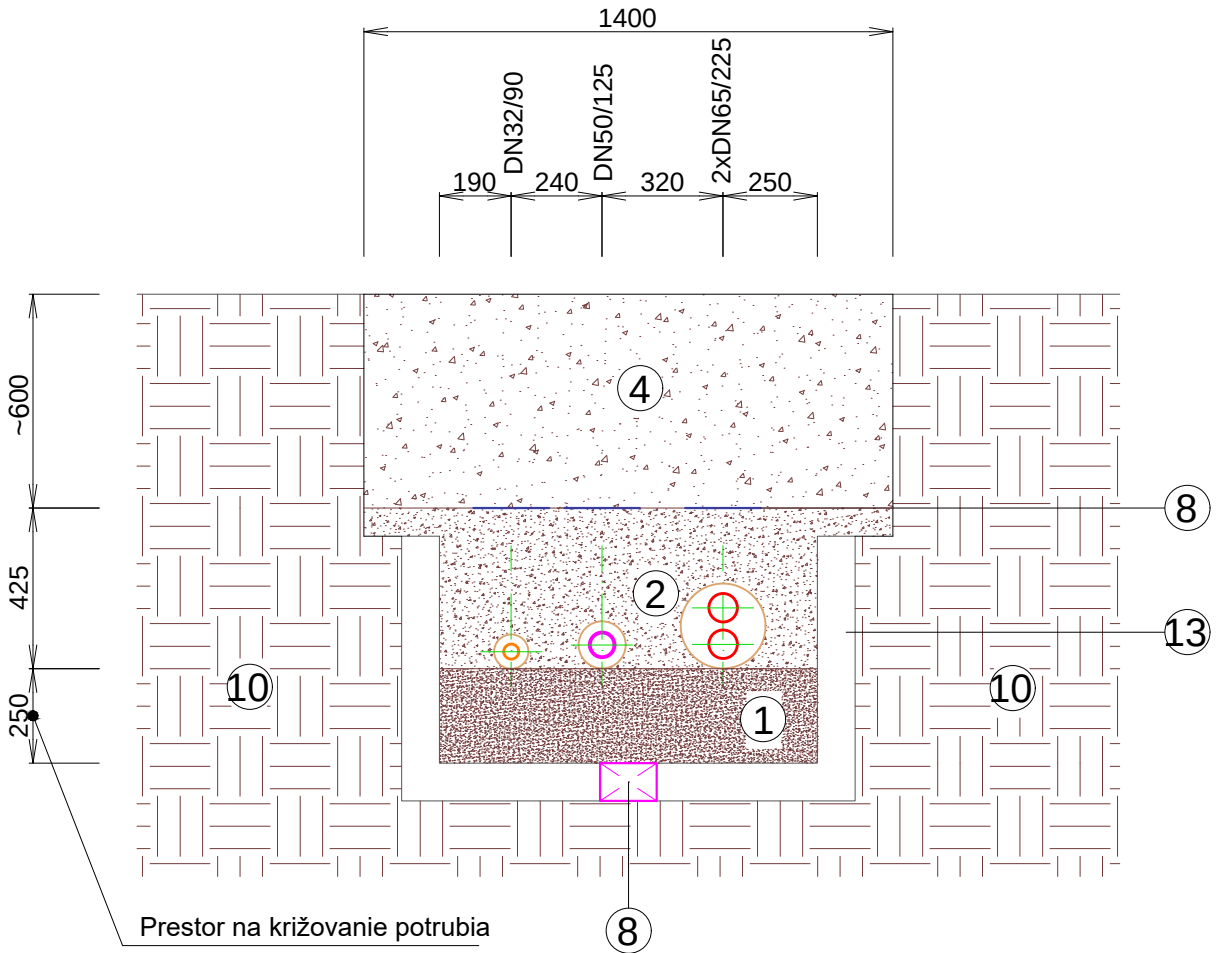

Rez E-E

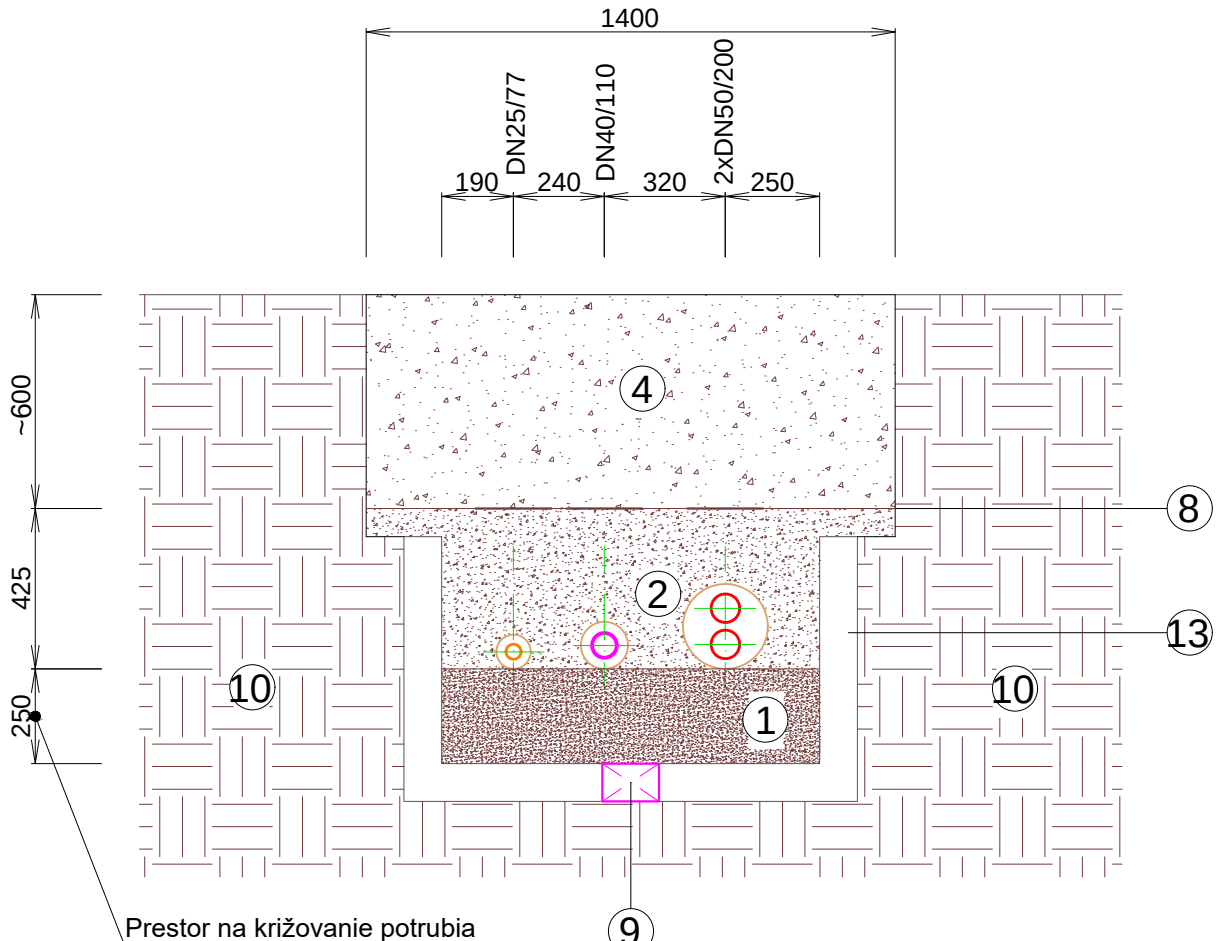

Najmenšie dovolené vzdialenosti podzemného tepelného vedenia od ostatných sietí - STN 736005

rozmery v mm	križovanie 1)	súbeh 2)
Silový kábel do 1 kV	300	300
Komunikačný kábel (T-com, ORANGE, UPC)	500	800
Plynovod do 0,3 MPa	100	500
Vodovodní potrubie	350	600
Stoka (kanalizácia)	100	300

- 1) Zvislá vzdialenosť medzi povrchmi sietí
- 2) Vodorovná vzdialenosť medzi povrchmi sietí

Zodp.projektant	Vypracoval:	Kreslil:	TEVYS S, r. o. TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB Jilemnického 17, 911 01 Trenčín
Ing. Spurný Zdeněk	Ing. Spurný Zdeněk	Ing. Spurný Zdeněk	
VÚC: Trenč. samospr. kraj Obv.úrad: Trenčín Mestský úrad: Ilava			
Investor: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/3, Ilava			
Stavba: Rekonštr. vonk. rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA - 1.etapa, 2.časť + 2.etapa, 1.časť			
Stavebno-technické riešenie			
Názov: 2.etapa, 1.časť			
Priechové rezy - BD č.522, 523, 524			
Dátum:			06/2016
Formát:			8A4
Zák.číslo:			05-06/2016
Stupeň:			Projekt
Mierka:			Číslo výkresu:
1:20			8