


C2.1 SCHÉMA VODOVODNEJ SIETE - 1.TLAKOVÉ PÁSMO

VÝHLADOVÁ POTREBA VODY $Q_{hv1} = 1,55 \text{ l/s}$

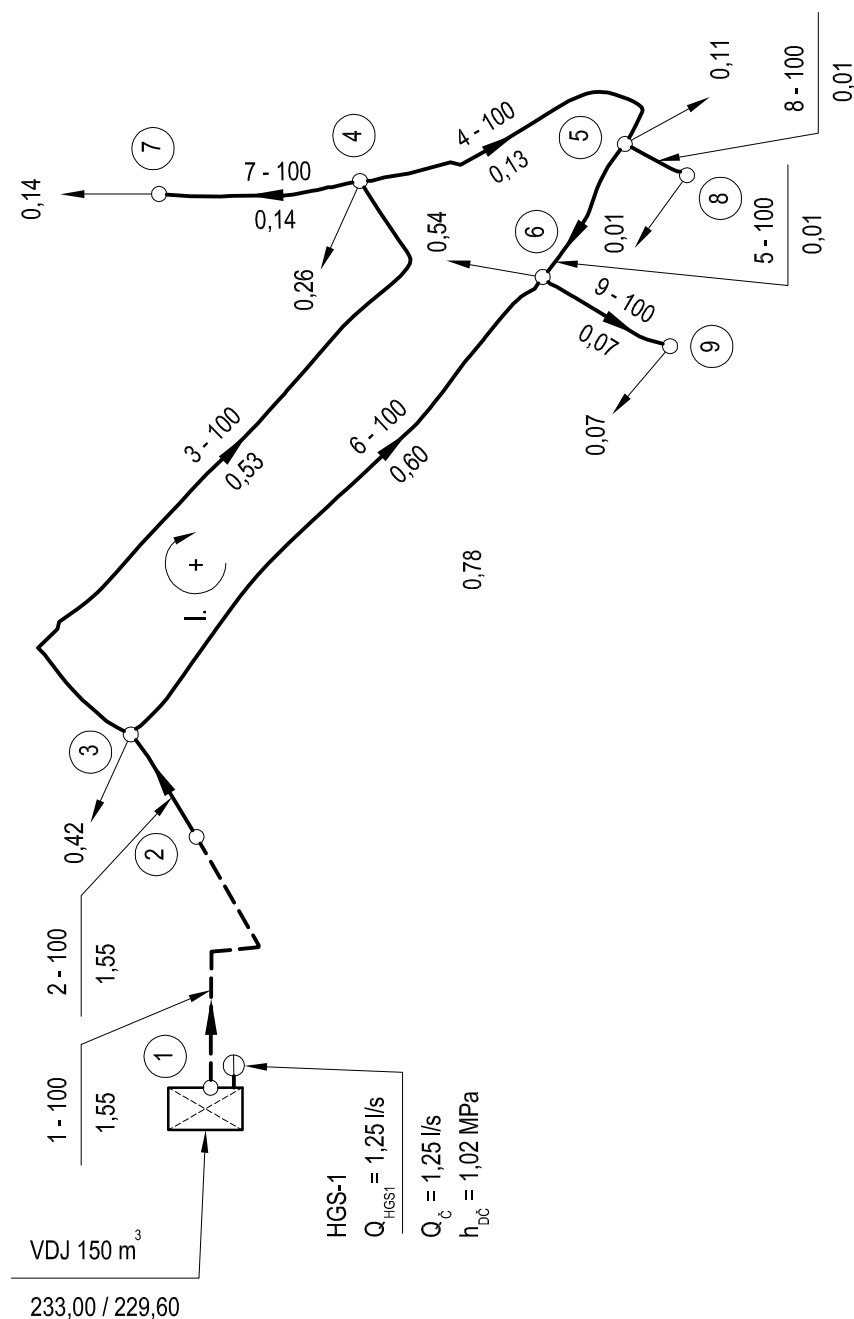

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE Z VDJ DO SPOTREBISKA "P1" - DN 100 - HD-PE, 1.Tlakové pásmo - zásobovanie z VZ "HGS-1"
- JESTVUJÚCA ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIEŤ, DN 100 - PVC, NAVRHOVANÁ NA PREVÁDZKU v 1.Tlakovom pásme - VZ "HGS-1"