


## C2.3 SCHÉMA VODOVODNEJ SIETE - 2.TLAKOVÉ PÁSMO

### VÝHLADOVÁ POTREBA VODY $Q_{hv2} = 2,27 \text{ l/s}$

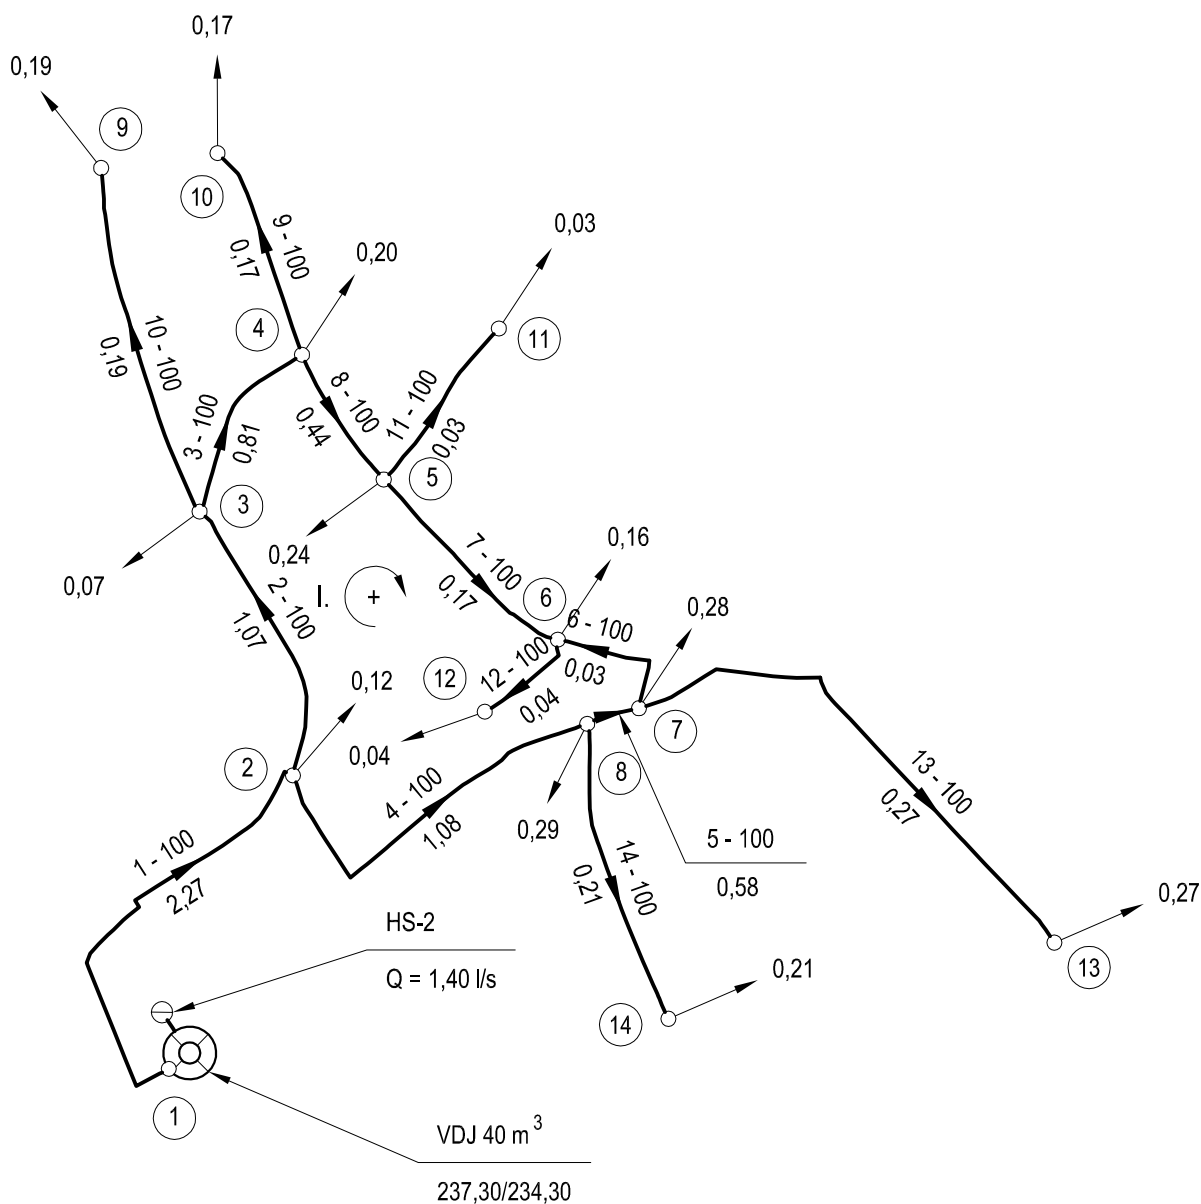

#### LEGENDA POTRUBÍ:

— JESTVUJÚCA ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIETĚ, DN 100 - PVC, NAVRHOVANÁ NA PREVÁDZKU v 2.Tlakovom pásme - VZ "HS-2"