


C2.6 SCHÉMA VODOVODNEJ SIETE - 3.TLAKOVÉ PÁSMO

MAX.DODÁVKA VODY Z ATS = 6,42 l/s, t.j.

PRI PRÁCI 3 ČEPADIEL

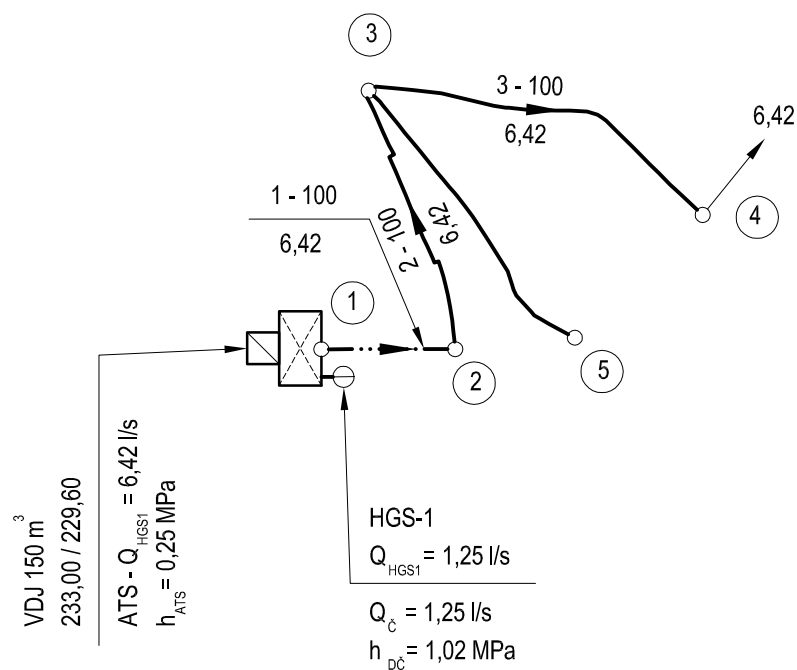

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE Z VDJ DO SPOTREBISKA "P2" - DN 100 - HD-PE, 3.Tlakové pásmo - zásobovanie z VZ "HGS-1"
- JESTVUJÚCA ROZVODNÁ VODOVODNÁ SIEŤ, DN 100 - PVC, NAVRHOVANÁ NA PREVÁDZKU v 3.Tlakovom pásme - VZ "HGS-1"