

D


C

B

A

PODORYS ZAKLADOV, M=1:100

Žumpa 25+10 m3

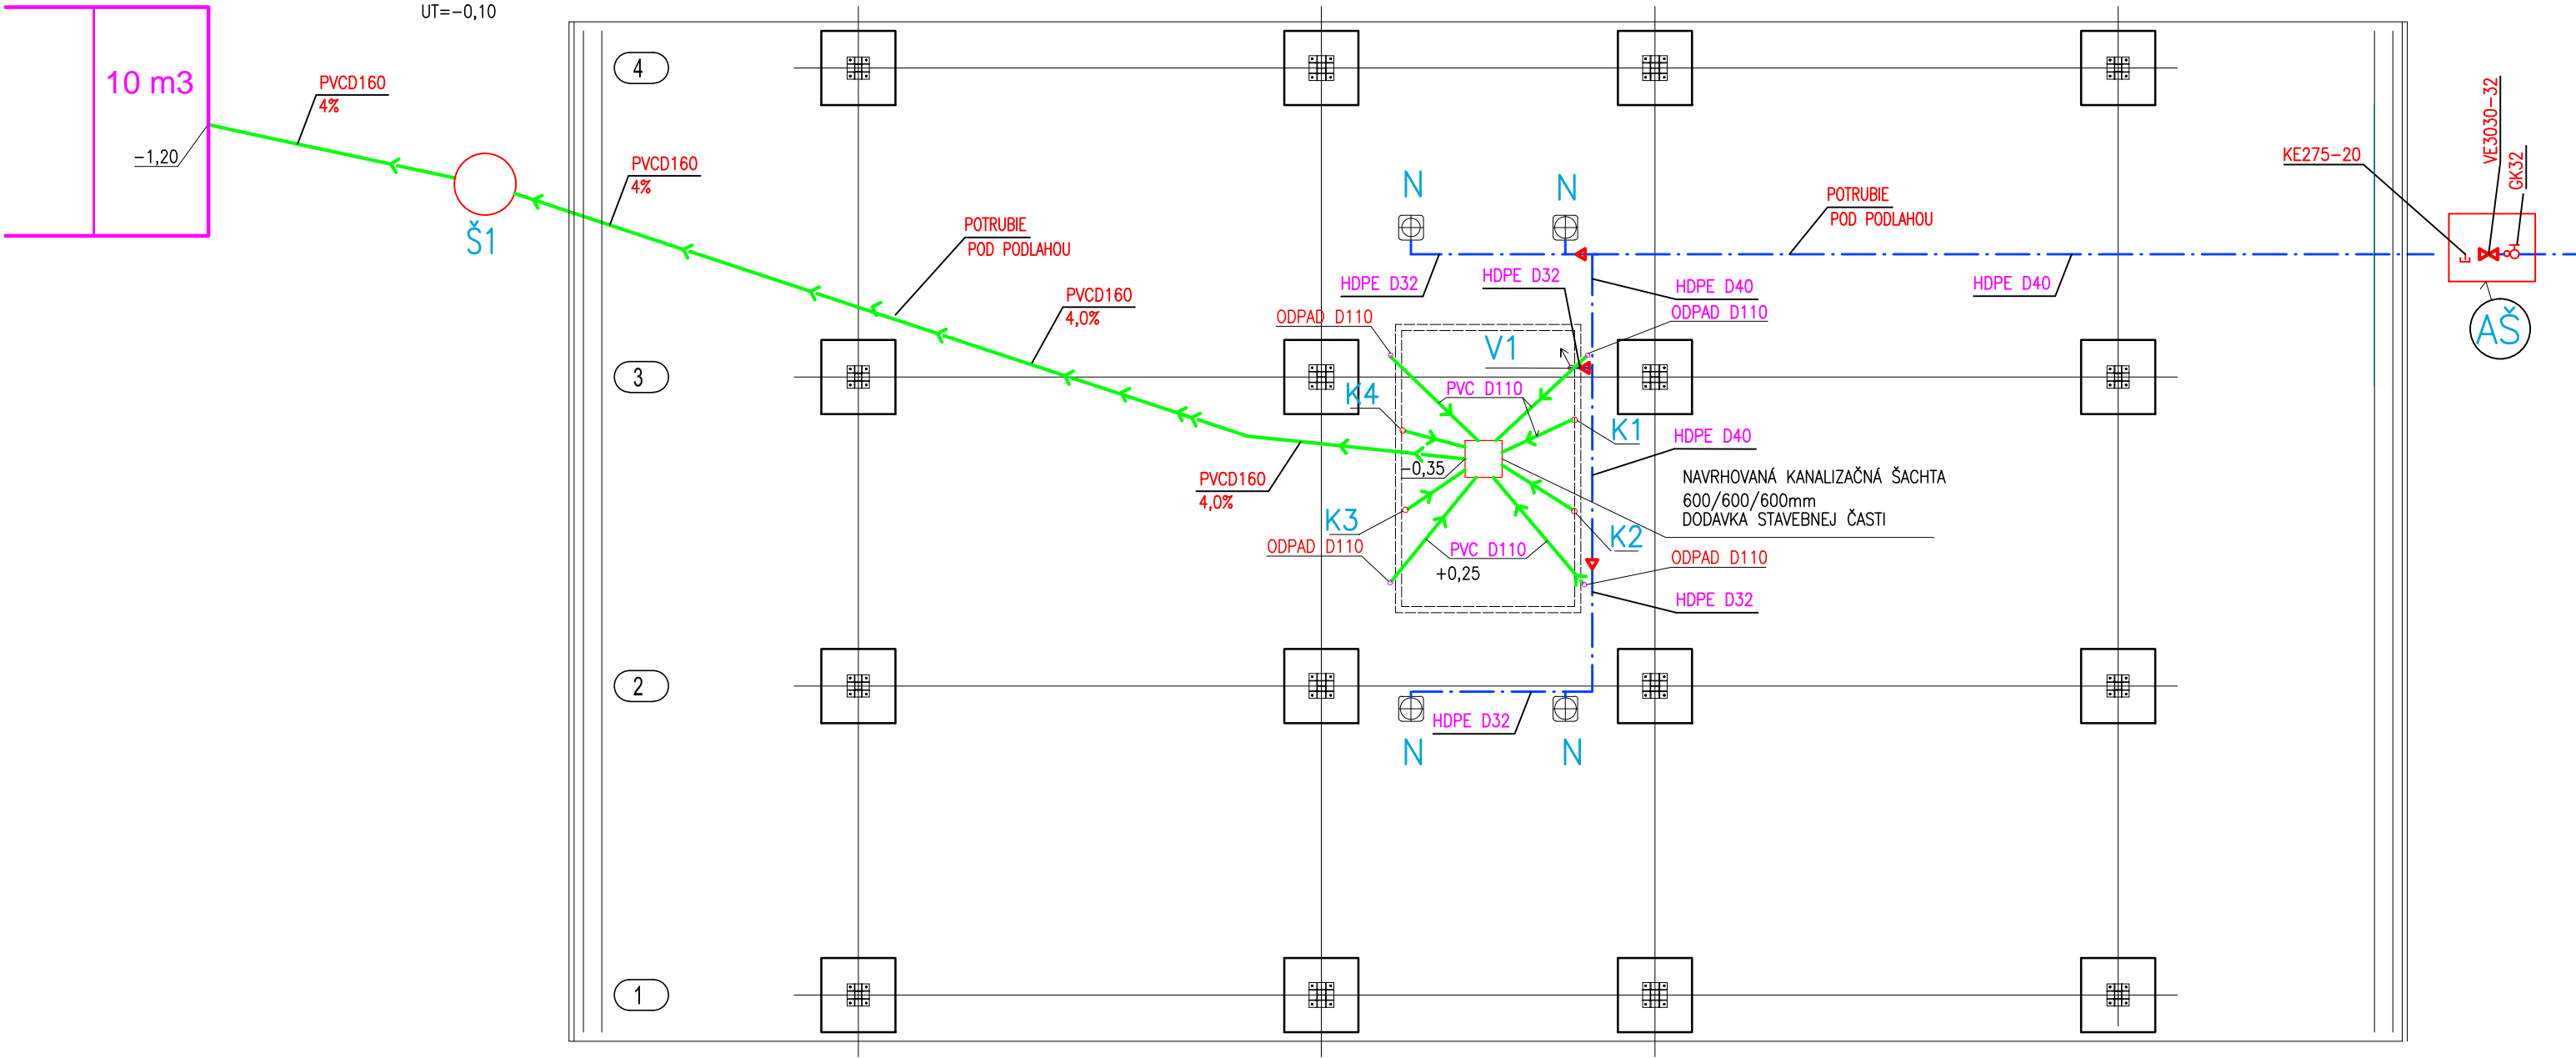

LEGENDA

- NAVROVANÝ ROZVOD STUDENEJ VODY
- NAVROVANÁ KANALIZÁCIA Z PVC RÚR-SPLAŠKOVÁ, ODPADNÁ
- NAVROVANÁ ARMATURNÁ ŠACHTA
1200/900/1800mm
- NAVROVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000
- NAVROVANÁ KANALIZAČNÁ STÚPAČKA
- NAVROVANÁ VODOVODNÁ STÚPAČKA
- napájacie Lachko, temperované
DODÁVKA TECHNOLOGIE

+0,00=100,00 nového tetatníka = pôvodný tetatník

VED.PROJEKTU ING. BALLA	ZODP.PROJEKTANT ING.KANIANSKY	VYPRACOVAL ING.KANIANSKY	KONTROLOVAL ING. BALLA	ING.KANIANSKY MURANIHO Č.23 949 01 NITRA	
INVESTOR:	Školské hospodárstvo – Búšlak spol.s r.o. 930 21 Dunajský Klátov 268			FORMÁT	2 A4
MIESTO STAVBY	hospodársky dvor: Dunajský Klátov			DÁTUM	10/2021
NÁZOV STAVBY	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie			Č.ZÁKAZKY	
OBJEKT	01 Nový tetatník			STUPEŇ	
ÚČEL-ČASŤ	ZDRAVOTECHNIKA			MIERKA	ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU	Podorys základov			1:100	1