


BLESKOZVOD A UZEMNENIE
STN /EN62305-1...4 STN 33 2000-5-54

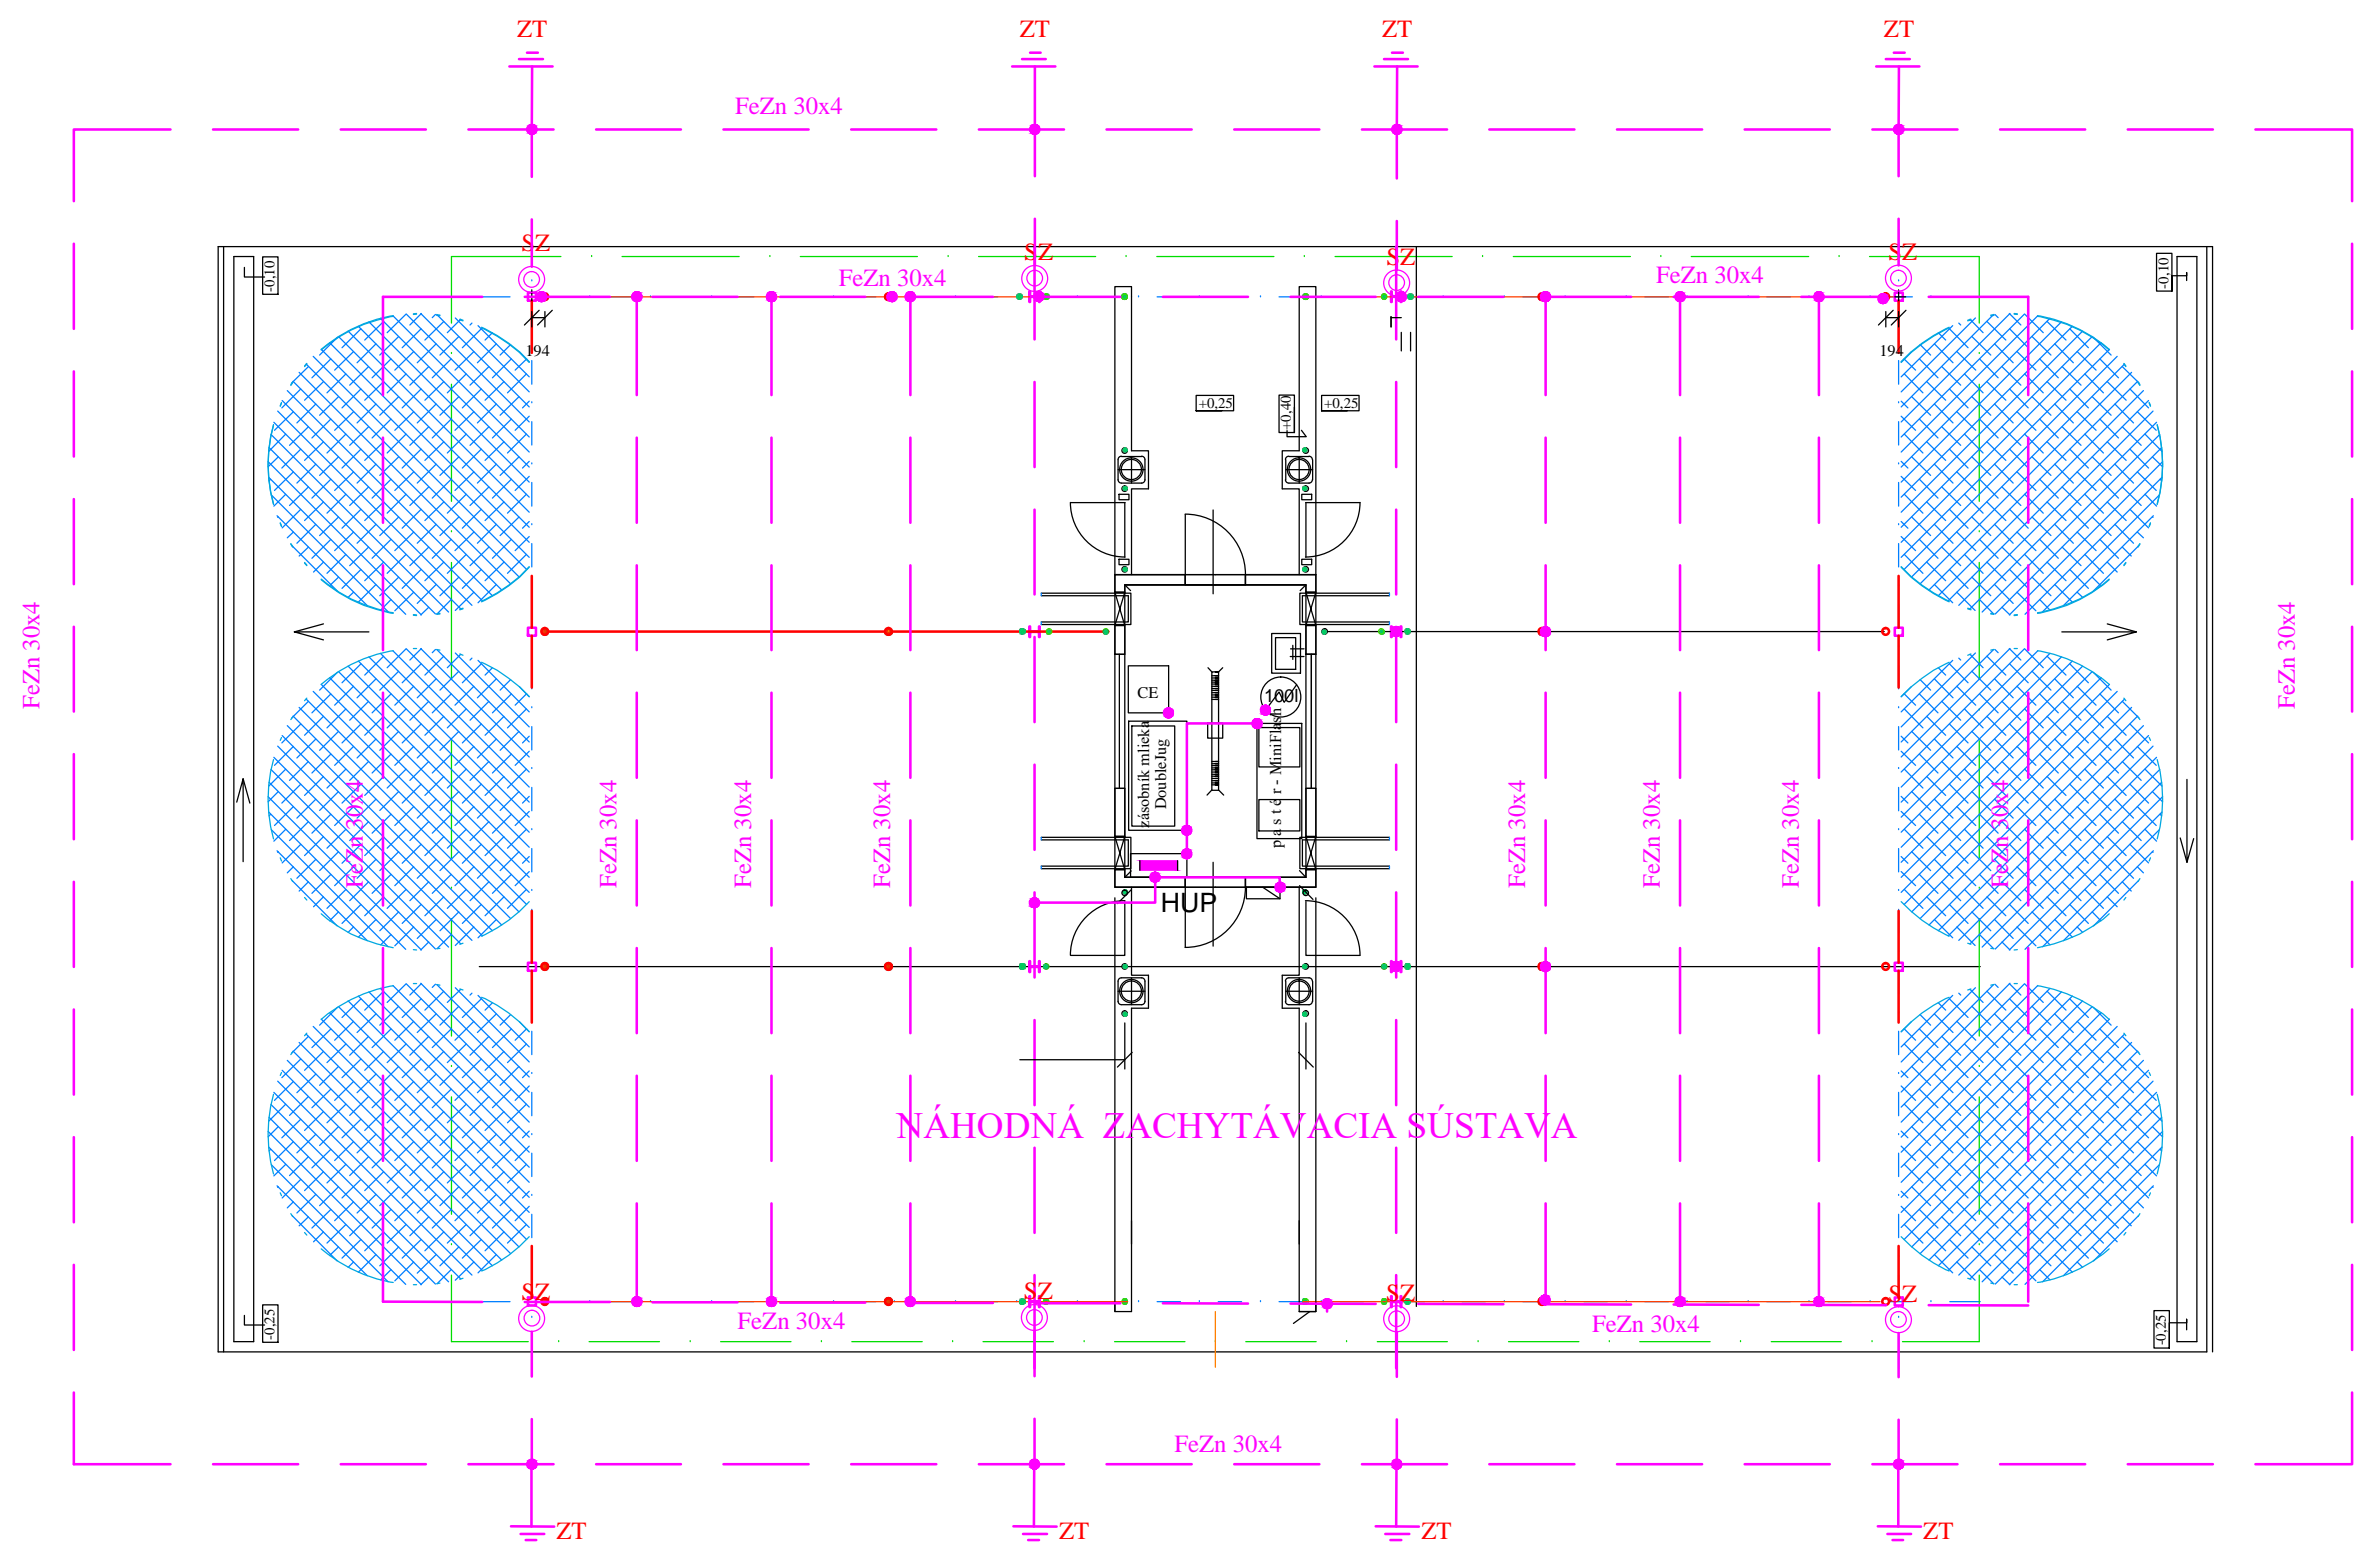

- SO SVORKA ŽLABOVÁ
SK SVORKA KRÍŽOVÁ
SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ
ZT ZEMNIACA TYČ
OU OCHRANNÝ UHOLNÍK
FeZn 8 SVORKA SKÚŠOBNÁ
FeZn 30x4 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADE

POZNÁMKA

ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NESMIE BYŤ VAČŠÍ AKO 5 OHM

UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADE

NÁHODNÁ ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

ZODP.PROJEKTANT	ING.EUBOMÍR CANDRÁK		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	Školské hospodársvo - Búšlak spol.s r.o.		
MIESTO	hospodársky dvor: Dunajský Klátov		
STAVBA:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie	STUP. PD	PPSP
STAVBA:	obj 01 - Nový telatník	FORMÁT	6 A4
OBSAH: BLESKOZVOD A UZEMNENIE		DÁTUM	10-2021
		ČÍSLO VÝKR. E2	MIERKA: 1 : 100