


NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~400/230V, 50Hz TN-C-S
OCHRANY: ZÁKLADNÁ-IZOLOVANIM,ZÁBRANAMI,KRYTMI
PRI PORUCHE- POSPÁJANIM A SAMOČINNÝM
ODPOJENIM OD ZDROJA
PROSTREDIE: VONKAJŠIE VPLYVY VIŠ PROTOKOL

Č.M.	NÁZOV Miestnosti	PLOCHA (m ²)
1	CHODBA	79,06
2	SKLAD	58,46
3	SKLAD	59,41
4	MIESTNOSŤ ÚDRŽBY	12,85
5	SKLAD	35,15
6	KANCELÁRIA	18,81
7	KANCELÁRIA	35,20

VONKAŠIE VPLYVY – VIĎ PROTOKOL

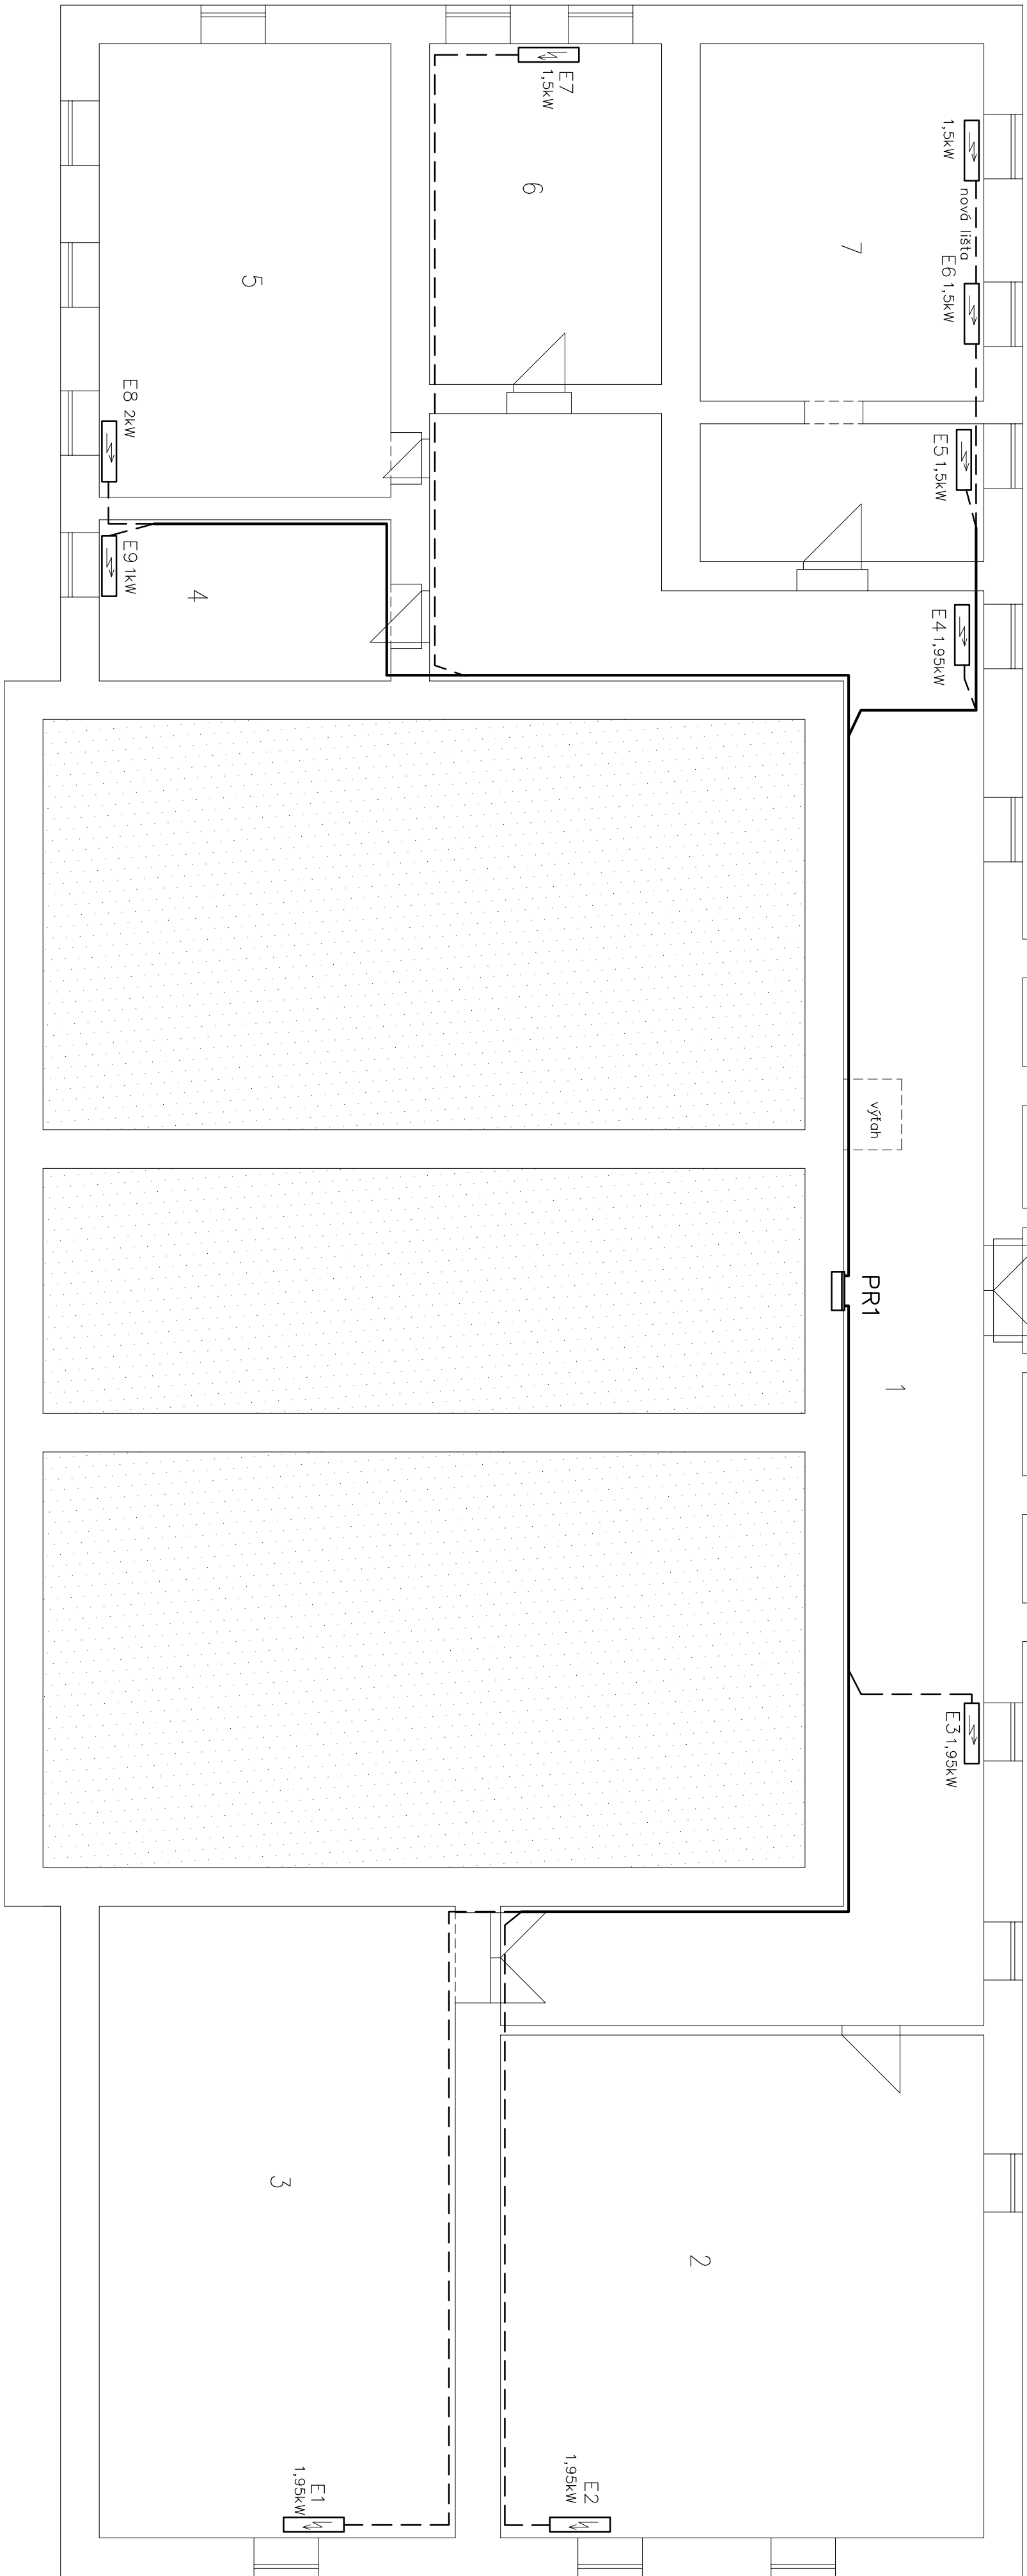

LEGENDA:

 E... ELEKTRICKÝ OLEJOVÝ RADIÁTOR S REGULÁCIOU
NAPR. IQLINE BEE

Investor						KRAJSKÁ KNIŽNICA L.ŠTÚRA ZVOLEN
Zak. číslo:		Podpis				
Zad. projekt:	Ing. Šebriň Ján					
Výpracoval:	Beneš Miloš					
Datum	12./2018					
Miesto	1.:100	Farmet				
Stupeň proj.	RP	A3				
Problema	Elektro					
Znenie:		ID-tum	Podpis			
Znenie:		ID-tum	Podpis			
Znenie:		ID-tum	Podpis			
Znenie:		ID-tum	Podpis			
Mazov výkresu						Vyvesiť k číslu
SUTERÉN						2
VYKUROVANIE						
STAVBA OPTIMALIZÁCIA VYKUROVANIA OBJEKTU KKLŠ						
VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA						