



PR5 - 96 MODULOVA
IP 40/20

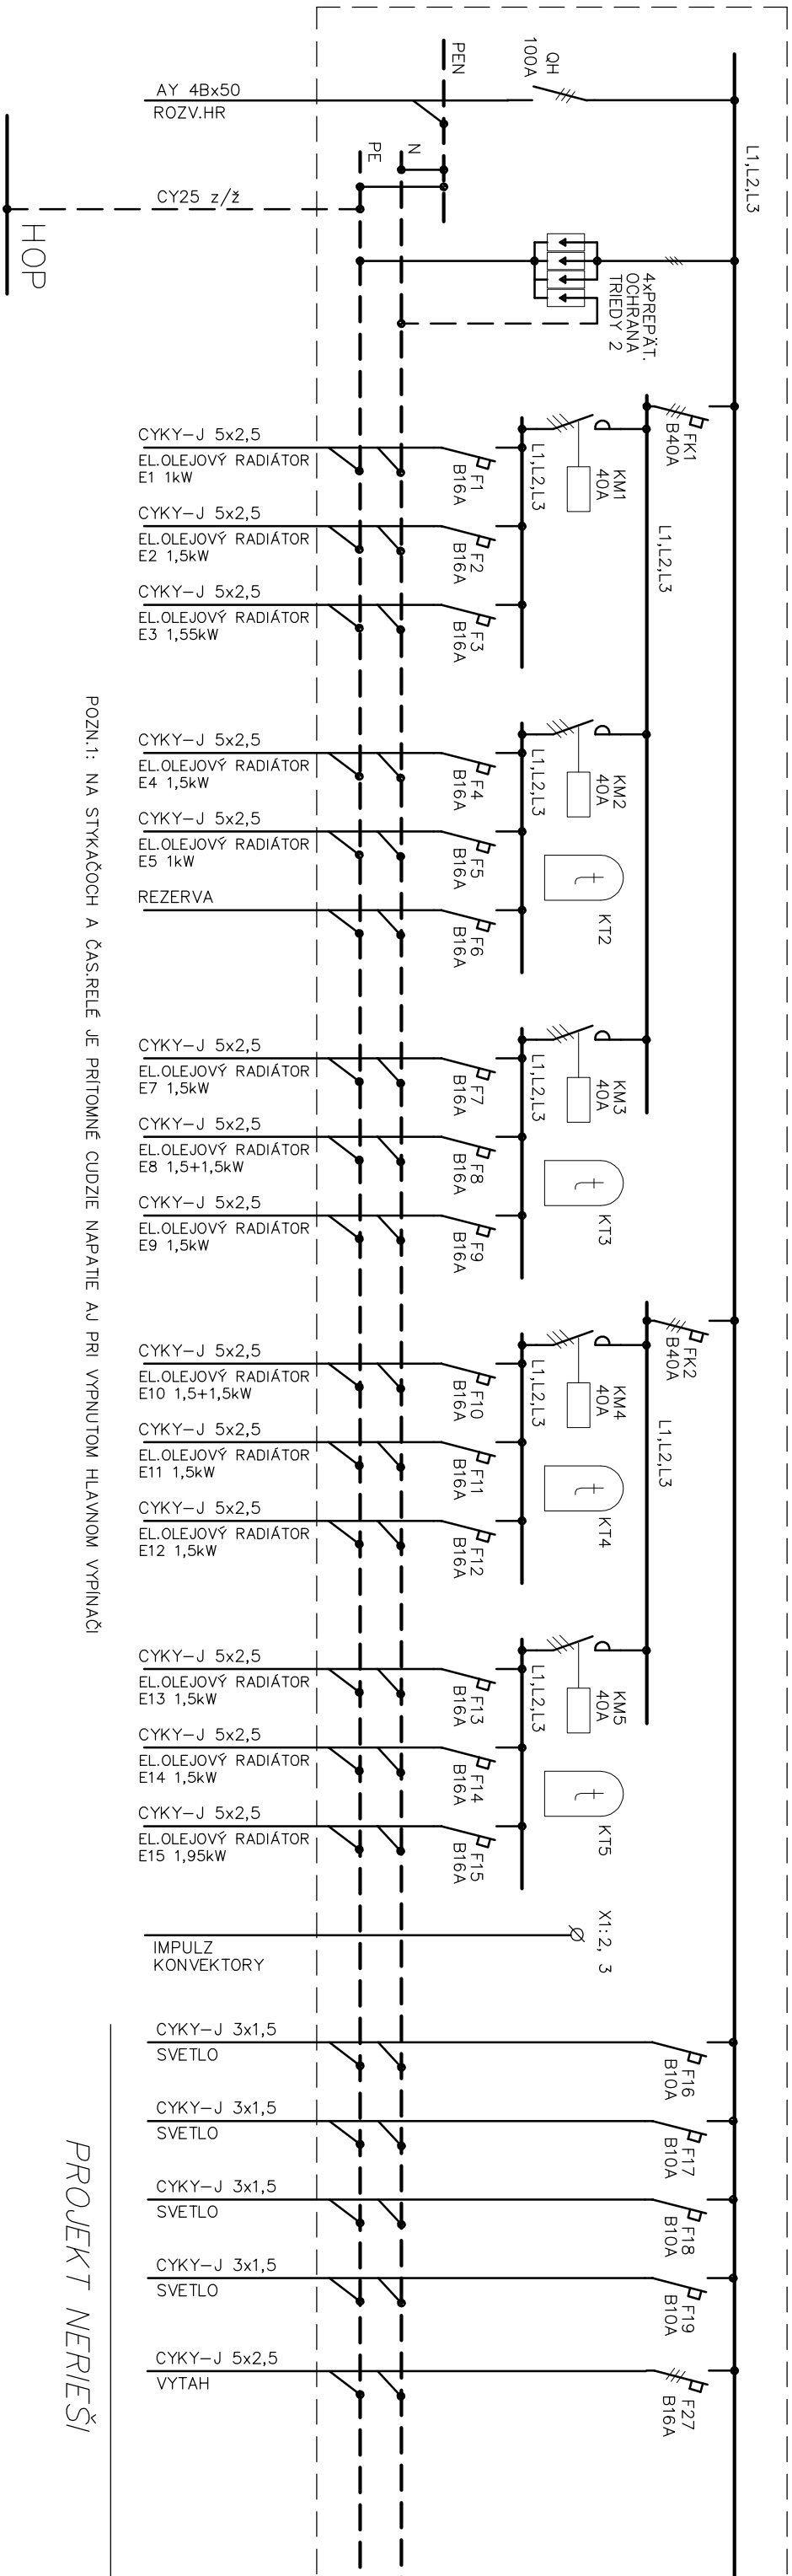

POZN.1: NA STYKAČOCH A ČAS.RELÉ JE PRÍTOMNÉ CUDZIE NAPÄTIE AJ PRI VYPNUTOM HLAVNOM VYPÍNAČI

PROJEKT NERIEŠI

OVĽADANIE EL. RADIÁTOROV

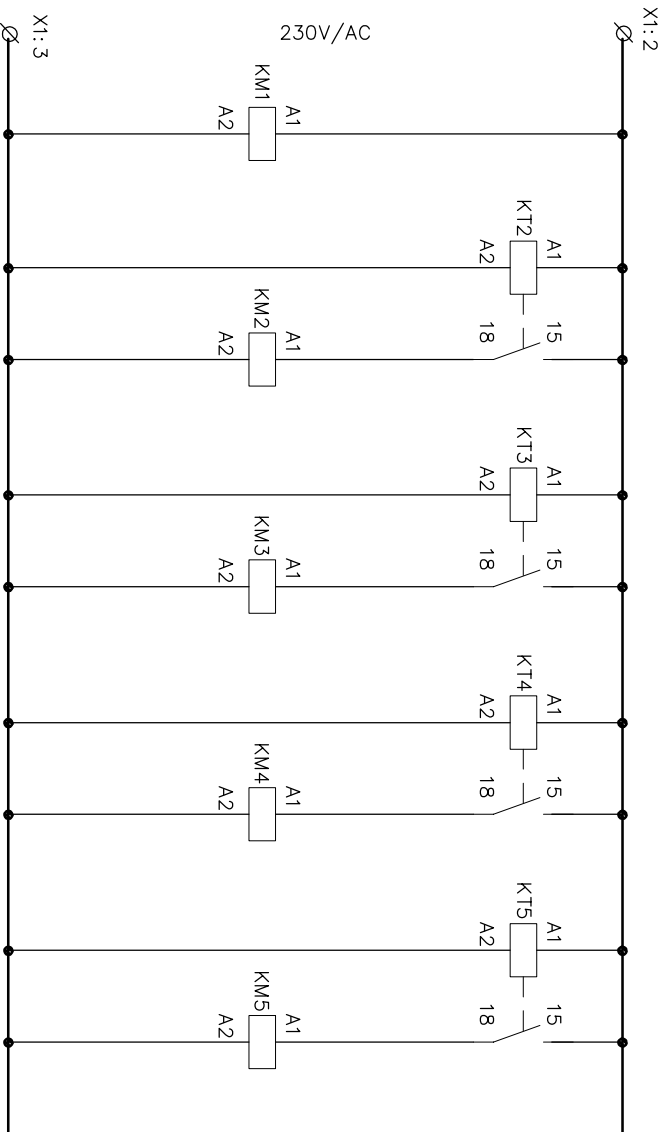

Zák. číslo:					
Zoob. projekt:	Ing. Sebiř Ján	Podpis			
Vypracoval	Beneš Miloš				
Datum	12/2018				
Mierka		Formát			
		3x A4			
Stupeň proj.	RP				
Profesia	Elektro				
Zmena:		Dá. turn:	Podpis:		
Zmena:		Dá. turn:	Podpis:		
Zmena:		Dá. turn:	Podpis:		
Zmena:		Dá. turn:	Podpis:		
Investor				KRAJSKÁ KNIŽNICA	
L. ŠTÚRA				ZVOLEN	
Stavba				OPTIMALIZÁCIA VYKUROVANIA	
OBJEKTU KKLŠ				VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	
Názov výkresu				Výkres číslo	
ROZVÁDZAČ PR5				10	