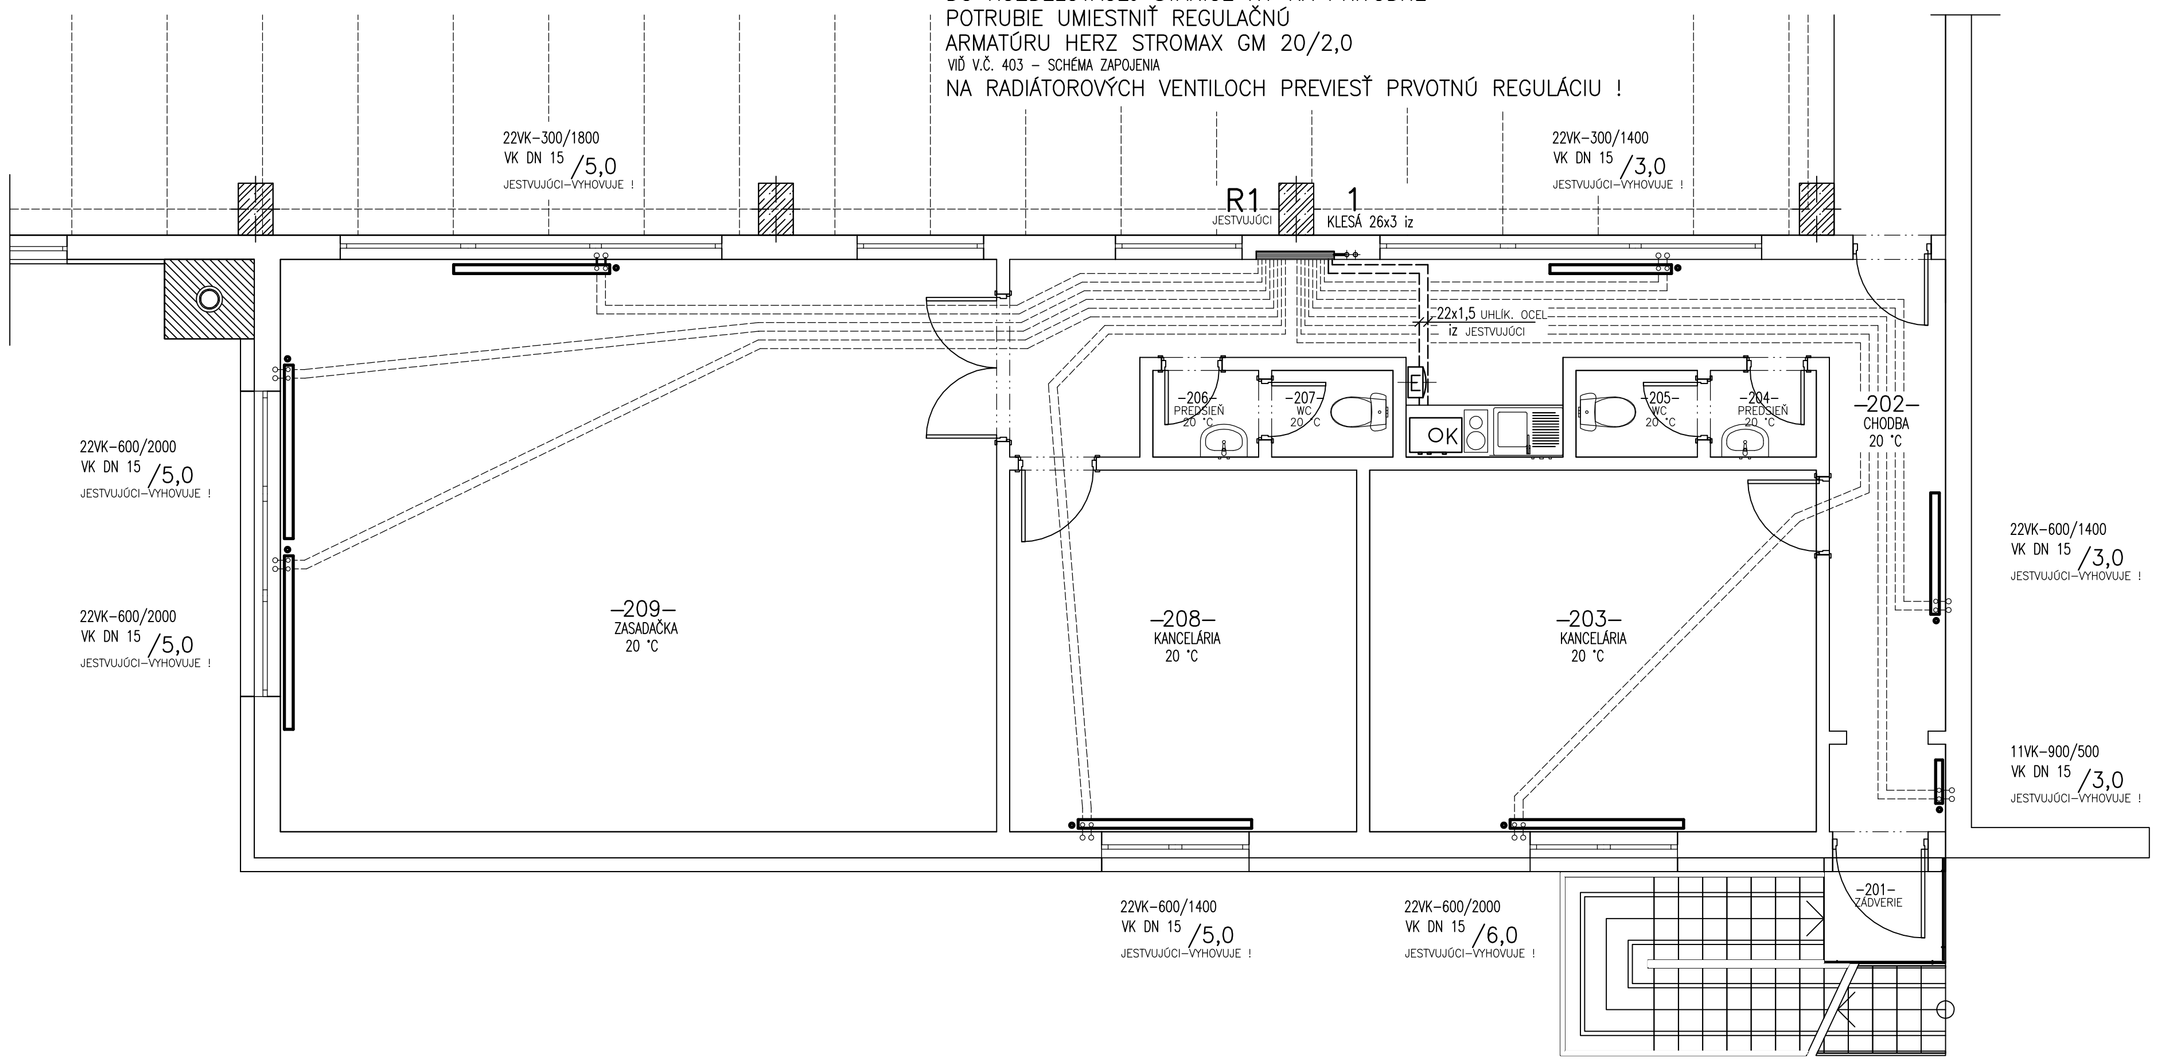

VYSVETLIVKY :

K — JESTVUJÚCI KONDENZAČNÝ KOTOL PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO
O VÝKONE 3,3 – 25,5 kW, SO ZABUDOVENOU 8 l EXPANZNOU NÁDOBOU
ODŤAH SPALÍN 80/125 mm VYVEDENÝ NAD STRECHU V ZMYSLE VYHLÁŠKY
/ príloha č.6 k vyhláške č. 7006/2002 Z.z. /

E — TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU REFLEX N/4 bar O OBJEME 8
/ PRÍDAVNÁ EXPANZNÁ NÁDOBA /
MOŽNÉ UMIESTNIŤ DO KUCHYŇSKEJ LINKY

JESTVUJÚCE ROZVOD – TEPLOTNÝ SPÁD 65/45 °C
UHLÍKOVÁ OCEĽ / ZAIZOLOVANÝ/
PLASTHLINÍK / ZAIZOLOVANÝ/

R — ROZDELOVACIA STANICA PRE RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE ZASEKANÁ DO STENY
V OCELOVEJ SKRINI LAKOVANEJ NA BIELO JESTVUJÚCA

22 VK-600/1400
- OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ
- DĹŽKA TELESA
- VÝŠKA TELESA
- TYP TELESA – 22-DVOJITÝ S DVOMI TEPLOVÝMENNÝMI PLOCHAMI

VK — PRÍPOJKA NA VENTIL KOMPAKT – ROHOVÁ / RADIATOR ZO STENY /

VŠETKY RÚRKY PLASTHLINÍK 16x2 – ZAIZOLOVANÝ

POZNÁMKA : RÚRKY VEDENÉ V DRÁŽKACH VYSEKANÝCH DO JESTVUJÚCEJ PODLAHY
KRYTIE BETONOM PLASTOVEHO ROZVODU UK – 3–3,5 cm

Ing. Zuzana DELIOVÁ
autorizovaný stavebný inžinier
1754 *A* 5-2-4
Stavebné konštrukcie a stavebná fyzika

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDUCI PROJEKTANT	ING. C. GURA		ING. DELIOVÁ ZUZANA DEMA – THERM L.SVOBODU 2671/11 058 01 POPRAD
ZODPOVED. PROJEKT.	ING. DELIOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. DELIOVÁ		
KRESLIL	ING. DELIOVÁ		
INVESTOR : SlovChips, S.R.O., SMIŽANY			FORMAT : 4xA4
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY LUPIENKÁRNE SMIŽANY			DATUM : 4/2022
			STUPEŇ : PROJEKT
			ZAK. CISLO :
OBJEKT :			ARCH CISLO :
OBSAH : PODORYS 2. NP			MIERKA : 1:50 / C. VYKR: 402