


SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE

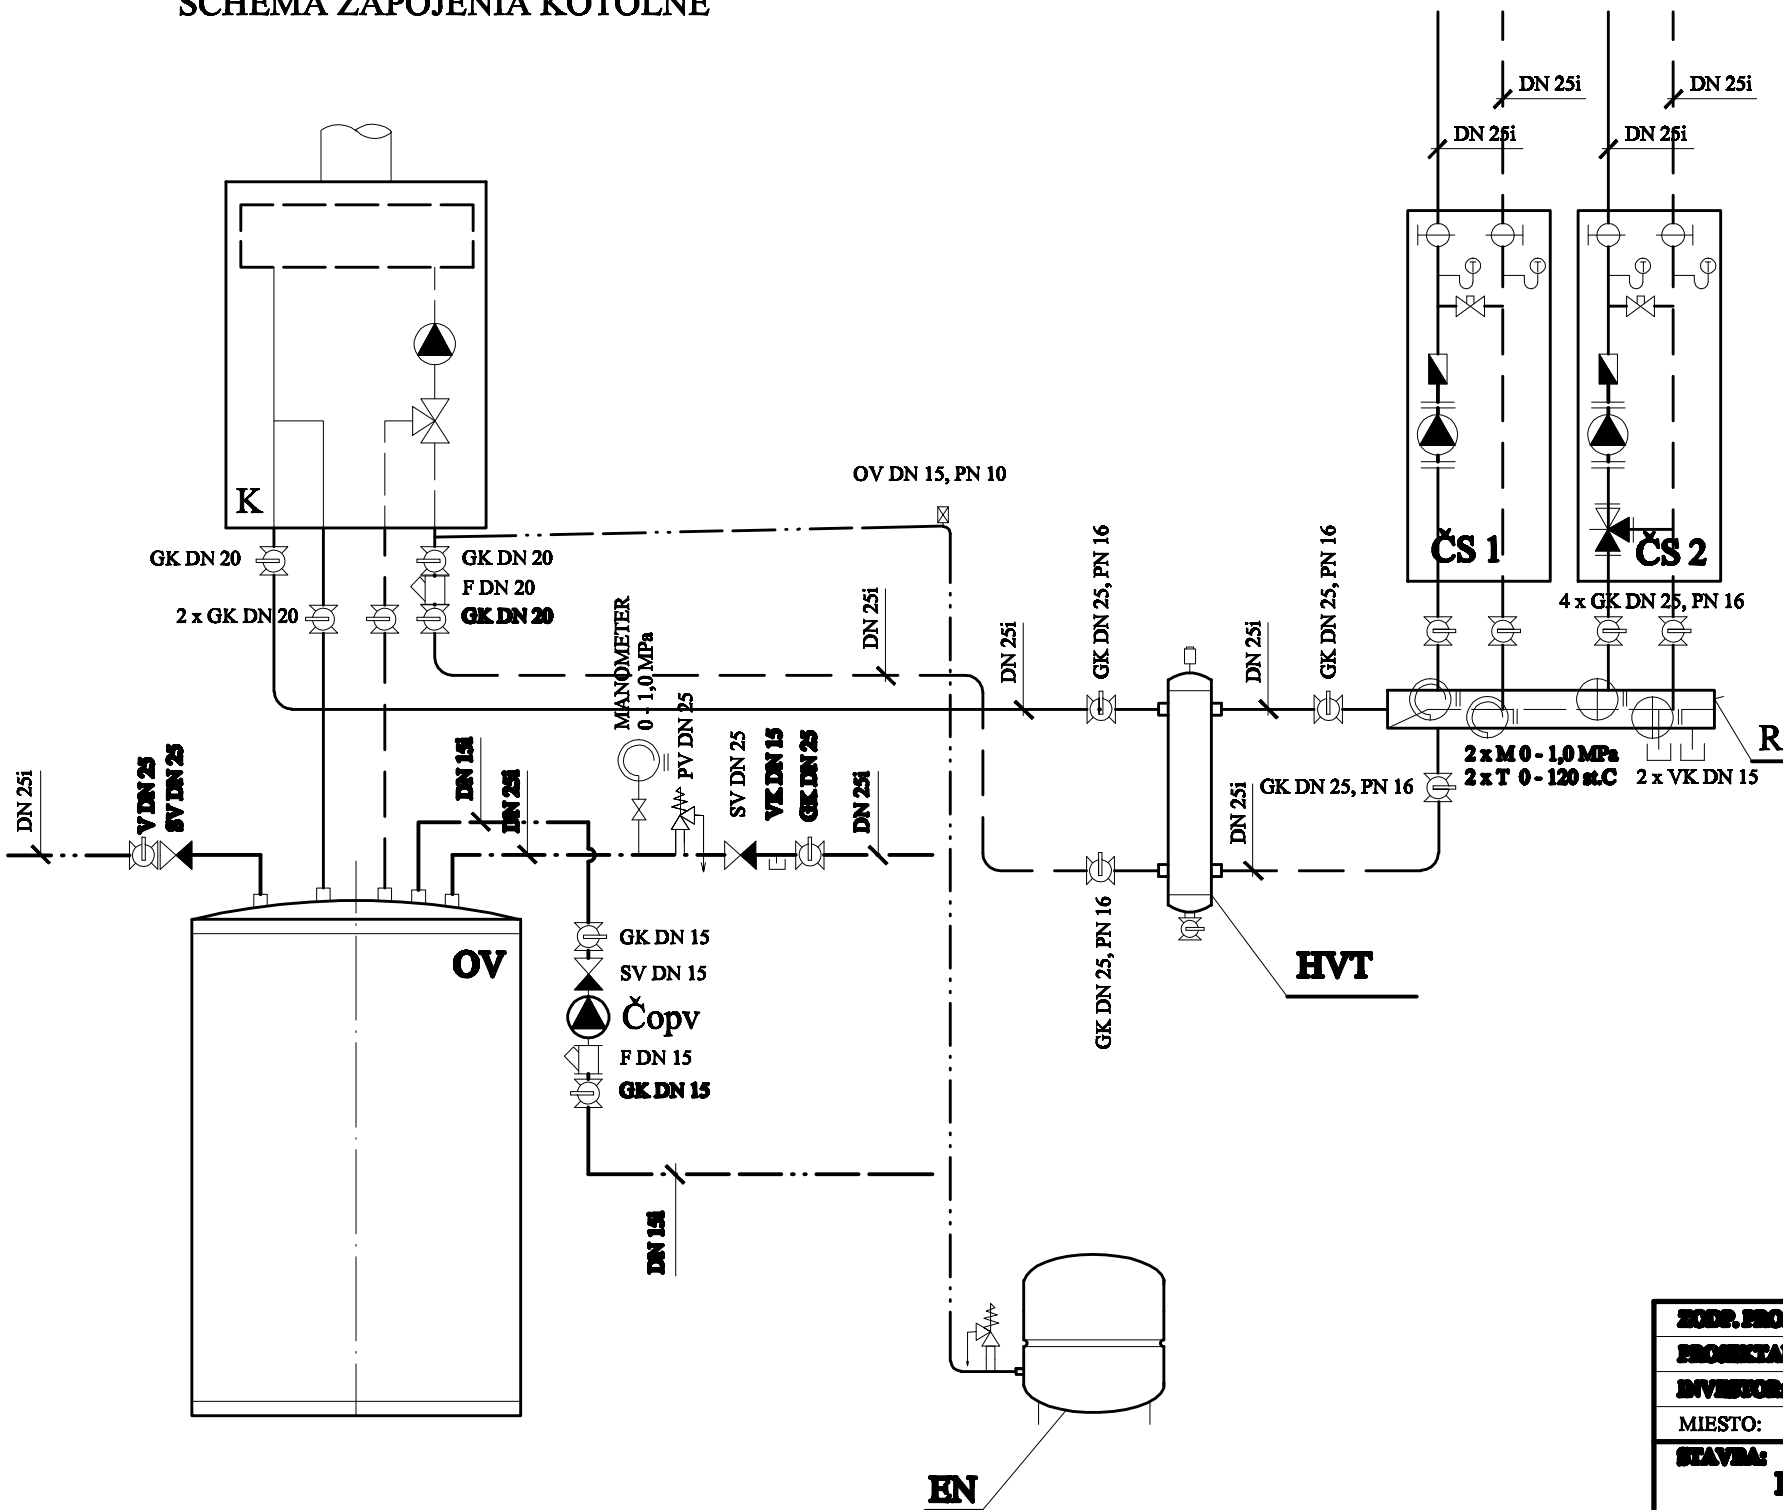

LEGENDA:

- K** KOTOL NA ZEMNÝ FLYN VAILLANT eco TEC plus VU INT II 356/5-5, Q = 6,4 - 35,0 kW
- R** ZDRUŽENÝ ROZDEČOVAČ A ZBERAČ RS MINI 2.0
- HVT** HYDRODINAMICKÝ VYROVŇAČ DINAMICKÝCH TLAKOV V = 1,0 m³/h
- ČS 1** ČERPADLOVÁ STANICA REGUMAT S-130 S ČERPADLOM WILO RS 25/4
SERVOMOTOR U = 230 V, DĹŽKA KÁBLA 2,2 m
ČERPADLO - 1-230 V / 50 Hz, P1 = 0,144 kW, P2 = 0,06 kW, I = 0,58 A, IP 44
- ČS 2** ČERPADLOVÁ STANICA REGUMAT M3-130 S ČERPADLOM WILO RS 25/6
SERVOMOTOR U = 230 V, DĹŽKA KÁBLA 2,2 m
ČERPADLO - 1-230 V / 50 Hz, P1 = 0,144 kW, P2 = 0,06 kW, I = 0,58 A, IP 44
- OV** ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY VAILLANT uniSTOR VIH R 150 A, OBJ. 150 L
- Čopv** CÍRKULAČNÉ TEPLOVODNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO WILO Star Z 15 NOVA
1-230 V / 50 Hz, P1 = 31 W, P2 = 2 W, I = 0,34 A

VÝSTUP ÚK + 80 °C

SPLATOČKA ÚK + 60 °C

STUDENÁ VODA

OHRIATA PITNÁ VODA

CIRKULÁCIA OPV

ZODP. PROJEKTANT:	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMID MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE IČO: 34 394 664, TEL.: 0905 646711	
PROJEKTANT:	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR:	MESTO ZLATÉ MORAVCE, UL. 1. MÁJA 2		
MIESTO:	ZLATÉ MORAVCE, SLNEČNÁ UL., parc. č. 5792/7, 5792/8		
STAVBA:	KOMUNITNÉ CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE	STUP. PD :	2P
OBJEKT: SO 01 KOMUNITNÉ CENTRUM		FORMÁT:	A4
OSRAM:		DÁTUM:	09-2017
	SCHÉMA ZAPOJENIA OPV	MERKA:	ČÍSLO VÝK.:
		1:20	ZT-4