



Vedení NN kabelu do 1000V



Propojení střídače
a
transformační stanice

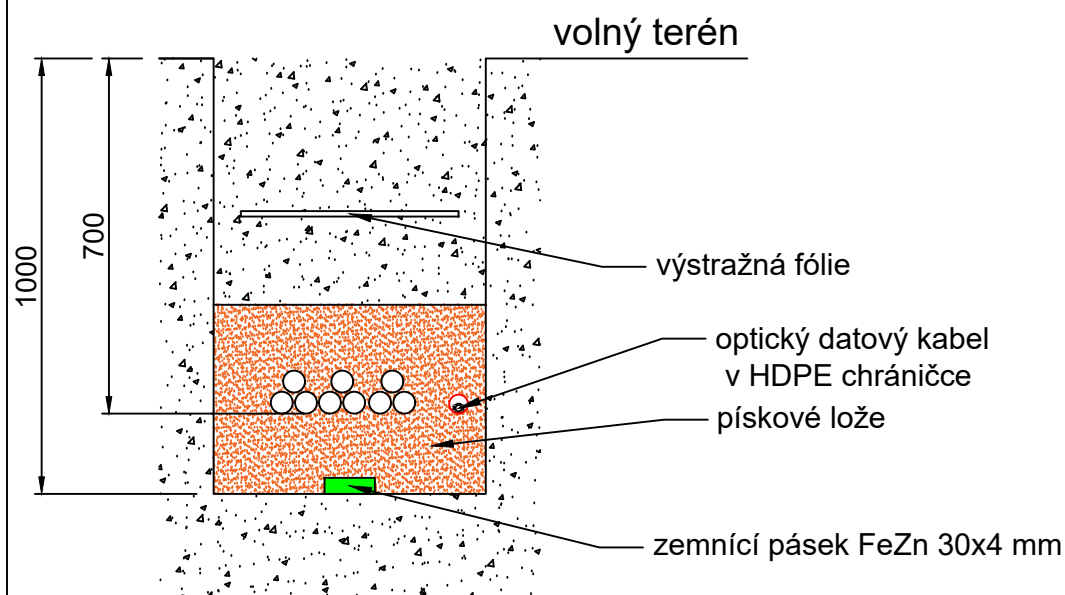


Propojení jednotlivých panelových polí
stejnoseměrné vedení

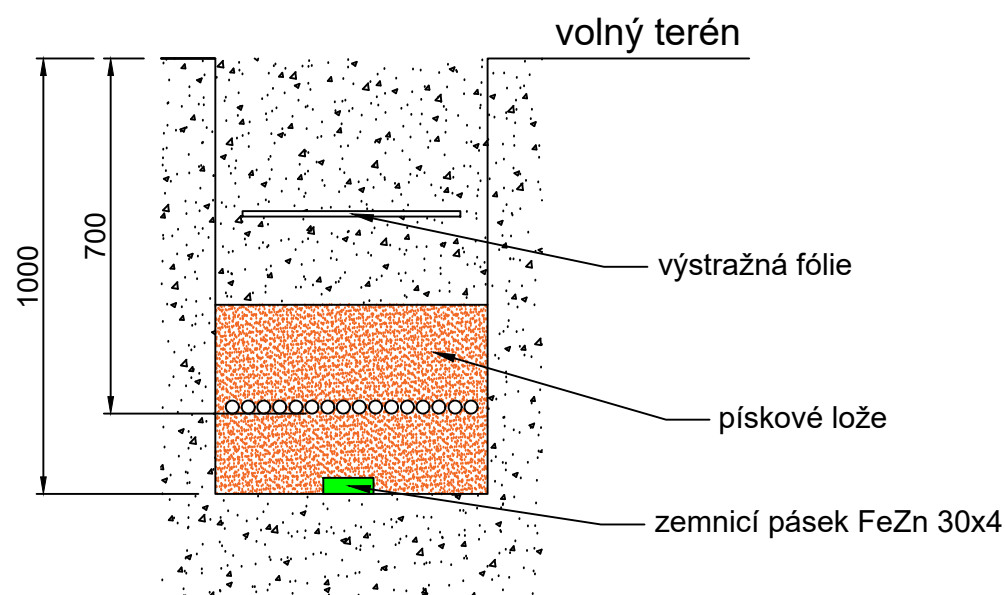


Vedení VN kabelu nad 1000V

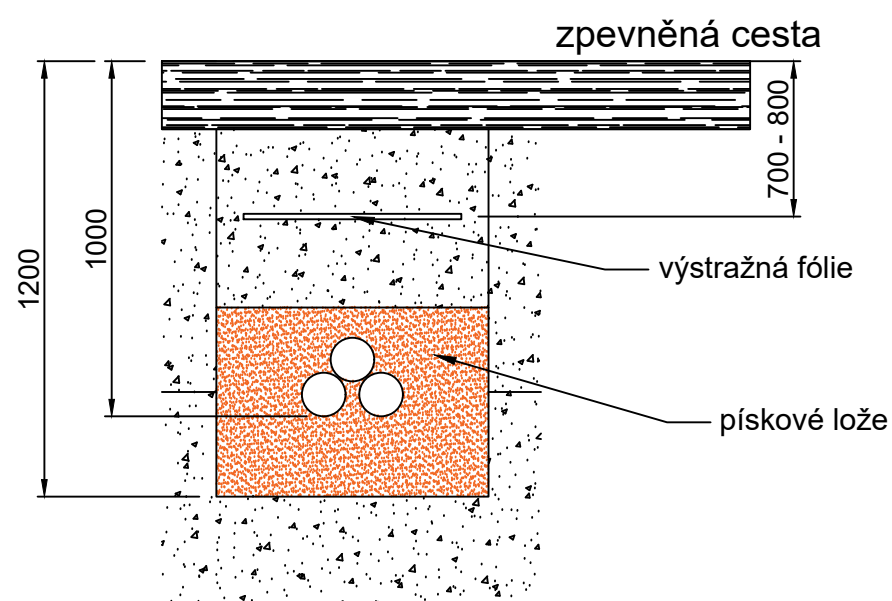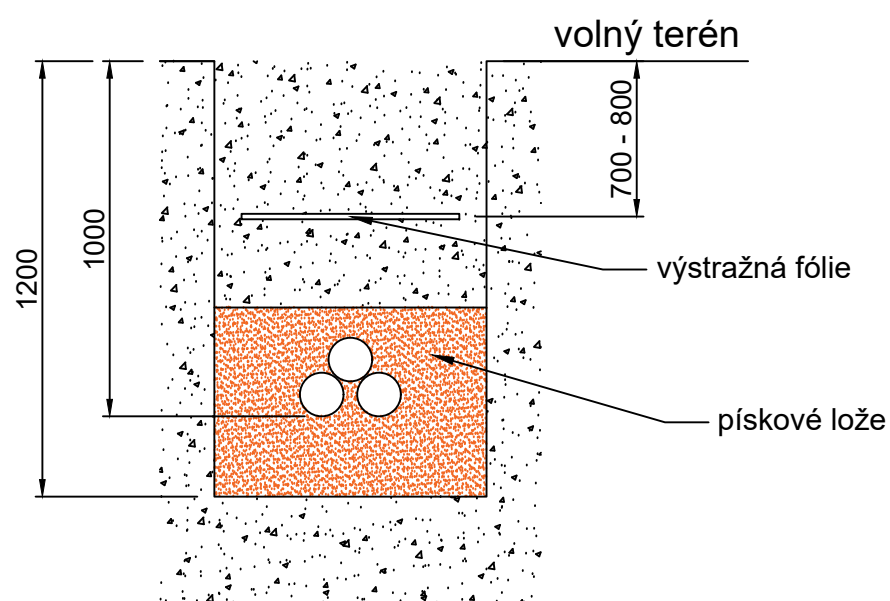

Křížení s kabelem NN ve volném terénu

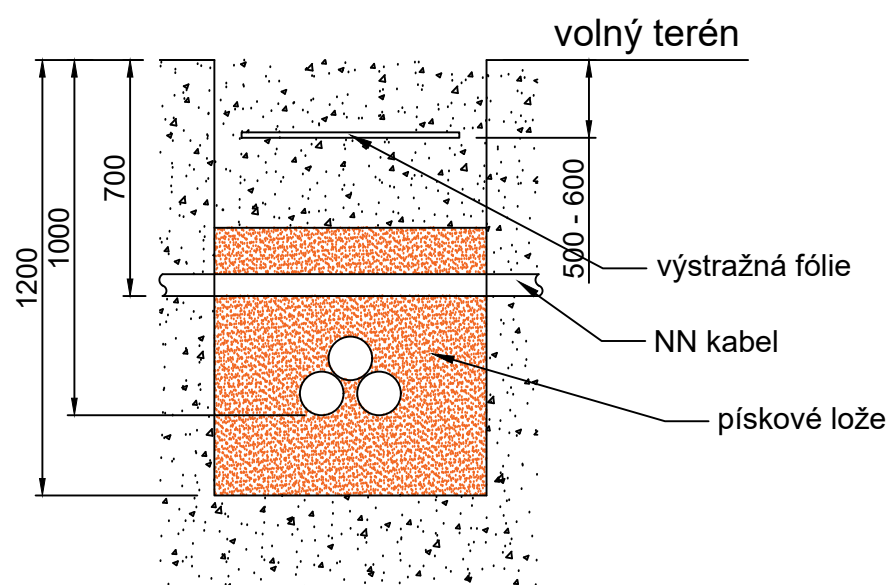

Výkop zemnění

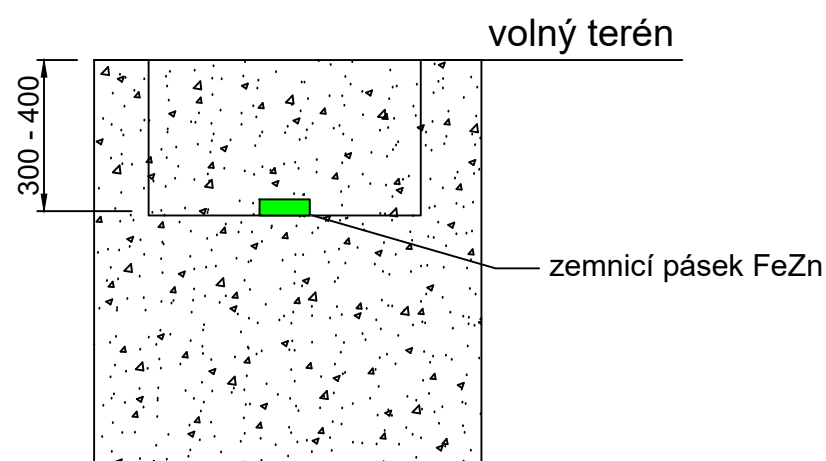

<i>vypracoval</i>		<i>kontroloval</i>	<i>odpo.proj. profese</i>	Solar Power Systems s.r.o. Josefa Štemberky 97, 273 54 Lidice IČ: 10700501 DIČ: CZ10700501 	
Ing. Filip Saturka		Ing. Petr Rigoci	Ing. Filip Saturka		
okres: Most		adresa: Komofany u Mostu, p.č: 1082/44			
investor: SE III Ervěnice s.r.o.					
název projektu: FVE SE III Ervěnice				formát	A3
				datum	07.09.2023
				stupeň	DVZ
				měřítko	
				zák. číslo	
Typické řezy silových zemních spojení				číslo paré:	číslo výkresu: D.7