




## Schemat montażowy

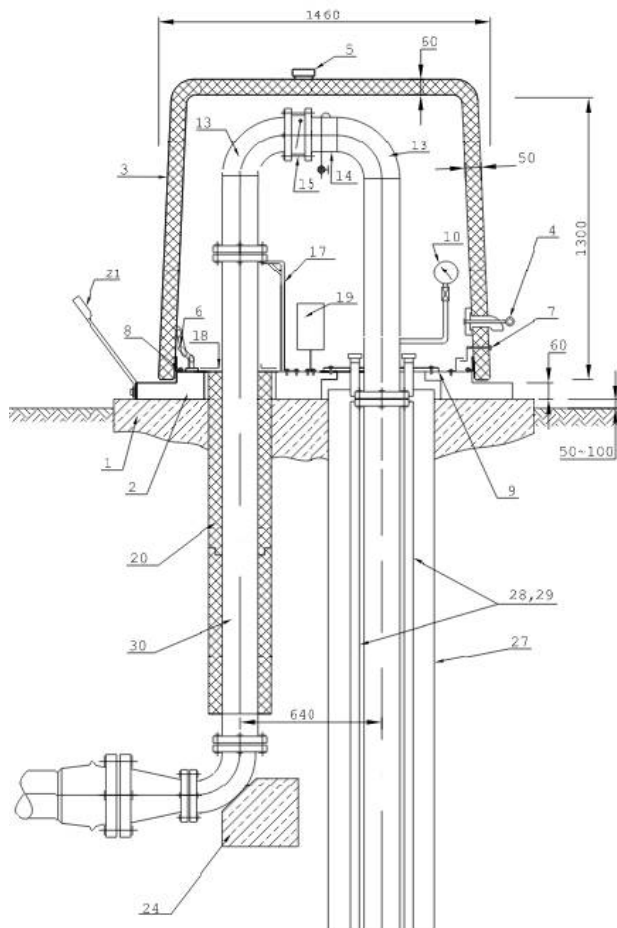

## Rzut poziomy

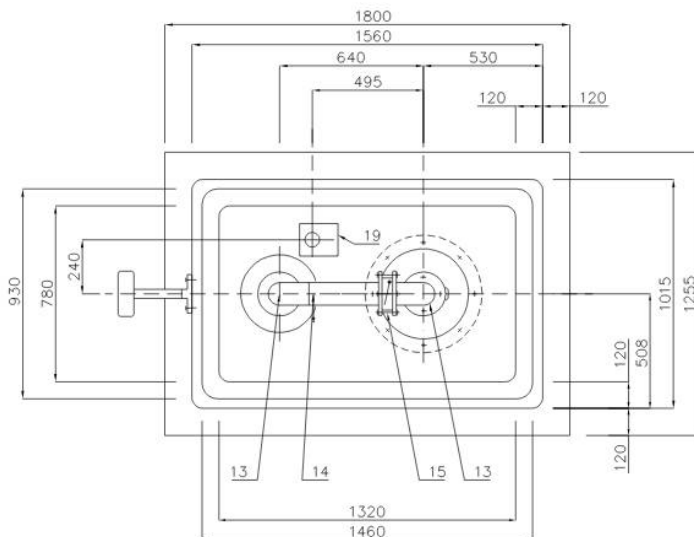

## Podnoszenie i opuszczanie pokrywy obudowy wyłącznie przy pomocy uchwytu

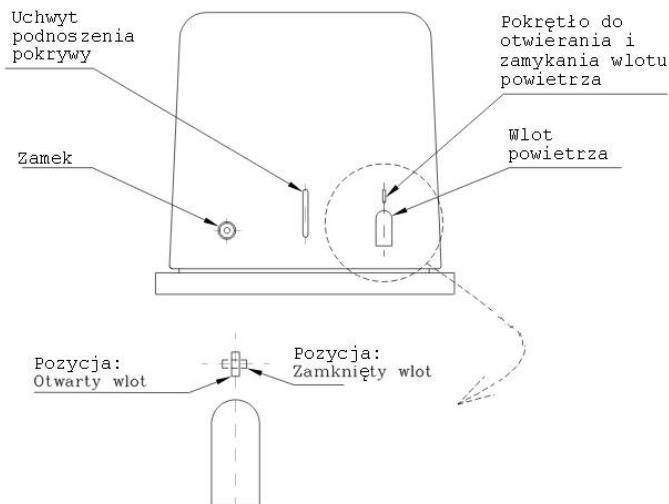

## Legenda:

1. Podłoże z betonu.
2. Podstawa obudowy.
3. Pokrywa obudowy.
4. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (wlot jednocześnie jest uchwytem do podnoszenia pokrywki obudowy).
5. Kominiek wentylacyjny ocieplony wkładką poliuretanową.
6. Zawiasy wewnętrzne.
7. Zamek pokrywki.
8. Uszczelka pokrywki.
9. Głowica studni głębinowej.
10. Manometr 0-1,6 MPa.
13. Kolana hamburskie ocynkowane.
14. Odcinek rurociągu z zaworem czerpającym.
15. Zawór zwrotny.
17. Wspornik kotwiący.
18. Osłona otworu w podstawie obudowy.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna.
20. Ocieplenie rury wodociągowej.
21. Wspornik pokrywki służący do podtrzymywania pokrywki w fazie otwarcia.
22. Kolano żeliwne.
24. Bloczek oporowy.
25. Rura tłoczna pompy głębinowej.
27. Rura osłonowa studni.
28. Rura  $\varnothing 32$ .
29. Rura  $\varnothing 32$ .
30. Podejście rury wodociągowej.

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65  
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

**GMINA ŁABISZYN**

ul. Plac 1000-lecia 1  
89-210 Łabiszyn

OBIEKT:

Stacja ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku

TREŚĆ RYSUNKU:

Schemat i rzut obudowy studni  
głębinowej

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzająca	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	PT	Skala:	-	Data:
				07.2022 r.
		Branża:	Instalacyjna	Nr kontraktu:
				Nr rysunku:
				S/15