


PRZEKRÓJ
OBUDOWY STUDNI WIERCONEJ Nr 3

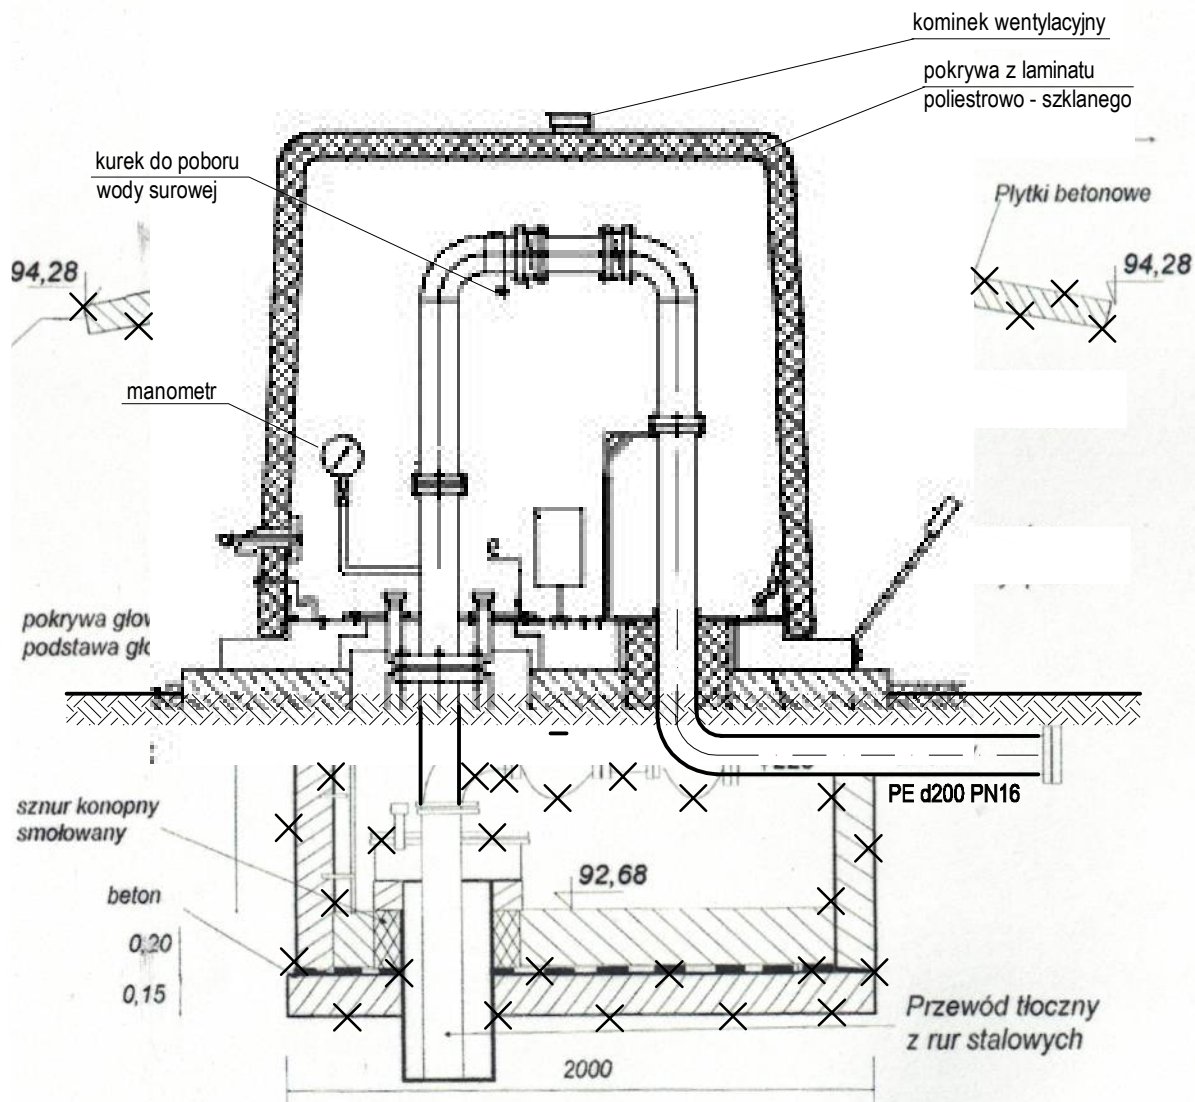

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy przeprowadzić przegląd istniejącej studni głębinowej.
2. Należy poddać wymianie istn. orurowanie i armaturę oraz istniejącą pompę głębinową.
3. W studni zastosować rury ze stali KO min. AISI 304.

WYKONAWCA: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA </div> </div>	ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR: GMINA ŁABISZYN ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn	
OBIEKT: Stacja ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku	TREŚĆ RYSUNKU: Studnia głębinowa nr 3 - proj. obudowa

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środow. Inst. sanit	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzająca	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PT	-	07.2022 r.	Instalacyjna	

Nr rysunku: S/17