
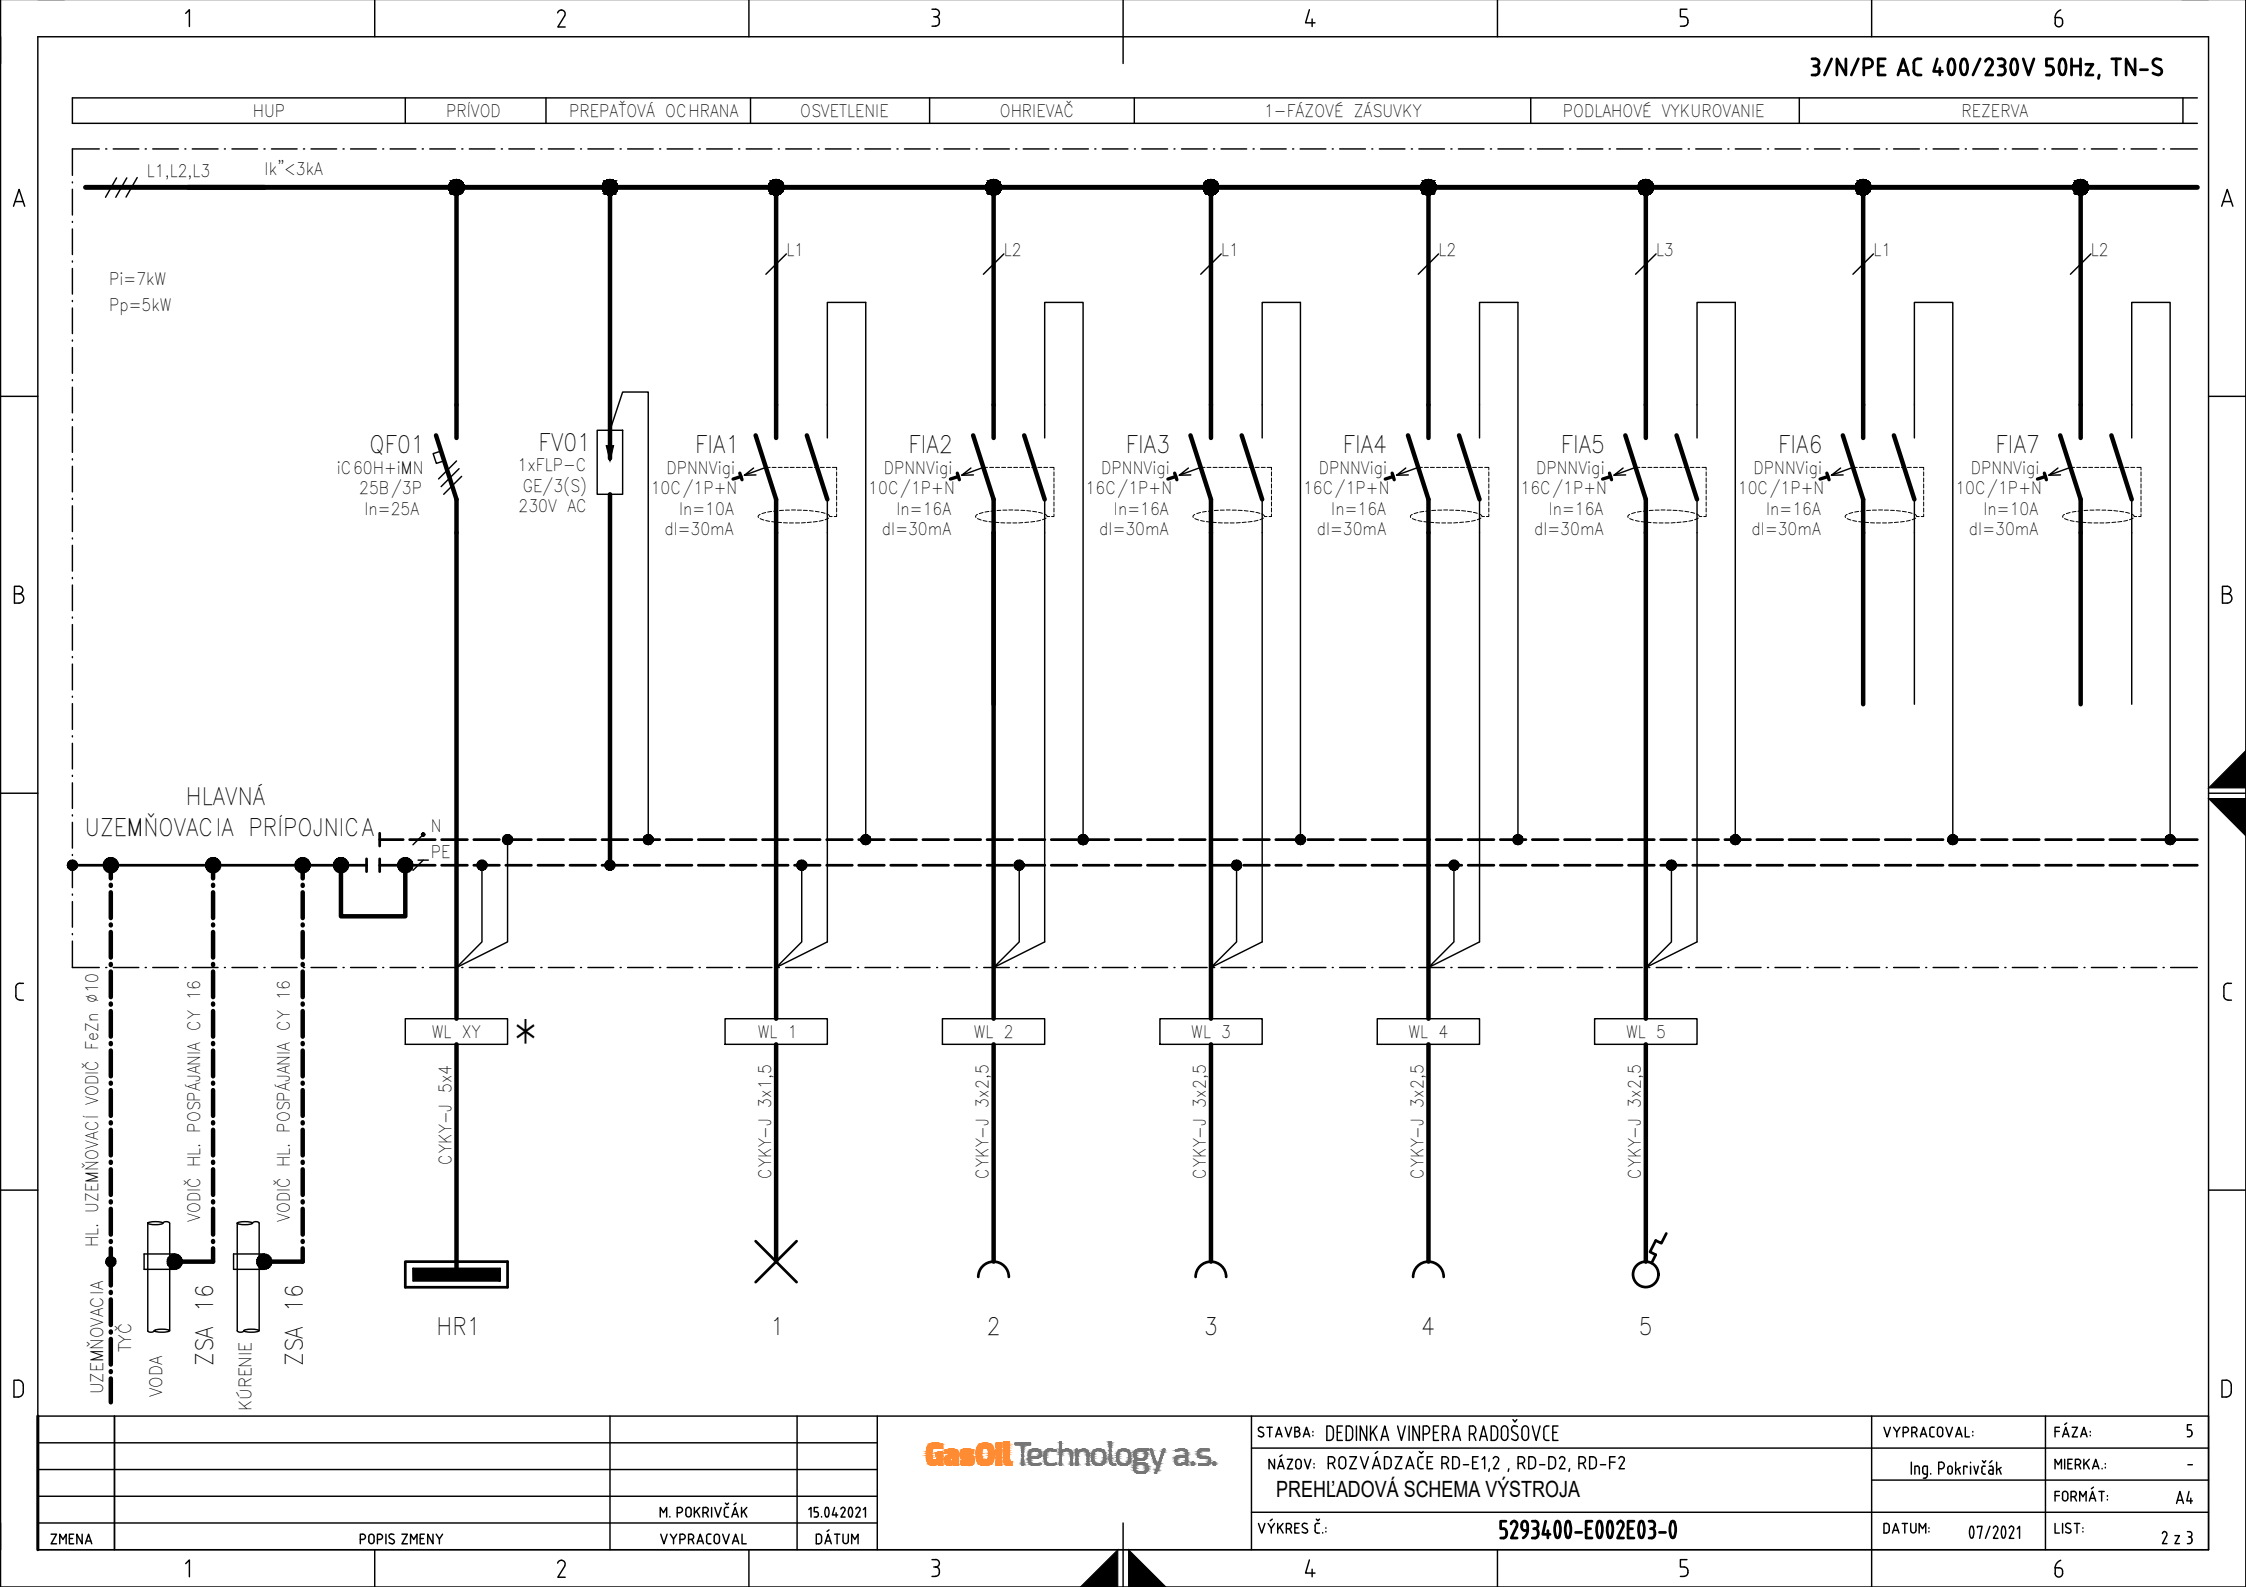
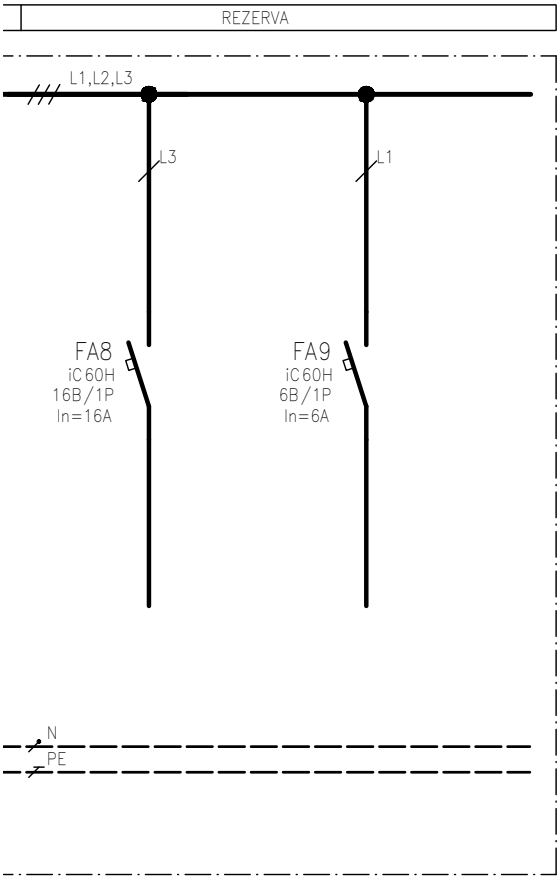



	1	2	3	4	5	6
A	LIST ČÍSLO	OBSAH	LIST ČÍSLO	OBSAH	Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: Izolovaním živých častí Krytmi Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov	
	1	TITULNÝ LIST				
	2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA				
B	3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD				
C						
D						
	1	2	3	4	5	6

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
PROJEKTANT		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI		 Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ – SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166			MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL	
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
			FORMÁT A 4	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 02 – CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			MIERKA	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA ELEKTRO			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČE RD-E1,2 , RD-D2, RD-F2			ČÍSLO VÝKRESU 5293400–E002E03–0	
			LIST 1 / 3	





PREDNÝ POHĽAD

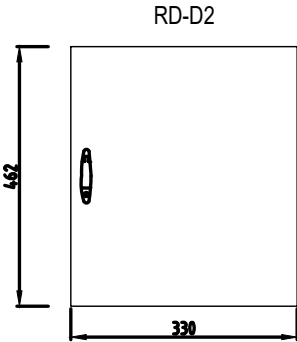

* XY PRE RD-E1= E1
PRE RD-E2= E2
PRE RD-F2= F2

- POZNÁMKY:
- ROZVÁDZAČ BUDE PLASTOVÁ, ZAPUSTENÁ ROZVODNICA
1. PRÍVODY A VÝVODY ZHORA
 2. KRYTIE ROZVÁDZAČA IP30/IP20
 3. ROZMERY ROZVÁDZAČA: 462x330x88mm (v x š x h)
 4. NÁTER ROZVÁDZAČA RAL7035
 5. In=50A, Ik"<3kA
 6. ÚDAJE SÚ PRE ROZVÁDZAČE RD-E1, RD-E2, RD-F2

				GasOil Technology a.s.	STAVBA: DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE	VYPRACOVAL:	FÁZA:	5
					NÁZOV: ROZVÁDZAČE RD-E1,2 , RD-D2, RD-F2	Ing. Pokrivčák	MIERKA:	-
					PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD		FORMÁT:	A4
					VÝKRES Č.:	5293400-E002E03-0	DATUM:	07/2021
ZMENA	POPIS ZMENY	M. POKRIVČÁK	15.04.2021	DÁTUM			LIST:	3 z 3