






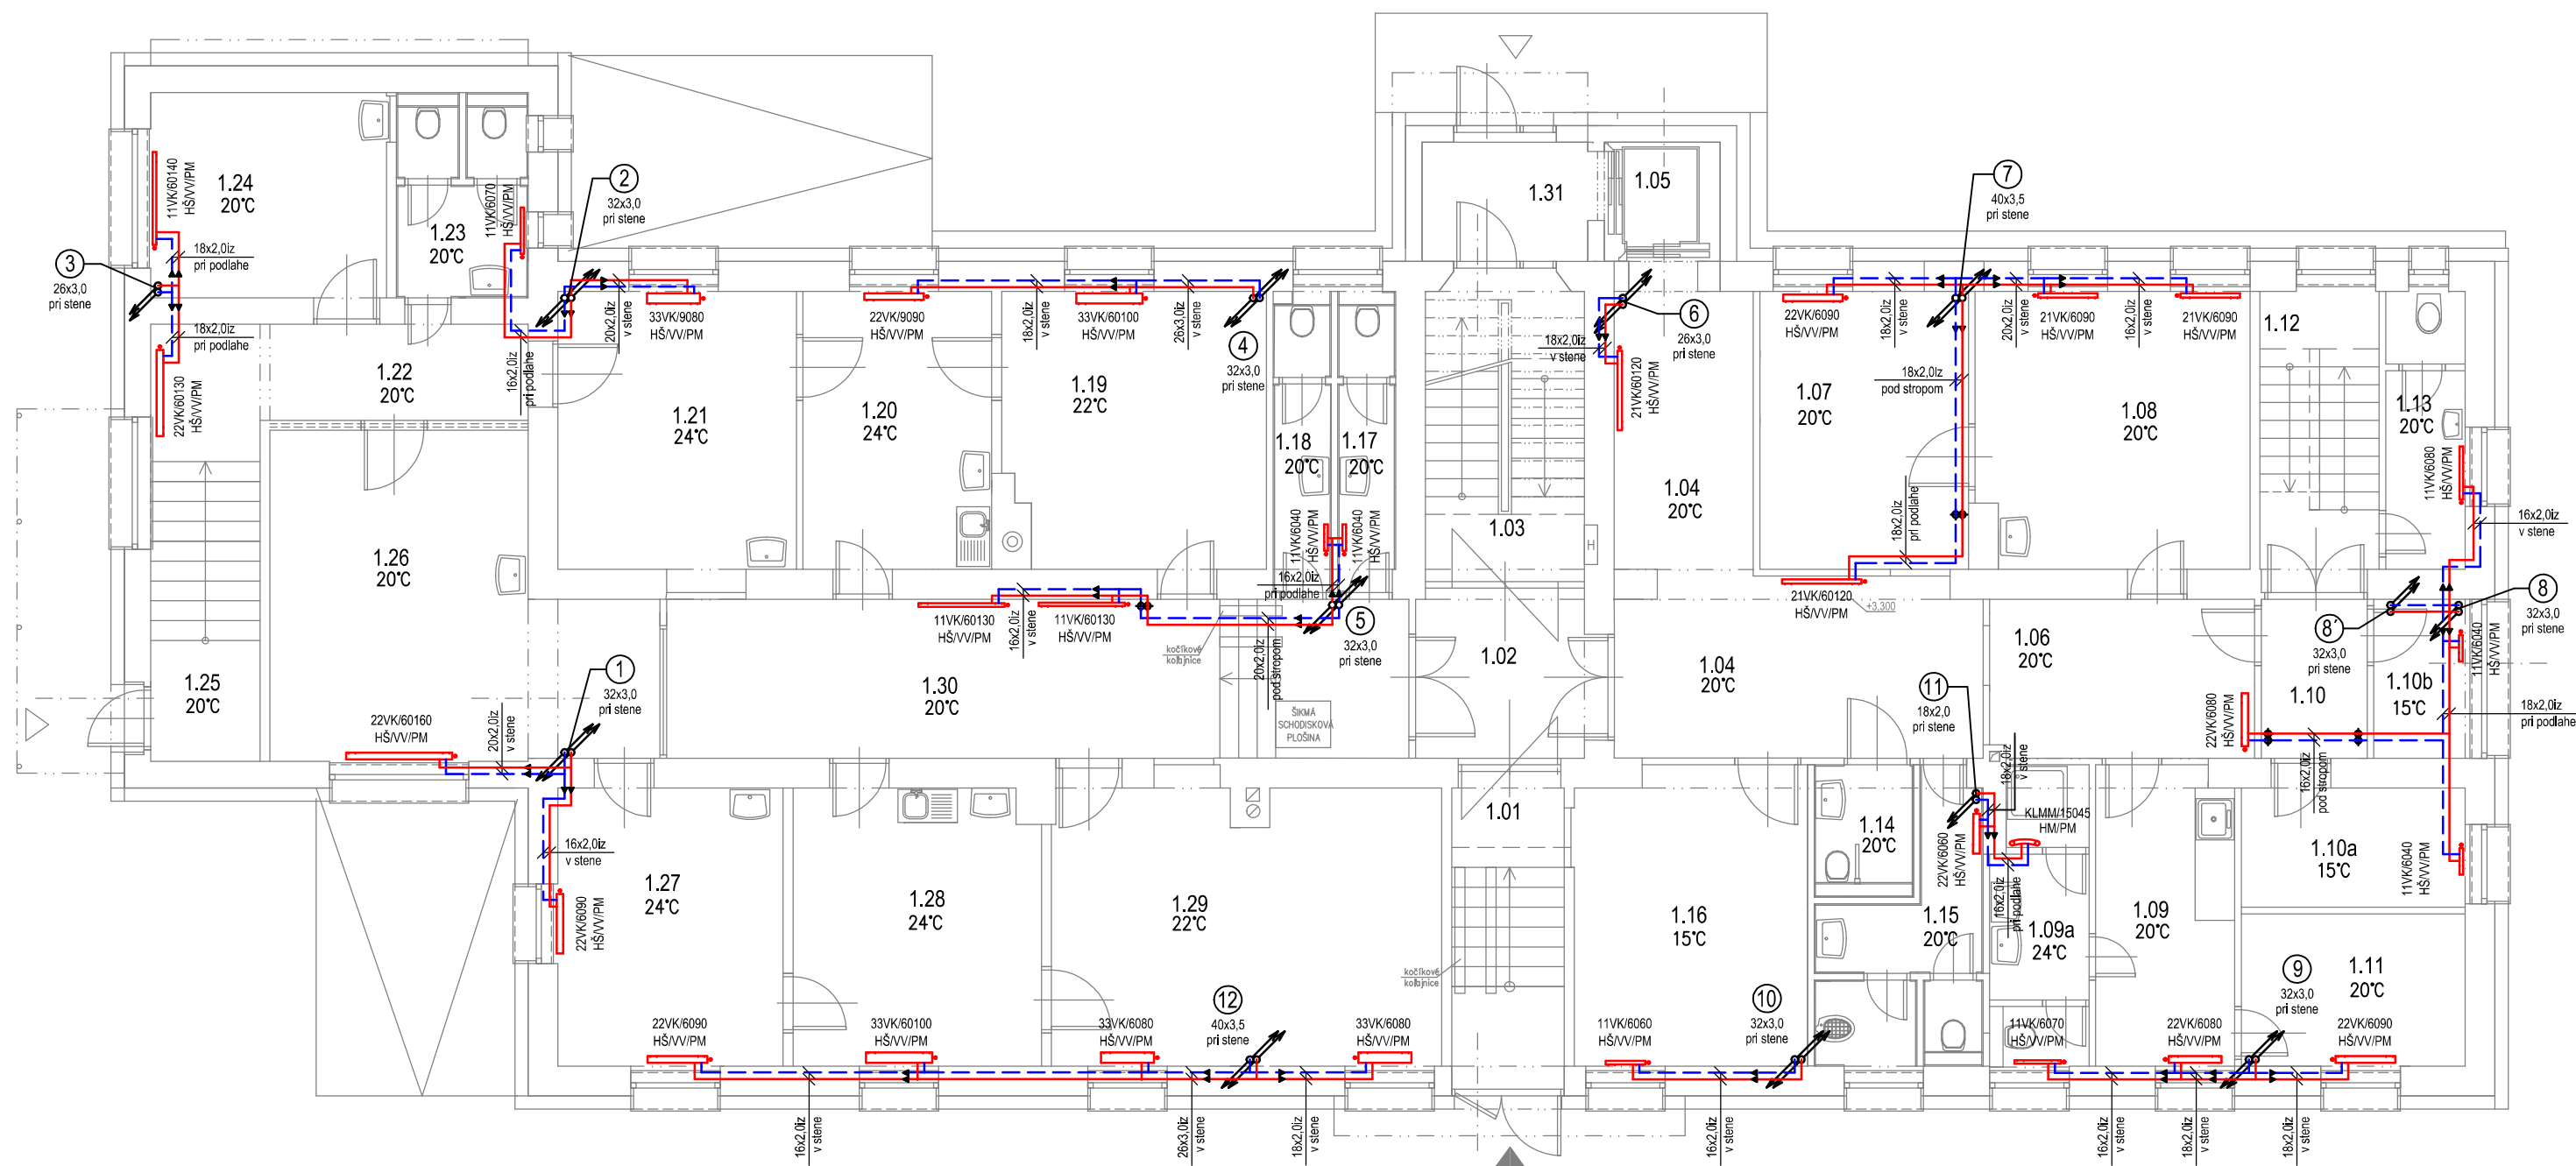





Pôdorys 1.NP
UK - Navrhovaný stav



LEGENDA ZNAČENIA

- | | |
|---|--|
|  | Prívodné potrubie UK, PE-RT, izol. PE trubicami hr.20 mm |
|  | Vratné potrubie UK, PE-RT, izol. PE trubicami hr.20 mm |
| 1.01 | Číslo miestnosti |
| 20°C | Vnútná výpočtová teplota miestnosti |
| 18x2,0iz | Vonkajší priemer potrubia x hrúbka steny - izol. PE trubicami hr. 20mm |
| pod stropom | Spôsob vedenia potrubia |
| 1-12 | Stúpacie potrubie UK, izolované PE trubicami s hr. steny 20mm |
| 21VK/60110 | Doskové vykurovacie teleso typu Ventil Kompakt |
|  | Dĺžka vykurovacieho telesa (cm) |
|  | Výška vykurovacieho telesa (cm) |
|  | Spôsob pripojenia vykur. telesa-spodné |
|  | Počet prídavných vykurovacích plôch |
|  | Počet hlavných vykurovacích plôch |
|  | Redukcia na prívodnom a vratnom potrubí UK |
| KLMM/15045 | Vykurovacie teleso rúrkové LINEAR MAX-M, spodné stredové pripojenie |
|  | Šírka vykurovacieho telesa (cm) |
|  | Výška vykurovacieho telesa (cm) |
| HM/PM | HM armatúra s možnosťou prednastavenia a regulačným šróbením / pomerový rozdeľovač tepla |
| HŠ/VV/PM | Priame resp. rohové pripojovacie H-šróbenie, plne otvorené / Ventilová vložka, súčasť vykur. telesa.DN15 / Pomerový rozdeľovač tepla |


LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]
1.01	SCHODISKO	7,74
1.02	CHODBA	7,08
1.03	SCHODISKO	10,75
1.04	CHODBA	24,63
1.05	VÝTAH	3,15
1.06	ŠATŇA A CHODBA PRE SLUŽBKONAJUCI PERSONÁL RZZS	9,5500
1.07	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE SLUŽBKONAJUCI PERSONÁL RZZS	13,2300
1.08	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE SLUŽBKONAJUCI PERSONÁL RZZS	17,0800
1.09	KUCHYNKA PRE SLUŽBKONAJUCI PERSONÁL RZZS	9,4000
1.09a	WC A SPRCHA PRE SLUŽBKONAJUCI PERSONÁL RZZS	6,2300
1.10	CHODBA RZZS	3,8400
1.10a	SKLAD RZZS	6,1000
1.10b	SKLAD RZZS	3,5500
1.11	KZBA PRE VODIČOV RZZS	7,8000
1.12	SCHODISKO RZZS	7,56
1.13	PREDSEŇ A WC PRE PRE SLUŽBKONAJUCI PERSONÁL RZZS	5,04
1.14	WC PRE IMOBILYNCH WC PRE PACIENTOV	3,00
1.15	WC PERSONÁL MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	7,8300
1.16	ARCHÍV	15,68
1.17	WC MUŽI	3,95
1.18	WC ŽENY	3,96
1.19	ČAKÁREŇ VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST	16,26
1.20	PRÍPRAVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST	12,00
1.21	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST	15,54
1.22	CHODBA	5,87
1.23	WC PRE PERSONÁL	6,1900
1.24	DENNÁ MIESTNOSŤ	11,10
1.25	CHODBA A SCHODISKO	10,88
1.26	DENNÁ MIESTNOSŤ	24,30
1.27	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST	18,80
1.28	PRÍPRAVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMB. PRE DETI A DORAST	15,54
1.29	ČAKÁREŇ VŠEOBEC. AMB. PRE DETI A DORAST	24,71
1.30	CHODBA	26,9
1.31	ŽADVERIE	4,50

Poznámka :

- Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v PD-UK udávajú technický štandard jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality.
- Trasy potrubí a umiestnenie vykurovacích telies je možné po dohode s investorom a realizátorom UK pozmeniť avšak pri zachovaní navrhnutých dim. potrubí a typov VT
- Pri prestupe potrubia nosnými konštrukciami chrániť potrubie pred poškodením oceľovou chráničkou

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Doc. Danica Košičanová, PhD.	<div>Ing. Jirí Tencar, Ph.D.;</div> <div>105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona</div> <div>Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903</div> <div>STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie</div> <div><div>Č.PARE:</div><div>DIEL: UK</div><div>ARCHIVNÉ Č.: PD18009</div><div>MIERKA: 1:100</div><div>DÁTUM: 10/2018</div><div>Č. VÝKRESU:</div><div>07</div></div>
	VYPRACOVAL:	Ing. Marek Vída	
	MIESTO STAVBY:	mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	
	INVESTOR:	mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	
	NÁZOV STAVBY:	<div>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</div>	
SEVERKA:	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)	
	NÁZOV VÝKRESU:	UK - PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	