

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA :


ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nř
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : ELEKTRICKÝM ODELENÍM

LEGENDA :

⊞ – STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5–3–6W/100V,
(LDACH42NS02, EN54, IP 44)

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA HSP –KÁBLAMI N2XH EFK–O 2x1,5 FE180/PS60, B2ca–s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM PODĽA POPISU V TECHN. SPRÁVE.
VŠETKY REPRODUKTORY ZAPOJIŤ CEZ KRABICOVÉ ROZVODKY
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30min.

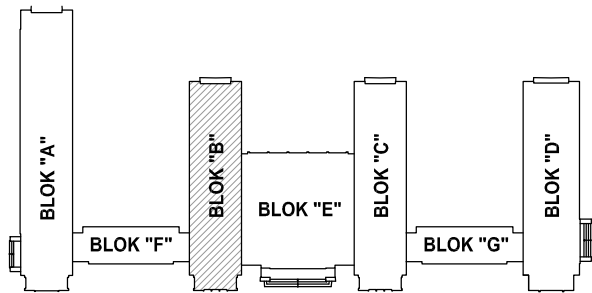

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
2.01	SCHODISKO	16,70	2.25	MALÁ ŠTUDOVŇA	18,25
2.02	CHODBA	91,71	2.26	MALÁ ŠTUDOVŇA	18,75
2.03	SPOJOVACIA CHODBA	91,82	2.27	CHODBA	3,11
2.04	ŠTUDOVŇA	86,52	2.28	KÚPEĽŇA A WC	4,25
2.05	CHODBA	2,68	2.29	BUNKA	8,97
2.06	KÚPEĽŇA A WC	3,74	2.30	BUNKA	17,44
2.07	BUNKA	10,35	2.31	CHODBA	2,94
2.08	BUNKA	17,66	2.32	KÚPEĽŇA A WC	4,70
2.09	CHODBA	2,38	2.33	BUNKA	8,97
2.10	KÚPEĽŇA A WC	3,69	2.34	BUNKA	17,30
2.11	BUNKA	10,35	2.35	UPRATOVACIA KOMORA	6,14
2.12	BUNKA	16,94	2.36	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	21,15
2.13	CHODBA	3,23	2.37	SCHODISKO A CHODBA	18,86
2.14	KÚPEĽŇA A WC	4,34	2.38	ŠATŇA	4,99
2.15	BUNKA	8,97	2.39	PREMIETAREŇ	18,73
2.16	BUNKA	17,66	2.40	SKLAD	3,94
2.17	CHODBA	2,92	2.41	UMYVÁRKA	3,84
2.18	KÚPEĽŇA A WC	4,51	2.42	WC	1,84
2.19	BUNKA	8,97	2.43	WC PREDSIEŇ	2,38
2.20	BUNKA	17,44	2.44	WC A SPRCHA	6,38
2.21	CHODBA	3,31	2.45	KUCHYNKA	2,80
2.22	KÚPEĽŇA A WC	4,34	2.46	CHODBA	2,50
2.23	BUNKA	8,97	2.47	KÚPEĽŇA A WC	3,36
2.24	BUNKA	17,83	2.48	BUNKA	9,98

STROP : SDK PODHLAD

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100	VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		<div>ETKOMP-SK s.r.o.</div> <div>Štefan KOČIBÁL 0915 821520</div> <div>034 96 KOMJATNA 351</div>
	Štefan KOČIBÁL		Štefan KOČIBÁL		
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene			ČÍSLO ZAKAZKY	231003
				POČET A4	4
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE			DÁTUM	10. 2023
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK B			STUPEŇ PD	PSsp,RP
ČASŤ/PROFESIA	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU			PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	2
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA HSP – 2.NP			ARCHIVNE ČÍSLO 231003–HSP–2	REVÍZIA