
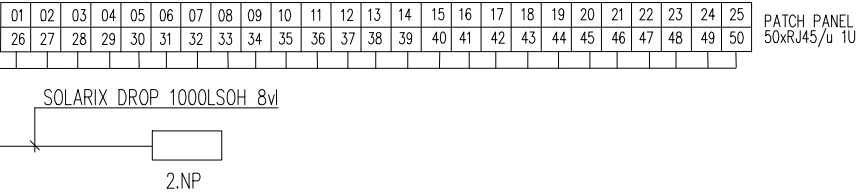


RACK 19 STOJANOVÝ ROZVÁDZAC 42U, IP 30, 1000x600x800 – m. c. 3.43 – 3. NP
VENTILÁTOR HORNÝ 230 V, 90 W

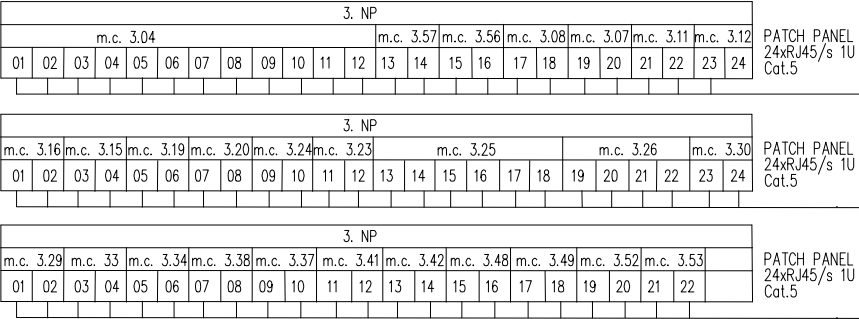


LEGENDA :

□ – ZÁSUVKA 2xRJ 45/s, Cat.5

HORIZONTÁLNY ROZVOD K ZÁSUVKÁM STRUKTÚROVANEJ KÁBELÁZE SA VYKONÁ KÁBLAMI S–STP 4x2x0,55 Cat 6/LSOH ULOŽENÝMI NA ROSTE NAD PODHLADOM, RESP. V RÚRKACH FX 25 POD OMIETKOU
KÁBLE PRE STRUKTÚROVANÚ KÁBELÁZ PONECHAT V REZERVE:
– V PRÍSTROJOVÝCH KRABICIACH – /ZÁSUVKY 2xRJ 45/s Cat.5/ V DLZKE 20 cm
– V ROZVÁDZACI STRUKTÚROVANEJ KÁBELÁZE V DLZKE 2 m

NAPATOVÁ SIET 2–60 V= SELV

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVÝCH A NEZIVÝCH ČASTÍ :
PODLA STN 33 2000–4–41 cl. 411.1 – MALÝM NAPATÍM
NAPÁJAC MUSÍ SPLNAT PODMIENKY STN EN 60742 – cl. 413.3.1

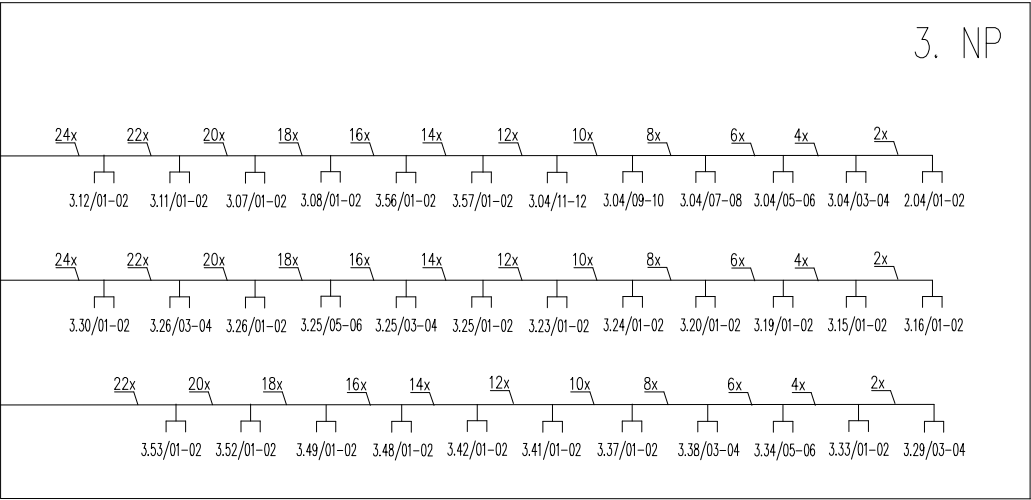

ELPRO	ING.ARCH. LUBOMÍR LENDVORSKÝ, MASARYKOVA 12, 960 01 ZVOLEN		
INVESTOR: TU VO ZVOLENE, T.G. MASARYKA 24, 960 01 ZVOLEN			
AUTOR NÁVRHU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ	ING. RASTISLAV TORNOŠ	ING. RASTISLAV TORNOŠ	
		BC. JAKUB TORNOŠ	
MIESTO STAVBY: BLOK A ŠDĽŠ TU VO ZVOLENE			
REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT - ŠDĽŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene			STUPEŇ: SP a RP
			DÁTUM: 10/2023
			FORMÁT: 1xA4
NÁZOV VÝKRESU: BLOK "B" SCHÉMA ŠTRUKTUROVANEJ ELEKTROINŠTALÁCIE DTR2			PROFESIA: ELEKTRO
			ČÍS. VÝKRESU: S-05