




4. NP

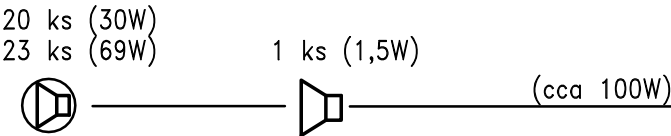


3. NP

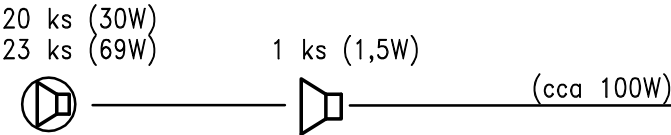

2. NP

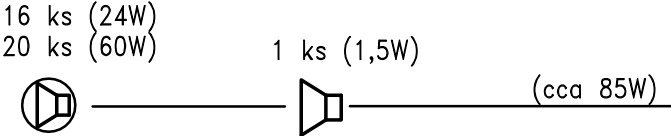

1. NP







N2XH EFK-0 2x1,5 FE180/PS60, B2ca-s1,d1,a1

### NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

NAPOJENIE ÚSTREDNE HSP : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S  
OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI  
OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nf  
OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI  
OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : ELEKTRICKÝM ODDELENÍM

### LEGENDA :

-  - REPRODUKTOROVÁ SKRINKA 1,5-3-6W/100V, (WA 06-165/T, EN54, IP54)
-  - STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5-3-6W/100V, (LDACH42TNS02, EN54, IP 44)
-  - ÚSTREDŇA HSP TOA WX3008, VRÁTANE ZÁLOŽNÉHO ZDROJA, EN54 (v budúcnosti sieťovanie ústr.)
-  - STANICA HLÁSATELA

Internátne  
rozhlas. štúdio



audio vstup



GAC-2/mini FRNC CE

FTP

4 linky  
celkom cca 360W



Vrátnica

PORUCHA

POPLACH

230V AC

ÚSTREDŇA EPS

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: —		VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	<b>EIKOMP-SK</b> s.r.o. Štefan KOČIBÁL 0915 821520 034 96 KOMJATNÁ 351	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /		REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZÁKAZKY	230803
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	4
OBJEKT		SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK C		DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA		HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		STUPEŇ PD	PSsp,RP
OBSAH VÝKRESU		BLOKOVÁ SCHÉMA HSP		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	5
		ARCHÍVNE ČÍSLO 230803-HSP-5			REVÍZIA