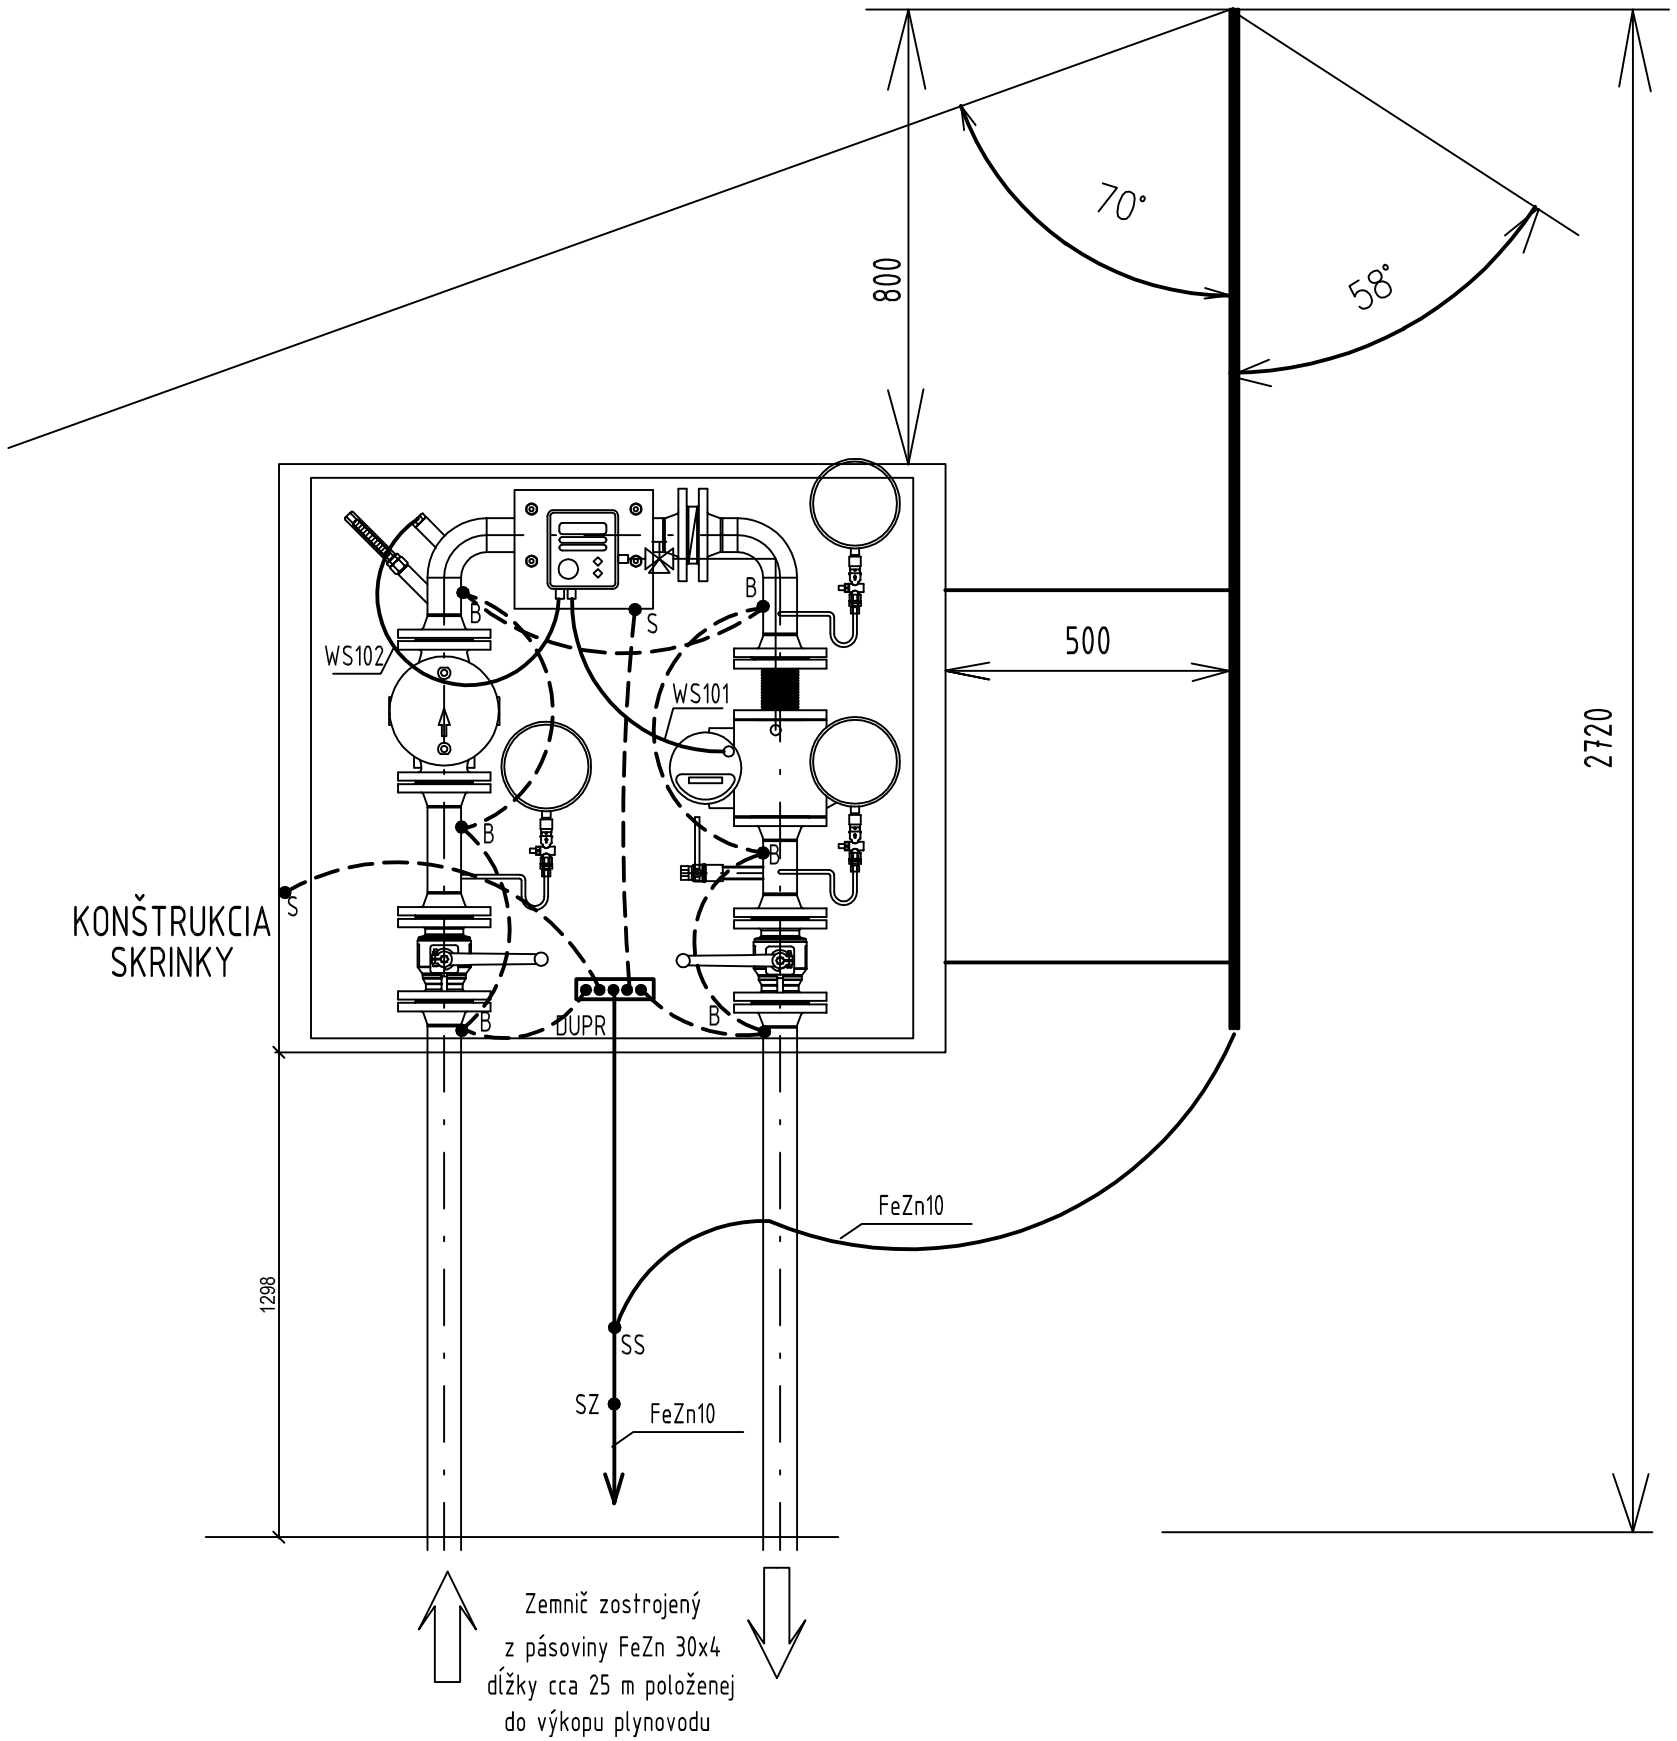

Trieda ochrany LPS I.
Výška do 2 m – uhol 70 st.
Výška do 5 m – uhol 58 st.

S - SVORNÍK M6
B - BERNARD SVORKA
SZ - SKÚŠOBNÁ SVORKA
SS - SPOJOVACIA SVORKA
– – – – – H07V-K 6 ž/z
DUPR - EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA

Výška [m]	Trieda LPS			
	I	II	III	IV
0 až 2	α = 70°	α = 74°	α = 77°	α = 79°
5	α = 58°	α = 64°	α = 70°	α = 73°
10	α = 45°	α = 54°	α = 62°	α = 65°
15	α = 35°	α = 46°	α = 55°	α = 59°
20	α = 22°	α = 38°	α = 48°	α = 53°
25	–	α = 30°	α = 42°	α = 49°
30	–	α = 30°	α = 37°	α = 45°
35	–	–	α = 32°	α = 41°
40	–	–	α = 28°	α = 38°
45	–	–	α = 23°	α = 35°
50	–	–	–	α = 30°
55	–	–	–	α = 26°
60	–	–	–	α = 22°

REZ VÝKOPOM

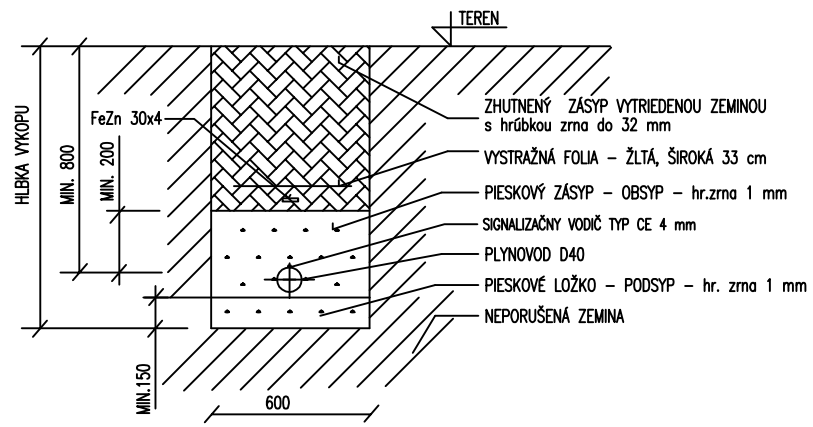

KRESLIL Katarína Krenická	VYPRACOVAL Miroslav Pitel	KONTROLOVAL Ján Pitel	DÁTUM 01/2021	PAUFEX PREŠOV, s.r.o
INVESTOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, Bratislava		OBJEKT SO 15 – Plynová prípojka		
STAVBA Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu		DIEL MaR+Eli		MIERKA N
OBSAH POSPÁJANIE A UZEMNENIE MaRZ		Č. VÝKRESU 1334-15		LISTOV : 1 LIST : 1