

(existujúci)

Rozvádzač Eli (nový)

Napäťová sústava:  
3/N/PE AC 400/230 V  
50 Hz, TN-C-S

(existujúci)


Rozvádzač Eli (nový)

Napäťová sústava:  
3/N/PE AC 400/230 V  
50 Hz, TN-C-S

Rozvádzač MaR+PRS  
(nový)

Napäťová sústava:  
1/N/PE AC 230 V  
50 Hz, TN-S

Svorkovnica OBO Bettermann  
OBO typ 1801, obj. č. 5015 650

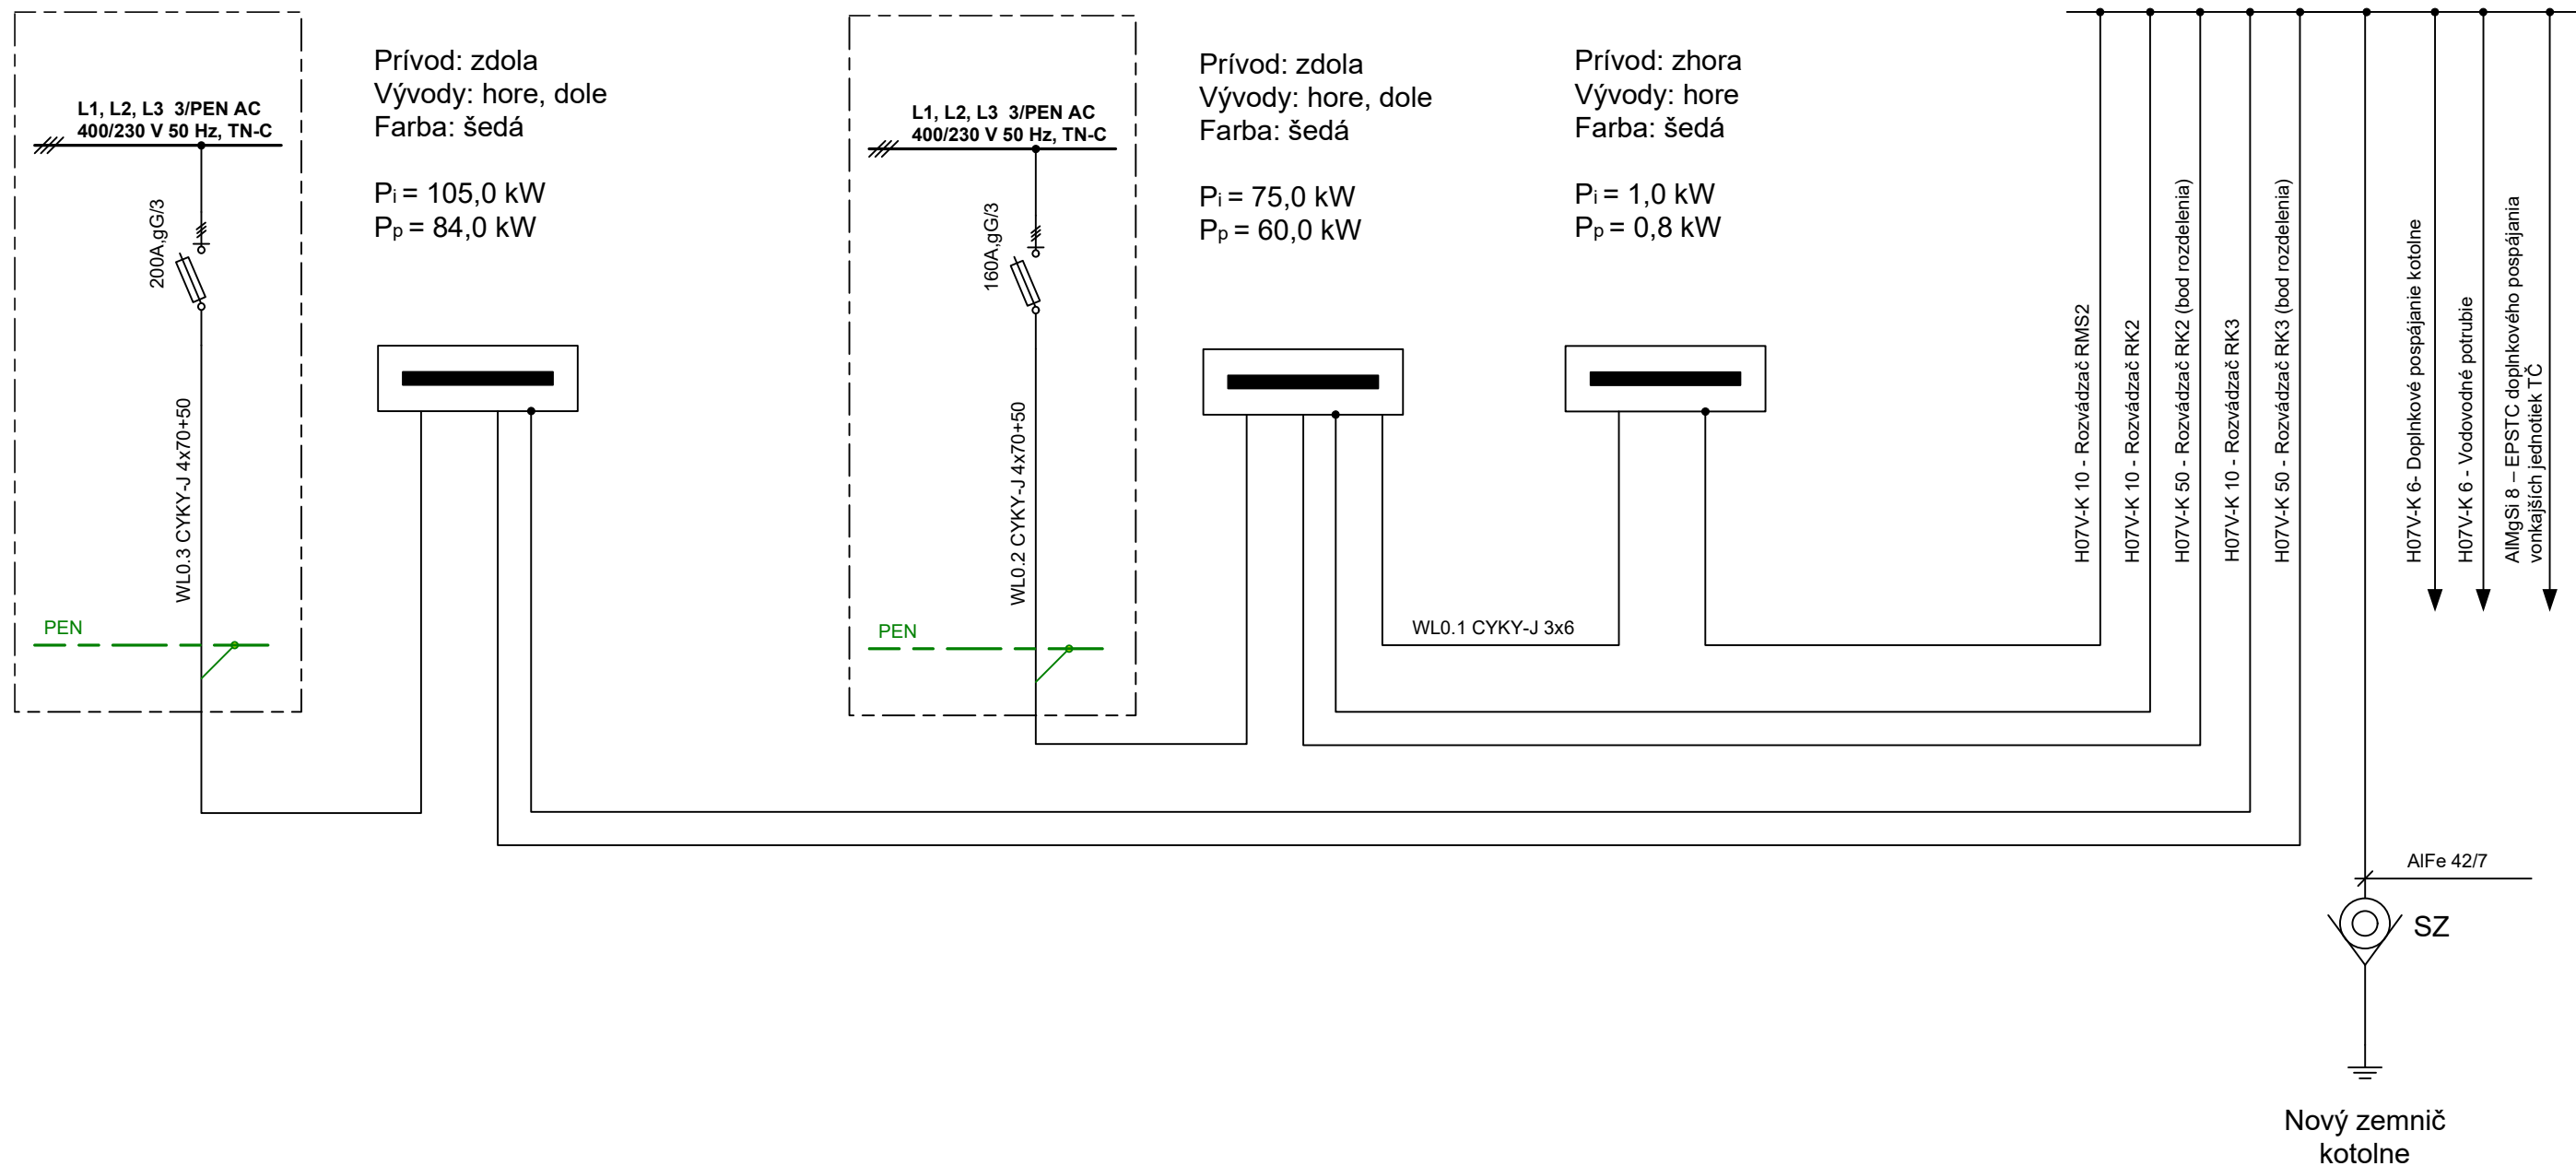

KRESLIL B. Piteľ	VYPRACOVAL M. Ferčák	KONTROLOVAL J. Piteľ	DÁTUM 10/2019	PREŠOV S.R.O.
INVESTOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava				M
OBJEKT SO 16 - Kotoľňa č.2				
STAVBA Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu			Časť: MaR+Eli	
OBSAH			ČÍSLO	
Prehľadová schéma napájania a pospájania			1335-08	LISTOV 1 LIST 1