


ULOŽENIE KANALIZAČNEJ RÚRY

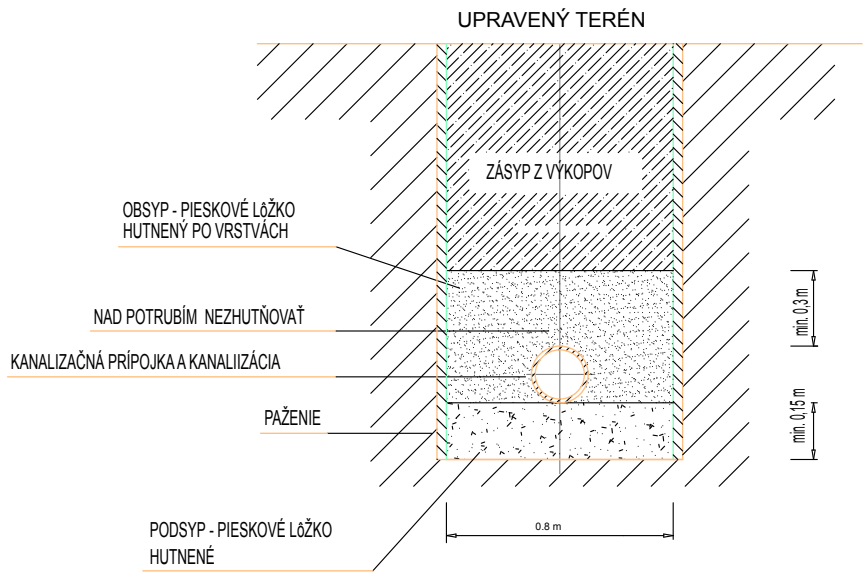

LEGENDA

- Projekovaná dažďová kanalizácia, mat.: PVC
- Projekovaná protipodtlaková vodovod., mat.: PE100 RC
- Projekované doplnkové vody, mat.: PE100 RC
- Projekovaná sacia rúra, mat.: PE100 RC
- Projekovaný areálový rozvod pitnej vody, mat.: PE100 RC
- Jestujúci areálový rozvod pitnej vody, mat.: PVC
- Projekovaný areálový rozvod zvlhčovacej vody, mat.: PE100 RC
- Projekovaná splašková kanalizácia, mat.: PVC
- Jestujúca splašková kanalizácia, mat.: PVC
- Projekované elektrické vedenie
- Jestujúce elektrické vedenie
- Jestujúci optický kábel

RŠ REVÍZIA ŠACHTA KANALIZÁCIE, Ø80, mat.: PVC

PČS POKROKOVÝ ČERPAČOVÝ STROJ
POKROKOVÝ ČERPAČOVÝ STROJ Typ TM 30-0.4
čerpací výkon: max. 20 m³/hod
dopravná výška: max. 12 m
prikon: 0.5 kW

POZNÁMKA

*NA KANALIZAČNÉ A VODOVODNÉ POTRUBIE VEDENÉ ČEZ PRIERAZY
V ZÁKLADOCH BUDE NAVRHNUTÁ PENOVÁ PÁSKA, HRúbKY min. 10 mm

*OCEĽOVÉ RÚRY SÚ NA VÝKRESOCH OZNAČOVANÉ MENOVITOU
SVETLOSTOU napr. ØN 50, A PLASTOVÉ VONKAŠNÝM PRIEMEROM
RÚRY, napr. Ø50

*PROJEKT JE SPRACOVANÝ DO ÚROVNE POTREBNEJ K VÝDANU
STAVEBNÉHO POLOŽANIA. K REALIZÁCII JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ
REALIZAČNÝ PROJEKT

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
vetva "D"

160 - PVC, dĺžka: 37.8 m
200 - PVC, dĺžka: 25.3 m
250 - PVC, dĺžka: 51.2 m

1:0,000 = 137,900 mm, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

GENERÁLNY PROJEKTANT	
LADISLAV MOLNÁR 925 81 Diakovce 104, tel. 0911 808 511 mail: molnar.100@gmail.com	
	
AUTOR PROJEKTU	ing. Ladislav MOLNÁR
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ing. Ladislav MOLNÁR
NÁZOV A MIESTO STAVBY	
BIODOM - SKLENÍK NITRA, areál SPU	
INVESTOR	SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA TRIEDA A. HLINKU 2, 94976 NITRA

PROJEKTANT ČASŤI	
HAJDÚ s.r.o. Diakovce č. 580, 925 81 Diakovce, tel. 0903 439 919 mail: zsoit@hajdu.sk	
OBSAH VÝKRESU	
SITUÁCIA	
STAVEBNÝ OBJEKT	
SO 102 AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE	
KRESLIL	ing. Zsolt HAJDÚ
ZODP. PROJEKTANT	ing. Zsolt HAJDÚ
KONTROLOVAL	ing. Zsolt HAJDÚ
ČASŤ PROJEKTU	POTRUBNÉ ROZVODY
ČÍSLO ZÁKAZKY	
DÁTUM EXPEDÍCIE	júl 2016
FORMAT VÝKRESU	A4
STUPEN PROJEKTU	STAVEBNÉ POVOLENIE
ZMENA 1	
ZMENA 2	
PEČIATKA	
MIERKA	1 : 200
PARÉ	
OZNAČENIE VÝKRESU	
102.2	