



WC 6 – 2. NP

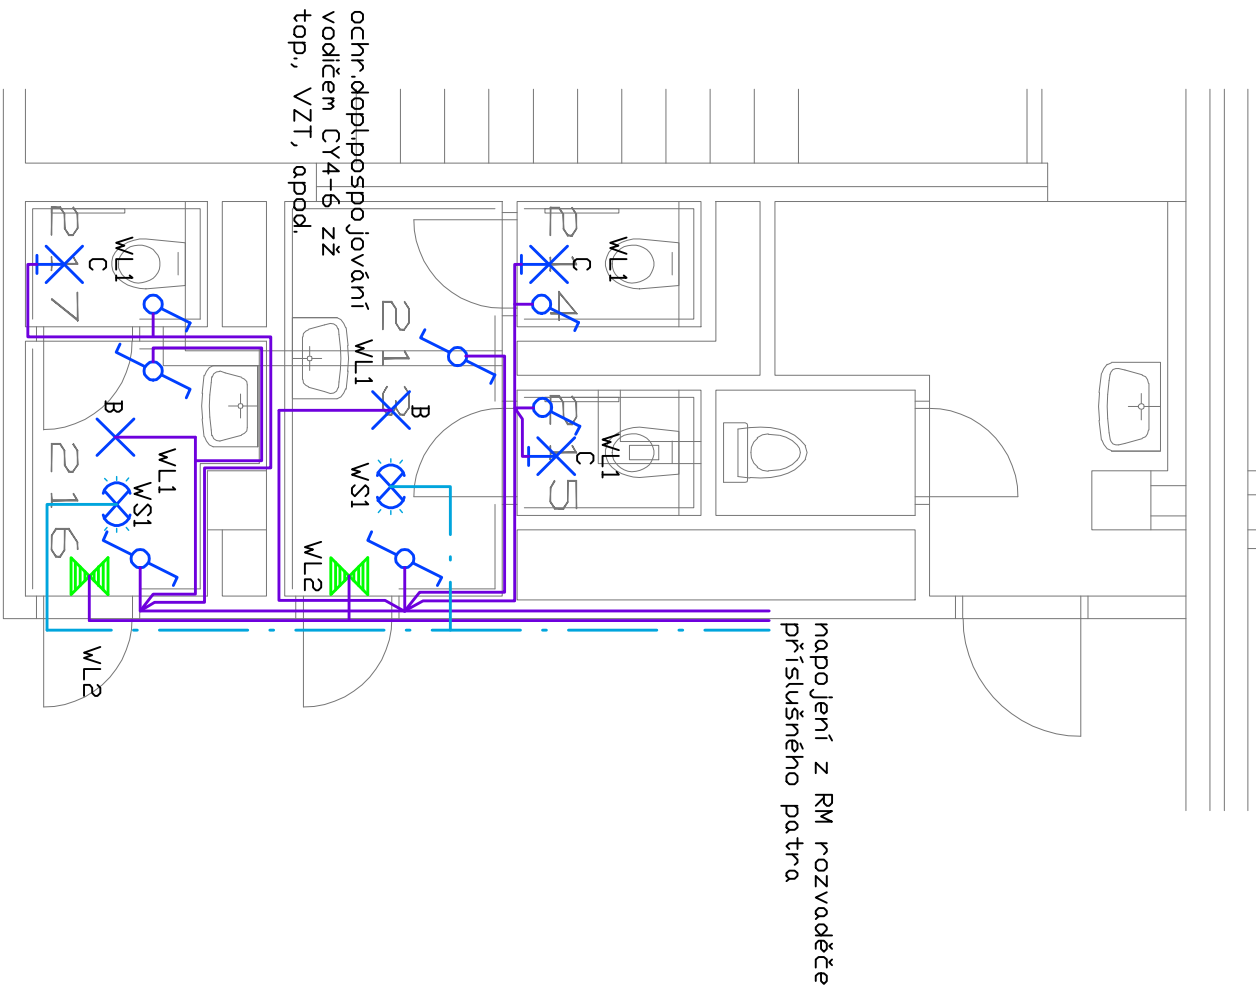

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
2 1 3	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	4,10		
2 1 4	WC ŽENY - KABINA	1,20		
2 1 5	WC ŽENY - KABINA	1,20		
2 1 6	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,60		
2 1 7	WC MUŽI - KABINA	1,20		

SCHEMATICKÝ PŮDORYS 2. NP



- kabel.rozvodny CYKY Xx1,5 (sv. okruhy)
- kabel.rozvodny CYKY Xx1,5(2,5) (VZT okruhy)
- JTY 2x1 (upřesnění dodavatel AS)
- Spín. č.1, IP20, 10A, 230V
- Spín. č.6, IP20, 10A, 230V
- Infropasiv. spín., 360stup., 10A, 230V, IP20
- B – Sv. přisazené LED do 40W, IP20, nástropní
- C – Sv. přisazené LED do 30W, IP20, nástěnné
- N – Sv. nouzové LED, 8W/1hod, IP20
- Zdroj automatického splachování

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Mgr. Marek Krynský elektronik a elektroprojektant Běněmové 287, 793 12 Horní Benešov IČ: 48750174, DIČ: CZ6806081623 Tel: 554 748 365, 721 450 535	
MGR. M. KRYNSKÝ	MGR. M. KRYNSKÝ			
MÍSTO: NEMOCNICE BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL			FORMÁT	244
STAVEBNÍK: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL			DATUM	12/2017
AKCE: NEMOCNICE BRUNTÁL, OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC			STUPEŇ	DSP
D1.5 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH VÝKRESU: Půdorys WC6-2.NP – elektroinstalace			Č.v.	D1.5.2
				06.