



WC 5 – 2. NP

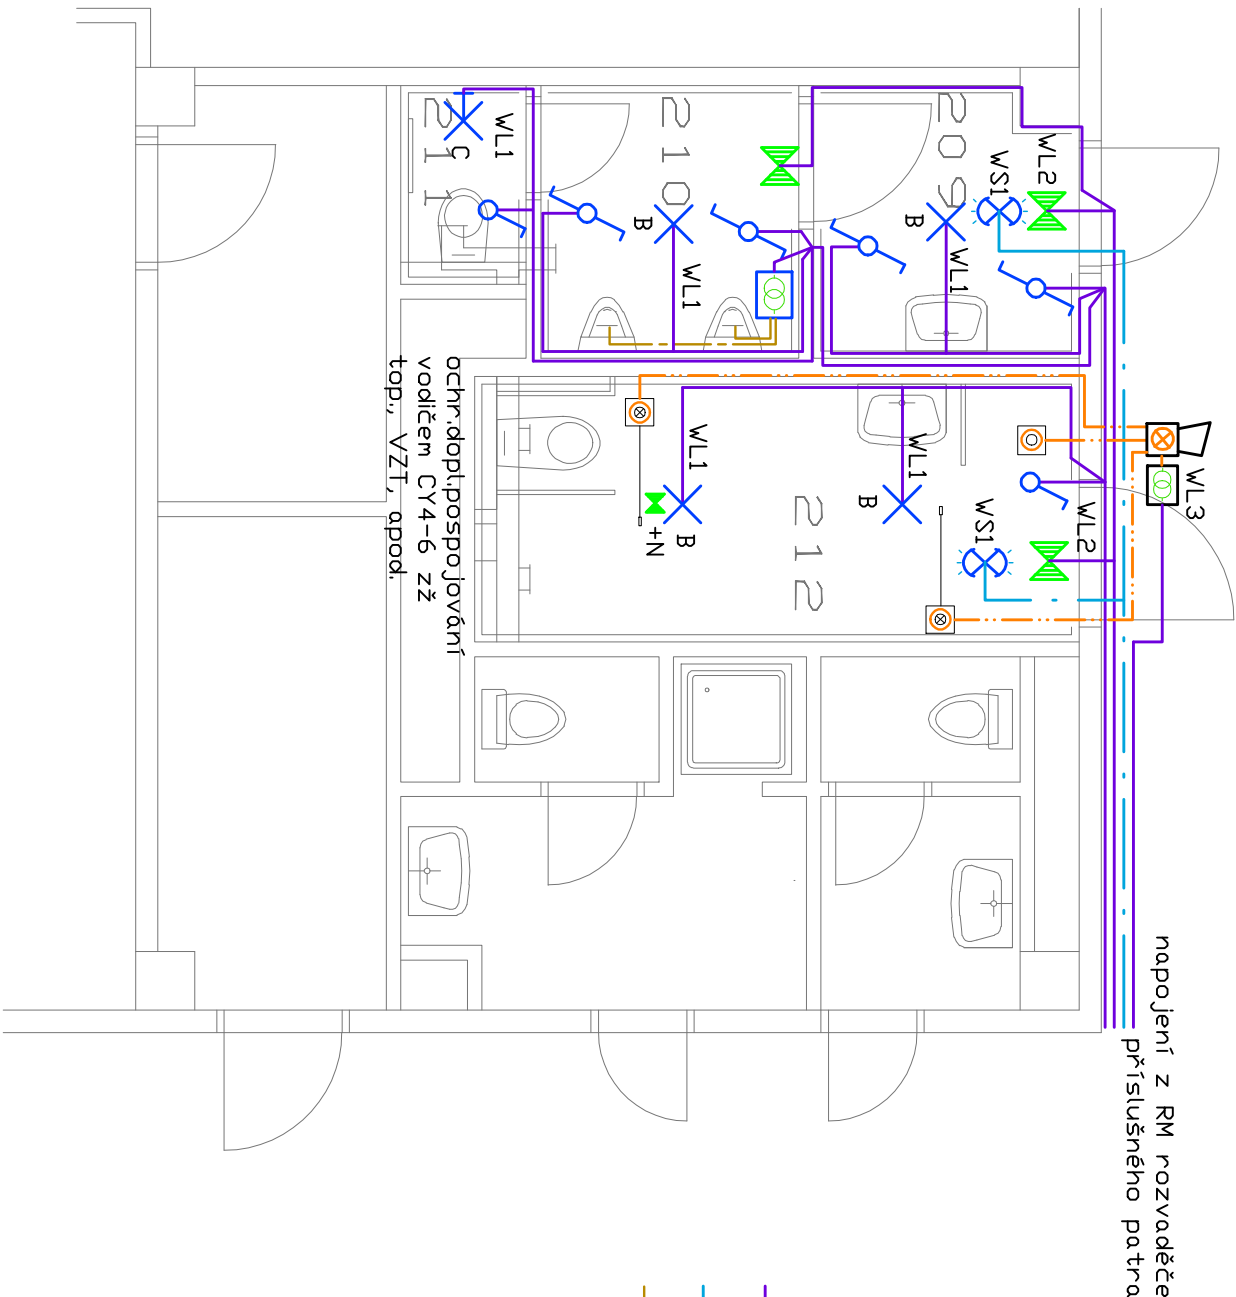

| M.č. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (M2) | ÚPRAVA PODLAHY | ÚPRAVA STĚN |
|------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| 209 | WC MUŽI - PŘEDSÍŇ | 3,40 | | |
| 210 | WC MUŽI - PISOÁRY | 3,40 | | |
| 211 | WC MUŽI - KABINA | 1,30 | | |
| 212 | WC ŽENY, IMOBILNÍ | 7,50 | | |



- kabel.rozvedy CYKX Xx1,5 (sv. okruhy)
- kabel.rozvedy CYKY Xx1,5(2,5) (VZT okruhy)
- JTYT 2x1 (upřesní dodavatel AS)
- Spín. č.1, IP20, 10A, 230V
- Spín. č.6, IP20, 10A, 230V
- Infropasiv. spín., 360stup., 10A, 230V, IP20
- Sv. přisazené LED do 40W, IP20, nástropní
- C – Sv. přisazené LED do 30W, IP20, nástěnné
- N – Sv. nouzové LED, 8W/1hod, IP20
- Zdroj automatického splachování

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA SYSTÉM SIGNALIZACE NOUZ.VOLÁNÍ (SSNV):

- JYSTY 4x2x0,8 (upřesní dodavatel)
- Spín. tlačít. potvzovací
- Spín. tlačít. vč. táhla pro nouzové volání
- Světelná a zvuková signalizace
- Transformátor 230V/15V, 2VA, FLM 1000

| | | | | |
|---|-----------------|-------------|--|---------|
| VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | Mgr. Marek Krynský elektronik a elektroprojekt Bělnčovic 287, 793 12 Horní Benešov IČ: 48750174, DIČ: CZ6806081623 Tel: 554 748 365, 721 450 535 | |
| MGR. M. KRYNSKÝ | MGR. M. KRYNSKÝ | | | |
| MÍSTO: NEMOCNICE BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL | | | FORMÁT | 244 |
| STAVEBNÍK: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL | | | DATUM | 12/2017 |
| AKCE: NEMOCNICE BRUNTÁL, OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC | | | STUPEŇ | DSP |
| D1.5 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| OBSAH VÝKRESU: Půdorys WC5-2.NP – elektroinstalace | | | č.v. | D1.5.2 |
| | | | | 05. |