


# WC 2 – 1. NP

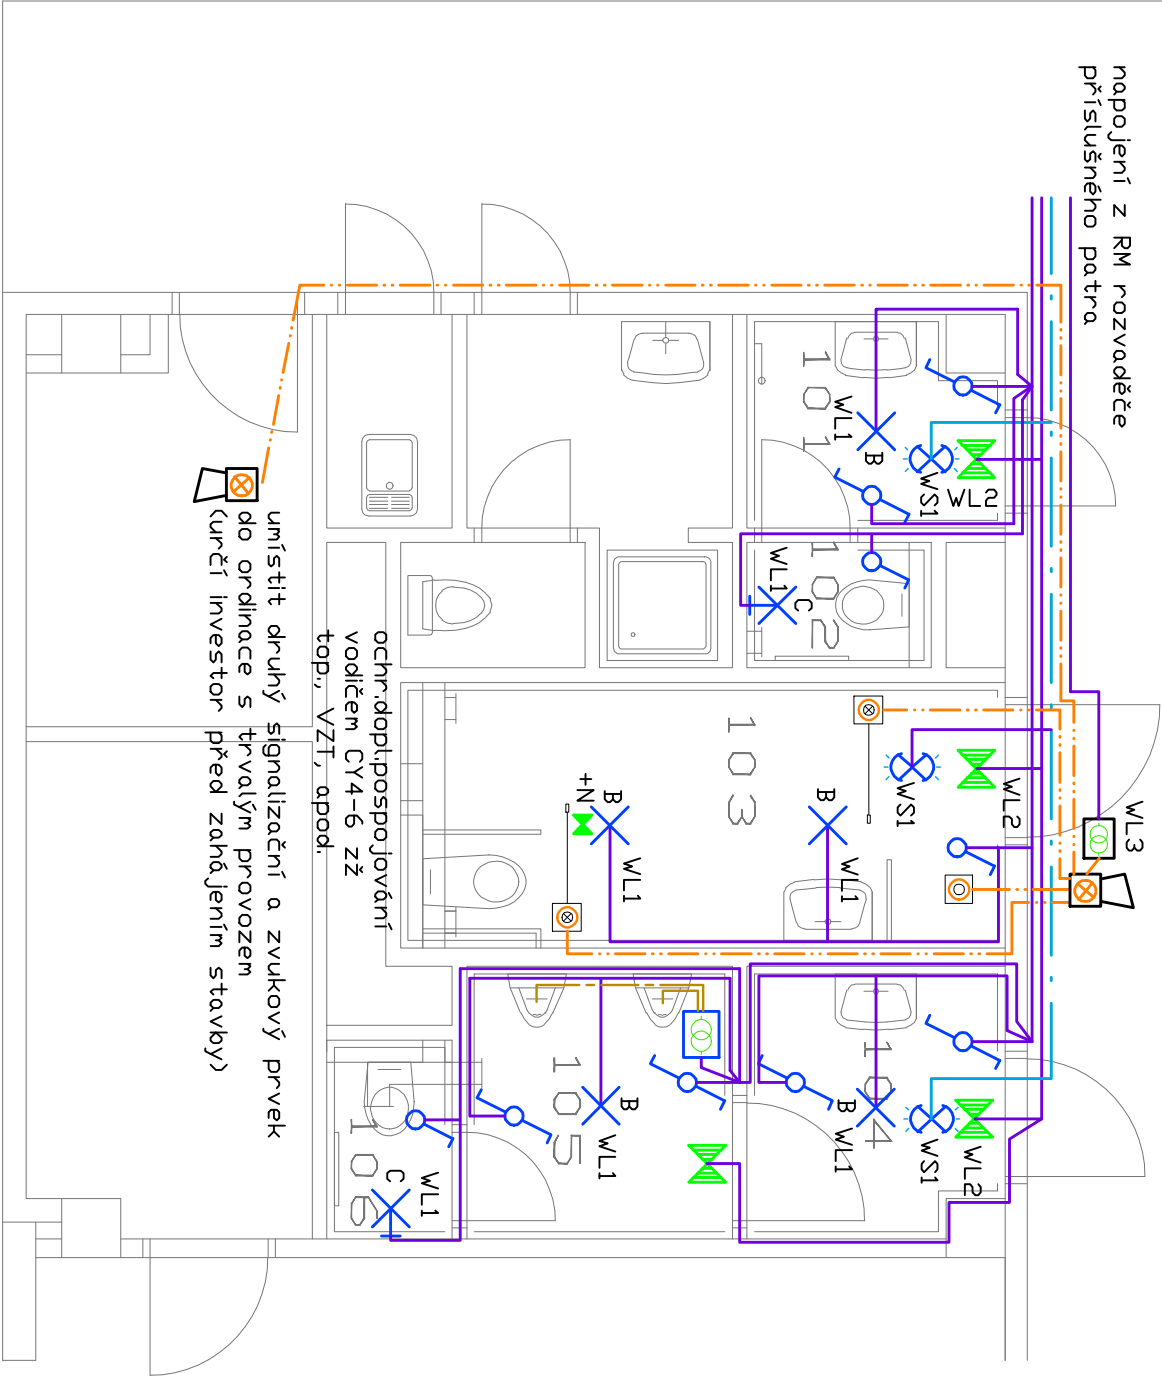


## LEGENDA SYSTÉM SIGNALIZACE NOUZ.VOLÁNÍ (SSNV):

- JYTY 4x2x0,8 (upřesní dodavatel)
- Spín. tlačít. potrzovací
- Spín. tlačít. vě. tábľa pro nouzové volání
- Světelná a zvuková signalizace
- Transformátor 230V/15V, 2VA, FLM 1000

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
1 0 1	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	2,50		
1 0 2	WC ŽENY - KABINA	1,20		
1 0 3	WC ŽENY, IMOBILNÍ	7,50		
1 0 4	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,30		
1 0 5	WC MUŽI - PISOÁRY	3,50		
1 0 6	WC MUŽI - KABINA	1,30		

SCHEMATICKÝ PŮDORYS 1. NP



- kabel.rozvody CYKX Xx1,5 (sv. okruhy)
- kabel.rozvody CYKX Xx1,5(2,5) (VZI okruhy)
- JYTY 2x1 (upřesní dodavatel AS)
- Spín. č.1, IP20, 10A, 230V
- Spín. č.6, IP20, 10A, 230V
- Infrapasiv. spín., 360stup., 10A, 230V, IP20
- Sv. přisazené LED do 40W, IP20, nástropní
- Sv. přisazené LED do 30W, IP20, nástěnné
- Sv. nouzové LED, 8W/1hod, IP20
- +N – nouzový modul do svítidla, 1hod
- Zdroj automatického splachování

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Mgr. Marek Krynský elektronik a elektroprojekt Běněmové 287, 793 12 Horní Benešov IČ: 48750174, DIČ: CZ6806081623 Tel: 554 748 365, 721 450 535	
MGR. M. KRYNSKÝ	MGR. M. KRYNSKÝ			
MÍSTO: NEMOCNICE BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL			FORMÁT	2A4
STAVEBNÍK: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL			DATUM	12/2017
AKCE: NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STAVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC			STUPĚŇ	DSP
D1.5 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH VÝKRESU: Půdorys WC2-1.NP – elektroinstalace			Č.v.	D1.5.2
				02.