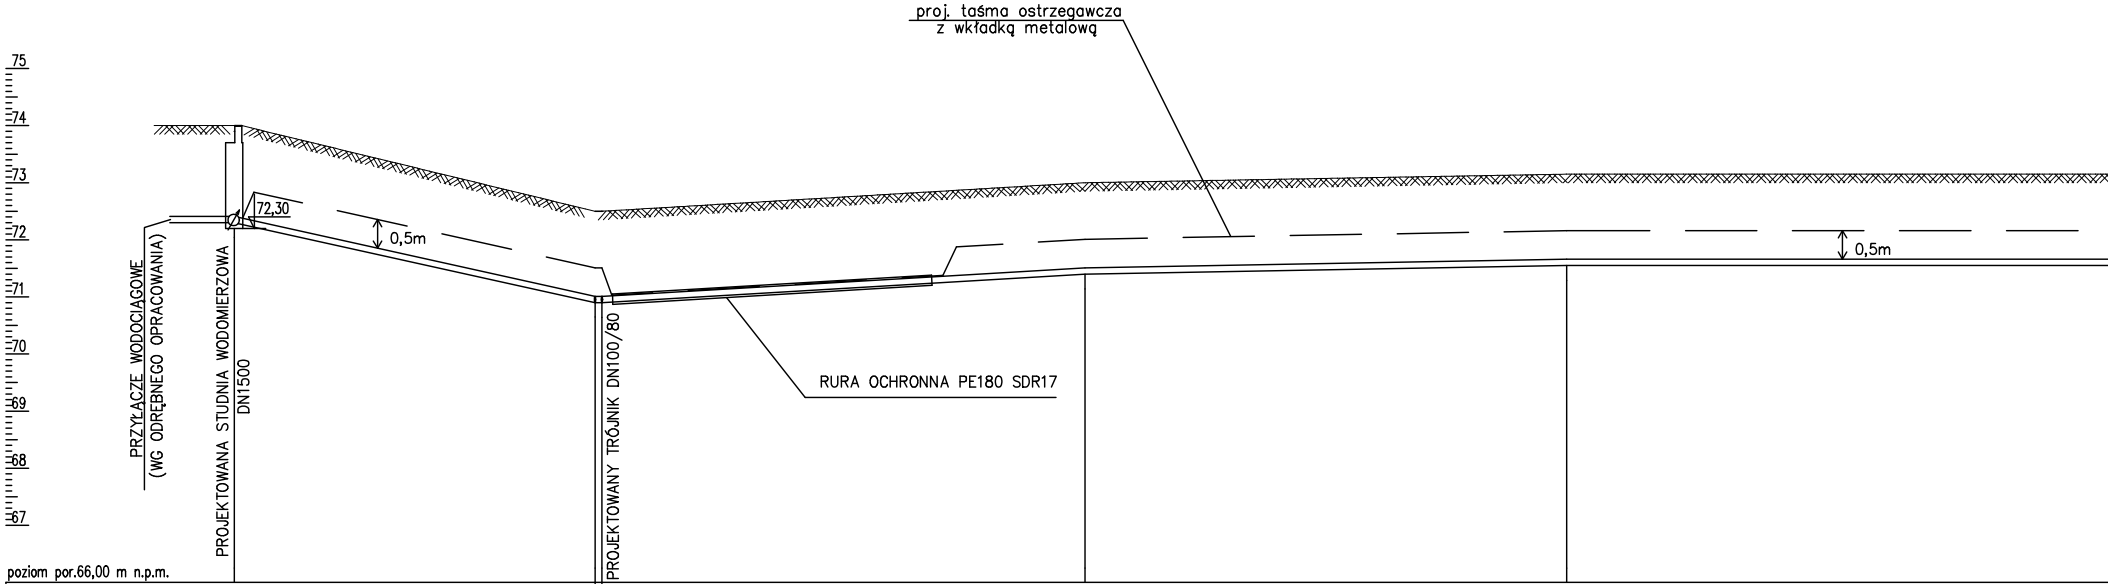
proj. taśma ostrzegawcza
z wkładką metalową
75
74
73
72
71
70
69
68
67
72,30
0,5m
0,5m
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA
DN1500
PROJEKTOWANY TRÓJNIK DN100/80
RURA OCHRONNA PE180 SDR17
poziom por.66,00 m n.p.m.

Węzeł			w2		w3					
Rzędna terenu [m n.p.m.]	73,90		72,50		72,50		73,00		73,15	
Rzędna góry rury [m n.p.m.]	72,30		71,01		71,01		71,51		71,66	
Zagłębienie dna [m]	1,60		1,60		1,60		1,60		1,60	
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PE110 SDR17 4,4				PE110 SDR17 1,2		PE110 SDR17 0,4		PE110 SDR17
Długość [m]				0,60		42,30		42,20		64,55
Odległość [m]			31,60		32,20		74,50		116,70	
Kąt załamania [°]			109,0°				166,0°		166,0°	
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]			72,50		72,50		72,50		73,10	
Kilometr	0,00									

Skala Y: 1:100 5m Skala X: 1:500

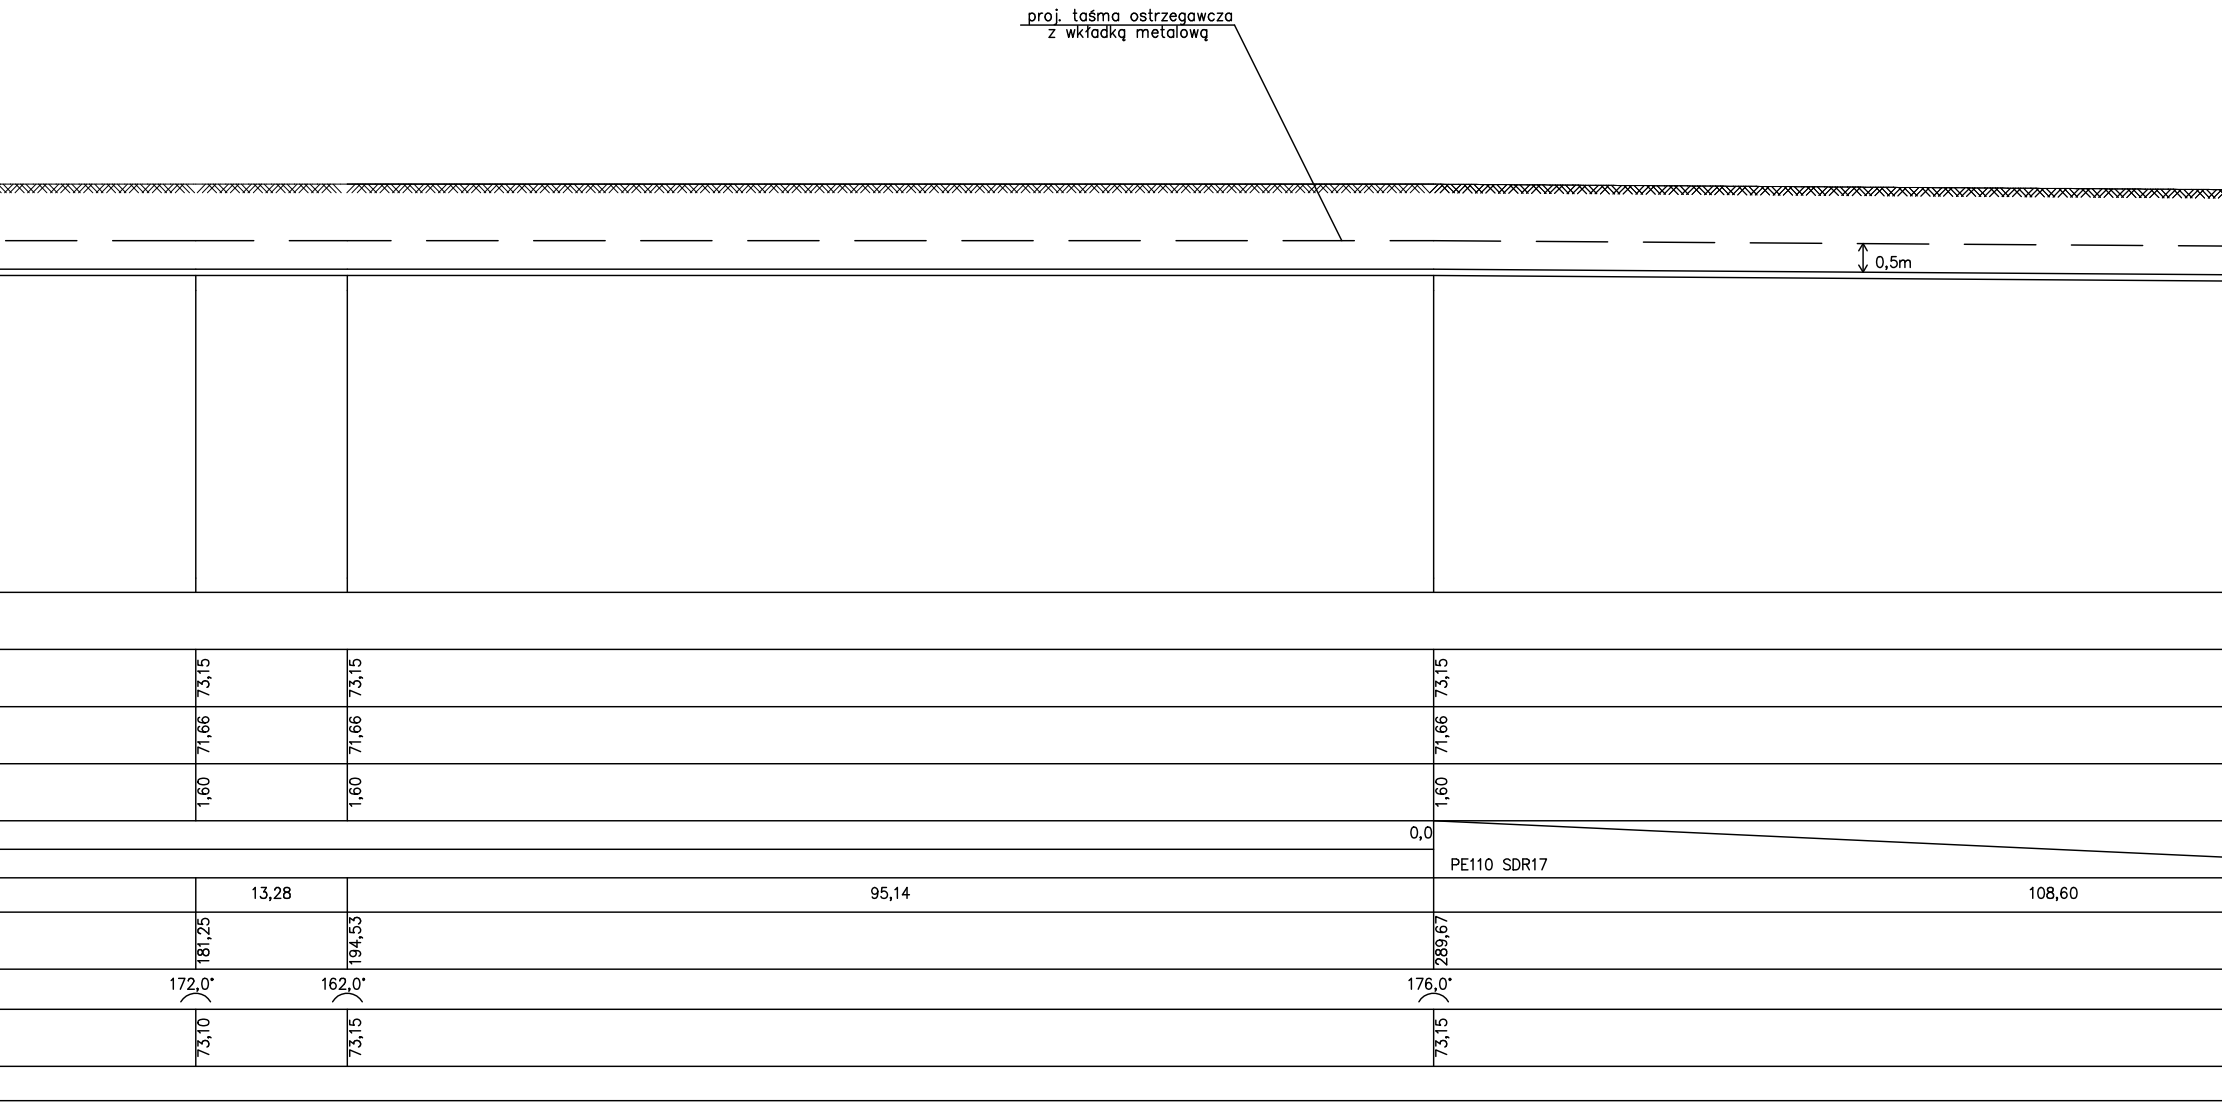
proj. taśma ostrzegawcza
z wkładką metalową
0,5m
73,15
73,15
73,15
71,66
71,66
71,66
1,60
1,60
1,60
0,0
PE110 SDR17
13,28
95,14
108,60
181,25
194,53
289,67
172,0°
162,0°
176,0°
73,10
73,15
73,15

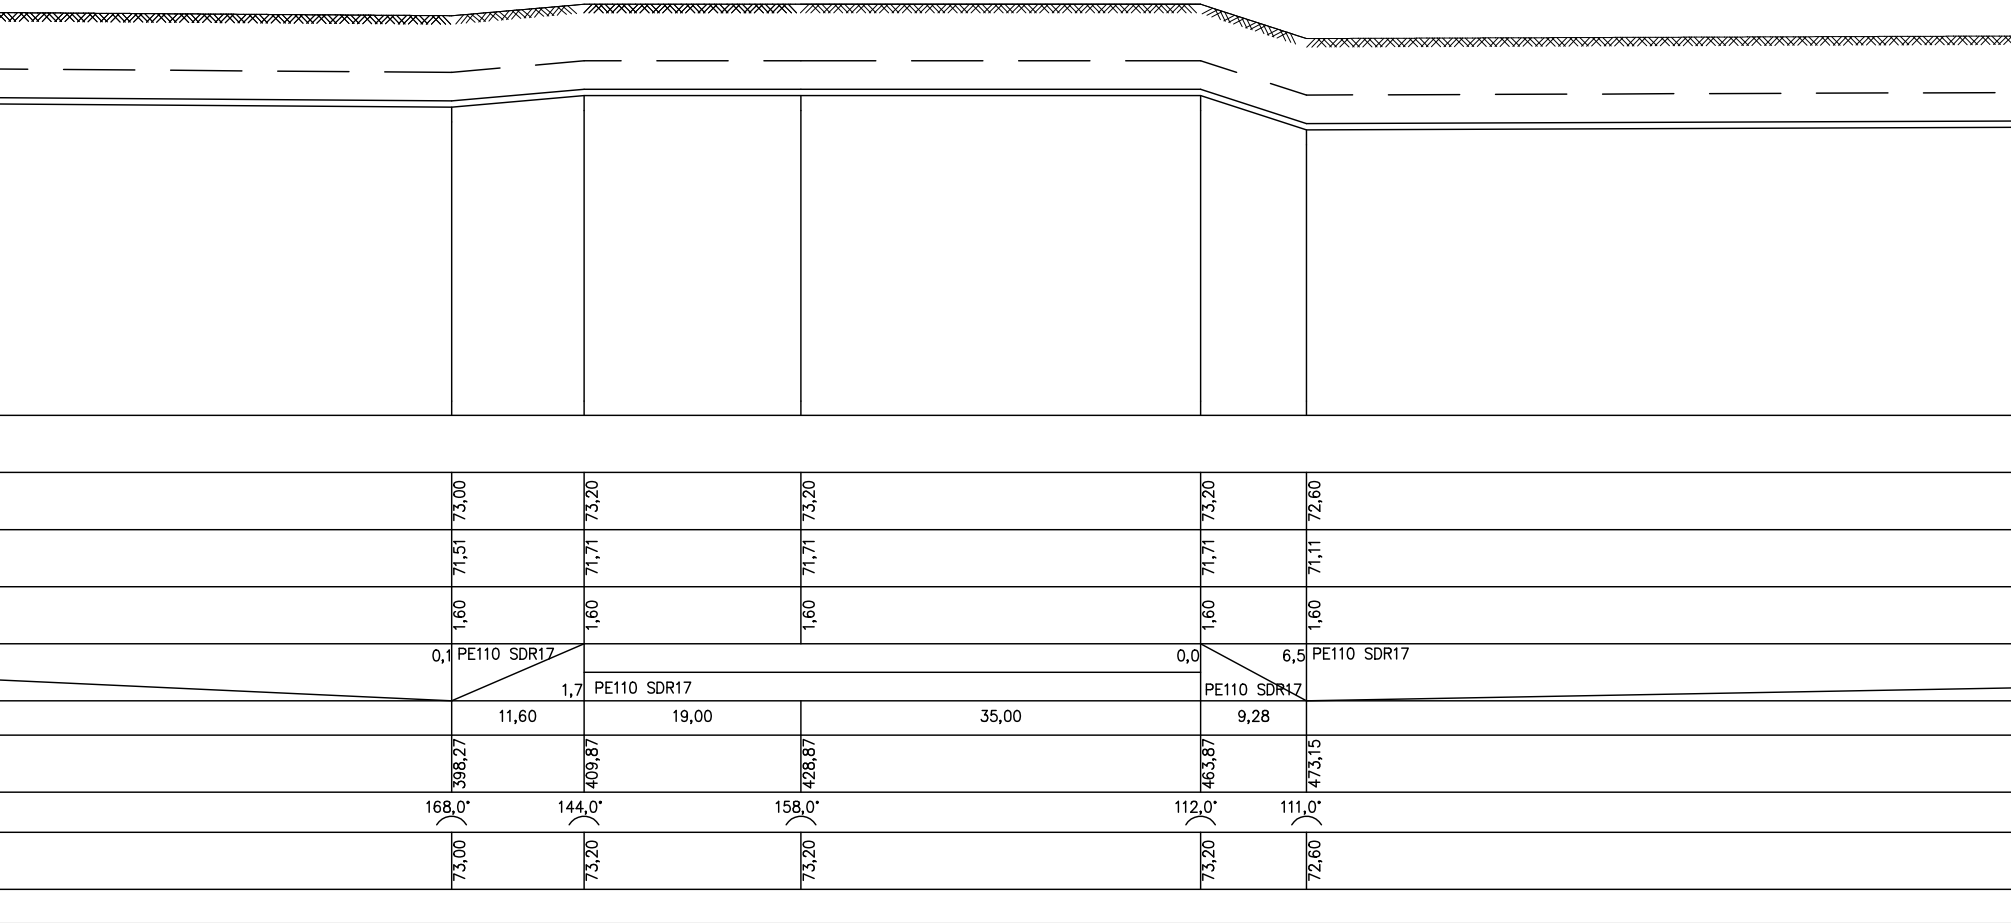
73,00
73,20
73,20
73,20
72,60
71,51
71,71
71,71
71,71
71,11
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
0,1
PE110 SDR17
1,7
PE110 SDR17
0,0
PE110 SDR17
6,5
PE110 SDR17
11,60
19,00
35,00
9,28
398,27
409,87
428,87
463,87
473,15
168,0°
144,0°
158,0°
112,0°
111,0°
73,00
73,20
73,20
73,20
72,60

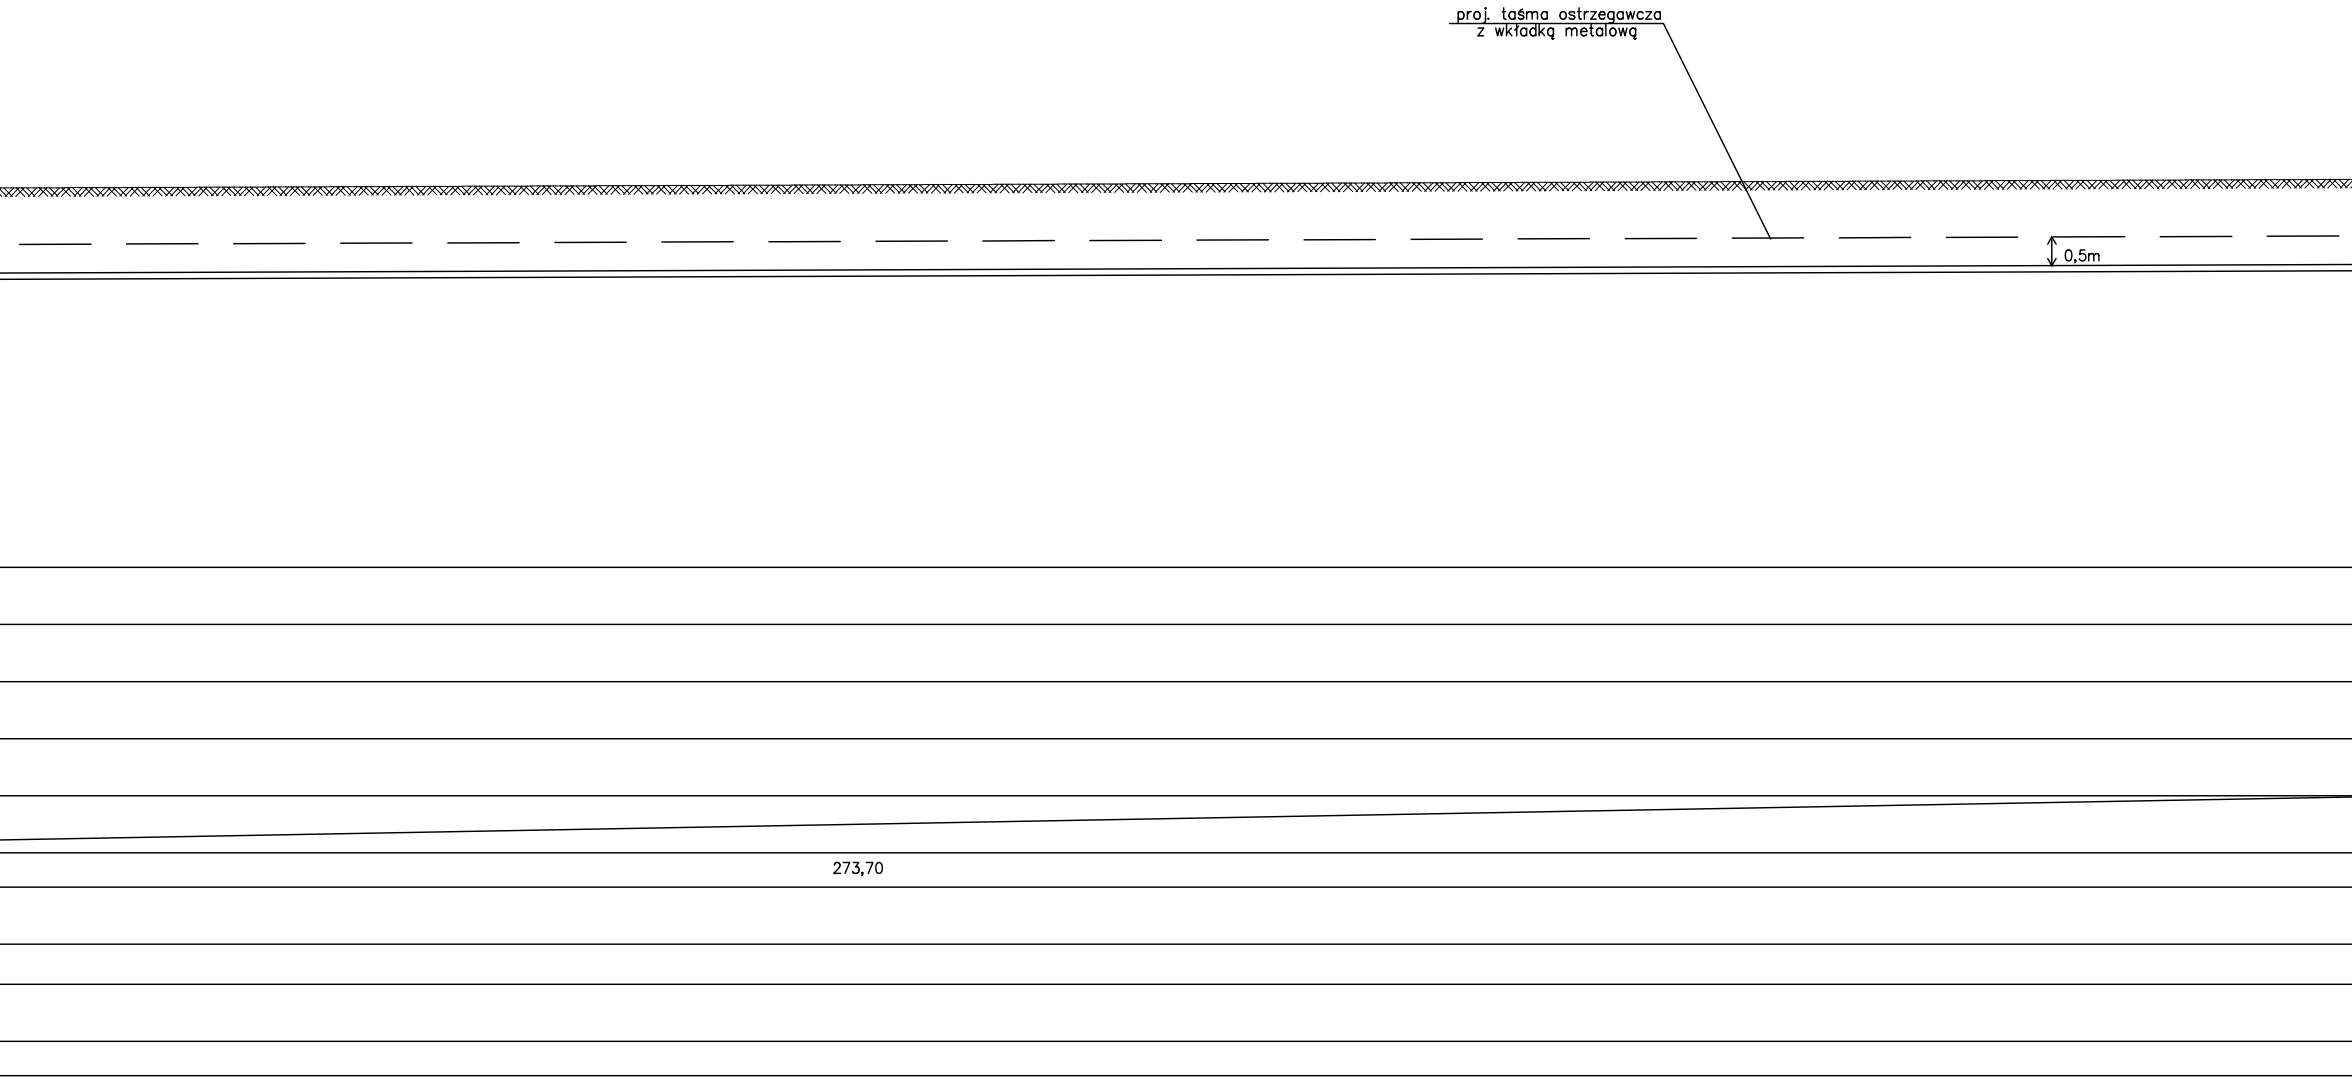
proj. taśma ostrzegawcza
z wkładką metalową
0,5m
273,70

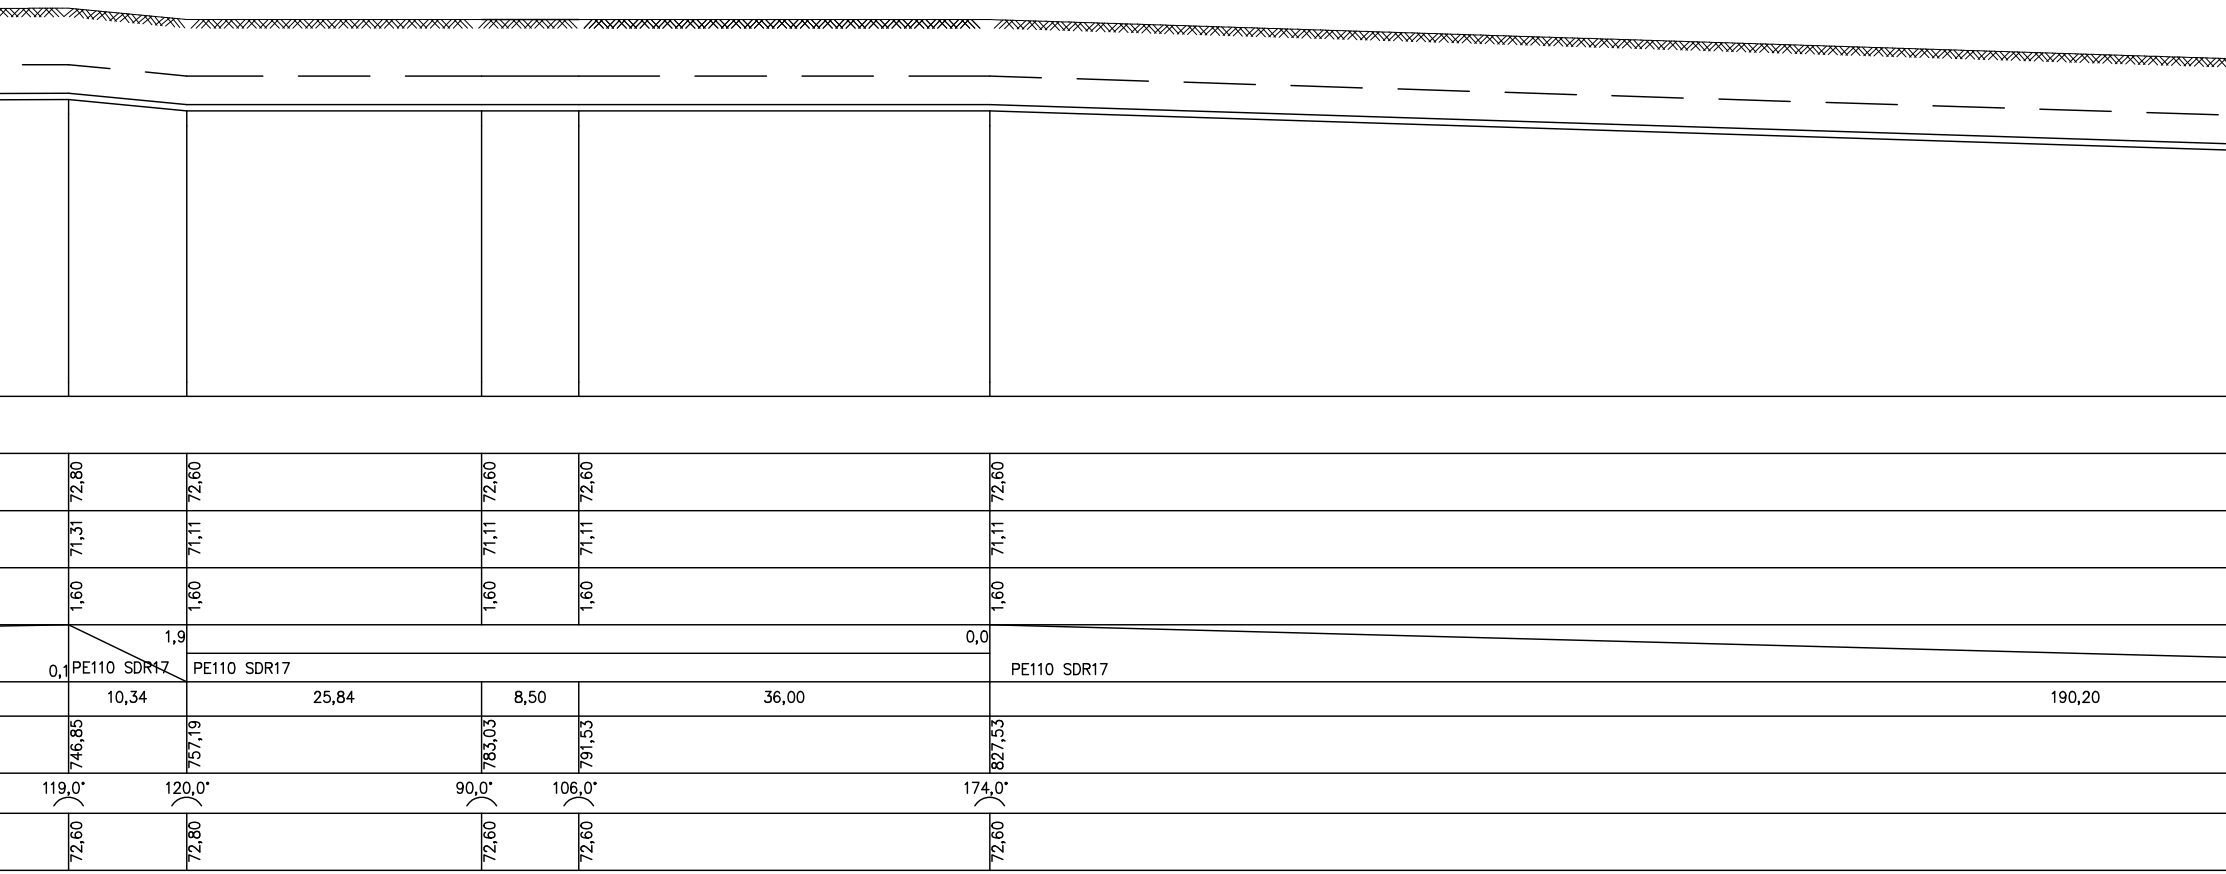
72,80
72,60
72,60
72,60
72,60
71,31
71,11
71,11
71,11
71,11
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,9
0,0
0,1
PE110 SDR17
PE110 SDR17
PE110 SDR17
10,34
25,84
8,50
36,00
190,20
746,85
757,19
783,03
791,53
827,53
119,0°
120,0°
90,0°
106,0°
174,0°
72,60
72,80
72,60
72,60
72,60

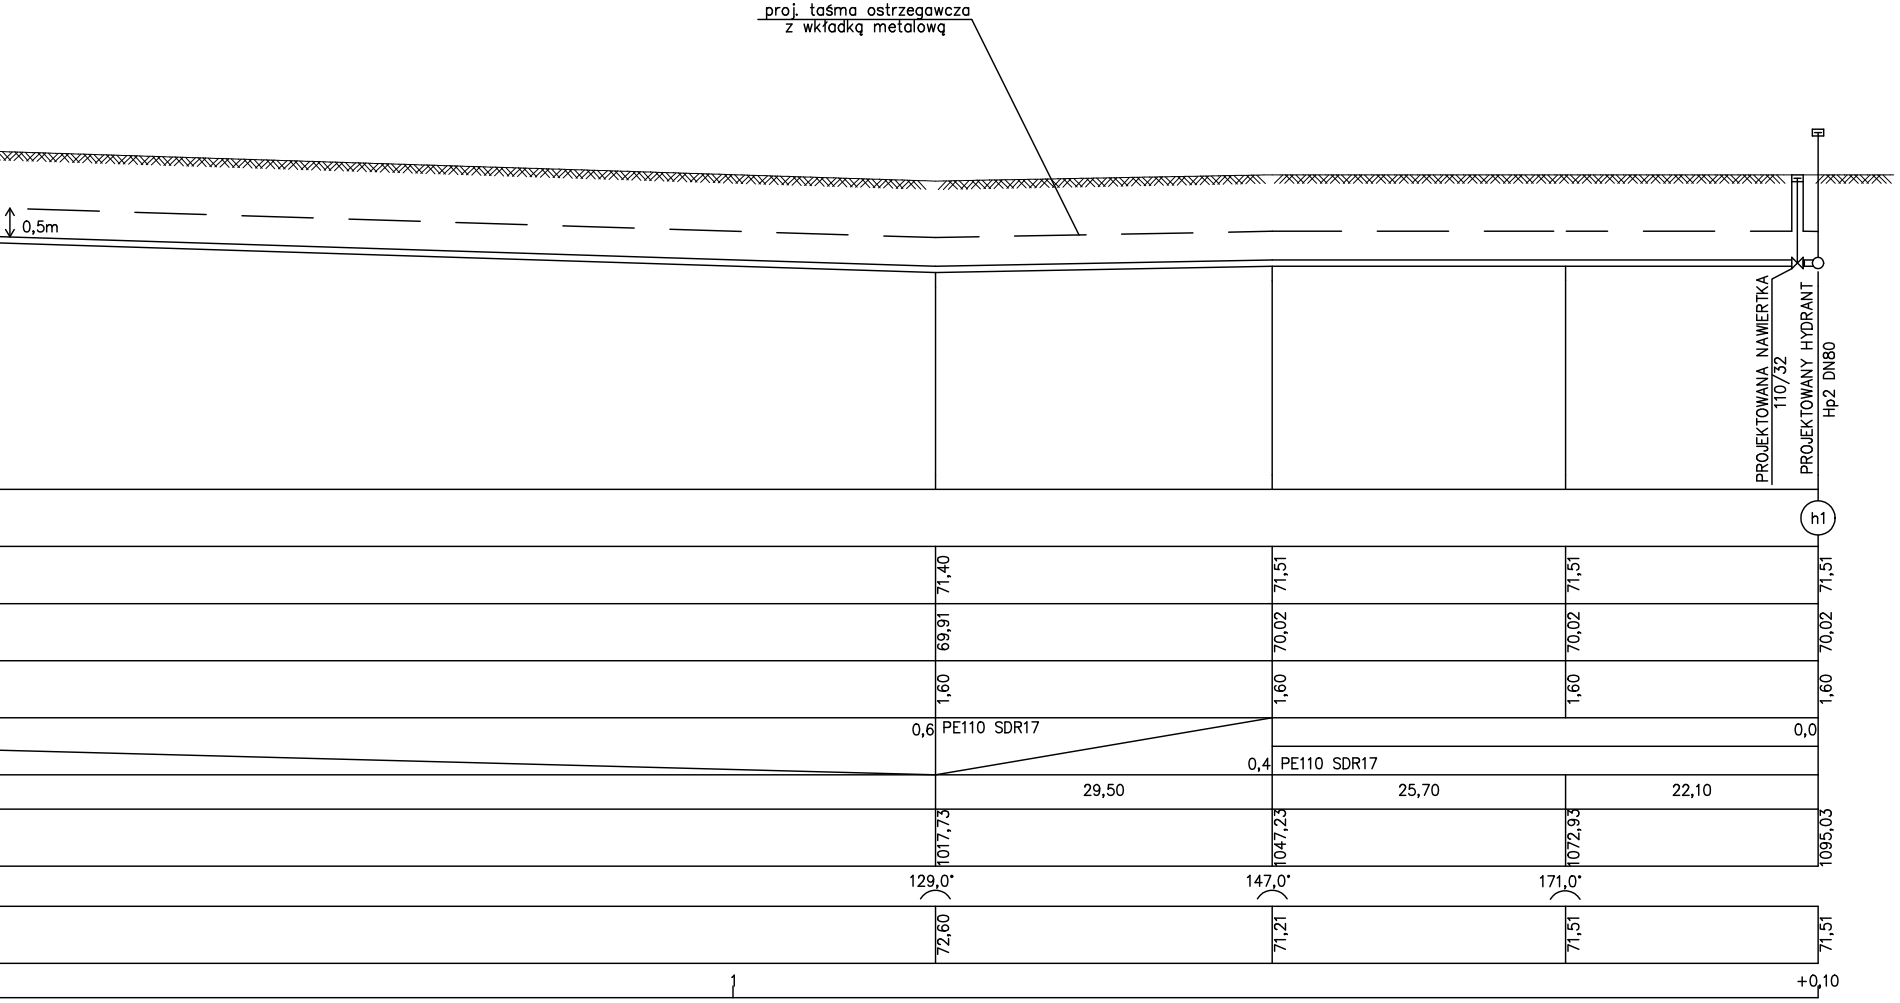
proj. taśma ostrzegawcza
z wkładką metalową
0,5m
PROJEKTOWANA NAWIERTKA
110/32
PROJEKTOWANY HYDRANT
Hp2 DN80
h1
71,40
71,51
71,51
71,51
69,91
70,02
70,02
70,02
1,60
1,60
1,60
1,60
0,6 PE110 SDR17
0,0
0,4 PE110 SDR17
29,50
25,70
22,10
1017,73
1047,23
1072,93
1095,03
129,0°
147,0°
171,0°
72,60
71,21
71,51
71,51
1
+0,10

Zadanie	Budowa instalacji wodociągowej	
Inwestor	**NADLEŚNICTWO SZUBIN**	SKALA 1:100/500
Projektant	mgr inż. Piotr Młynarek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0059/PWOS/14	DATA I PODPIS 05.2024 r.
Nazwa rys.	Profil instalacji wodociągowej	Nr rysunku 2