REZ B-B´ ČASŤ B - NAVRHOVANÝ STAV

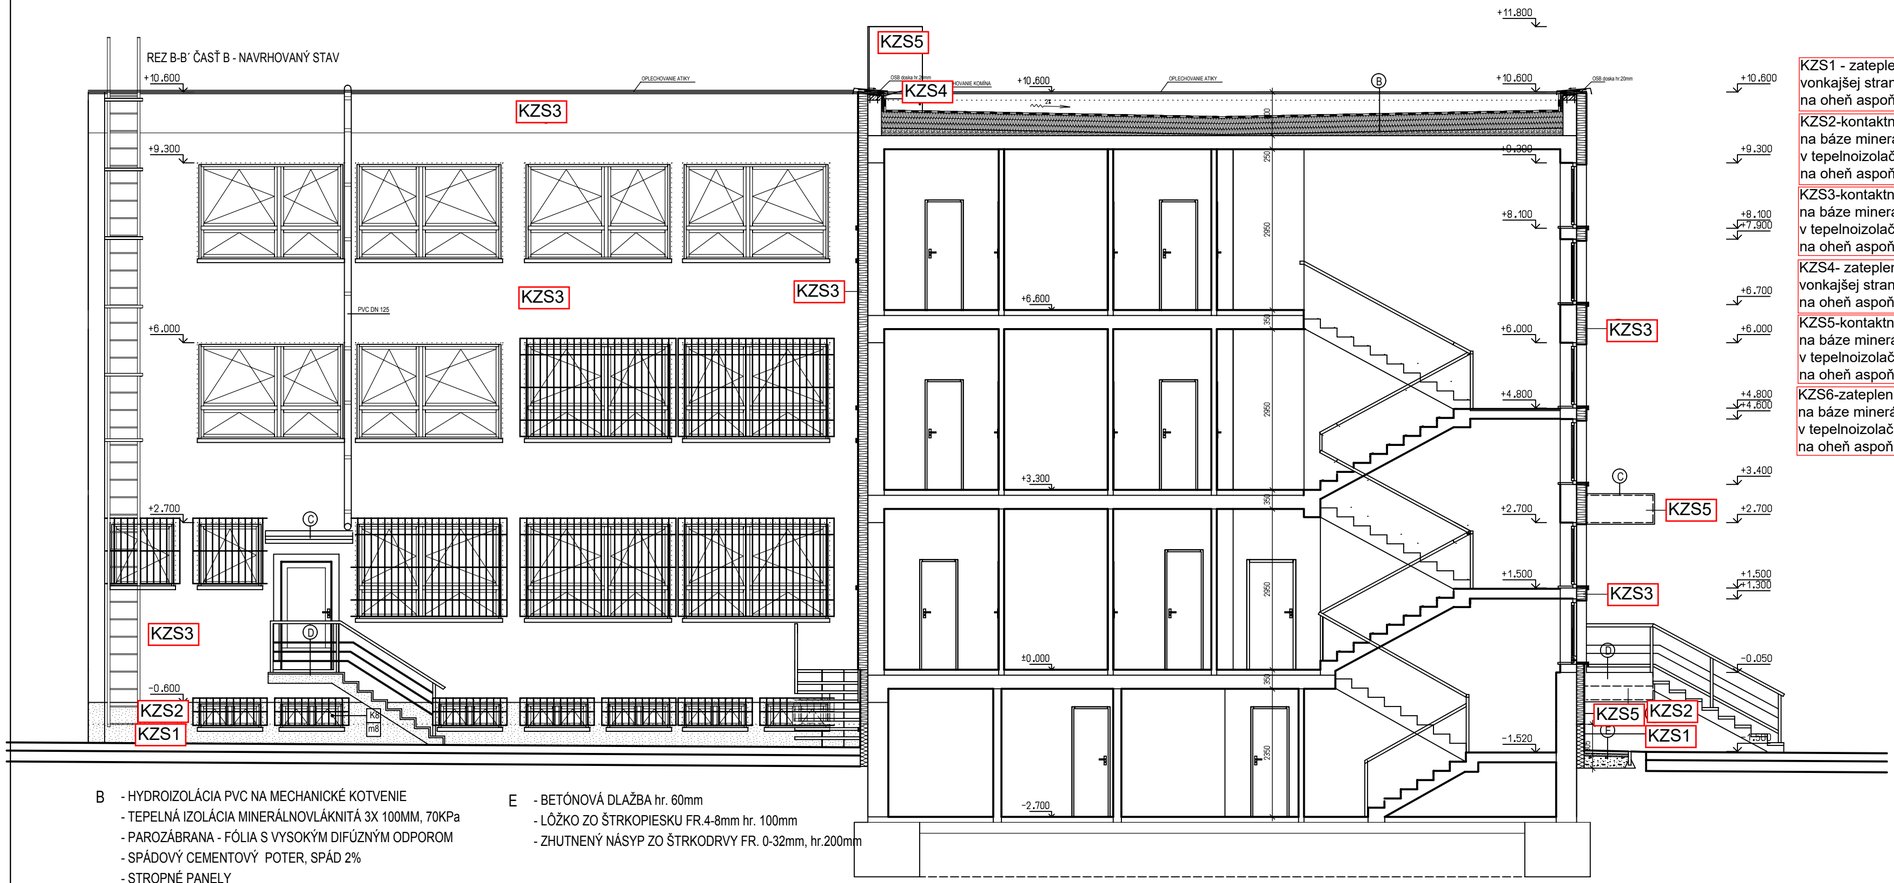

KZS1 - zateplenie soklovej časti do výšky 500mm nad terénom, kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie extrudovaný polystyrén hr. 140mm s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň B-s1,d0.

KZS2-kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.140mm

KZS3-kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

KZS4- zateplenie soklovej časti do výšky 500mm nad terénom, kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie extrudovaný polystyrén hr. 100mm s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň B-s1,d0.

KZS5-kontaktný zatepľovací systém nad 500mm nad terén- ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm

KZS6-zateplenie ostenia -kontaktný zatepľovací systém ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.30mm

B - HYDROIZOLÁCIA PVC NA MECHANICKÉ KOTVENIE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNOVLÁKNITÁ 3X 100MM, 70KPa
- PAROZÁBRANA - FÓLIA S VYSOKÝM DIFÚZNÝM ODPOROM
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER, SPÁD 2%
- STROPNÉ PANELY

C - HYDROIZOLÁCIA PVC NA MECHANICKÉ KOTVENIE
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER, hr.50 mm SPÁD 2%
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNOVLÁKNITÁ 1X 50MM, 70KPa
- JESTV. STROPNÝ PANEL

D - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ, MRAZUVZDORNÁ
- FLEXI LEPIDLO MRAZUVZDORNÉ
- VYROVNÁVAJÚCI CEMENTOVÝ POTER hr.20mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ SCHODISKOVÁ DOSKA

E - BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 60mm
- LÔŽKO ZO ŠTRKOPIESKU FR.4-8mm hr. 100mm
- ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ŠTRKODRVY FR. 0-32mm, hr.200mm

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant : Ing. Dávid Golis, PhD.	**Vypracoval :** Ing. Dávid Golis, PhD.	**Kreslil :** Ing. Dávid Golis, PhD.	**Kontroloval :**

Golis Bau Service spol. s r.o.
Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca
tel.0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky,
Bratov Baldigarovcov 7, 940 02 Nové Zámky

Počet formátov : 3 x A4

Dátum : December 2017

Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Účel : Projekt pre realizaciu stavby

Mierka : M = 1:100

Obsah : Časť B - rez B-B - navrhovaný stav

Číslo výkresu : B2 - 15

Číslo sady:

Objekt : B2 - OR PZ Nové Zámky - Protipožiarna bezpečnosť stavby