


2.NP - ČASŤ II.

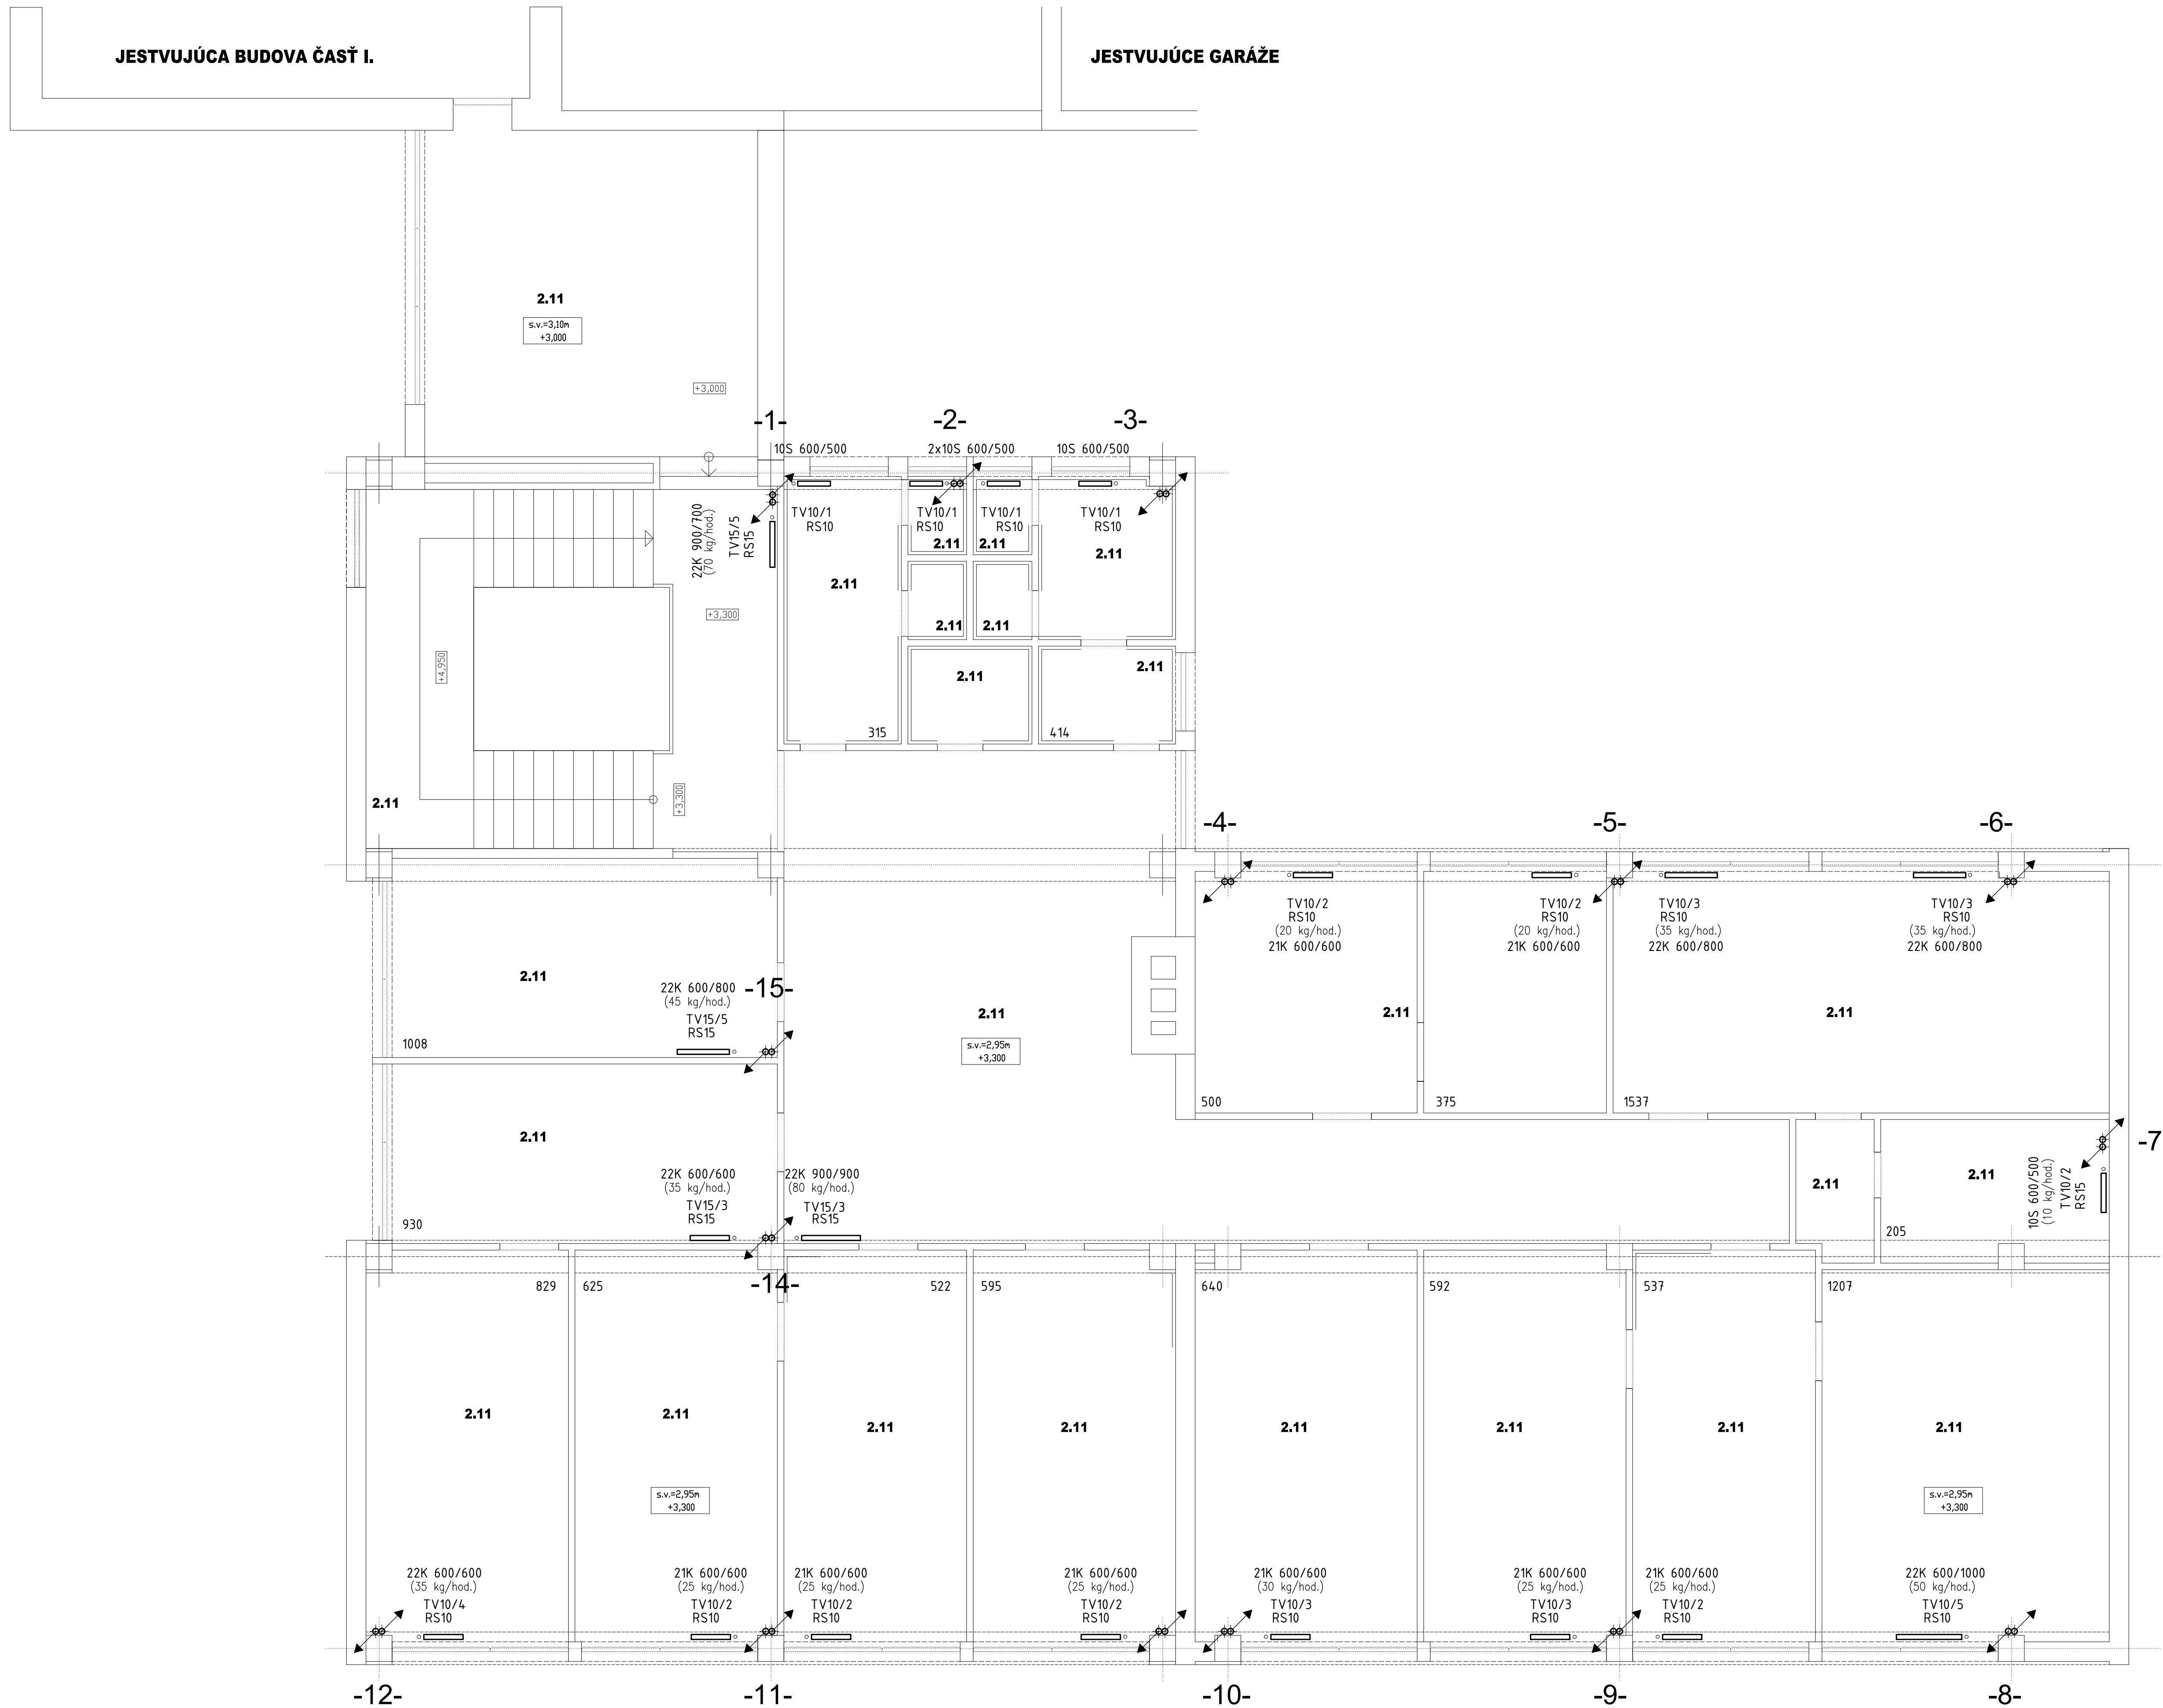

LEGENDA ZARIADENÍ:

11K 600/600 – OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)

— DĹŽKA TELESÁ 600 mm

— VÝŠKA TELESÁ 600 mm

— BOČNÉ PRIPOJENIE G1/2"



TV15/3 – TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY G1/2" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM Ž.3

RS15 – REGULAČNO UZATVÁRACIA SPOJKA G1/2" (napr. HERZ RL-5) PRIAMA

-6- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :

TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS				
Vyracoval	Ing. Miroslav VONS				
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS				
Andreja Bau Service spol. s r.o.					
Autor projektu	Ing. Oliver Golis	Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:ogolis@golis.sk			
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis				
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrňova č. 2, 812 72 Bratislava				
Katastrálne územie	Parcela		Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
Miesto	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky		Profesia	VYKUROVANIE	
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Dátum	02/2018	
			Č. zák.	07/MV/2018	
			Formát	10xA4	Mierka
Obsah	Pôdorys 2. NP - časť "B"		Profesia	Číslo výkresu	
			V	E1.1.S0-01.07	