

KZS1 - zateplenie soklovej časti do výšky 500mm nad terénom, kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie extrudovaný polystyrén hr. 140mm s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň B-s1,d0.

KZS2-kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.140mm

KZS4- zateplenie soklovej časti do výšky 500mm nad terénom, kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie extrudovaný polystyrén hr. 100mm s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň B-s1,d0.

KZS5-kontaktný zatepľovací systém 500mm nad terén - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm


LEGENDA MIESTNOSTÍ - jestvujúci stav

| Č.m. | Názov priestoru | Plocha | Podlaha | Steny | Strop |
|--------------|------------------|-----------|----------------------------|--|--|
| 01.01 | Chodba | 12,48 | Jestvujúci cementový poter | Jestvujúca vápennocementová omietka, maľba | Zateplenie stropu min. vláknitá izolácia hr.40mm lepidlo, arm. sieťka štuková omietka, pačok, 2x maľba |
| 01.02 | Chodba | 8,31 | | | |
| 01.03 | Kotolňa | 37,37 | | | |
| 01.04 | Sklad | 12,96 | | | |
| 01.05 | Sklad | 17,25 | | | |
| 01.06 | Chodba | 3,85 | | | |
| 01.07 | Sprcha | 5,25 | | | |
| 01.08 | Chodba | 10,14 | | | |
| 01.09 | Sklad | 22,08 | | | |
| 01.10 | Posilňovňa | 35,15 | | | |
| 01.11 | Chodba | 5,10 | | | |
| 01.12 | Sklad | 15,51 | | | |
| 01.13 | Sklad | 10,64 | | | |
| 01.14 | Predsieň WC ženy | 5,89 | | | |
| 01.15 | WC ženy | 1,19 | | | |
| 01.16 | WC ženy | 1,19 | | | |
| 01.17 | Predsieň WC muži | 3,90 | | | |
| 01.18 | Pisoar WC muži | 4,86 | | | |
| 01.19 | WC muži | 1,30 | | | |
| 01.20 | WC muži | 1,30 | | | |
| 01.21 | Schodisko | 7,79 | | | |
| 01.22 | Chodba | 24,24 | | | |
| 01.23 | Sklad | 8,31 | | | |
| 01.24 | Sklad | 10,59 | | | |
| 01.25 | Sklad | 41,32 | | | |
| 01.26 | Sklad | 10,69 | | | |
| 01.27 | Sklad | 11,40 | | | |
| 01.28 | Sklad | 7,30 | | | |
| 01.29 | Sklad | 10,07 | | | |
| Plocha spolu | | 347,43 m2 | | | |

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM hr.140mm
- JESTVUJÚCE MURIVO hr.100, 600, 700mm
- DP

- DOMUROVAŤ PARAPET OKIEN v/š=100/250MM

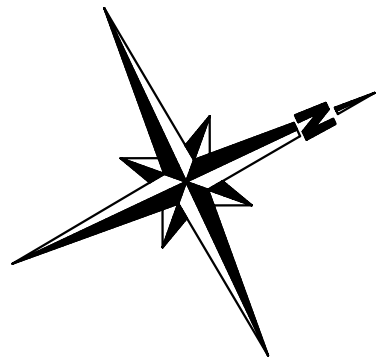

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012 | | | |
| Zodp. projektant : | Vyracoval : | Kreslil : | Kontroloval : |
| Ing. Dávid Golis, PhD. | Ing. Dávid Golis, PhD. | Ing. Dávid Golis, PhD. | |
| Objedávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | | | |
| Právnika č.2, 812 72 Bratislava | | | |
| Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky | | Počet formátov : | 8 x A4 |
| Bratov Baldigarovcov 7, 940 02 Nové Zámky | | Dátum : | December 2017 |
| Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu | | Mierka : | M = 1:75 |
| Obsah : Časť A - pôdorys 1PP - navrhovaný stav | | Číslo výkresu : | B2 - 02 |
| Objekt : B2 - OR PZ Nové Zámky - Protipožiarna bezpečnosť stavby | | | |