




RX1L(P)

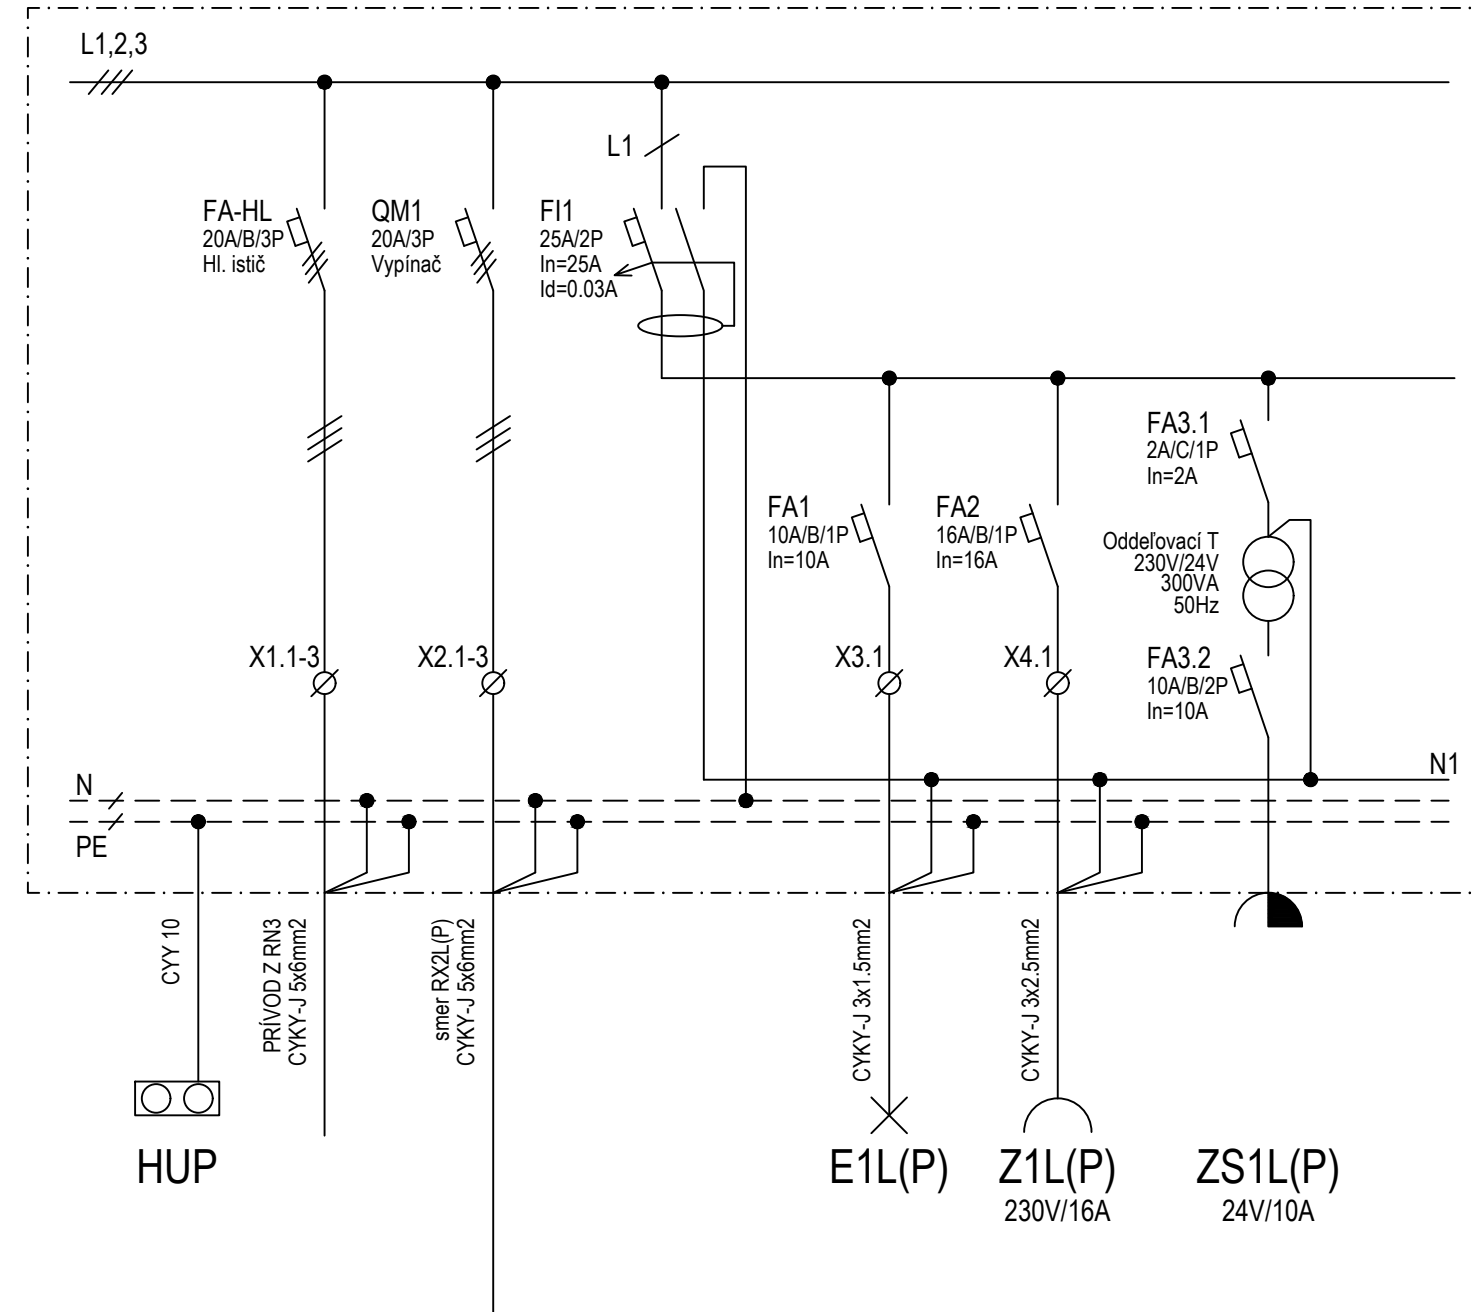

RX2L(P)

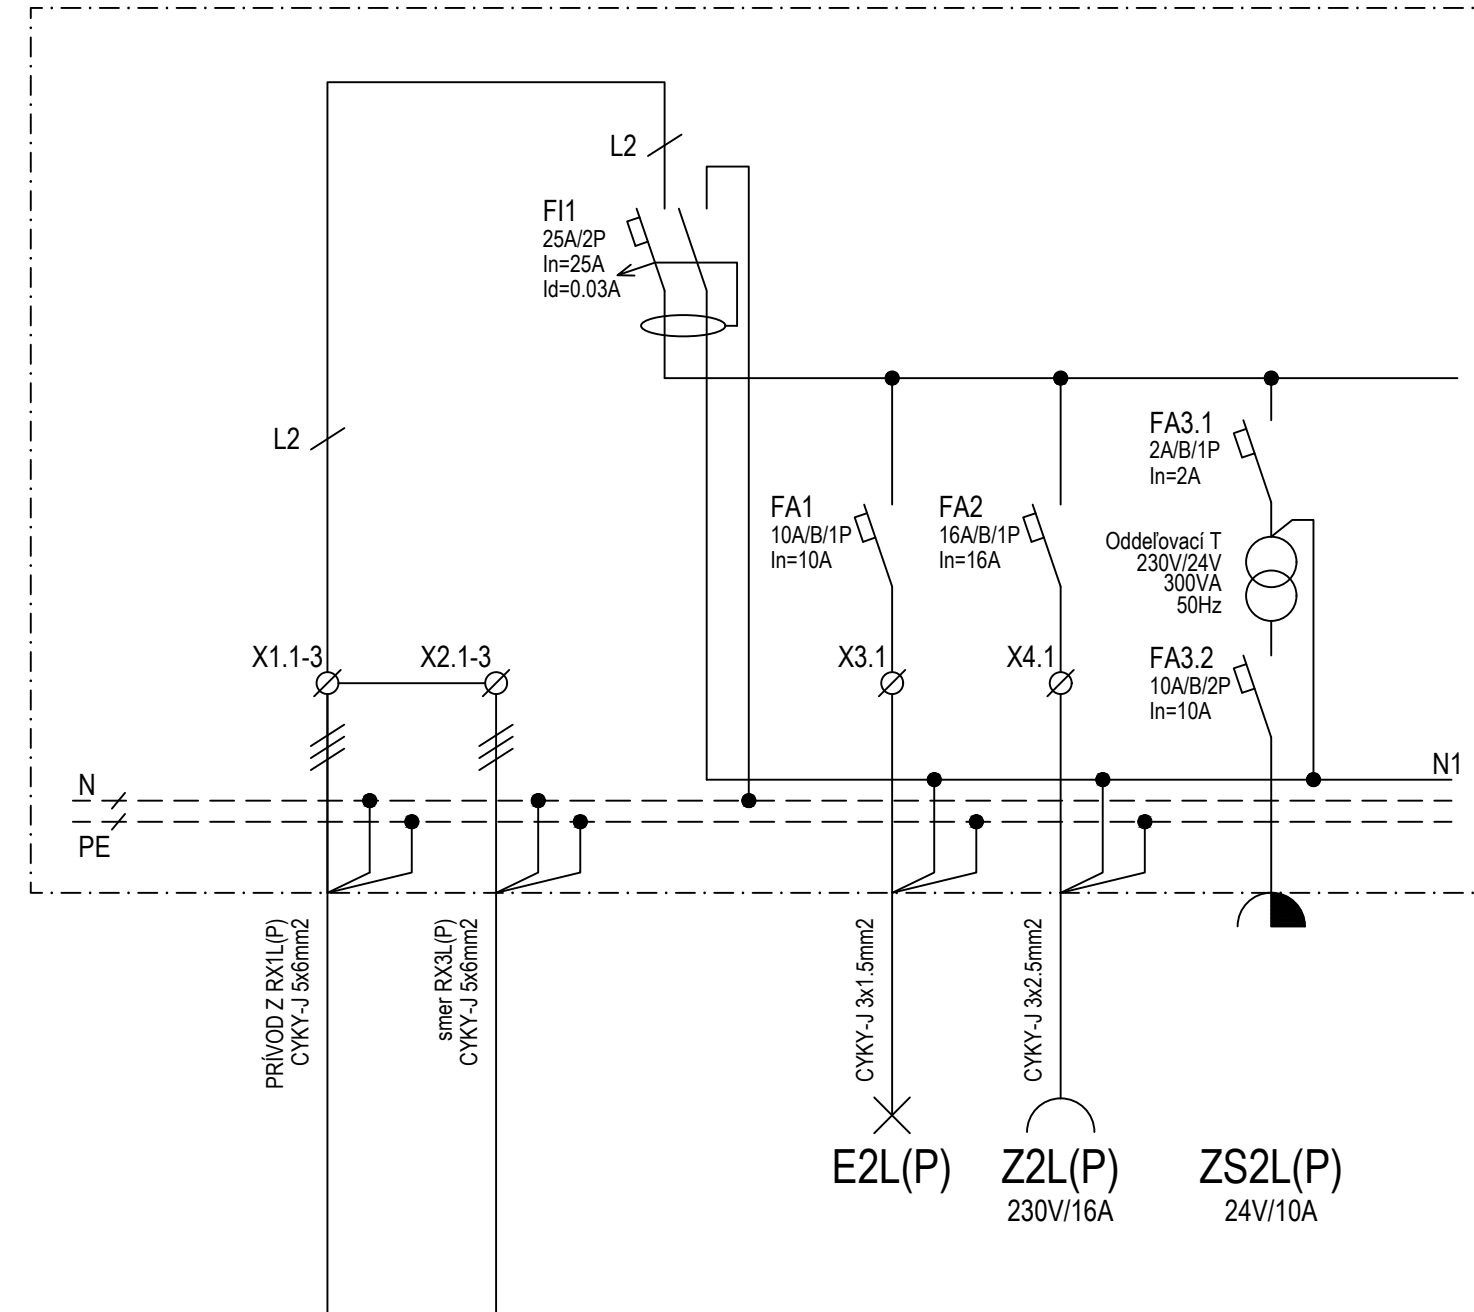

RX3L(P)

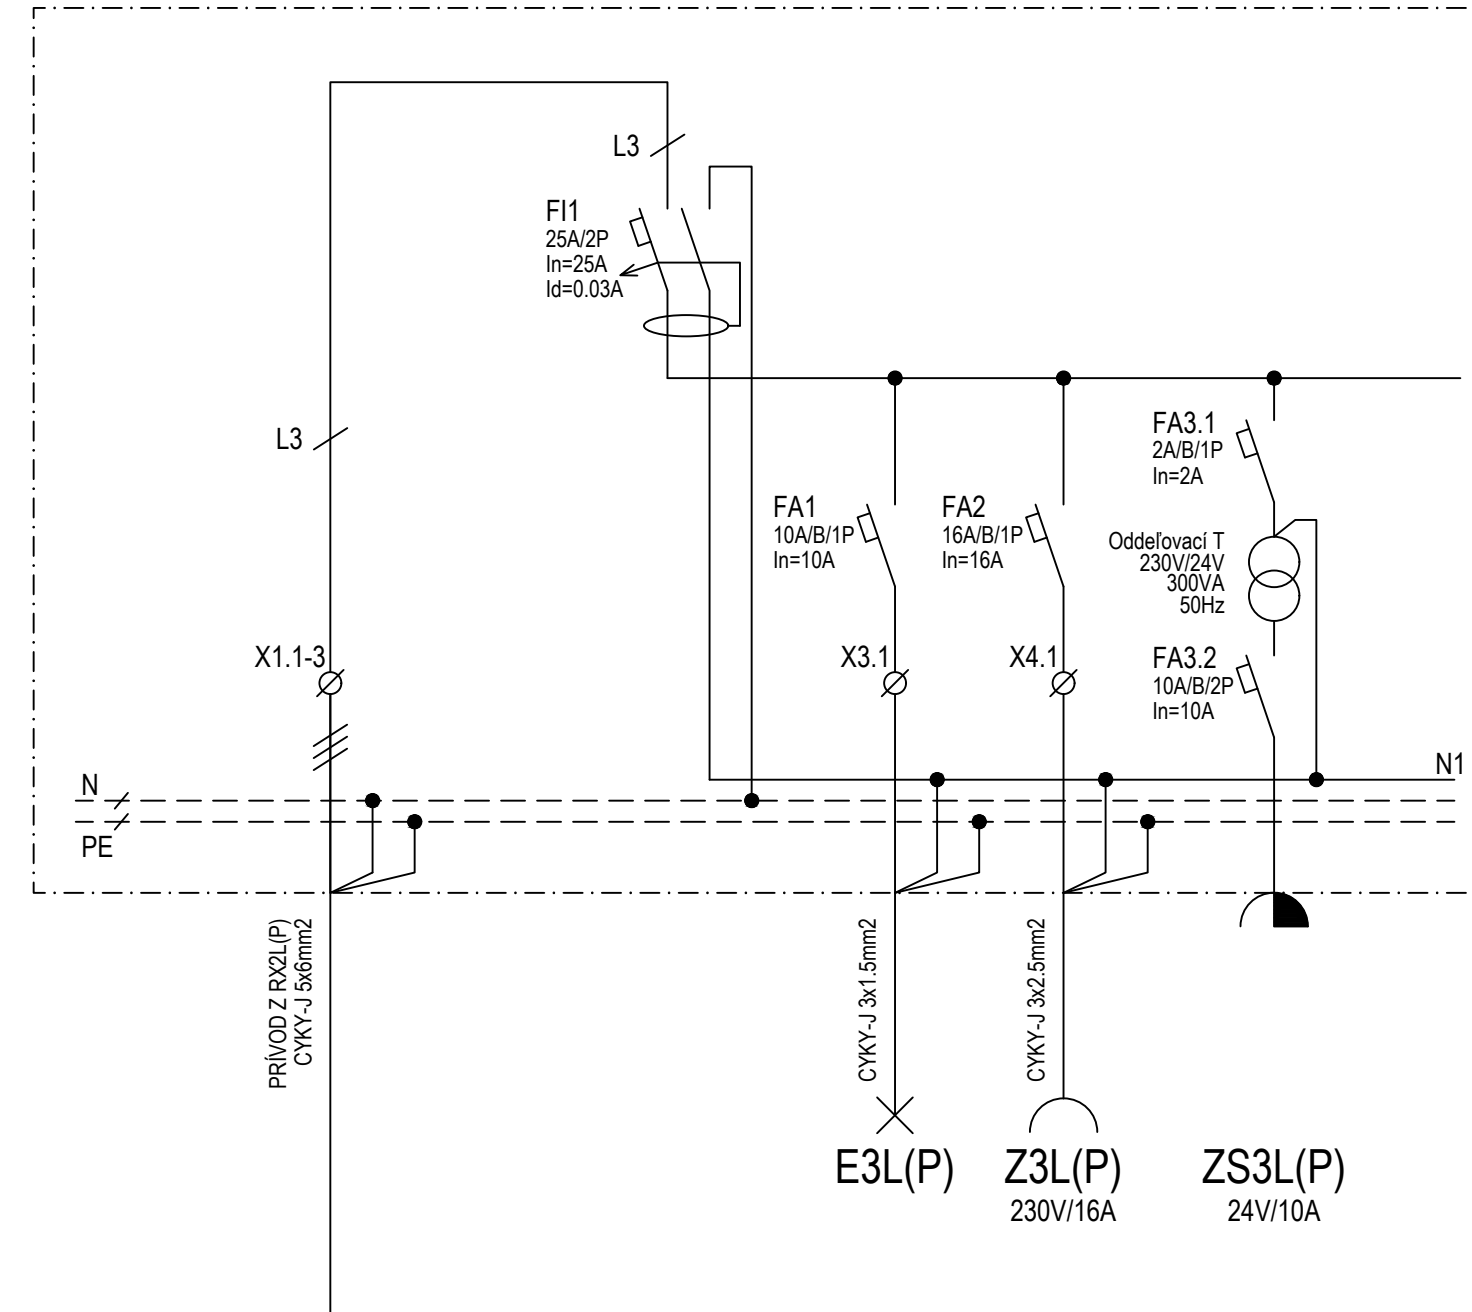


205-00


D

ROZVODNÁ SIET' NÍZKEHO NAPÄTIA

3/N/PE AC 400/230V 50HZ, TN-S
 OCHRANNÉ OPATRENIE:
 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SIEŤACH TN PODĽA STN 33 2000-4-41, ČL. 411
 DOPLNKOVÉ OPATRENIE:
 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD) PODĽA STN 33 2000-4-41, ČL. 415

2 AC 24V 50HZ, SELV
OCHRANNÉ OPATRENIE:
MALÉ NAPÄTIE SELV PODĽA STN 33 2000-4-41, ČL. 414

ZHOTOVITEĽ:  AMBERG ENGINEERING Somočického 1/B, 011 06 Bratislava Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)

VYPRACOVANÉ: Ing. RÓBERT LUDÁNYI		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY		ZHOTOVITEĽ:	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. ŠTEFAN HÁZY		TECH. KONTROLA: Ing. MARIÁN ŠKOVAN		 BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B 05201 Spišská Nová Ves	
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava					
KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ		OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA			
STAVBA: DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – OŠČADNICA				ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01	
				STUPEŇ: DSP (DRS)	
				DÁTUM: 10/2023	
STAVEBNÝ OBJEKT: 205-00 MOST NA D3 NAD PRELOŽKOU CESTY I/11 V KM 23,099 D3				FORMÁT: 4 x A4	
				MIERKA: -	
PRÍLOHA: SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČOV				ČÍSLO PRÍLOHY: 714.6	
				SÚPRAVA:	