



DETAIL ZAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES  
KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC M - PRIPOJENIE ZO STENY

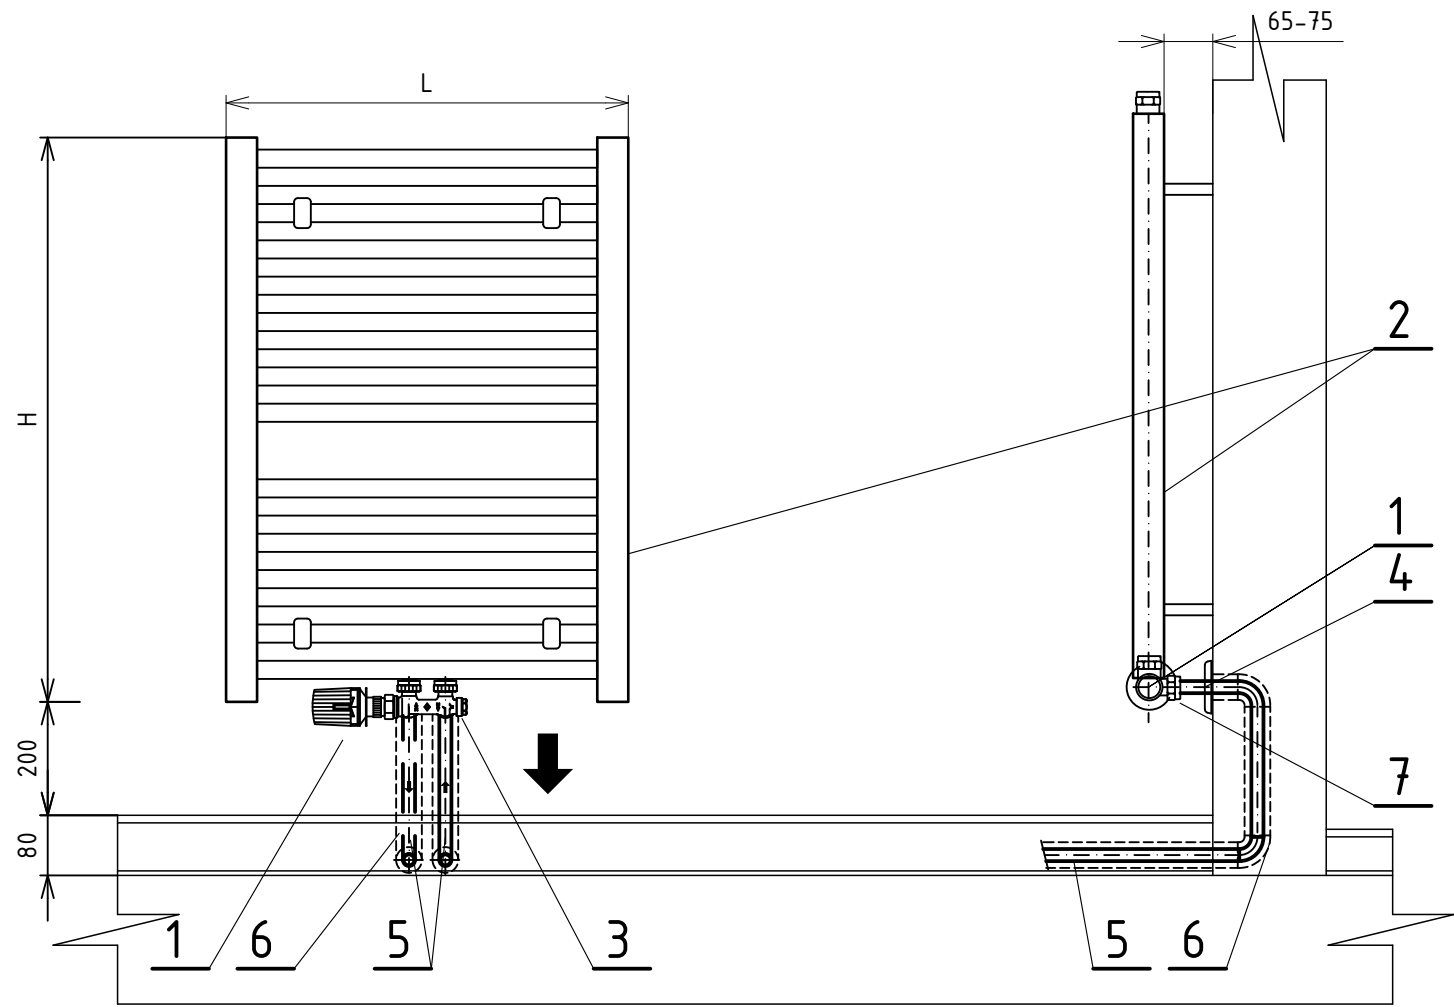

LEGENDA

- 1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER typ K
- 2 - VYKUROVACIE TELESO REBRÍKOVÉ ISAN MELODY GRENADA (STREDOVÉ PRIPOJENIE)
- 3 - TERMOSTATICKÝ VENTIL HEIMEIER MULTILUX DN15 ROHOVÝ
- 4 - VARIABILNÁ ROZETA NA PREKRYTIE VÝÚSTENIA PRÍPOJOK
- 5 - VYKUROVACIE POTRUBIE IVAR ALPEX DUO-XS 16x2,0 PE-X/AL/PE
- 6 - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PE TRUBÍC, hr.13mm
- 7 - ADAPTÉR-PRIPOJOVACIE SKRUTKOVÉ SPOJE SO SVORNÝM KRÚŽKOM


DETAIL ZAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES  
KORAD VK - PRIPOJENIE ZO STENY

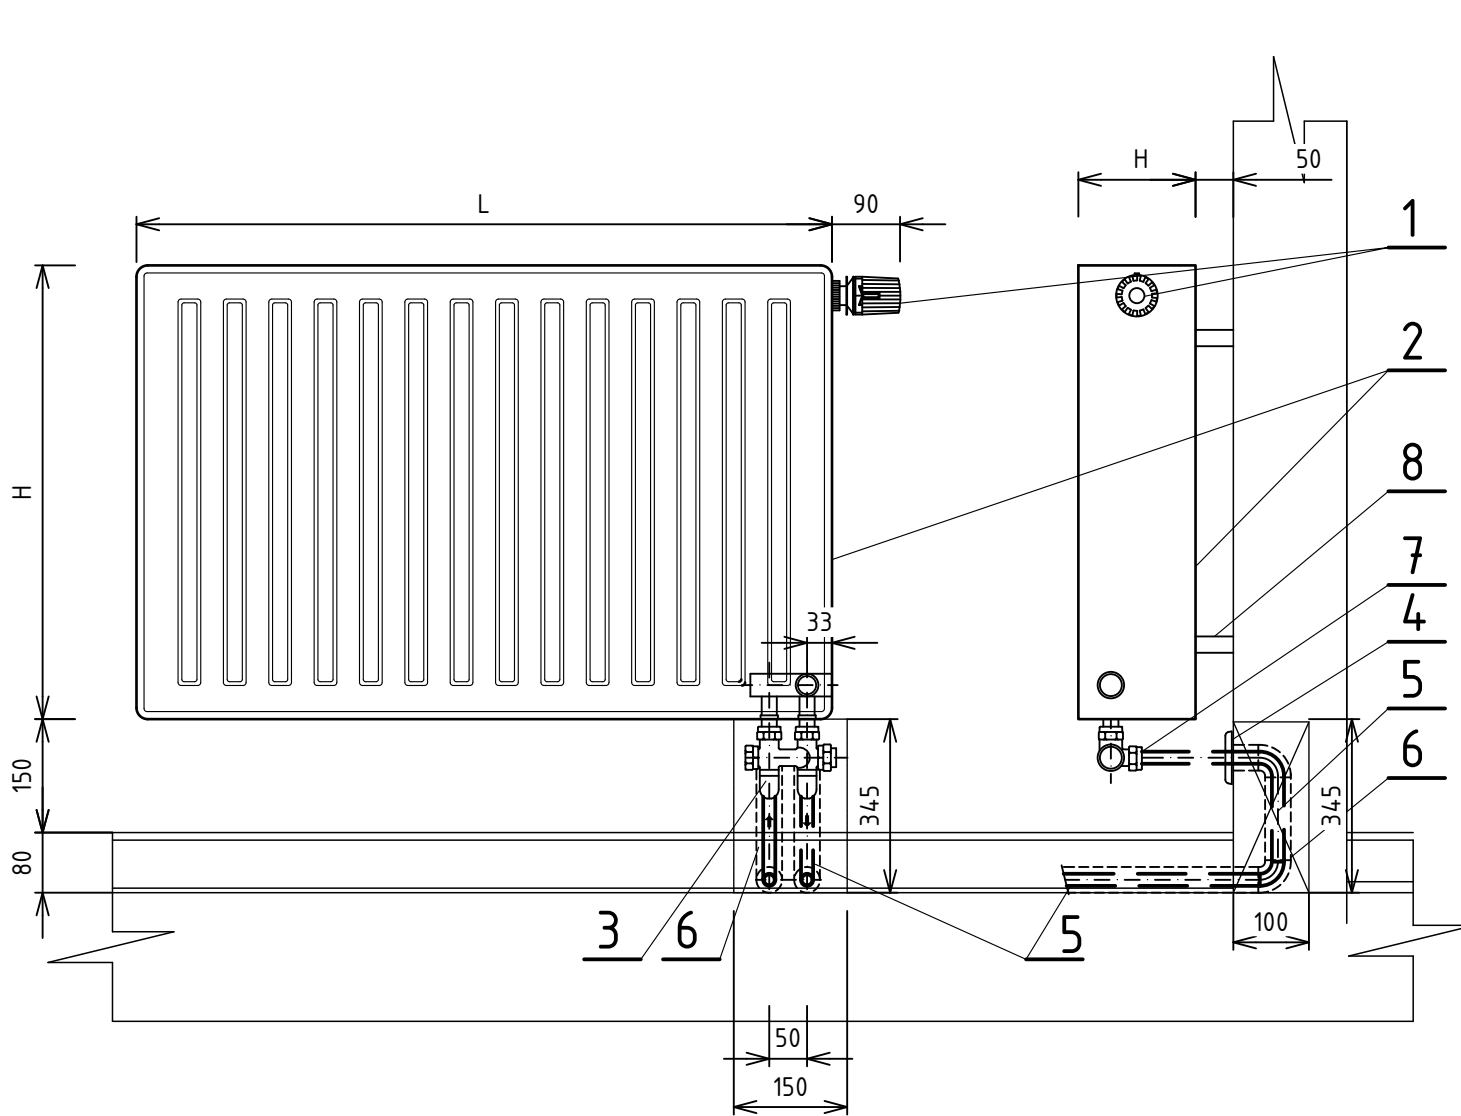

LEGENDA

- 1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER typ K
- 2 - VYKUROVACIE TELESO KORAD VK
- 3 - RADIÁTOROVÉ PRIPOJOVACIE ŠRÓBENIE HEIMEIER VEKOLUX DN15 ROHOVÉ PREVEDENIE S VONK.ZÁVITOM
- 4 - VARIABILNÁ ROZETA NA PREKRYTIE VÝÚSTENIA PRÍPOJOK
- 5 - VYKUROVACIE POTRUBIE IVAR ALPEX DUO-XS 16x2,0 PE-X/AL/PE
- 6 - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PE TRUBÍC, hr.13mm
- 7 - ADAPTÉR-PRIPOJOVACIE SKRUTKOVÉ SPOJE SO SVORNÝM KRÚŽKOM
- 8 - STENOVÝ DRŽIAK KORAD


DETAIL ZAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES  
ISAN SPIRAL - PRIPOJENIE Z PODLAHY

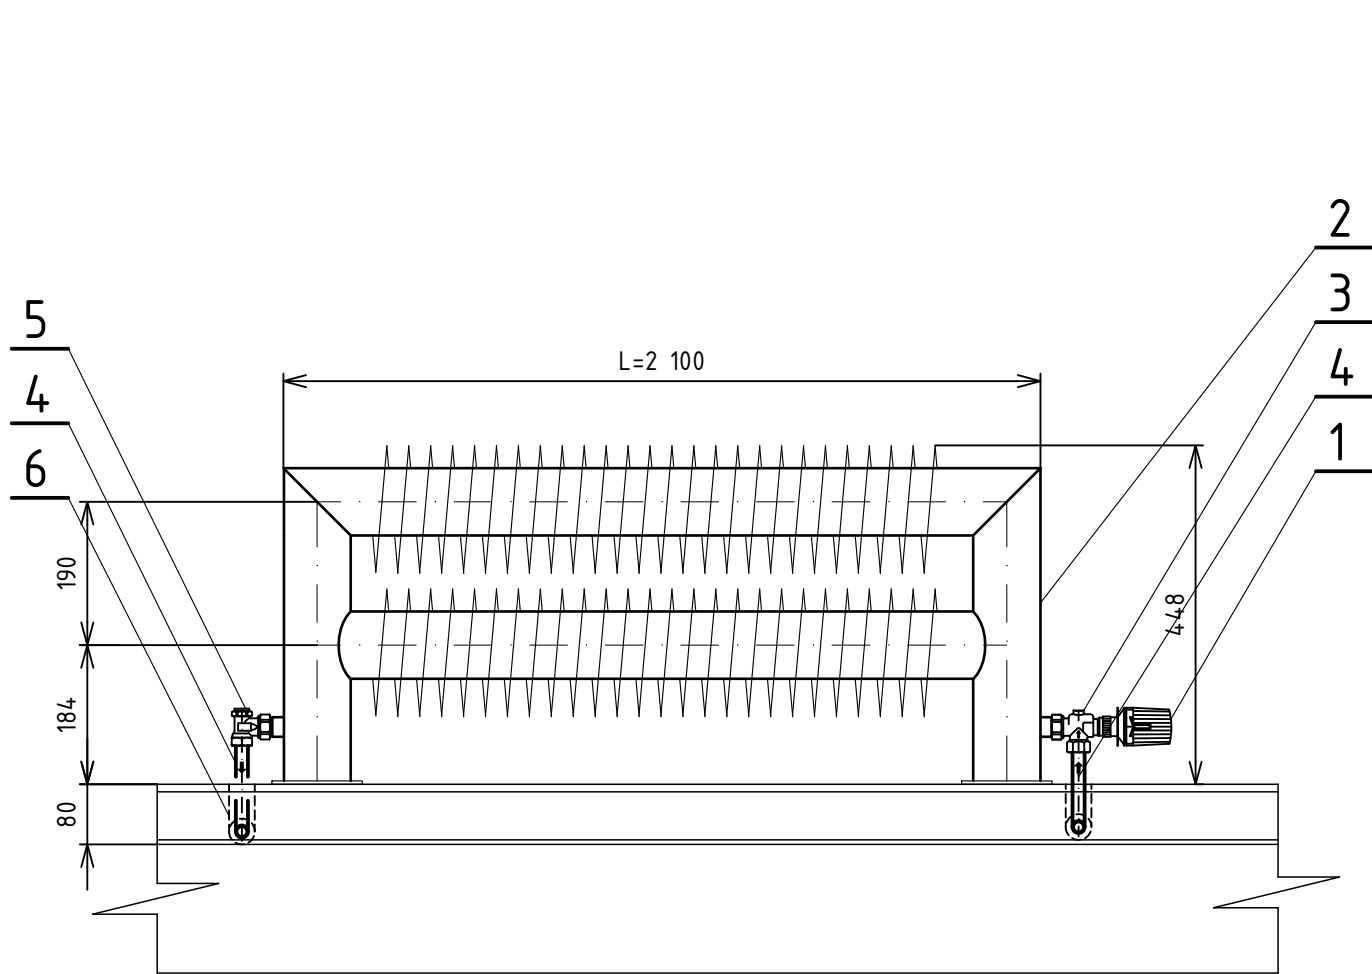

LEGENDA

- 1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER typ K
- 2 - VYKUROVACIE TELESO ISAN SPIRAL RAT2-S
- 3 - UHLOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL HEIMEIER V-EXAKT II DN15 PREVEDENIE S VONK.ZÁVITOM
- 4 - VYKUROVACIE POTRUBIE IVAR ALPEX DUO-XS 16x2,0 PE-X/AL/PE
- 5 - RADIÁTOROVÉ PRIPOJOVACIE ŠRÓBENIE HEIMEIER REGULUX DN15 ROHOVÉ PREVEDENIE S VONK.ZÁVITOM
- 6 - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PE TRUBÍC, hr.13mm

DETAIL ZAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES  
ISAN EXACT K44W - PRIPOJENIE Z PODLAHY

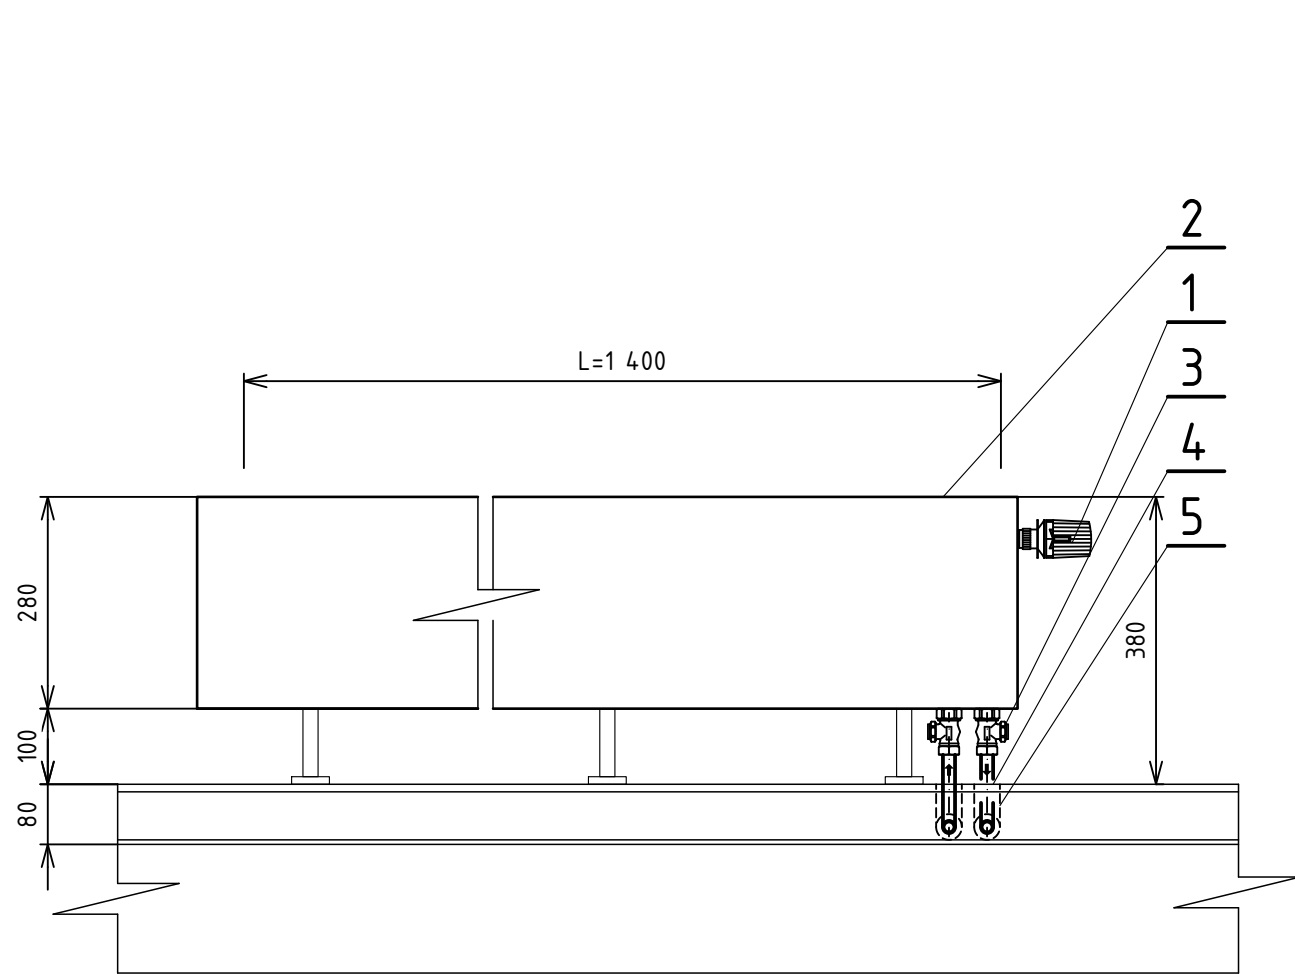

LEGENDA

- 1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA ISAN SADA č.188
- 2 - VYKUROVACIE TELESO ISAN ECAKT K44W
- 3 - ARMATÚRY ISAN SADA č.188
- 4 - VYKUROVACIE POTRUBIE IVAR ALPEX DUO-XS 16x2,0 PE-X/AL/PE
- 5 - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PE TRUBÍC, hr.13mm

POZNÁMKA: - NEJASNOSTI S PD TREBA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

θe=-15°C

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	±0,000=332,57 m.n.m.		
GENERÁLNY PROJEKTANT:	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nla.sk tel: 0903 886 704		
AUTOR:	N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr.art. Vít Halada, ArtD.		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Juraj Vrchovský TERMOCOM spol s.r.o. Kliadnianska 12 821 05 Bratislava e-mail:termocom@termocom.sk	Vypracoval: Ing. Juraj Vrchovský 	Kontroloval: Ing. Juraj Vrchovský 
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka:	1:10
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec:	Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môťová	Okres:	Zvolen
Parcelné čísla:	reg.C 1361/1,1361/229,1361/230,1361/231,1361/232,1361/511,1361/512,1361/513,1361/514,1361/574	Dátum:	04/2024
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň:	DRS
Časť:	04 VYKUROVANIE	Číslo výkresu: Číslo súpravy	
Názov výkresu:	DETAIL PRIPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES	UK-10	