


**2-DC 600V, + pól v troleji, - pól v koľaji**  
Ochranné opatrenia v zmysle STN EN 50 122-1:  
v normálnej prevádzke (živé časti): Vzdušnými vzdialenosťami (polohou) čl. 5.2  
Prekážkami čl. 5.3  
pri poruche (neživé časti): Použitím zariadení triedy ochrany II, dvojité izolácia alebo ekv. izolácia čl. 6.2.3.2  
Pre napájacie body ukoľajnením cez prierazku čl. 6.2 + príloha F

**1NPE 230V AC, TN-S, 50Hz**  
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: Živé časti: Izoláciou čl. 411.2 príloha A1  
Krytím a zábranami čl. 411.2 príloha A2  
Doplnková ochrana prúdové chrániče RCD čl. 415.1

Neživé časti: Samočinným odpojením napájania, čl. 411.4  
Dvojitou alebo zosilenou izoláciou čl. 412  
Doplnková ochrana doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2

**LEGENDA:**

- ZÓNA TROLEJOVÉHO VEDENIA A PANTOGRAFOVÉHO ZBERAČA PRÚDU
- EXISTUJÚCA VZDUŠNÁ NN PRÍPOJKA ZAÚSTENÁ DO ROZVÁDZAČA R-ACL
- EXISTUJÚCA ZEMNÁ NN PRÍPOJKA ACL Z ROZVÁDZAČA R-ACL V OCHR. TRUBKE FX-KVR D40 KÁBLOM CYKY-J 3x2,5
- NAVRHOVANÁ ZEMNÁ NN PRÍPOJKA IT Z ROZVÁDZAČA R-ACL V OCHR. TRUBKE FX-KVR D40 KÁBLOM CYKY-J 3x2,5
- EXISTUJÚCI ROZVÁDZAČ R-ACL UCHYTENÝ NA STOŽIARI TS 602/15, PLAST, TYP FKV-07-FR55-H-1/12
- EXISTUJÚCI AUTOMAT CESTOVNÝCH LÍSTKOV ACL
- NAVRHOVANÁ INFORMAČNÁ TABUĽA S OZNAČNÍKOM
- NAVRHOVANÁ PRIERAZKA TYP HL-120, VÝROBCA HAKEL PRIPOJENÁ KÁBLOM CHBU 1x50
- NAVRHOVANÁ KOLAJOVÁ SKRINKA MALÁ - KSM
- NAVRHOVANÁ SKRINKA ODDELOVACIEHO TRANSFORMÁTORA - SOT, IP65, 350x250x150

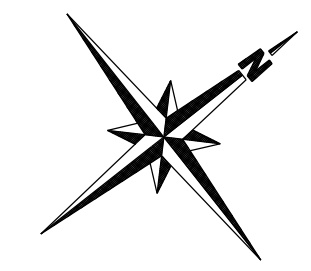

*K. Kollár*

Vypracoval Ing. Karol Kollár <i>K. Kollár</i>	Kontroloval Ing. Karol Kollár <i>K. Kollár</i>	Zod. projektant Ing. Peter Kolada <i>K. Kollár</i>	KEG-ING. KAROL KOLLÁR <i>KEG</i>	
Objednávateľ DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.		Miesto stavby BRATISLAVA III		Muškátová 20 821 01 BRATISLAVA TEL.: 0903 521 957 kollar.karol@dpb.sk
Stavba <b>ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ - RAČIANSKA RADIÁLA</b>			Stupeň DRS	Formát 3xA4
Objekt Informačná tabuľa na zastávke Pekná cesta smer Malokrasňanská Elektroinštalácia a ochranné opatrenia v zóne TV			Dátum 07.2024	Zak. č. KEG005-24
			Mierka 1:100	Arch. č. 0724PKNC
Príloha <b>SITUÁCIA</b>			Príloha č. 02	Súprava č.