SCHODISKOVÉ RAMENO R1 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 150 MM

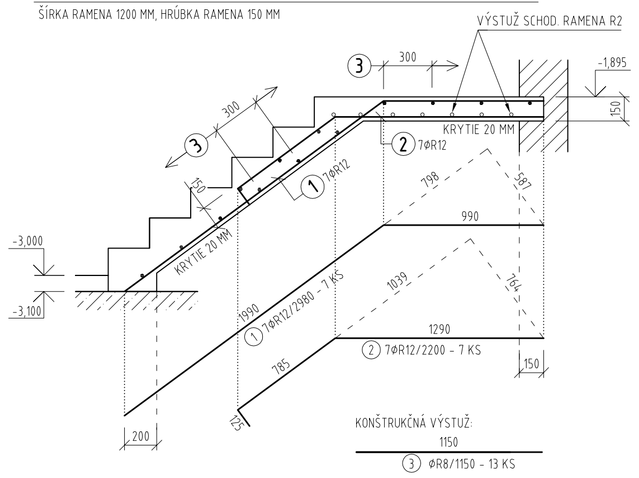

SCHODISKOVÉ RAMENO R2 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 150 MM

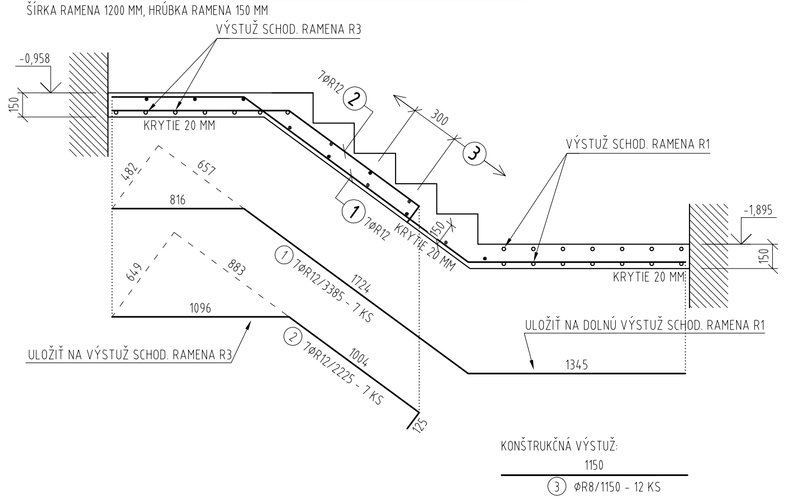

SCHODISKOVÉ RAMENO R3 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 150 MM

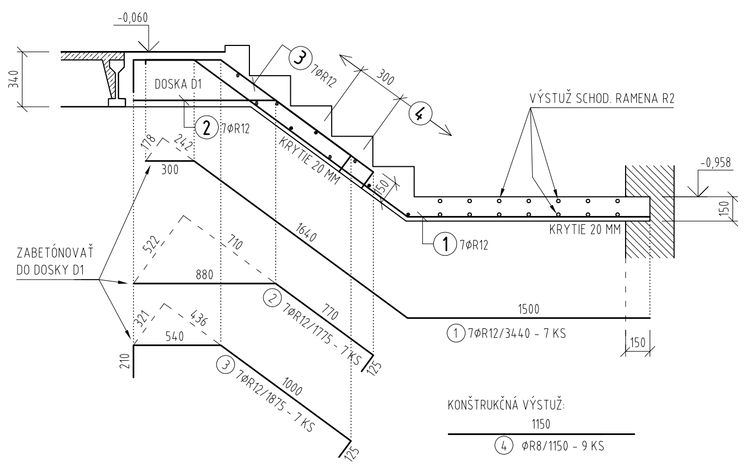

SCHODISKOVÉ RAMENO R4 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 180 MM

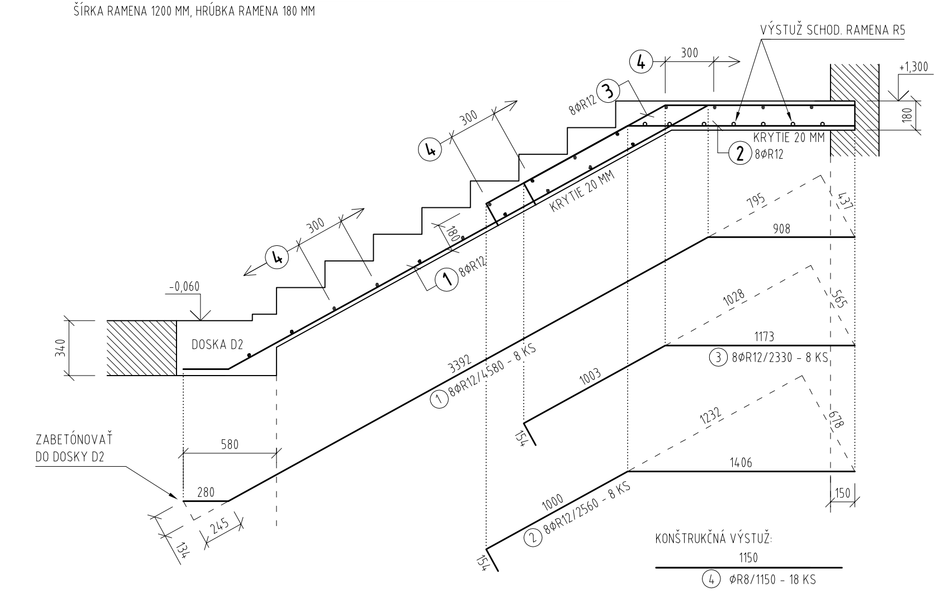

SCHODISKOVÉ RAMENO R5 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 180 MM

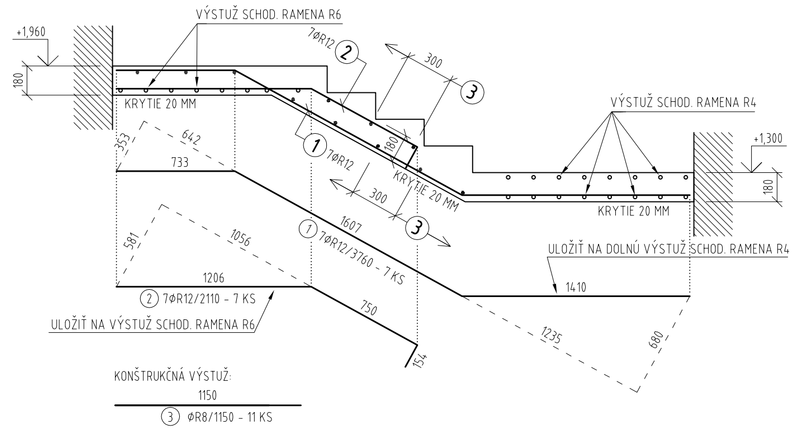

SCHODISKOVÉ RAMENO R6 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 180 MM

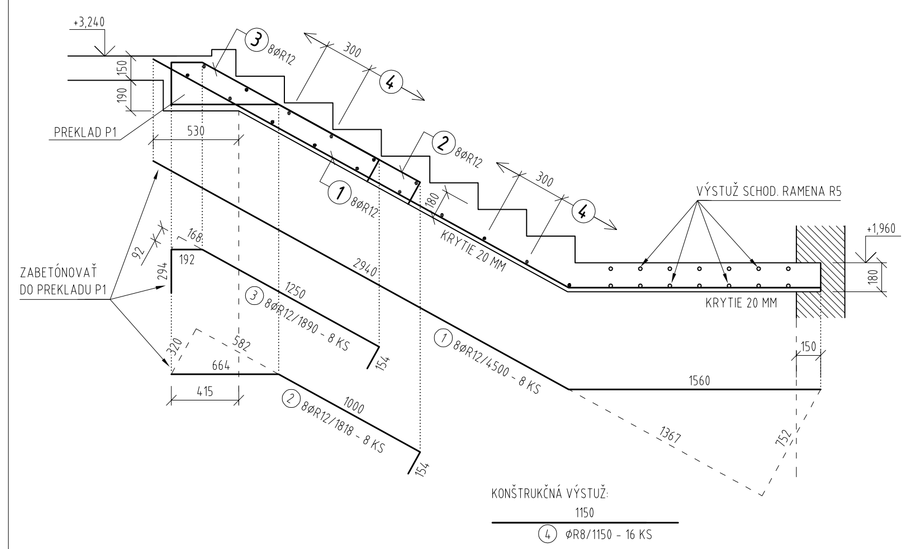

SCHODISKOVÉ RAMENO R7 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 180 MM

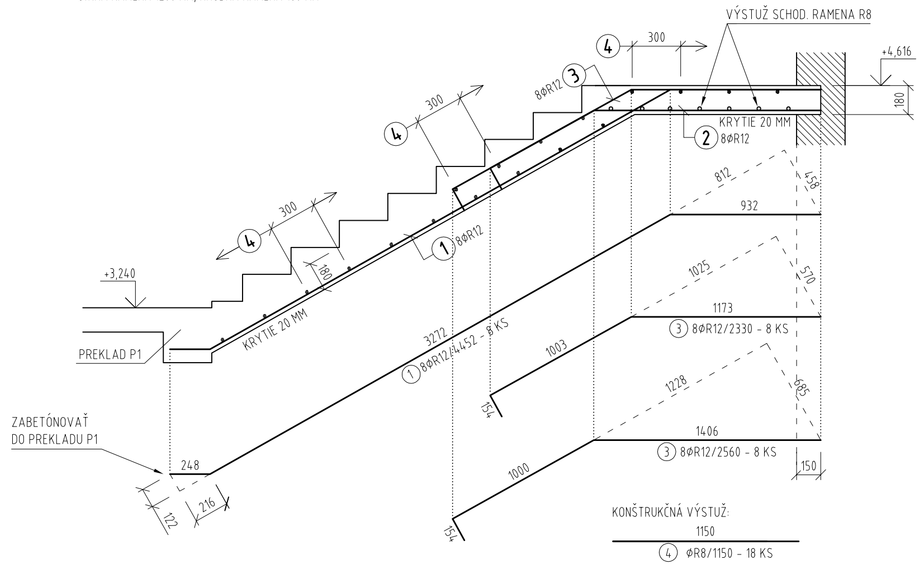

SCHODISKOVÉ RAMENO R8 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 180 MM

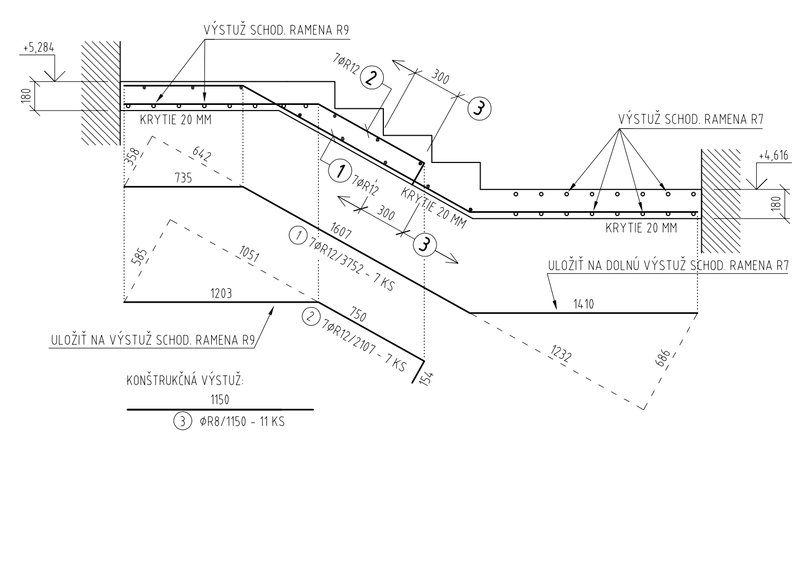

SCHODISKOVÉ RAMENO R9 - 1x M 1:25

ŠÍRKA RAMENA 1200 MM, HRÚBKA RAMENA 180 MM

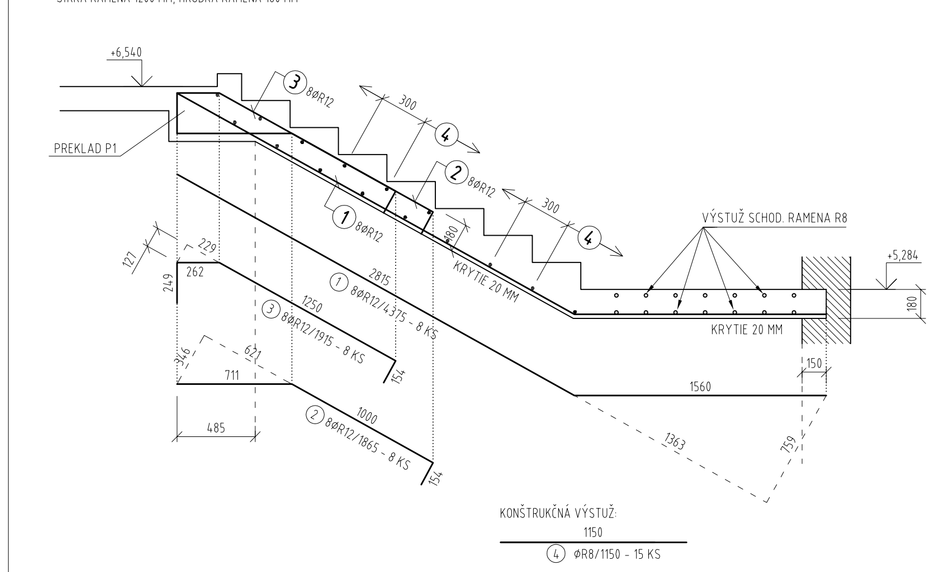

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	Č.	Ø	DĹŽKA [m]	KS	SPOLU [m] B500B = 10 505 (R) R 8	R 12	R 16
SCHOD. RAMENO R1 - 1x	1	R 12	2,980	7		20,86	
	2	R 12	2,200	7		15,40	
	3	R 8	1,150	13	14,95		
SCHOD. RAMENO R2 - 1x	1	R 12	3,885	7		27,20	
	2	R 12	2,225	7		15,58	
	3	R 8	1,150	12	13,80		
SCHOD. RAMENO R3 - 1x	1	R 12	3,440	7		24,08	
	2	R 12	1,775	7		12,43	
	3	R 12	1,875	7		13,13	
	4	R 8	1,150	9	10,35		
SCHOD. RAMENO R4 - 1x	1	R 12	4,580	8		36,64	
	2	R 12	2,560	8		20,48	
	3	R 12	2,330	8		18,64	
	4	R 8	1,150	18	20,70		
SCHOD. RAMENO R5 - 1x	1	R 12	3,760	7		26,32	
	2	R 12	2,110	7		14,77	
	3	R 8	1,150	11	12,65		
SCHOD. RAMENO R6 - 1x	1	R 12	4,500	8		36,00	
	2	R 12	1,818	8		14,54	
	3	R 12	1,890	8		15,12	
	4	R 8	1,150	16	18,40		
SCHOD. RAMENO R7 - 1x	1	R 12	4,452	8		35,62	
	2	R 12	2,560	8		20,48	
	3	R 12	2,330	8		18,64	
	4	R 8	1,150	18	20,70		
SCHOD. RAMENO R8 - 1x	1	R 12	3,752	7		26,26	
	2	R 12	2,107	7		14,75	
	3	R 8	1,150	11	12,65		
SCHOD. RAMENO R9 - 1x	1	R 12	4,375	8		35,00	
	2	R 12	1,865	8		14,92	
	3	R 12	1,915	8		15,32	
	4	R 8	1,150	15	17,25		
CELKOM			m		141,45	492,16	0,00
			kg/m		0,395	0,888	1,578
			kg		55,87	437,04	0,00
			kg			**492,9**	

POZNÁMKY:

1. KEĎŽE SA JEDNÁ O PRESTAVBU JESTVUJÚCEHO OBJEKTU, ROZMERY PRÚTOV UPRAVIŤ PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV DEBNENIA.
2. STAROSTLIVOSŤ O ČERSTVÝ BETÓN VYKONÁVAŤ PODĽA NORMY STN EN 13670 - ZHOTOVOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
3. STABILITU A ODOLNOSŤ DEBNIACICH A PODPERNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZABEZPEČUJE REALIZÁTOR.
4. BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BEZ POŽIADAVIEK NA POHĽADOVÝ BETÓN (POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK).
5. ROZMERY PRÚTOV VÝSTUŽE SÚ KÓTOVANÉ OSOVO, VYKÁZANÉ SÚ STRIŽNÉ DĹŽKY PRÚTOV.
6. KRYTIE VÝSTUŽE UVÁDZANÉ OD LÍCA BETÓNOVÉHO POVRCHU K LÍCU NAJBLIŽŠEJ POZDĹŽNEJ VÝSTUŽE.
7. ŽELEZOBETÓNOVÉ PRVKY JE MOŽNÉ ZAŤAŽIŤ PO 28 DŇOCH OD BETONÁŽE.

BETÓN STN EN 206-1 - C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - D_{max}16 - S3, S4
OCEĽ B500B (ALT. 10505 R, Bst500) - MEDZA KLZU MINIMÁLNE 500 MPa

ZODP. PROJEKTANT:	KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ING. PETER MAČÁK PROJEKTOVANIE STAVIEB DYČKA 225, 952 01 VRÁBLE 0908/480678 petermacak@pobox.sk
ING. PETER MAČÁK	ING. PETER MAČÁK	ING. PETER MAČÁK	
MIESTO STAVBY: PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA			DÁTUM: XI. 2021
INVESTOR: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA			PROFESIA: STATIKA
OBJEKT: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA PRESTAVBA, NADSTAVBA A DOSTAVBA OBJEKTU			STUPEŇ: DRS FORMÁT: 10 x A4 MIERKA: 1:25 / 1:10
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES VÝSTUŽE SCHODISKOVÝCH RAMIEN R1 AŽ R9		ARCH. ČÍSLO:	POR. Č.: S-08