



OHÝBANIE VÝSTUŽE

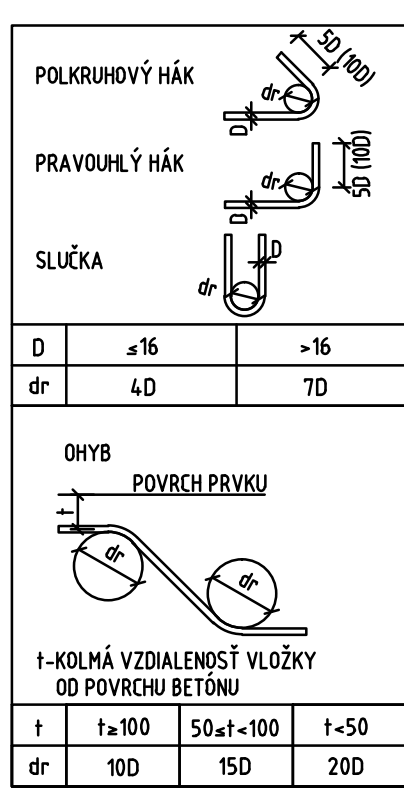

PÔDORYSNÁ SCHÉMA ŠACHTY

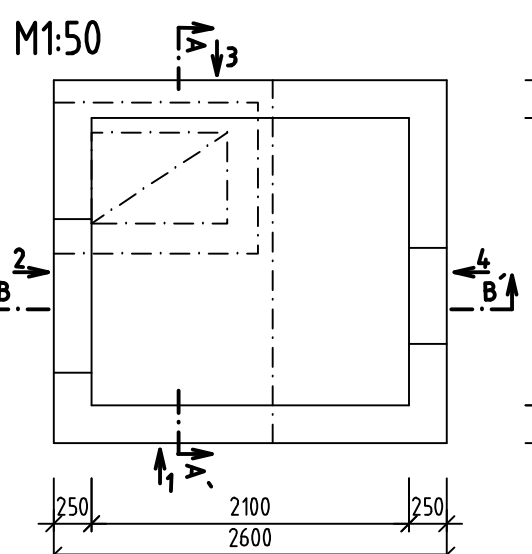

Specifikácie materiálov			
Konštrukcia	Armatúra šachty		
Kvalita betónu	C25/30		
Expozíčná trieda	XC3, XF1, XA1(SK)		
Chloridy	Cl0,4		
veľkosť zrna (mm)	22		
konzistencia	S2		
množstvo betónu	8,84 m³		
Výstuž	B 500B		
Krytie	horné	5,0	
výstuže	spodné	5,0	
cv (cm)	bočné	5,0	

POZNÁMKY:

- PRACOVNÉ ŠKÁRY UTEŠNÍ GUENÝM TSMACH PROFILOM
- OTVORY PRE POTRUBE DODATOČNE DOBETŇOVÁŤ
- RÁM POKLOPU VLOŽÍŤ DO DEBENIA PRI BETONÁŽI
- VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV PŘERUŠÍŤ S DOBĚŽANÍM KRYČEJ VRSŤVY VÝSTUŽE
- KOTVENIE REBRIKA BUDE UROBENÉ DODATOČNE POMOCCOU CHEMICKÝCH KOTVIE
- POL. 21 ROZMESTNÍŤ OKOLO OTVOROV S DOBĚŽANÍM KRYTIA VÝSTUŽE
- POTRUBIA SPOLU S TESNACÍM MANŽETAMI OSADÍŤ PRED BETONÁŽOU STEN
- STROP. JE DELENÝ NA DVE ČASTI, JEJEDNA ČASŤ JE ODNÁTEĽNÁ, PRED BETONÁŽOU ZABEZPEČÍŤ SEPARAČNOU FÓLIU SPOJENE S KONŠTRUKCÍOU
- POKLADOVÝ BETÓN NR. 100mm VYHOTOVÍŤ PODLA STAVEBNÉHO VÝKRESU Z BETÓNU C25/30 - X0

OBJEDNÁVATEL



NÁRODNÁ DIALENIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY
526-00

ZAKAZKA		DIALENIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		526-00 PRELOŽKA VODOVODU DN 600 - OCEC V Km 1,956		MLETČOVA 21, P.O. BOX 34 800 16 BRATISLAVA 16 TEL.: 02/5957 4793, FAX.: 02/5957 4798	
PRÍLOHA		ARMATÚRNA ŠACHTA AŠI - VÝKRES VÝSTUŽE		STUPEN DRS	
OBJEDNÁVATEL		NÁRODNÁ DIALENIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES ŽILINA	
HLAVNÝ NÁZ. PROJ.		Ing. Ondrej KUPČO		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM KATASTRÁLNE ÚZEMIE	
ZODP. PROJ.		Ing. Dušan Duriš, PhD.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM BVP	
DATUM		15.10.15		ČÍSLO PRÍLOHY 8.2	
		FURNAT 8x A4		SÚPRAVA 1/25	