



KOTVENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA VEDENÉHO PRI STENE-NA KONZOLÁCH

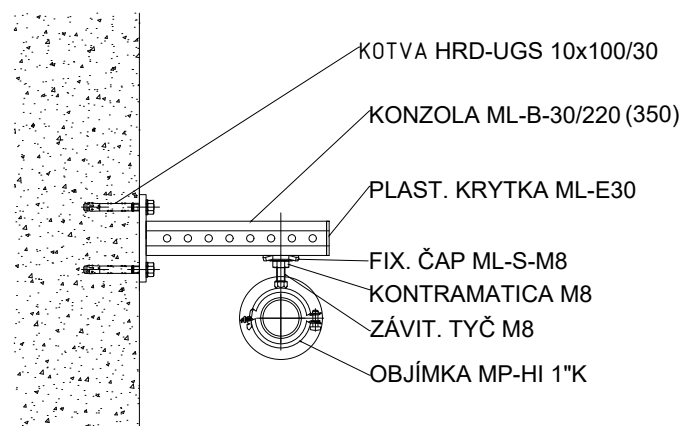

KOTVENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA VEDENÉHO POD STROPOM

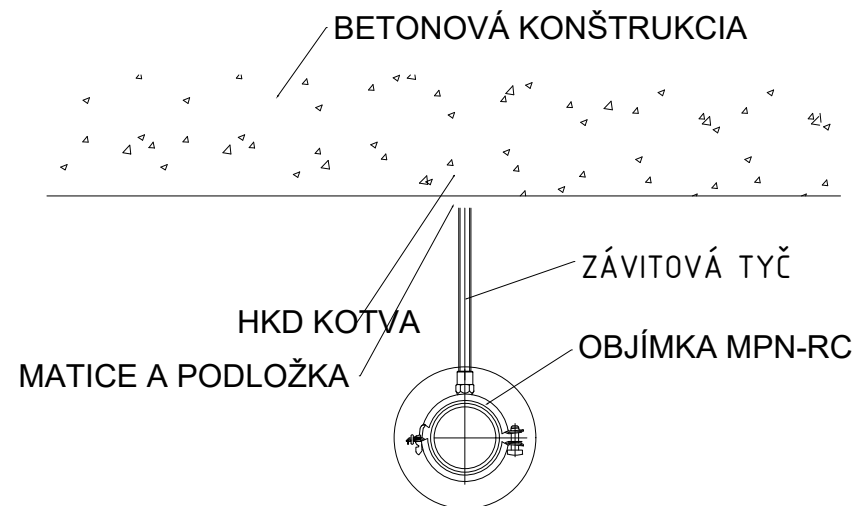

DOPORUČENÉ VZDIALENOSTI UCHYTENÍ Stabil a Flex PE-xa RÚROK

Rozmer rúrky	DN 15 (20x2,8)	DN 20 (25x3,5)	DN 25 (32x4,4)	DN 32 (40x5,5)	DN 40 (50x6,9)	DN 50 (63x8,6)
typ rúrky:	maximálna vzdialenosť medzi rúrkovými strmeňmi v m					
Stabil	1,25	1,5	1,75	2,0		
Flex PE-xa	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5
PE-xa s klipovým korítkom	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

DOPORUČENÉ VZDIALENOSTI UCHYTENÍ OCEĽOVÉHO POTRUBIA

DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 5/4"	DN 40 6/4"	DN 50 2"	DN 65 11/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
maximálna vzdialenosť medzi uchytenia potrubia v m									
1,35	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,2	3,5	4,2

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:	

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	0608	



Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Norbert Jókay	
Vypracoval:	Ing. Norbert Jókay	
Kontroloval:	Ing. Ján Kušnír	
Kraj:	Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika	
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš	
Názov SO:	ŽST Liptovský Mikuláš, výpravná budova	
Názov podobjektu:	4. Zdravotechnika	
Názov prílohy:	VZOROVÝ DETAIL KOTVENIA POTRUBIA	
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 04 - 011 - 00	
Stupeň - účel:	DRS	
Zákazkové číslo:	0608	
Archívne číslo:		
Dátum:	09/2024	
Počet A4:	2xA4	
Mierka:	-	
Časť:	E	
Číslo SO:	410-34-01.04	
Číslo prílohy:	11	