


RH :

OCELOPECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"
TYP: RZB-3N72-B (OEZ Letohrad)
KRYTIE : IP30/20
POČET MODULOV : 72
Pi = 22,0 kW
Ps = 15,4 kW
súčasnosť = 0,7

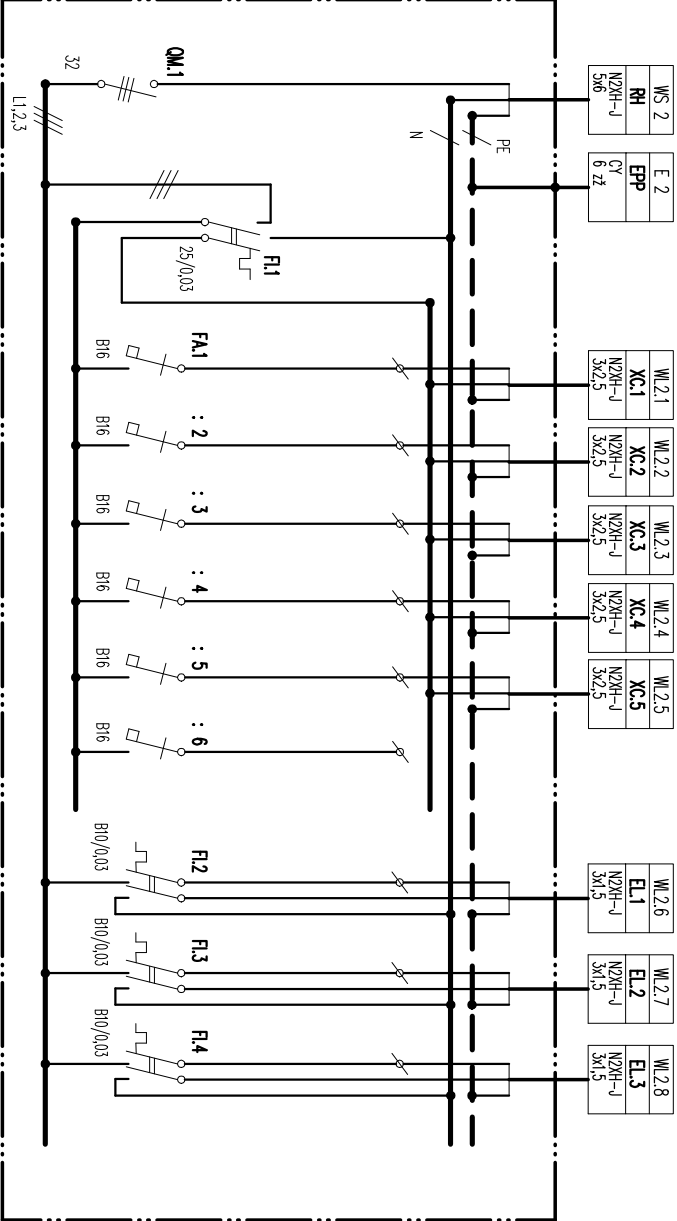

RP.1 :

PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"
TYP: RZV-2N28 (OEZ Letohrad)
KRYTIE : IP40/20
POČET MODULOV : 28
Pi = 3,0 kW
Ps = 2,1 kW
súčasnosť = 0,7

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- QM.1** : Hl.vypínač , TYP. APN-32-3
(výrobca: OEZ Letohrad)

FA 1-12 : Ističe , TYP. LPN (do 63A, 10kA)
(výrobca: OEZ Letohrad)

FI.1 : Prúdový chránič , TYP. OFI-25-4-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)

FI.2-4 : Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP. OLFi 10B-N1-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)

FI.5 : Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP. OLFi 16B-N1-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)
- FV.1** : Zvodič prepätia tr.B+C, typ: SIBC-25E-3N-MZS
(výrobca: OEZ Letohrad)

QFU.1 : Poistkový odpínač, TYP. OPV22/3
(výrobca: OEZ Letohrad)

SA : Súmrakový spínač, TYP. DS-GS/1S + senzor DS-GK
(výrobca: Moeller)

KM.1 : Stýkač, TYP. RS-20-20
(výrobca: OEZ Letohrad)

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENY	DATUM	INVESTOR
A		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 81272 Bratislava
B		STANBA
C		TERCHOVÁ OBVODNÉ ODDelenIE PZ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU
AUTOR		OBJEKT
NAVRHU		
HLAVNÝ PROJEKTANT		
PROJEKTANT	HALFAR	OBJEC: TERCHOVÁ
PROJEKTANT	HALFAR	ULICA Sv.Cyrila a Metoda
VYPRACOVIAL	HALFAR	PAR. číSLO:
POČET A4	2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SILNOPRÚDE ROZVODY
MIERKA	—	DATUM 02/2018
		OBSAH VKRESLU: Schéma rozvádzača RH, RP.1
		Č. V. 06

Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S
Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/v prevádzke: krytími,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkovo – prúd.chráničom
Prostredie : II – vnútorne s trvdou reguláciou