



## SCHÉMA RE :

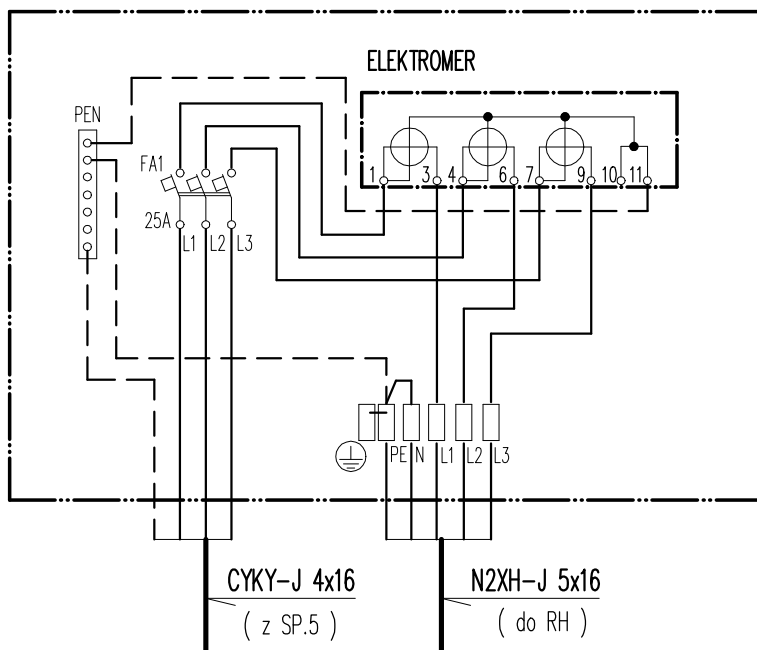

## RE :

ROZVÁDZAČ ZAPUSTENÝ OSADENÝ V STENE  
NA OBJEKTE INVESTORA  
TYP: RE 2.0 Z W 25A P1 (HASMA s.r.o.)  
KRYTIE : IP 44/20  
Pi = 22,0 kW  
Ps = 15,4 kW  
súčasnosť = 0,7  
ISTIČ = 3x25A

## SCHÉMA PRÍPOJKY:

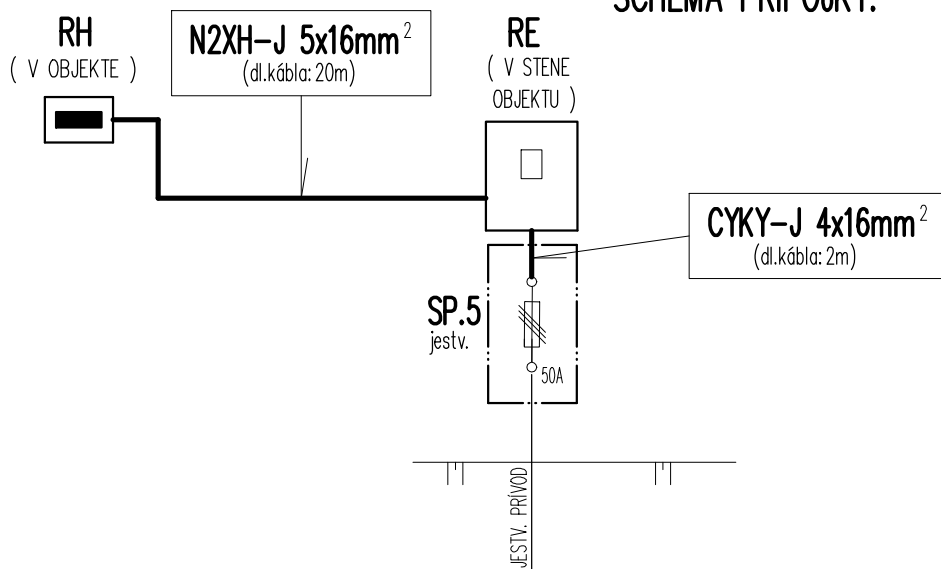

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S  
Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :  
a/v prevádzke: krytmi, zábranami, izol. živých častí, umiestnením mimo dosahu  
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania  
Prostredie : VI - vonkajšie

## DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 81272 Bratislava
B		STAVBA	TERCHOVÁ OBVODNÉ ODDELENIE PZ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU
C		OBJEKT	SO-01.1-E1.7 ELEKTROINŠTALÁCIA
AUTOR NAVRHU		OBEC:	TERCHOVÁ
HLAVNÝ PROJEKTANT		ULICA	Sv.Cyrila a Metoda
PROJEKTANT	HALFAR	ČÍSLO:	60
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO:
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA-REKONŠTRUKCIA
MIERKA	—	DATUM	07/2018
		OBSAH VÝKRESU:	Schémy a detaily
		Č. v.	02